PŮDORYS 1.NP

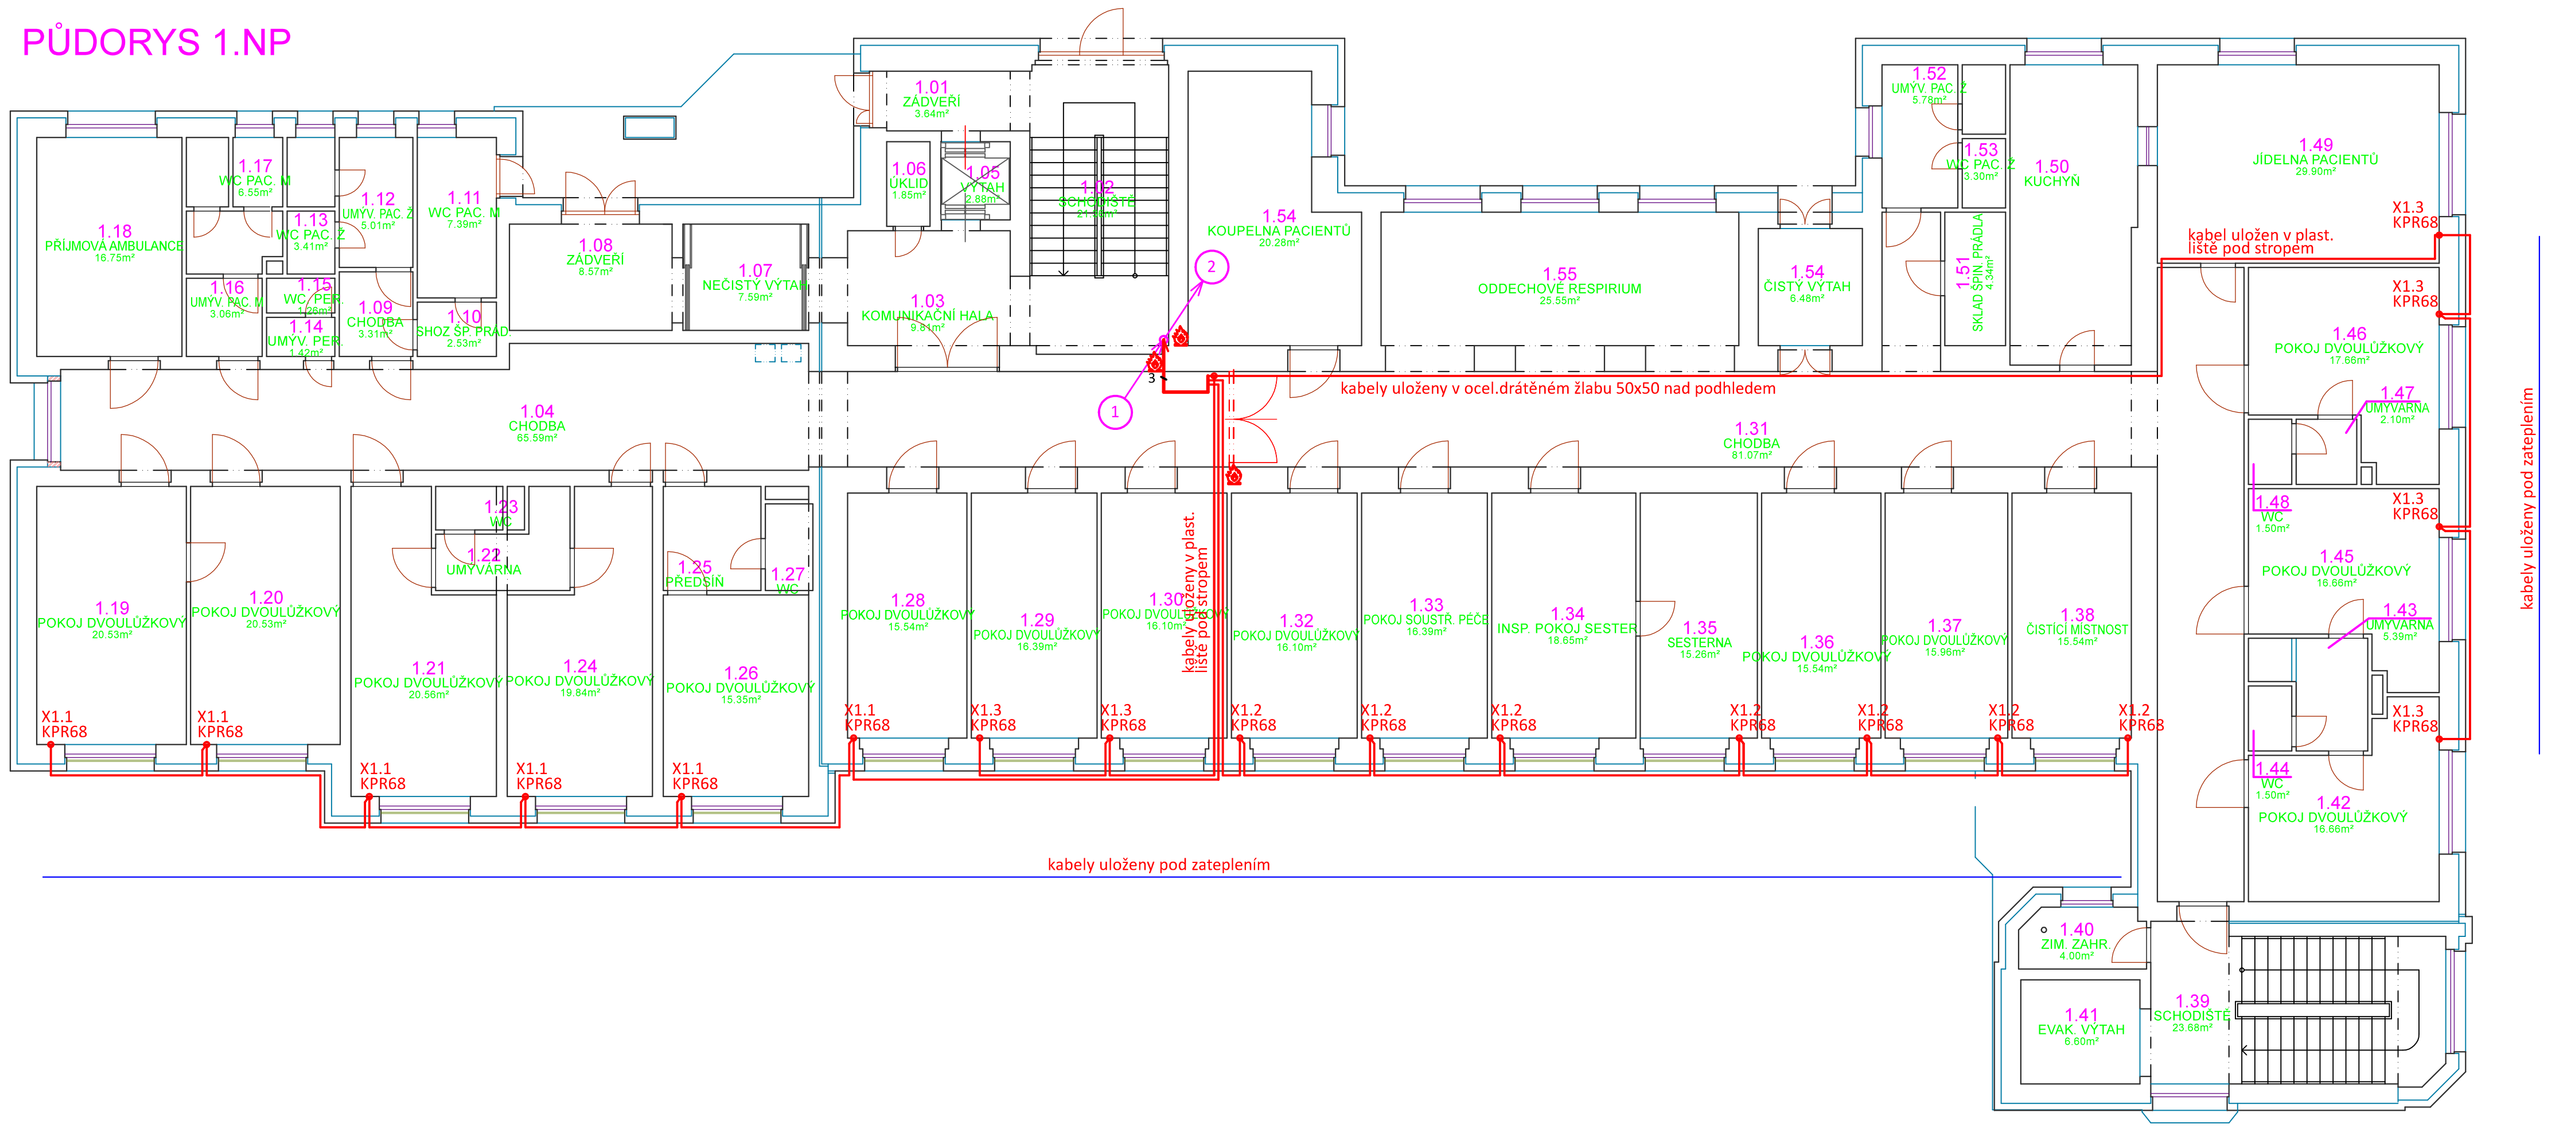

LEGENDA:

	KABEL CYKY-J 3x1,5	
X_._	*KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJOVÁ HLUBOKÁ KPR 68 PRO PŘIPOJENÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ*	
	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA	
1	RV 4.NP (ZÁLOHA)	KABEL CYKY-J 5x10 HR
	RV 4.NP (STÁV.)	KABEL S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 5x16 R-PBZ
	RP (4.NP-ZÁLOHA)	KABEL CYKY-J 5x10 HR
	ŽALUZIE 1.NP X1.-1.3	3x KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
	ŽALUZIE 2.NP X2.-2.3	3x KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
	ŽALUZIE 2.NP X2.-2.3	3x KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
	METEO X2.4	KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
2	RV 4.NP (ZÁLOHA)	KABEL CYKY-J 5x10 HR
	RV 4.NP (STÁV.)	KABEL S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ DLE PBŘ 5x16 R-PBZ
	RP (4.NP-ZÁLOHA)	KABEL CYKY-J 5x10 HR
	ŽALUZIE 2.NP X2.-2.3	3x KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
	ŽALUZIE 3.NP X3.-3.3	3x KABEL CYKY-J 3x1,5 HR
	METEO	KABEL CYKY-J 3x1,5 HR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

Vypracoval: ING. Petr HASENÖHRL	Zodpovědný projektant: ING. Petr HASENÖHRL	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Za Kopečkem 353, Žamberk 564 01		
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Akce: Realizace úspor energie – ALBERTINUM Žamberk – budova údržby, LDN a Albertova vila	Formát:	Paré:
	Datum: 01/2020	
	Stupeň: DPS	
Objekt: SO 03 LDN ZATEPLENÍ	Zak. č.: 190804	
	Měřítko: 1:100	
Výkres: D.1.3.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Č.v.	
ELEKTROINSTALACE 1.NP	D.1.3.4.4.3	

SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. +420 775 124 685
IČ: 288 14 878 www.sinc.cz