ROZVÁDĚČ RMS.1.3

VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD :VRCHEM
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVÁDĚČ OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
POČET MODULŮ 120

ROZMĚR 600x920x127
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE,AC,50Hz, 230/400V, TN-S
SVĚTLA:0,8kW
DROBNÁ TECHNOLOGIE: 5,0kW
Pi=CELKEM: 5,8kW, Ps=4,0kW
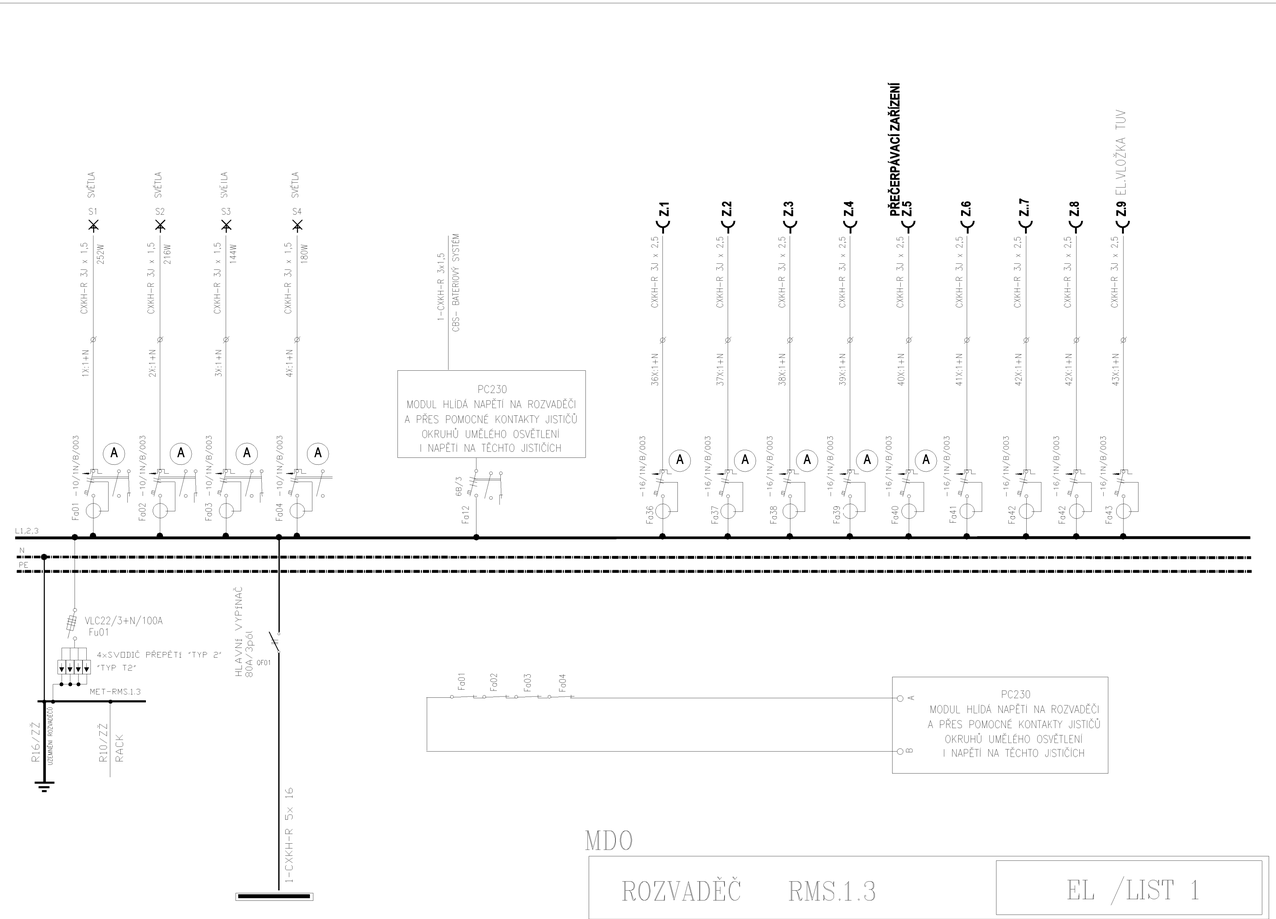
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
		ZODP. PROJEKTANT **Jaroslav Pištora**	
VYPRACOVAL **Jaroslav Pištora**	MÍSTO STAVBY **Jevíčko, parc.č.545**		DATUM **10/2020**
STUPEŇ **Dokumentace pro provádění stavby**			ZAK. Č. **3315-68**
INVESTOR Pardubický kraj, Komenského nám.125, 532 11 Pardubice			Č.PARÉ
STAVBA **Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů** **D.1.4.3- ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**			
VÝKRES **ROZVADĚČ RMS.1.3**	MĚŘÍTKO **1 +1A4**	PROFESE **ELEKTRO D.1.4.3**	Č.VÝKR. **08.4**