
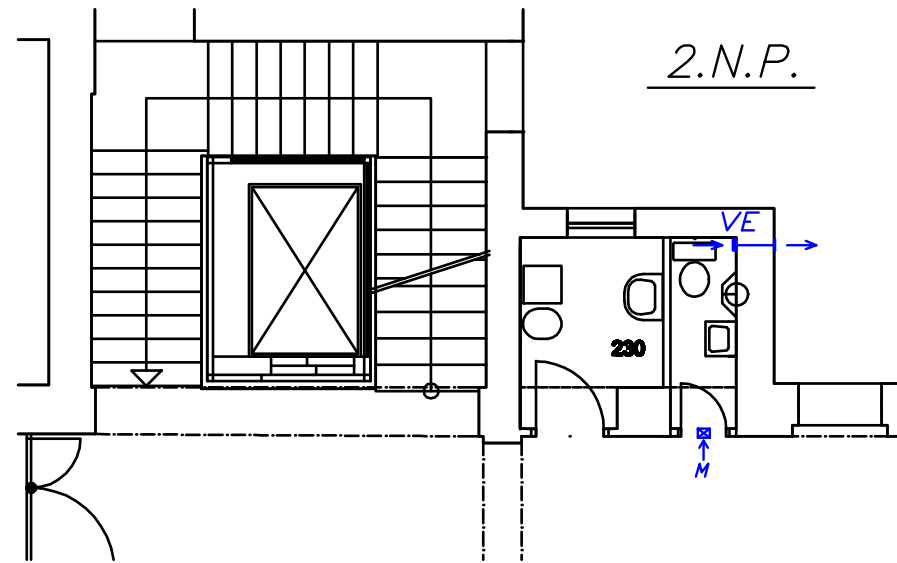
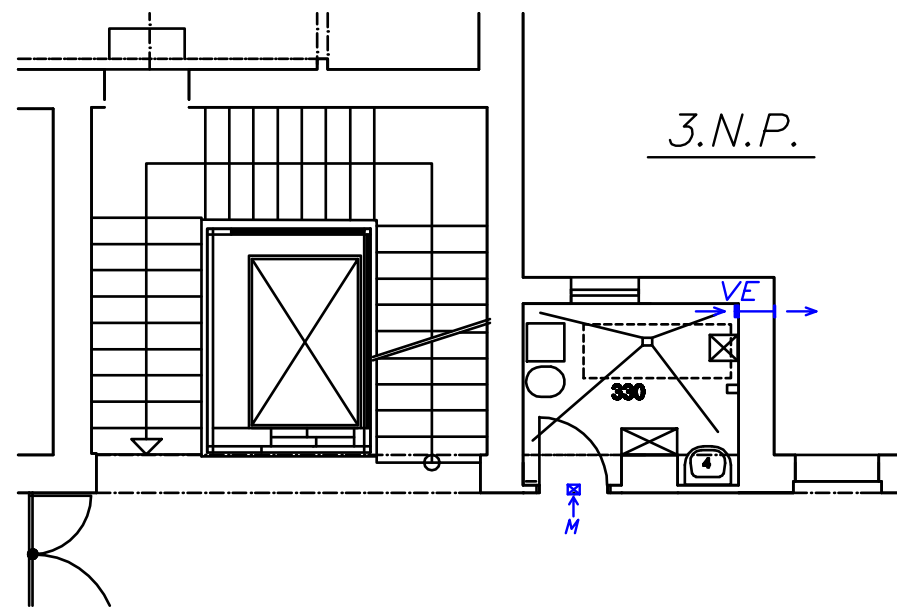


VZOROVÝ ŘEZ ODVĚTRÁNÍ
Z MÍSTNOSTÍ 05 A 06

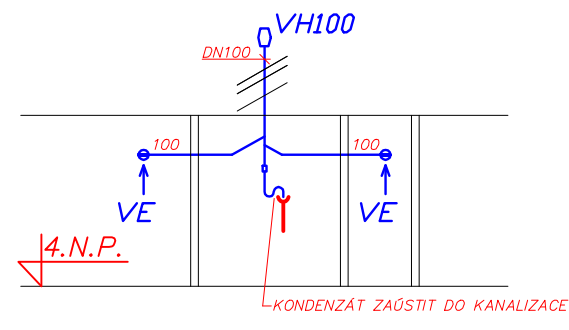

VE- NÁSTĚNNÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR VN
Q=90m³/HOD
N=27W/230V
M- DVEŘNÍ MŘÍŽKA 455x90

6Ks.
6Ks.

Vypracoval Vídenský J.	Kreslil Vídenský J.	Zodp. proj. Vídenský J.	TZB – Vídenský Josef ul. Stavebníků 1310 562 06 Ústí nad Orlicí TEL.603 300510 / 468 009099 Josef.Vidensky@tiscali.cz	
Místo BRANDÝS NAD ORLICÍ			Formát A3	
Investor PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 53211 PARDUBICE			Datum 12.2013	
Akce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE VÝHL. 230/2012 SB. REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ – STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ			Měřítko 1 : 100	
Obsah výkresu PŮDORYS 2.N.P., 3.N.P. A 4.N.P. – VĚTRÁNÍ A VZOROVÝ ŘEZ ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘ.			Účel DPS	Č.v. 1.4.c-1