


Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
FARNÍK 	ING.ŠAFÁŘ 	
Země : ČR	Obec : BRANDÝS NAD ORLICÍ	
Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí, 532 11 Pardubice		
Akce : Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí stavební úpravy podkroví		
Objekt : EL. ELEKTROINSTALACE		
Obsah : ROZVADĚČ R40		


EPM

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO
silnoproudé rozvody,
sdělovací rozvody, EPS, EZS, MaR
565 43 Zámorsk 48

mobil: 605 149 766
e-mail: safar.elektro@seznam.cz

Stupeň :	DPS
Datum :	01/2014
Zak.číslo:	
Měřítko:	Příloha: EL 2.

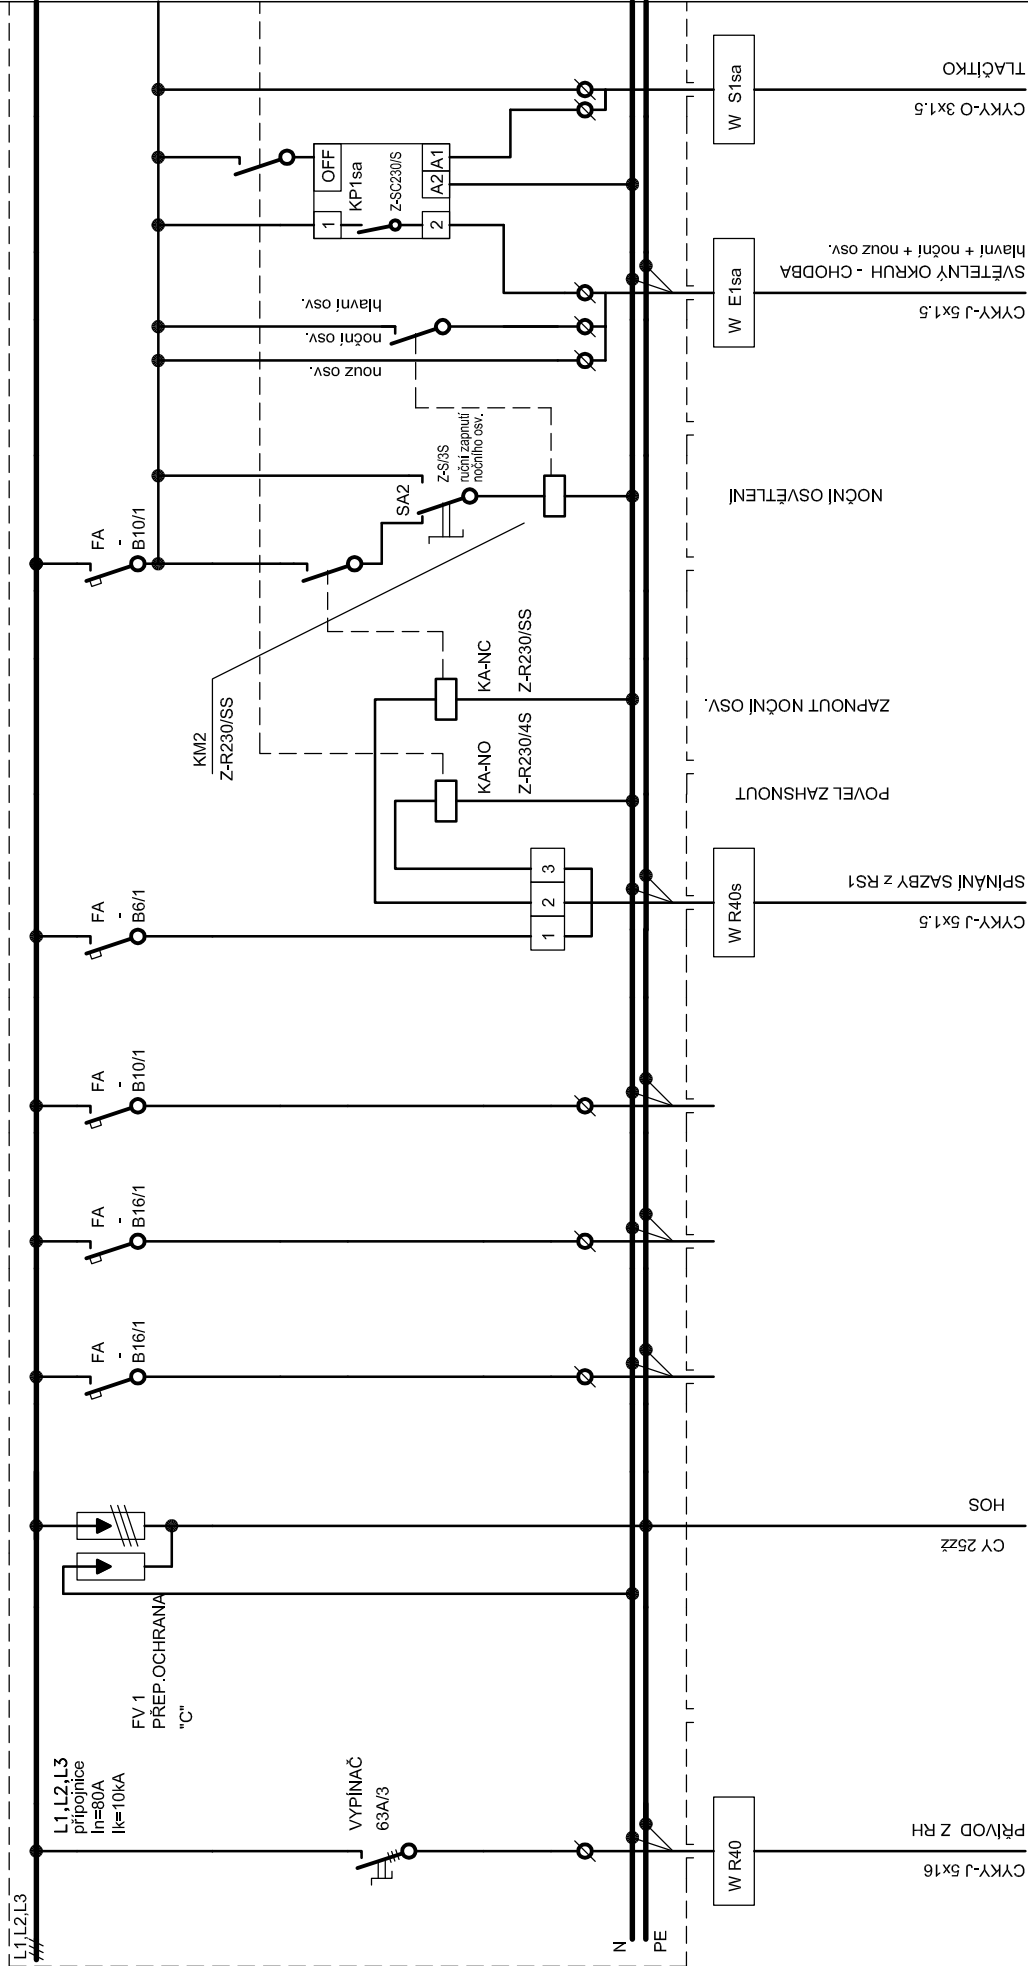

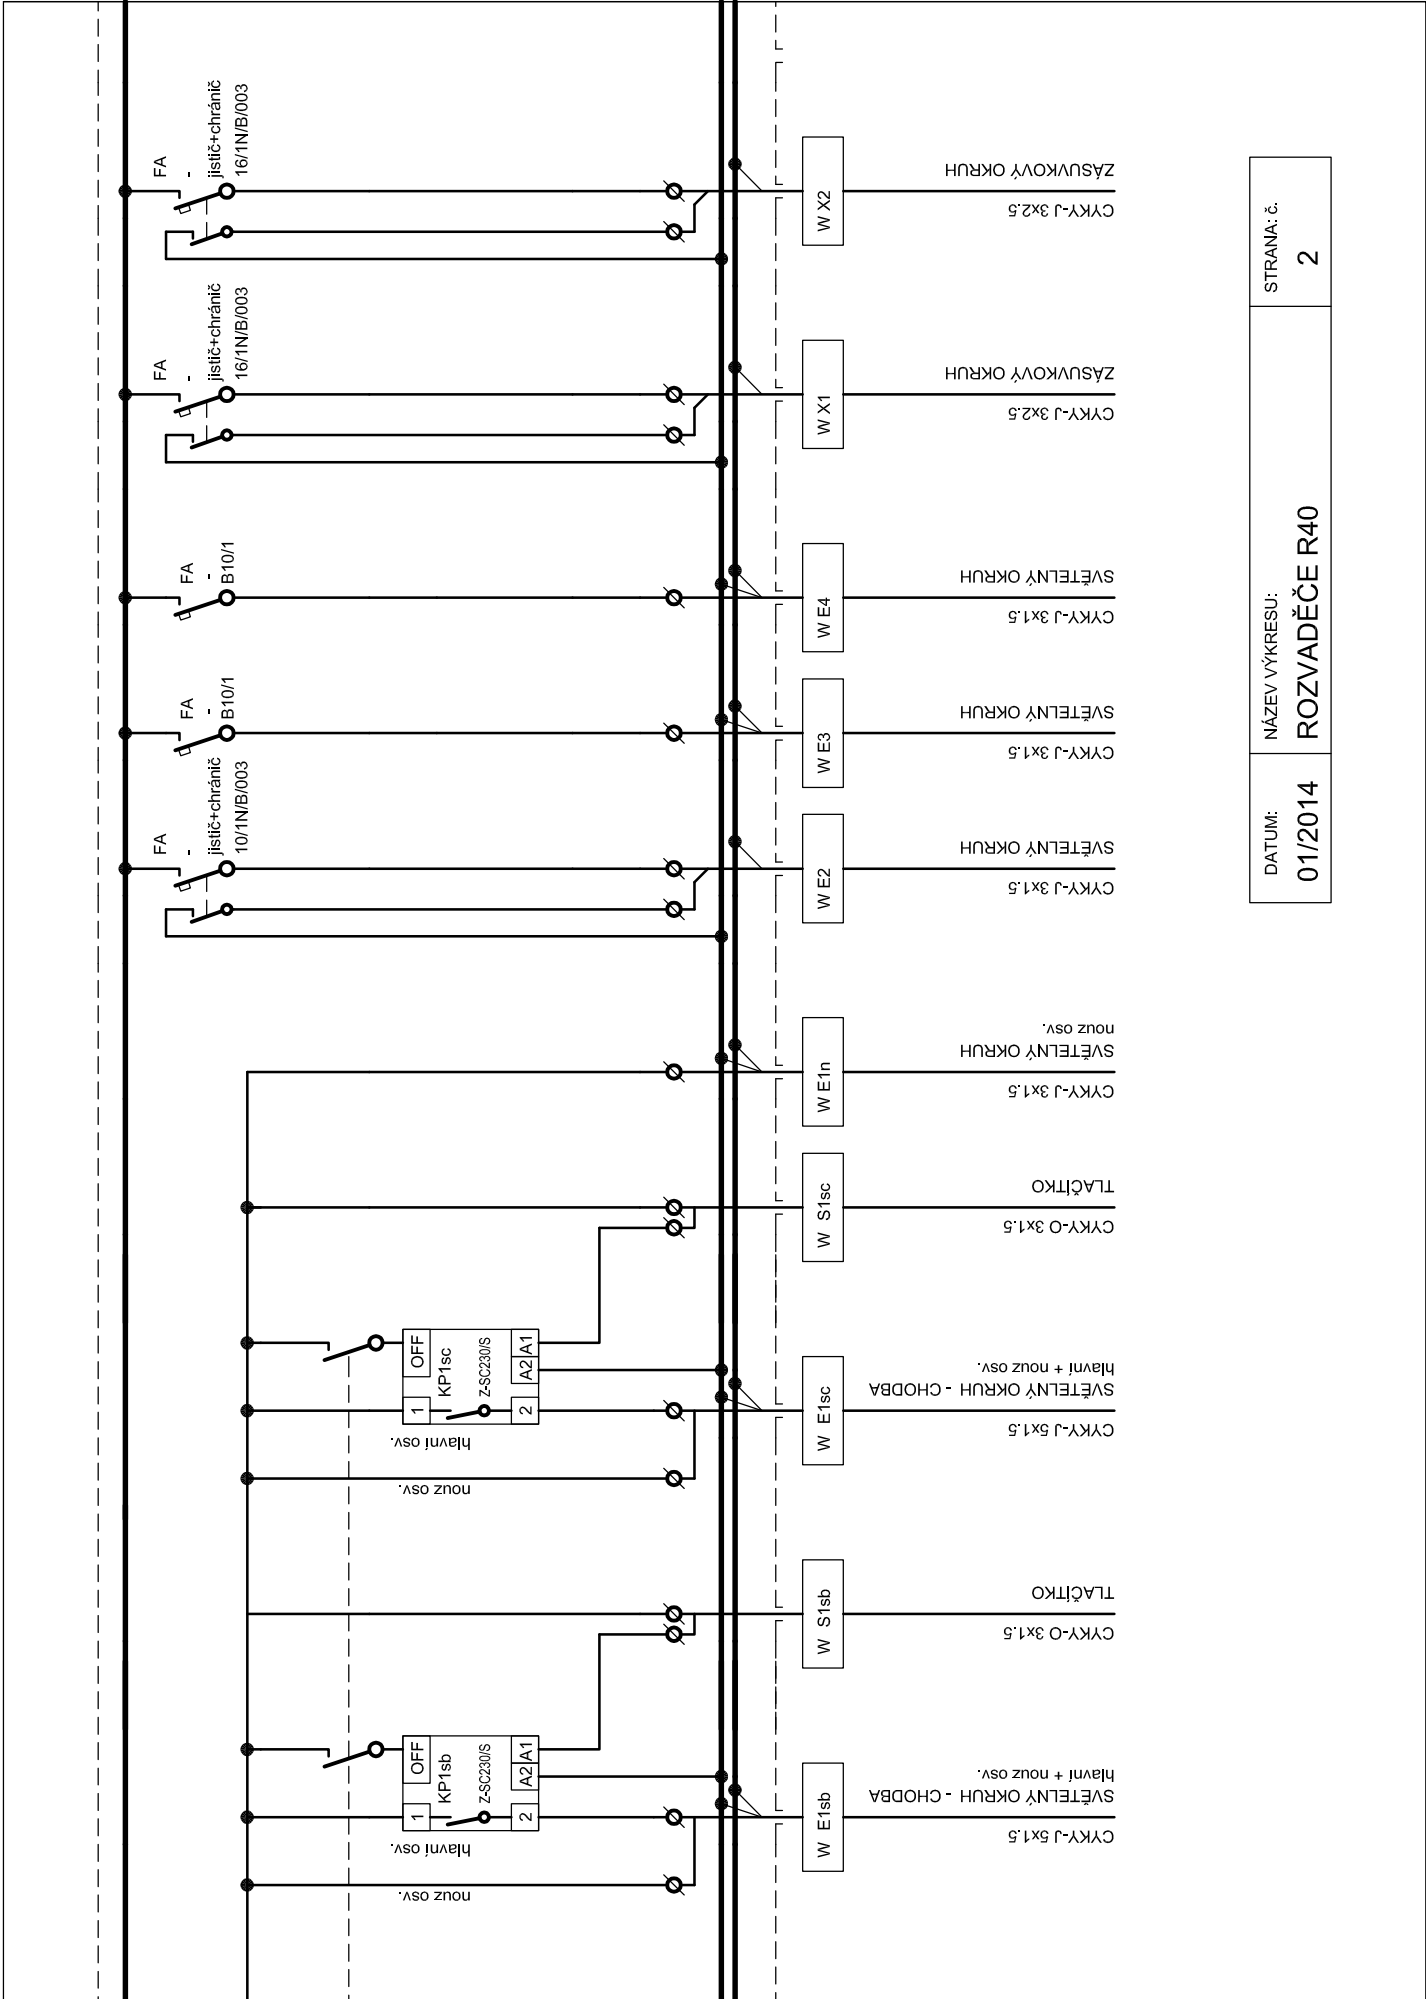

VÝPIS MATERIÁLU

1 ks VYPÍNAČ 63A/3
1 ks PŘEP.OCHRANA třídy C
1 ks JISTIČ B6/1
4 ks JISTIČ B10/1
2 ks JISTIČ B16/1
1 ks JISTIČ+CHR. 10/1N/B/003
8 ks JISTIČ+CHR. 16/1N/B/003
3 ks PAMĚŤOVÉ RELÉ 230V 1.zap
2 ks RELÉ 230V 2.zap
1 ks RELÉ 230V 4.zap
1 ks SPÍNAČ PÁČKOVÝ NA DIN 230V/16A 1přep
45 ks SVORKY

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ
ZAPUŠTĚNÝ ROZMĚRY 600x600x200mm
BUDE PROVEDENA NOVÁ PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ
KRYTÍ: IP 40 / IP 20
PŘIPOJENÍ: PŘÍVOD A VÝVODY VRCHEM

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.2.

DATUM:	NÁZEV VÝKRESU:	STRANA: č.
01/2014	ROZVADĚČE R40	4