


4.N.P.

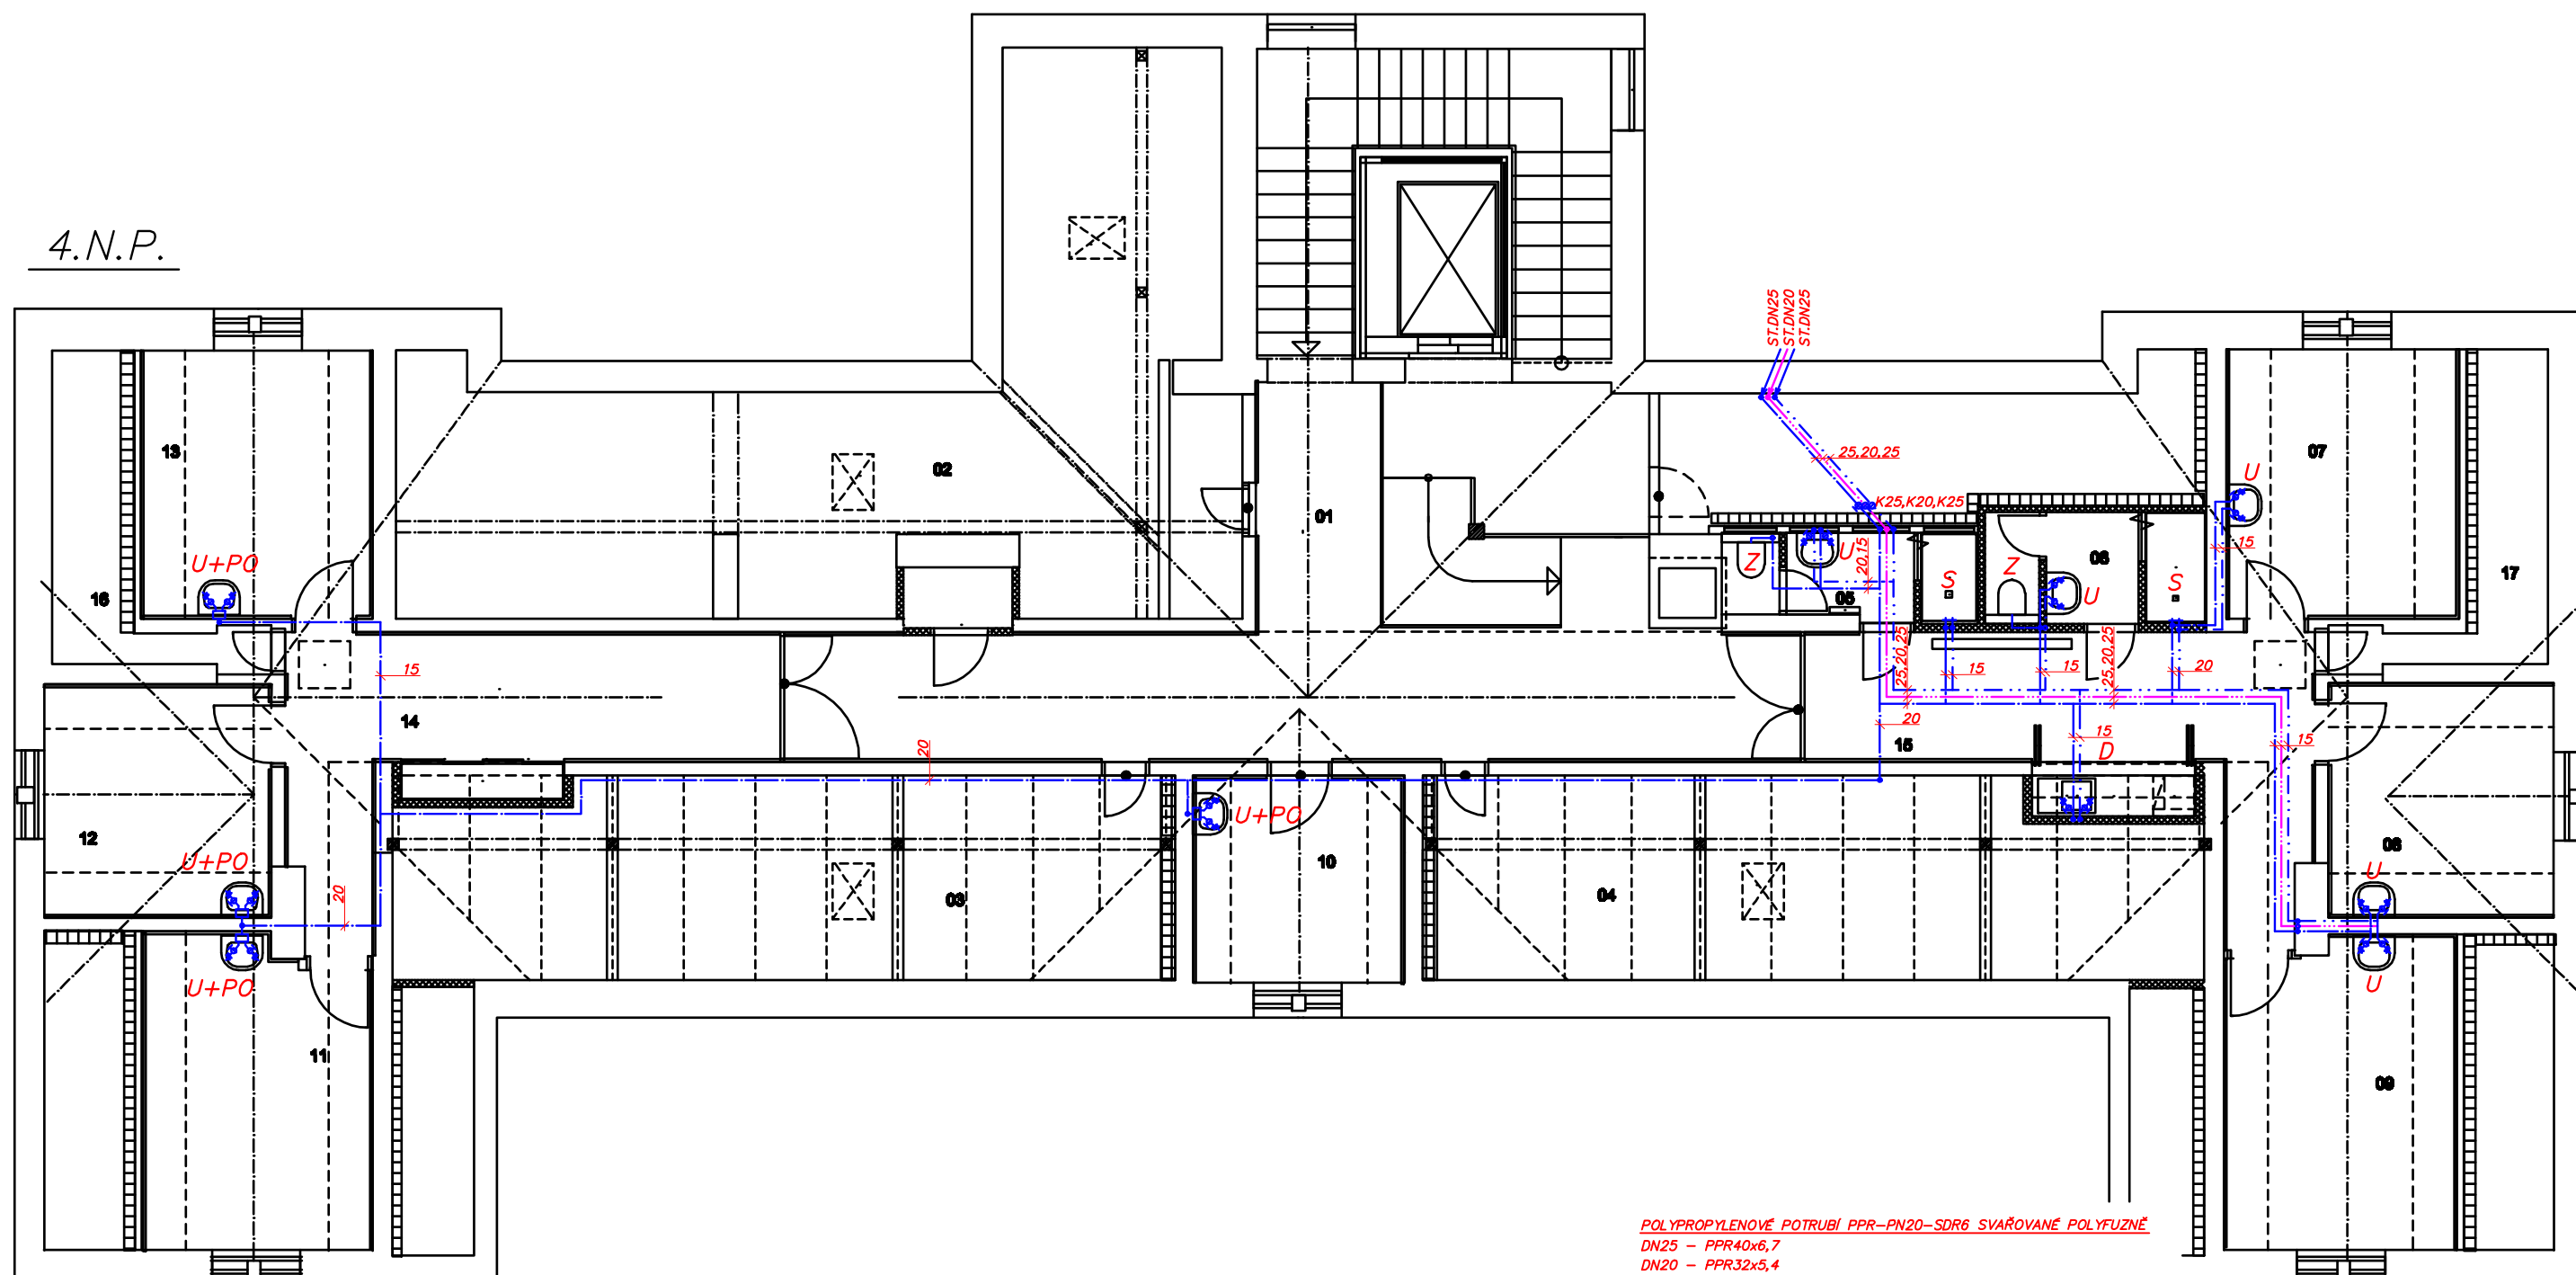

LEGENDA

- Z-** KLOZET ZÁVĚSNÝ SE SPLACHOVÁNÍM **2Ks.**
S- SPRCHOVÝ KOUT S NÁSTĚNNOU BAT. **2Ks.**
D- DŘEZ **1Ks.**
U- UMYVADLO 55cm S NOHOU A STOJ. BAT. **9Ks.**
PO- ELEKTRICKÝ BEZTLAKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ **4Ks.**
VODY POD UMYVADLO, OBSAH 5L

POLYPROPYLENOVÉ POTRUBÍ PPR-PN20-SDR6 SVAŘOVANÉ POLYFUZNĚ
DN25 - PPR40x6,7
DN20 - PPR32x5,4
DN15 - PPR25x4,2

— CÍRKULACE
— TEPLÁ
— STUDENÁ

Vypracoval Vídenský J.	Kreslil Vídenský J.	Zodp. proj. Vídenský J.	TZB - Vídenský Josef ul. Stavebníků 1310 562 06 Ústí nad Orlicí TEL.603 300510 / 468 009099 Josef.Vidensky@tiscali.cz
Místo BRANDÝS NAD ORLICÍ	Formát A3		
Investor PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 125, 53211 PARDUBICE	Datum 12.2013		
Akce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE VÝHL. 230/2012 SB. REHABILITAČNÍ ÚSTAV BRANDÝS NAD ORLICÍ - STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ	Měřítko 1 : 100		
Obsah výkresu PŮDORYS 4.N.P. - VODA	Účel DPS Č.v. 1.4.e-5		