POZNÁMKA :

ROZVODNICE OCELPLECHOVÁ NA POVRCH "P",
ROZMĚRY : 900 x 600 x 250
KRYTÍ : IP 43 PO OTEVŘENÍ DVEŘÍ IP 20
PŘÍVOD - VRCHEM SKŘÍNĚ
VÝVODY - VRCHEM SKŘÍNĚ

ROZVODNÁ SOUSTAVA :
TN - S, 1 + N+PE, 50 Hz, 230 V

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM :

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed. 2

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:	**SOŠ A SOU POLIČKA – REKONSTRUKCE KOTELNY A ODSTRANĚNÍ KOMÍNOVÉHO TĚLESA**
Místo stavby:	k.ú. Polička, Čs. armády 485
Stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
Generální projektant:	**APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Polička
Autor návrhu:	–
HIP:	Ing. Martin Kocián
Projektant:	Josef Menc
Zodp. projektant:	Ing. Martin Kocián
Kraj:	Pardubický / Formát: A4
Stav. úřad:	Polička / Revize: 00 / Datum: 8.2013
Stupeň PD:	**DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**
Stavební objekt:	**F1-01 BUDOVA ŠKOLY**
Část:	**F1-01-10 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**
Obsah přílohy:	**ROZVADĚČ Rk**
Označení přílohy:	**F1-01-10.03**
Číslo paré:	
Autorizační razítko:	
Vedoucí:	

APOLO CZ s.r.o.
Tyršova 155,
572 01 Polička
t: +420 461 722 764
apolo@apolo.cz
www.apolo.cz

ROZVADĚČ Rk

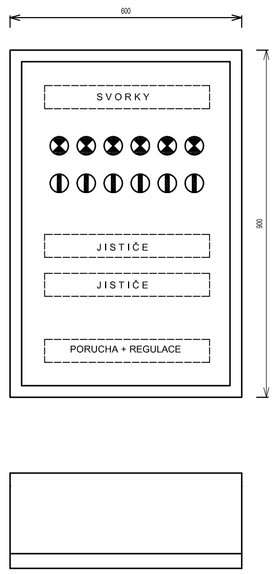

NÁPLŇ :
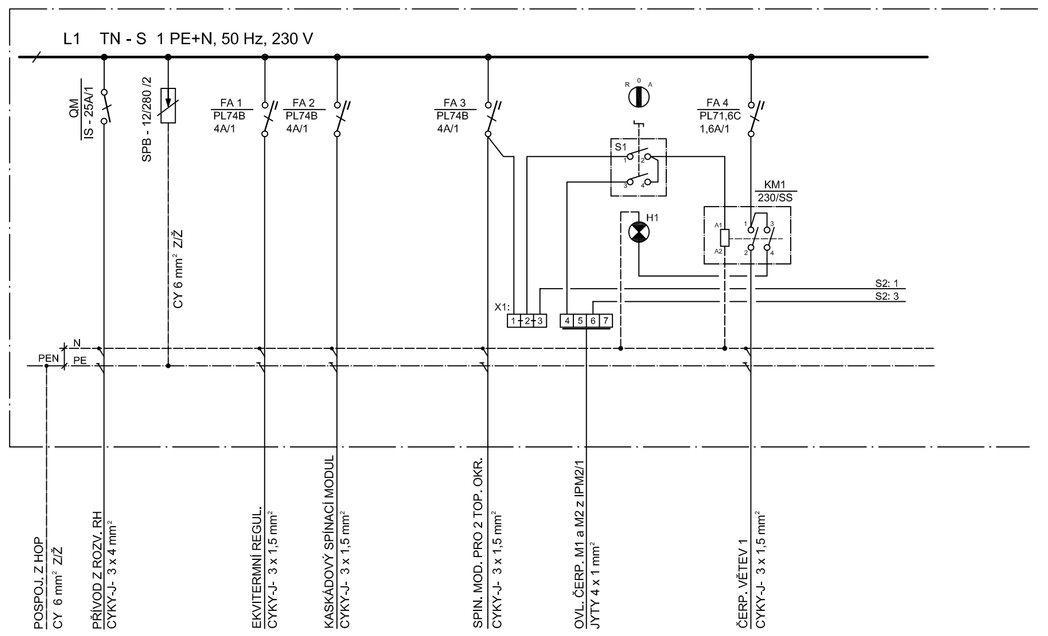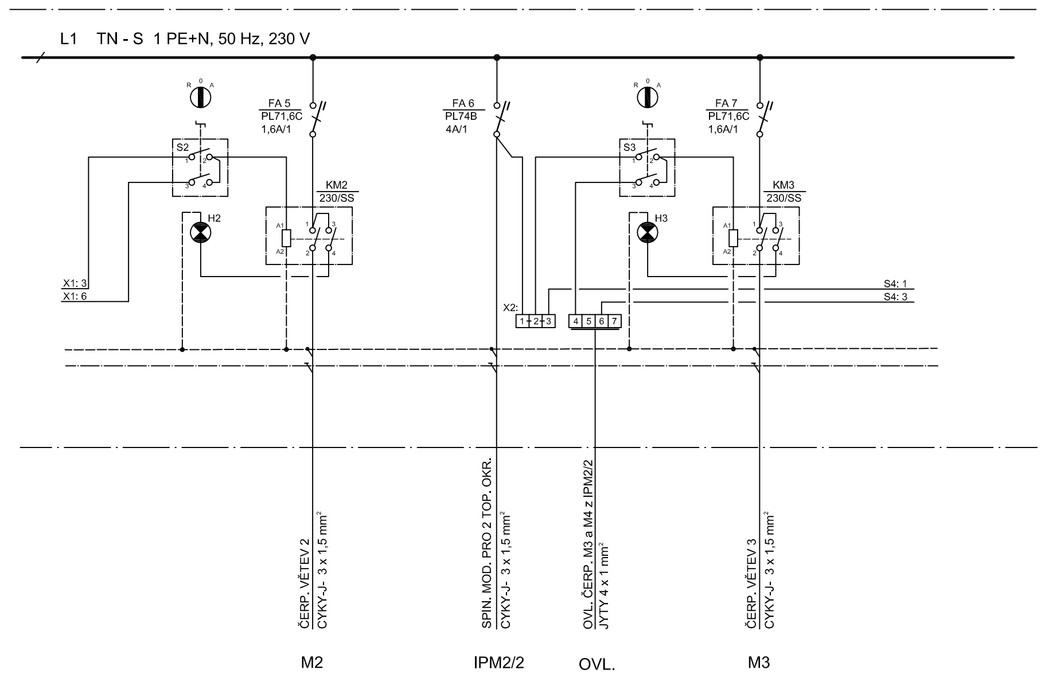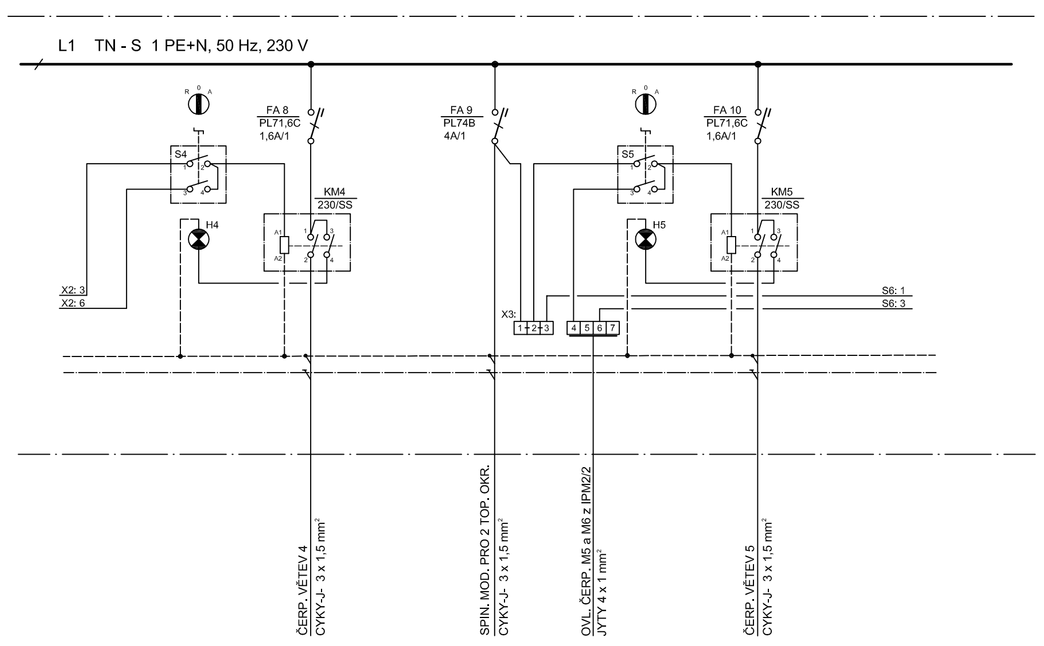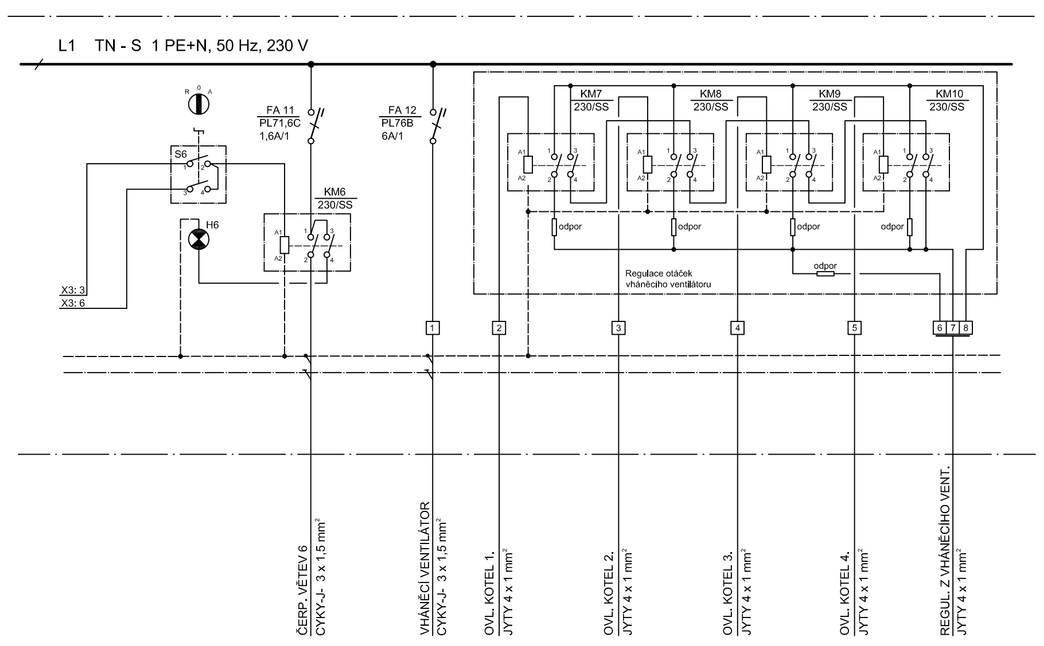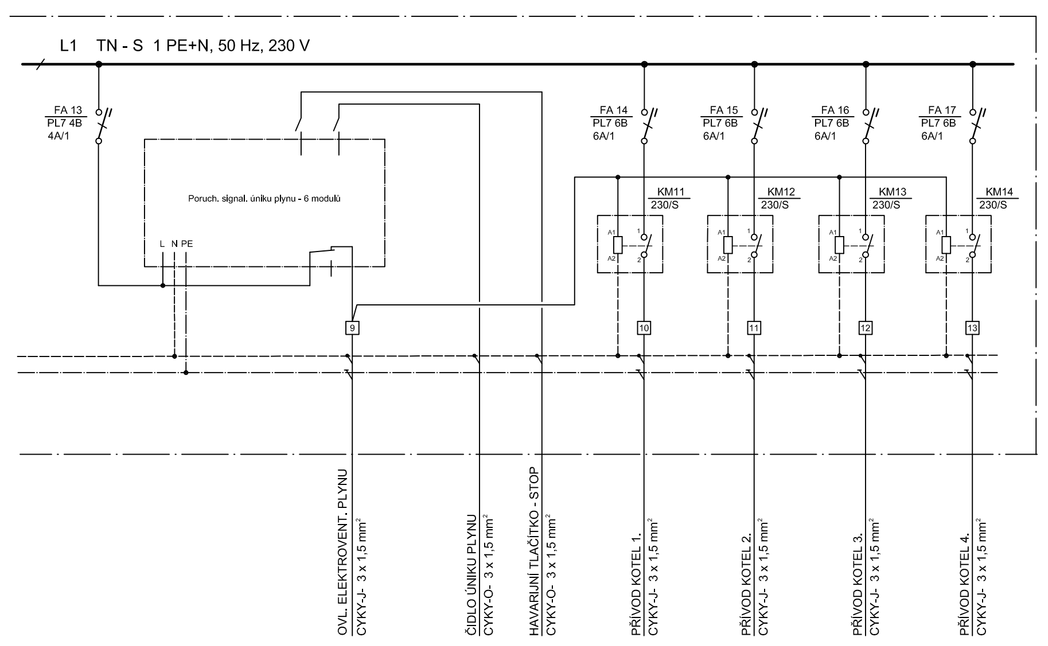
1ks	VYPÍNAČ IS 25A/1
1ks	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA
5ks	JISTIČ 4A/1/B
6ks	JISTIČ 1,6A/1/C
5ks	JISTIČ 6A/1/B
6ks	PŘEPÍNAČ I - 0 - II
6ks	SIGNÁLKA - ZELENÁ
10ks	STYKAČ 2x spin.k., cív. 230V
4ks	STYKAČ 1x spin.k., cív. 230V
34ks	SVORKA RS 2,5
35ks	VÝVODKA do Pg 16
1ks	PORUCH. SIGNAL. PLYNU
1ks	REGUL. OTÁČEK VENTIL.