

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Chlazení centrálních operačních sálů

Režim zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 5. 2021

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1


Stávající stroj TRANE RTAB 209 má maximální provozní proud 180 A, zatímco stávající jištění je 3 x 125 A, které bylo potvrzeno vysvětlením zadávací dokumentace č. 1. Na první pohled je toto jištění nedostatečné, proto prosíme o ujištění, zda nadřazené jištění stroje je opravdu pouze 3 x 125 A.

Odpověď

Přímo na jednotce TRANE je jištění 3x100A viz foto – 2 okruhy.

V RS budovy je jištění 3x125 A



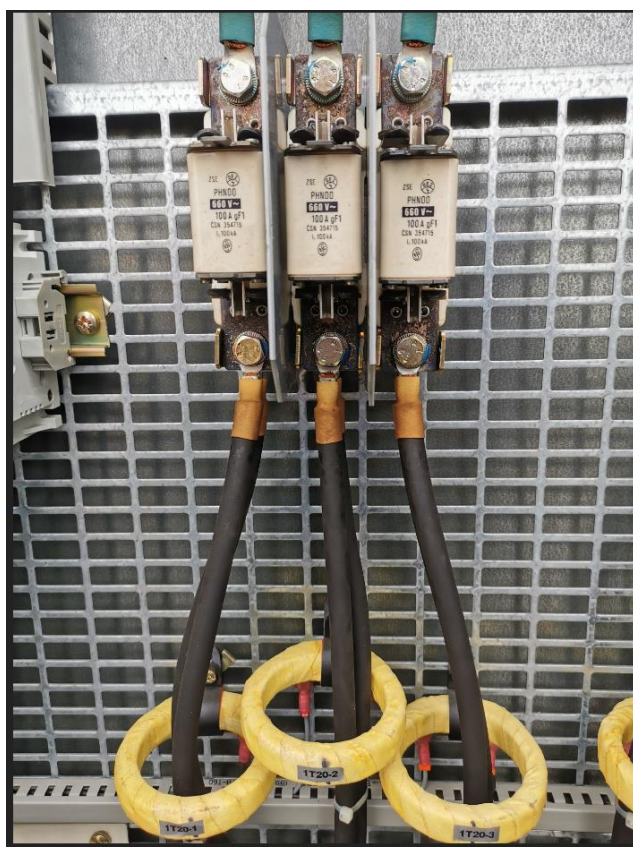

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.