



SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ1

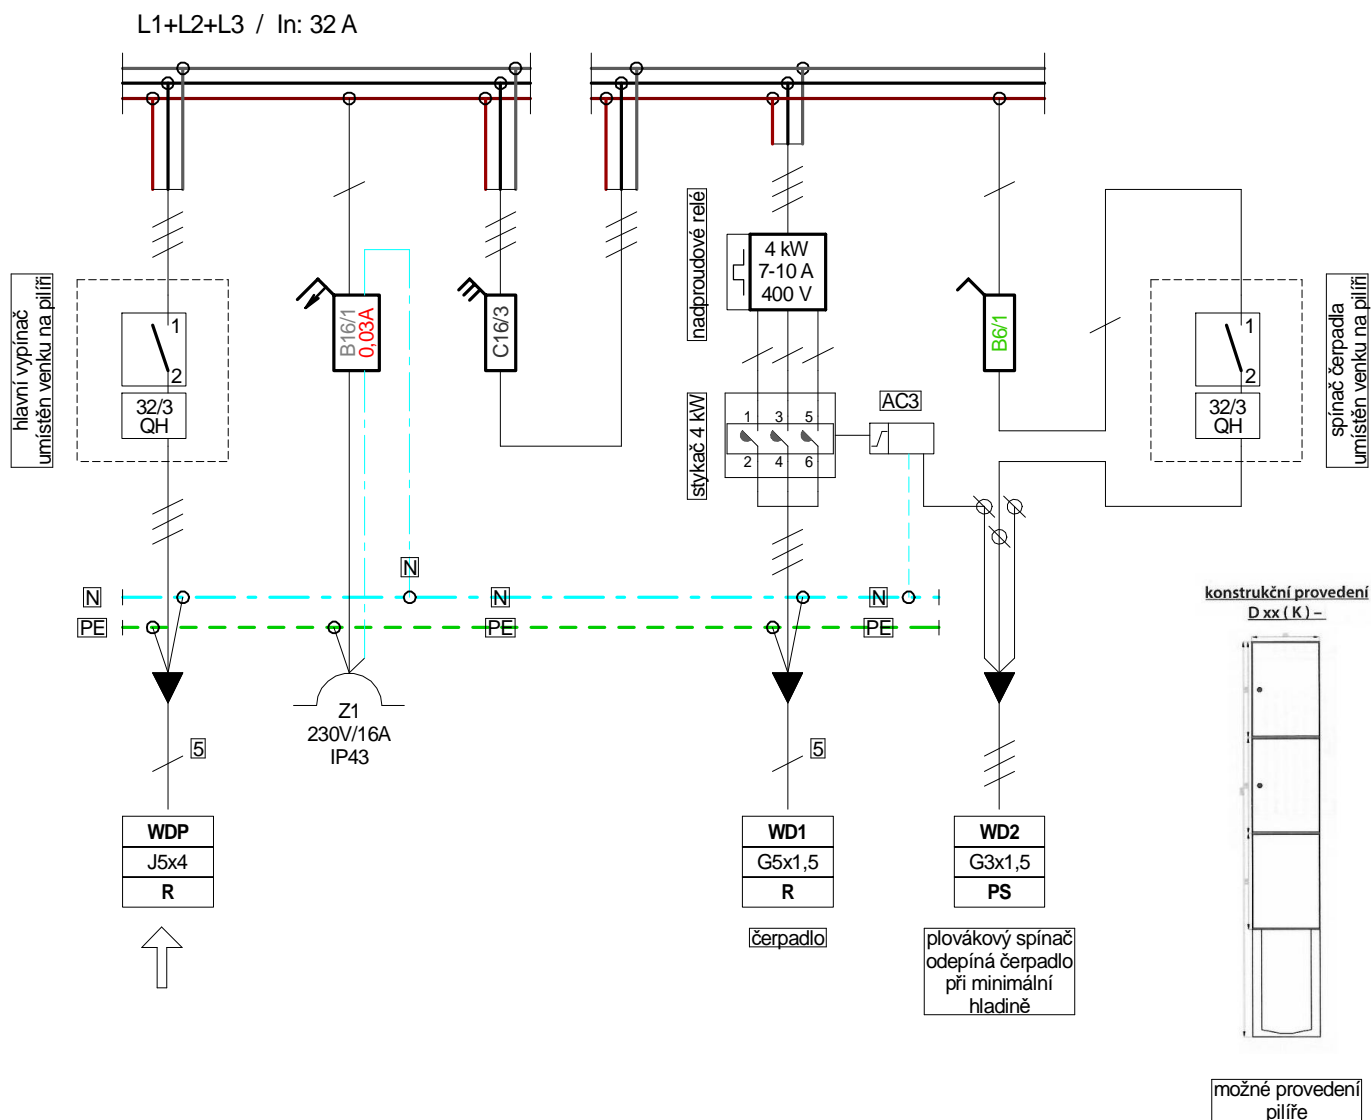

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Č.ED	JM.ED	Č.REV	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD

Autor projektu : Ing. D. Vostřák		Autorizace	Formát : 1x A4	
Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřák			Datum : 12/2019	
Odpovědný projektant:			Č.Z. : 01	
Vypracoval: Jaroslav Rejnýš			 CETTUS a.s. Od myšlenky po kolaudaci Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:15049531	
Investor : Pardubický kraj,Komenského nám. 125,Pardubice,533 11				
Kraj, Městský úřad: Pardubický,Chrudim				
Akce : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI				
adresa(umístění stavby): Vestec 27, 537 01, Pardubický, parcela č.		PARÉ: Stupeň PD:	Měřítko :	Číslo výkresu
Název výkresu : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ1		DPS	1:100	1E40