



SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ2

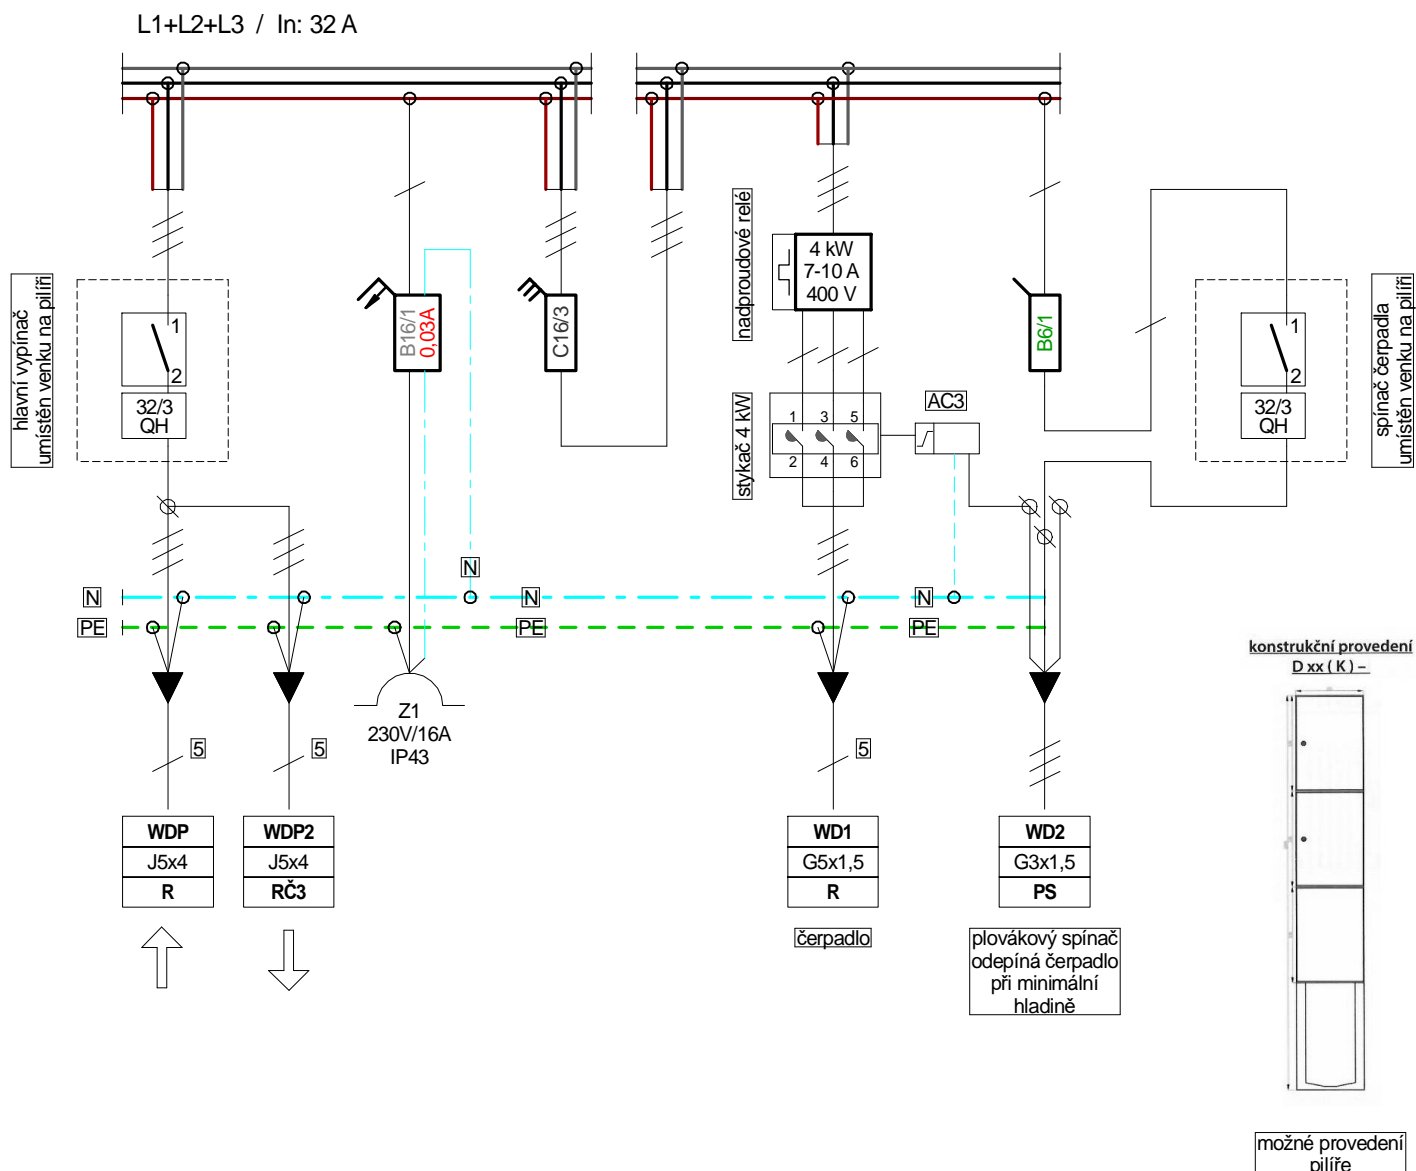

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

| Č.ED | JM.ED | Č.REV | Č.ZM | ZMĚNA | DAT.ZM | DAT.VYD |
|------|-------|-------|------|-------|--------|---------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| Autor projektu : Ing. D. Vostřák | | Autorizace | Formát : 1x A4 | |
| Vedoucí projektant: Ing. D. Vostřák | | | Datum : 12/2019 | |
| Odpovědný projektant: | | | Č.Z. : 01 | |
| Vypracoval: Jaroslav Rejnýš | | |  CETTUS a.s. Od myšlenky po kolaudaci Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:15049531 | |
| Investor : Pardubický kraj,Komenského nám. 125,Pardubice,533 11 | | | | |
| Kraj, Městský úřad: Pardubický,Chrudim | | PARÉ: Stupeň PD: Měřítko : DPS 1:100 | | Číslo výkresu : 1E41 |
| Akce : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI | | | | |
| adresa(umístění stavby): Vestec 27, 537 01, Pardubický, parcela č. | | | | |
| Název výkresu : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ2 | | | | |