



SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ3

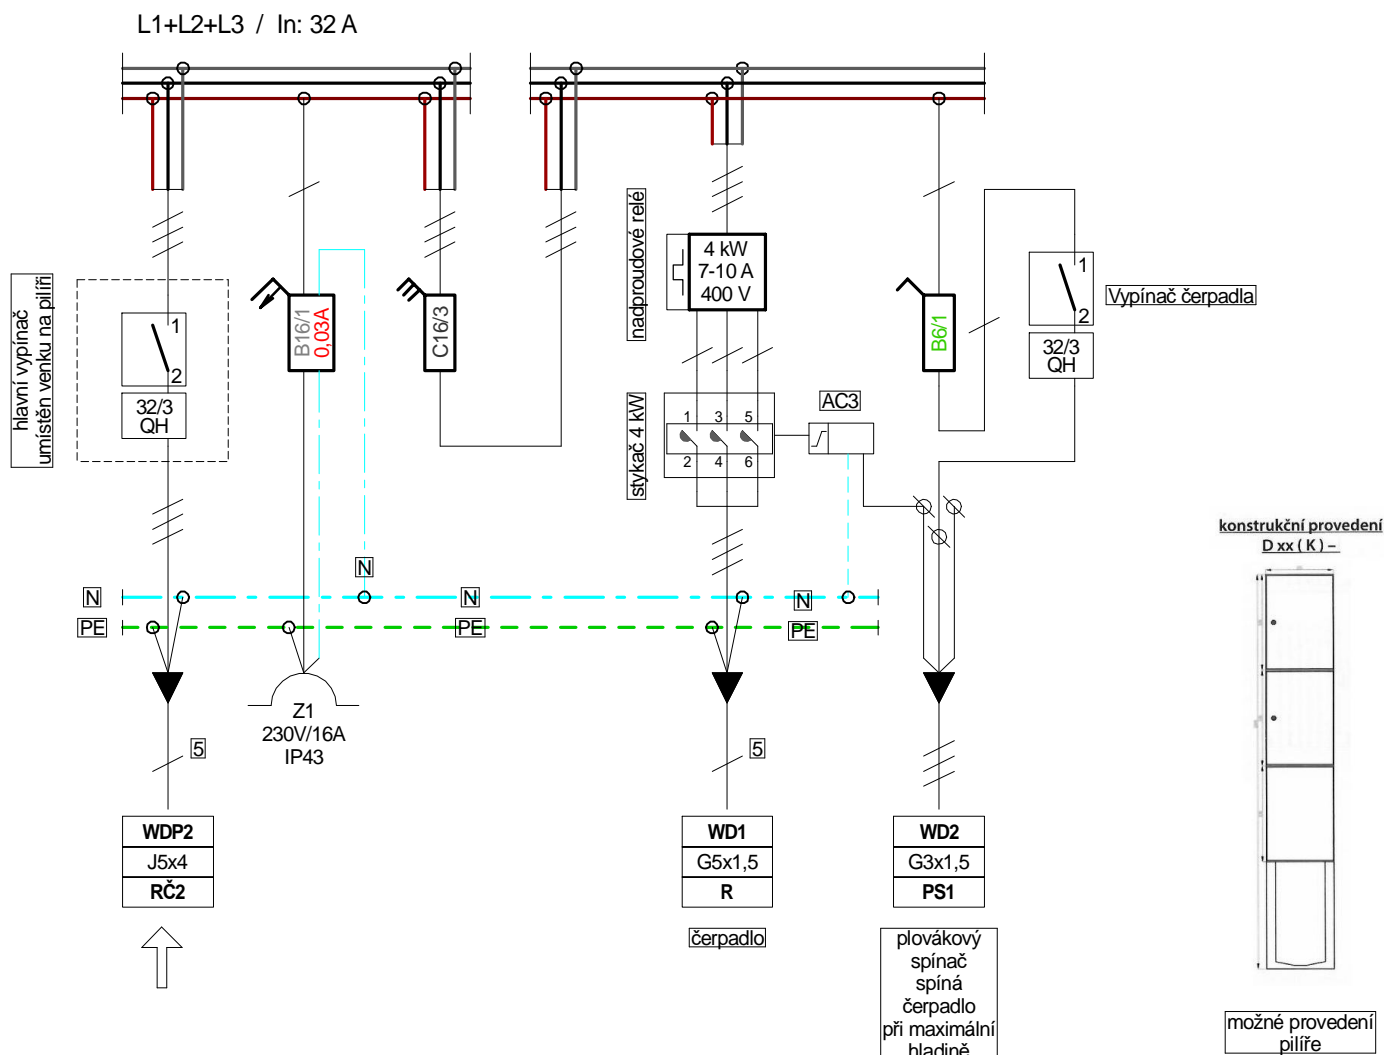

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Č.ED	JM.ED	Č.REV	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD

Autor projektu :		Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : 1x A4	
Vedoucí projektant:		Ing. D. Vostřák		Datum : 12/2019	
Odpovědný projektant:				Č.Z. : 01	
Vypracoval:		Jaroslav Rejnýš		<div><p>CETTUS Od myšlenky po kolaudaci CETTUS a.s. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:15049531</p></div>	
Investor :		Pardubický kraj,Komenského nám. 125,Pardubice,533 11			
Kraj, Městský úřad:		Pardubický,Chrudim			
Akce : Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko : DPS 1:100		
adresa(umístění stavby): Vestec 27, 537 01, Pardubický, parcela č.					
Název výkresu : SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ3					
			Číslo výkresu : 1E42		