


ZAPOJENÍ ROZVADĚČE DÍLNÝ RMS

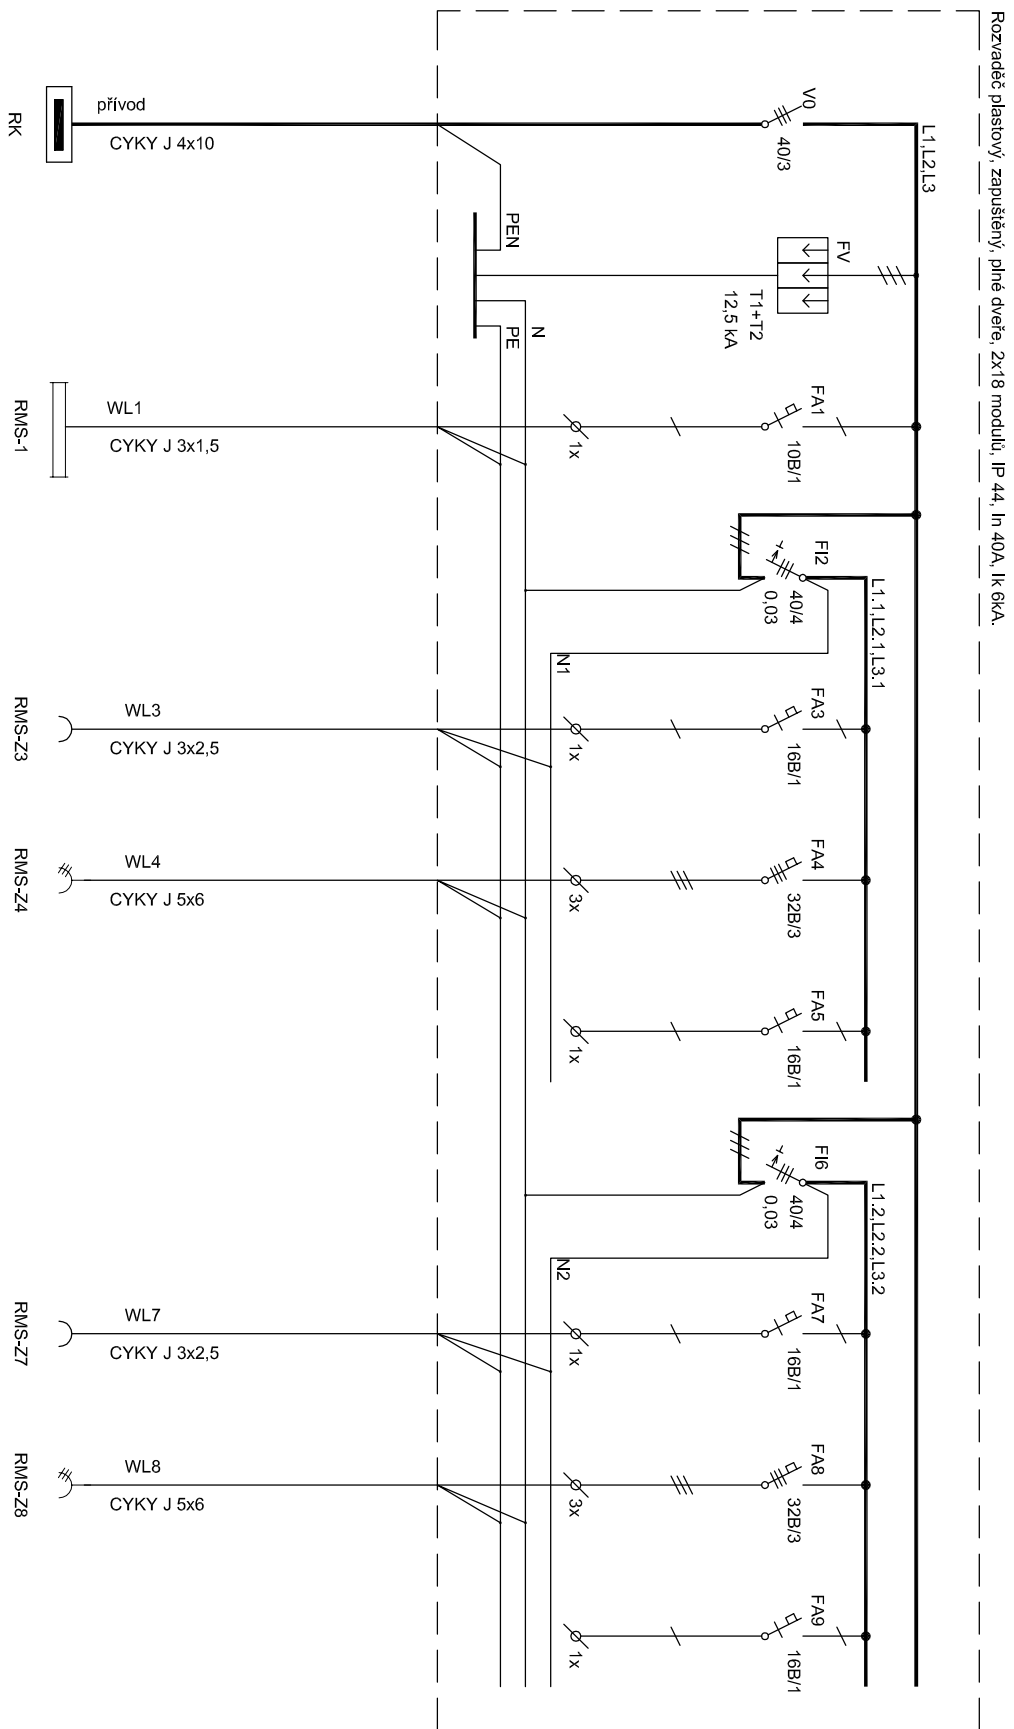

Místnost		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	
Název	rozv.soc.zařízení	osvětlení	chránič 1.	zásuvky 1.	zásuvky 2.	rezerva	chránič 1.
Příkon kW		1		2	2	2	2
Poznámka							

POZNÁMKA:


- ROZVÁDĚČE VE VŠECH POKOJÍCH JSOU TOTOŽNÉ.
- JISTIČ FA5 BUDE OSAZEN POUZE VE VÝCHODNÍCH POKOJÍCH.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- AUTOMATICKÝM ODPOLENÍM OD ZDROJE
- OCHRANÝM POSPOJOVÁNÍM,
- OCHRANÝM UZEMNĚNÍM,
- DOPLNKOVOU OCHRANOU:
- DOPLNJUCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRANIČEM

 Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: C127542009		projektovával: Mgr. Petr Šroll		vypracoval: Mgr. Petr Šroll		kontroloval: Mgr. Petr Šroll		dokumentace: DPS	
stavěbník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice								číslo zakázky: Z201102	
zakázka: Gymnázium SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiéru DM								datum: 4/2021	
objekt: SO 01 - Domov mládeže								měřtko: --	
díl: D.1.4-g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace								formát: 2xA4	
výkres: Zapojení rozvaděče dílny RMS								změna: --	
D								č. části: 13	
								č. přílohy: --	
č. výstisku:									