


# ZAPOJENÍ ROZVADĚČE POKOJE RP

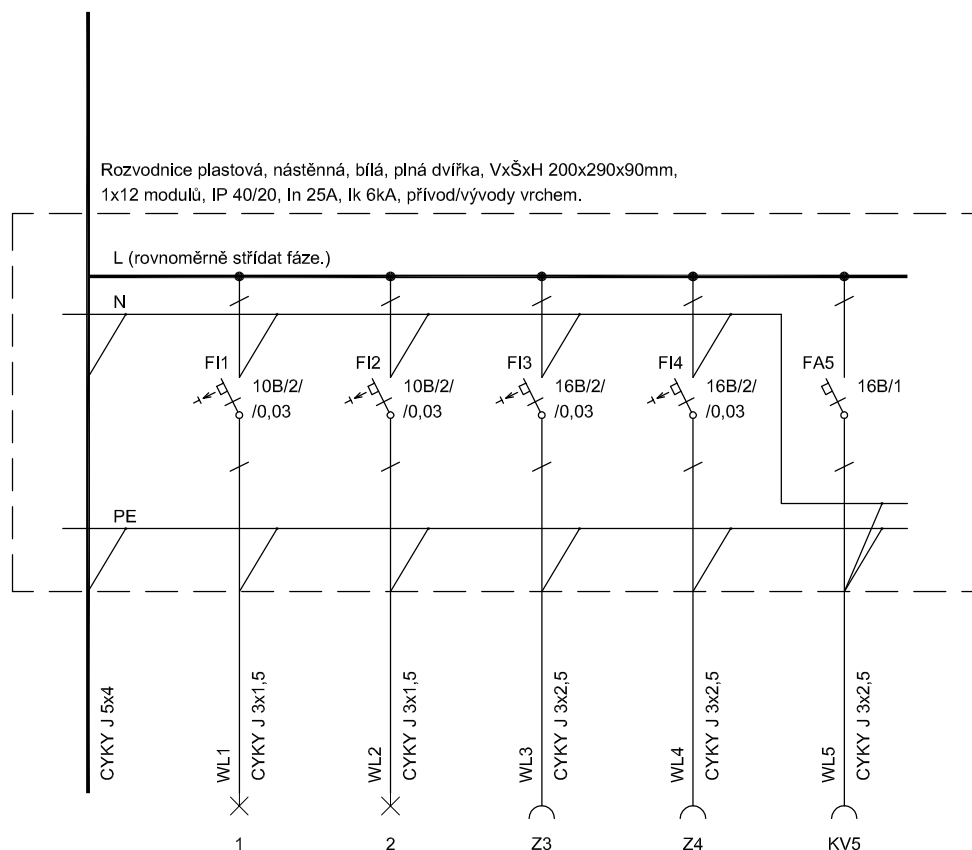

Místnost		pravý pokoj	levý pokoj	pravý pokoj	levý pokoj	oba pokoje
Název	průběž. vedení	světla	světla	zásuvky	zásuvky	žaluzie
Příkon kW		0,1	0,1	2	2	0,1
Poznámka						

## POZNÁMKA:

- ROZVADĚČE VE VŠECH POKOJÍCH JSOU TOTOŽNÉ.
- JISTIČ FA5 BUDE OSAZEN POUZE VE VÝCHODNÍCH POKOJÍCH.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,
- OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,
- DOPLŇKOVOU OCHRANOU:
- DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

**astalon**  
s.r.o.  
Hůrka 54, 530 02 Pardubice  
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:  
Mgr. Petr Šroll

vypracoval:  
Mgr. Petr Šroll

kontroloval:  
Mgr. Petr Šroll

dokumentace: DPS  
číslo zakázky: Z201102  
datum: 4/2021  
měřítko: --

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice**

zakázka: **Gymnázium SOŠ Přelouč - rekonstrukce interiérů DM**

formátů: 1xA4

změna: --

objekt: SO 01 - Domov mládeže

díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace

výkres: **Zapojení rozvaděče pokoje RP**

D

11

č. výřezu: