


TYP PROVEDENÍ:
KRYTÍ:
ROZMĚRY:
DELENÍ:
NÁTER:
OBSLUHA:
PRÍVOD (Y):
VÝVODY:

Poznámky:


Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, sít TN-C-S
2 - 12VAC
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
dle ČSN 33 200-4-41 ed.2:
základní - automatické odpojení od zdroje
zvýšené proudovým chráničem

VYPRACOVANÝ A. BRODÁŘSKÝ	NEBOUJÍ PROJEKTOVÝ BIS. PEV. ŘEŠAJ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ BIS. PEV. ŘEŠAJ
OBJEDVATEL MAYO VYSTAVBY	PROJEKT PARDUBSKÝ KRAJ	
STAVBA PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PŘÍSLUŠNOSTI K PŘÍSLUŠNOSTI	Komerční nájemní 125, 532 11	
OSAH OPRAVA ROZVADĚČE RM01.1		

ELEKTRO-SYCHRA	
Elektroinstalace, s.r.o.	
Průmyslová 100	
502 001 Pardubice	
IČ: 252 22 2222	
FORMAT	A4
DATA	05/2019
STUPĚŇ	DPS
ČÍSLO VÝKRESU	D01.1.4.3.4

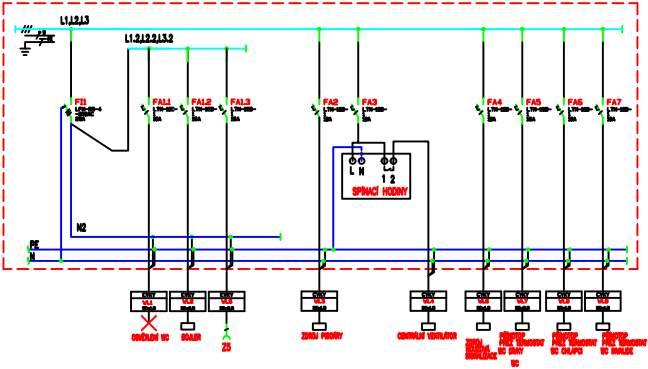

LIST C. LISTA	OPRAVA ROZVADĚČE RM01.1	ARCHIVNÍ ČÍSLO
OBJEKT PARDUBICE	SAKČÍSLO 1503	VÝKRES ČÍSLO D01.1.4.3.4
PROJEKT BRODÁŘSKÝ	DATA 05/2019	INVESTOR PARDUBSKÝ KRAJ




TYP PROVEDENÍ:
 KRYTÍ:
 ROZMĚRY:
 DĚLENÍ:
 NÁTĚR:
 OBSLUHA:
 PŘÍVOD (Y):
 VÝVODY:


Poznámky:

Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S
 2 – 12VAC

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
 dle ČSN 33 200-4-41 ed.2:

základní – automatické odpojení od zdroje
 zvýšená proudovým chráničem

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
B. BROŽOVSKÝ	ING. PETR ŠEJDAJ	ING. PETR ŠEJDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	USTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR	Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11			
STAVBA	SPECIÁLNÍ TŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC SO 02 REKONSTRUKCE WC V 2. BUDOVĚ ŠKOLY		FORMÁT	A4
			DATUM	06/2019
			STUPEŇ	DPS
OBSAH	ÚPRAVA ROZVADĚČE RMO1.1		ČÍSLO VÝKRESU	D01.1.4.3.4

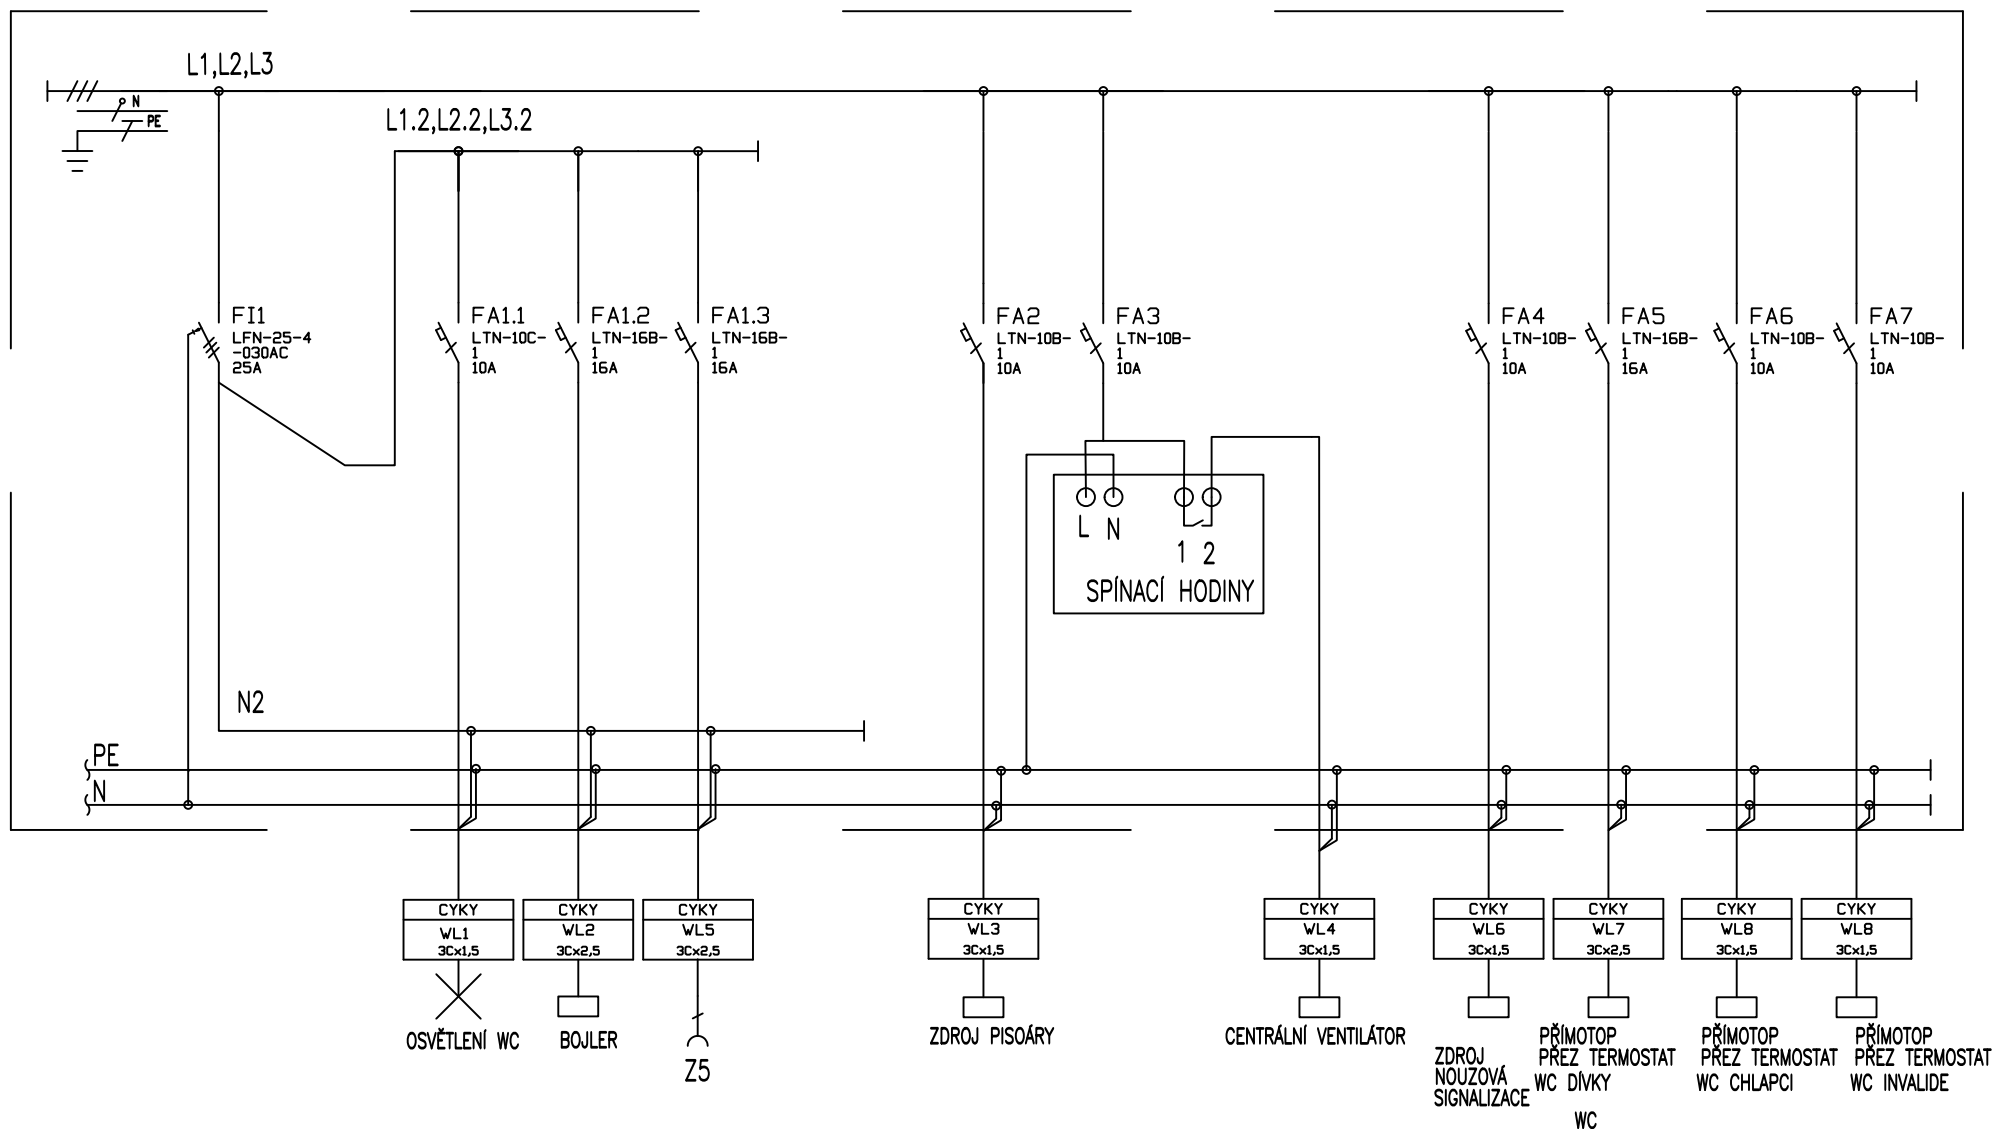

LIST C.: LISTU:	2 2	ÚPRAVA ROZVADĚČE RM01.1			ARCHIVNI CISLO:
<div>ELEKTRO-SYCHRA</div> <div>Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jiřimčická 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	OBJ.C.,PJ:	ZAK.CISLO: 19013	AKCE: PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC	VYKRES CISLO: D01.1.4.3.4	
	PROVEDL: Brožovský	DATUM: 06/2019	INVESTOR: Pardubický kraj		