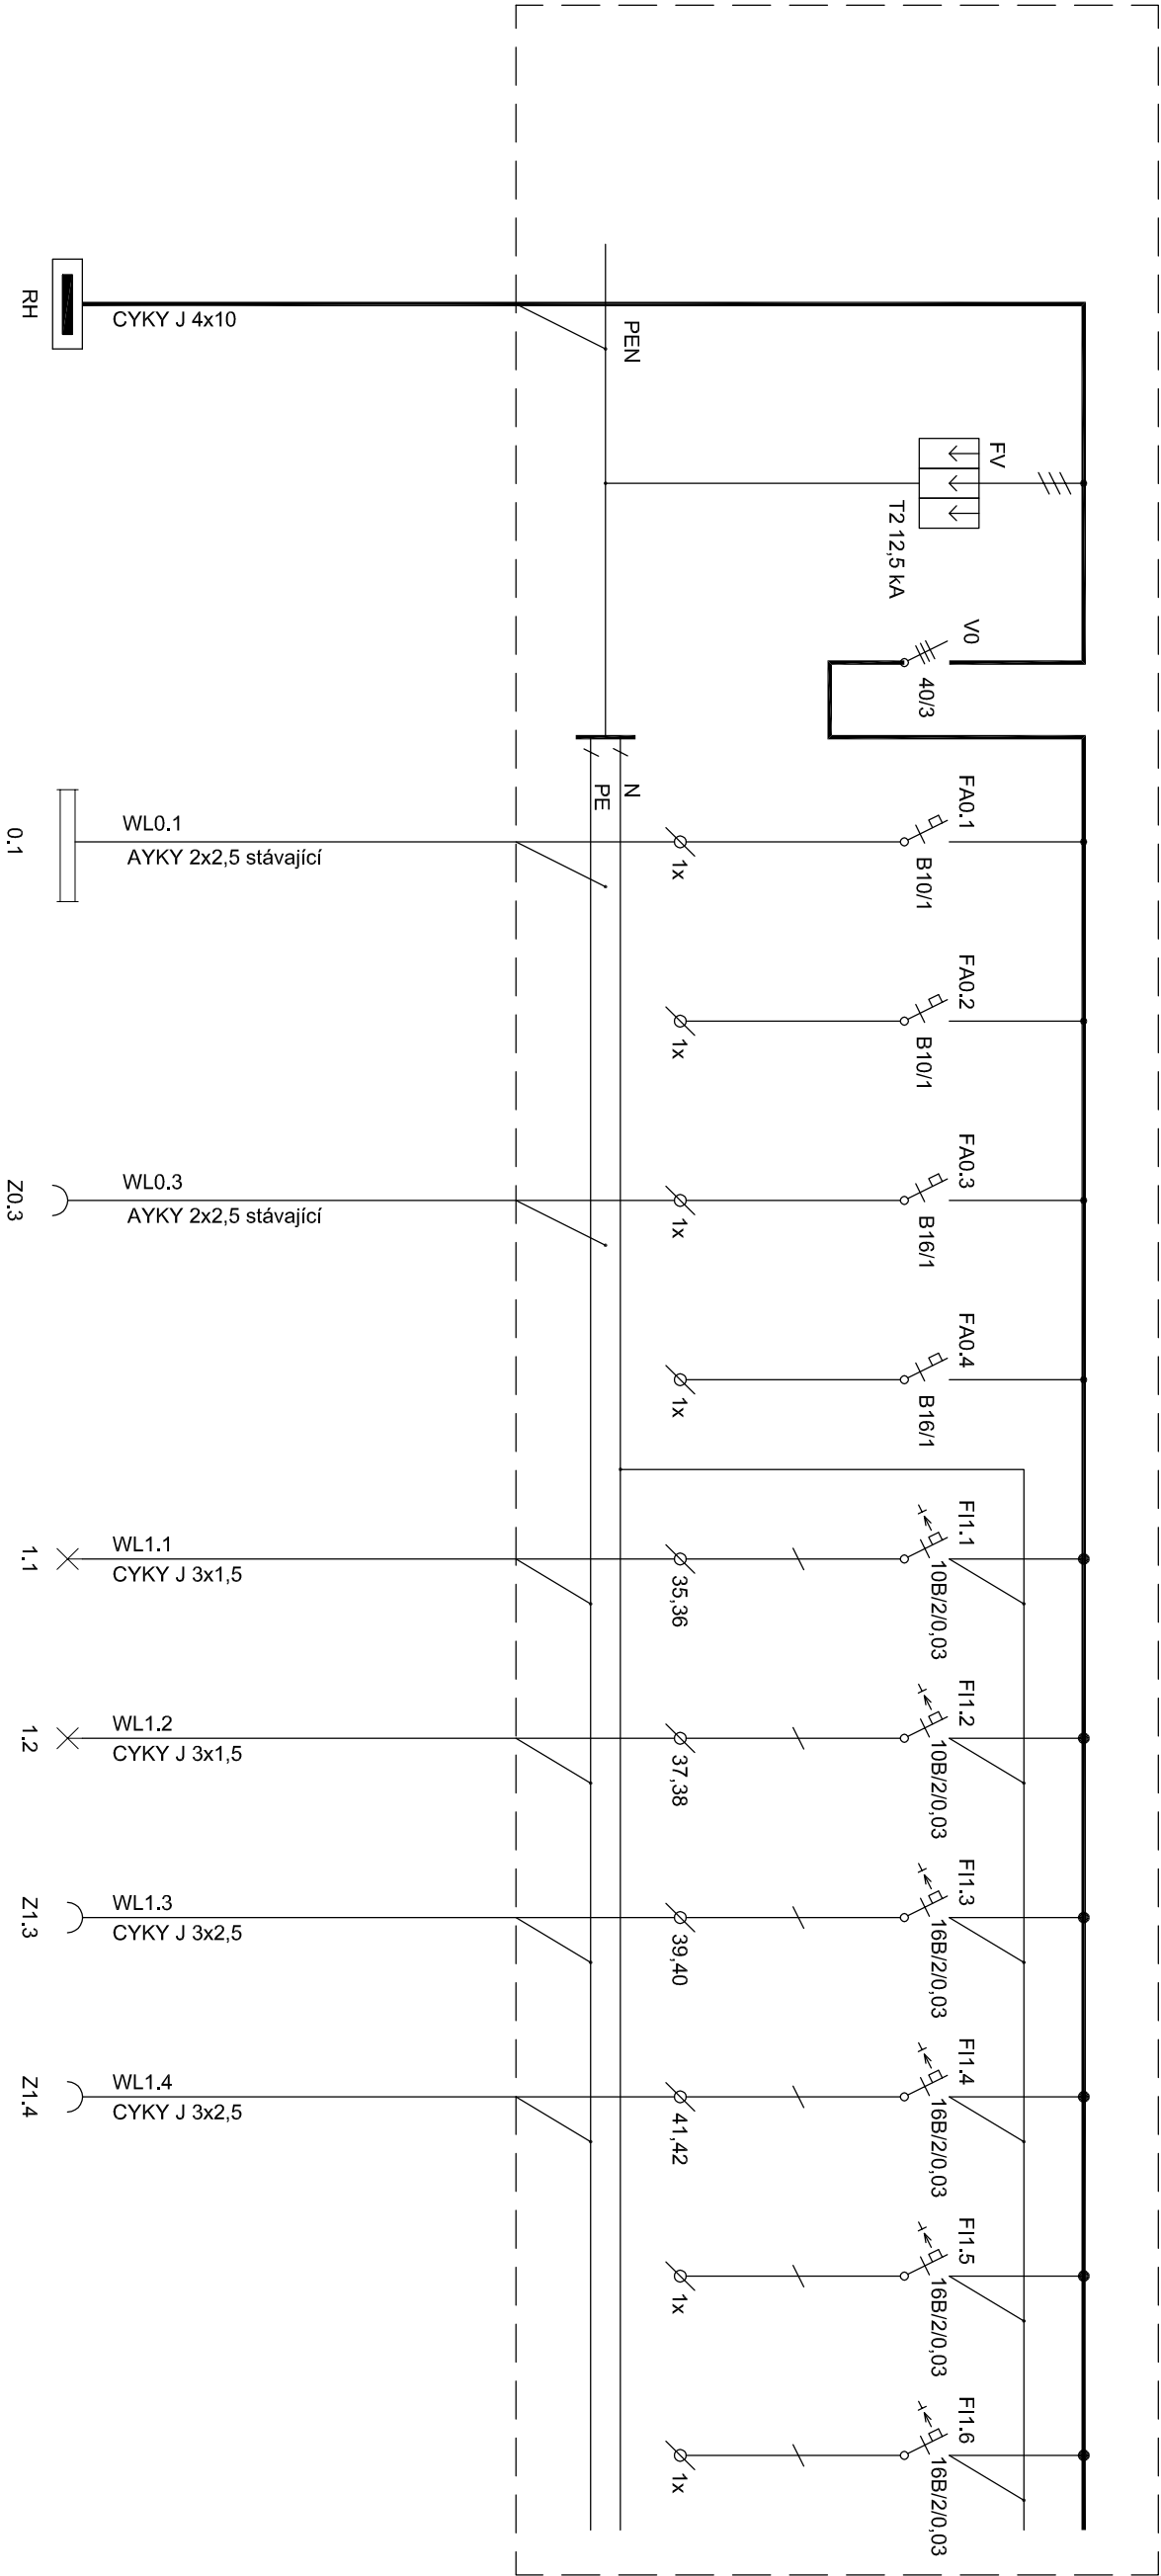


ZAPOJENÍ ROZVADĚČE SKLEPA RS

Rozvaděč RS, oceloplechový, zapuštěný, 384x622mm, 3x12modulů, IP:20, Ik:10kA, In:40A, bílá plná dvířka, klíč, EI15DP1.

[illegible]

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU (ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-IZOLACJĄ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM C

- OCHRANNÝM POSPOJOVÁN

-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,


-DOPĽŇKOVOU OCHRANOU:

-DOPLNŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

		projektovával: Mgr. Petr Šrůl		vypracoval: Mgr. Petr Šrůl		kontroloval: Mgr. Petr Šrůl		dokumentace: DPS	
530 02 Pardubice								číslo zakázky: Z200724	
9, DČ: CZ27542009								datum: 11/2020	
slovesbník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice								měřtko: --	
zakázka: SŠ chovu koní a jezdecký Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM								formátů: 2x A4	
objekt: SO 01 - Domov mládeže								změna: --	
díl: D.1.4-g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace								číslo: 09	
výkres: Zapojení rozvaděče sklepa RS								č. přílohy: 09	
								č. výtisku: 1	