


ZAPOJENÍ ROZVADĚČE BUŇKY RB

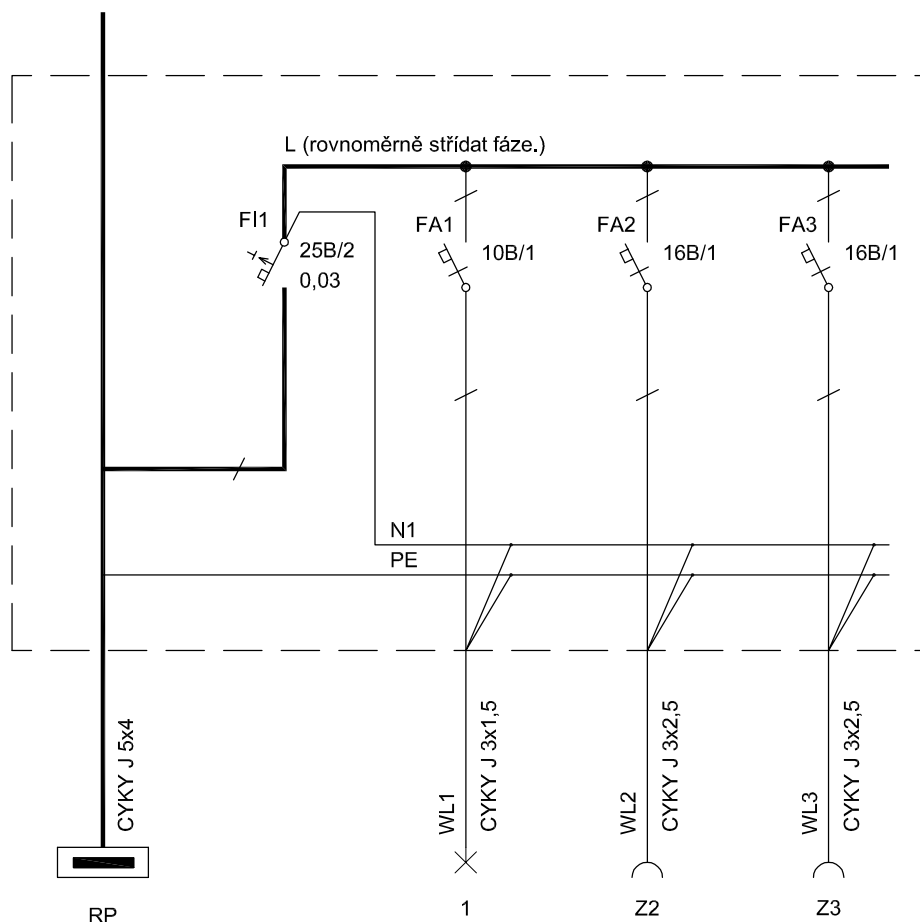

Místnost					
Název	průběžné vedení	chránič	světla	zásuvky levé	zásuvky pravé
Příkon kW			0,1	2	2
Poznámka					

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-IZOLACÍ, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,

-OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM,

-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM,

-DOPLŇKOVOU OCHRANOU:

-DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

-PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:
Mgr. Petr Šroll

vypracoval:
Mgr. Petr Šroll

kontroloval:
Mgr. Petr Šroll

dokumentace: DPS

číslo zakázky: Z200724

datum: 11/2020

měřítko: --

stavebník: **Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice**

zakázka: **SŠ chovu koní a jezdeckví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM**

formátů: 1xA4

změna: --

objekt: SO 01 - Domov mládeže

díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace

výkres: **Zapojení rozvaděče buňky RB**

D

13

č. přílohy:
č. výskru: