

042/2019

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
Odbor rozvoje města a investic
560 02 Česká Třebová

(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 52.6	Skartační znak/lhůta: A/11
Č. j.: MUCT/18415/2019/PM/eko/635	
Datum doručení: 27-06-2019	
Počet listů dokumentu: 2	Počet svazků příloh: 1
Počet listinných příloh: 1	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: 1
Počet listů příloh: 1	Zpracovatel:

VĚC: Vyjádření k sítím technického vybavení

Akce: Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) – Skuhrov

Žadatel: Dopravní inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení V. O. v majetku Města Česká Třebová a správě Eko Bi s.r.o. Před započítím stavebních prací musí být dodrženy následující podmínky:

Před započítím stavebních prací zajistí stavebník nebo odborná firma u správce V. O. na základě písemné objednávky minimálně 10 dnů předem vytýčení podzemního zařízení (p. Vebr, mobil: +420 731 449 820) s tím, že správce provede vyznačení trasy kabelu V. O. přímo na dotčeném pozemku, které bude stavebník udržovat v nezměněném stavu.

Nad kabelovou trasou musí být dodržován zákaz přejíždění vozidly, dokud nebude provedena dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození.

Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky s polohou kabelů ve staveništi.

Stavebník předem určí technologický postup prací v blízkosti podzemního vedení V. O., o tomto provede zápis do stavebního deníku a předloží jej k odsouhlasení vedoucímu střediska elektro Eko Bi s.r.o. – bez tohoto zápisu nesmí být prováděny výkopové práce.

V místech možného dotyku se zařízením V. O. je nutno před zahájením zemních prací polohu zařízení V. O. včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.

V pásmu 1m od osy kabelu a zařízení V. O. nad kabelovou trasou nesmí být používány stroje a nesmí být prováděny žádné stavby – např. stavba plotu, výsada rostlin a dřevin.

Musí být dodržena TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“

Stavebník zajistí obnažené kabely před poškozením nebo prověšením.

Po ukončení prací stavebník zkontaktuje vedoucího střediska elektro Eko Bi s.r.o., aby provedl kontrolu stavu zařízení a uložení kabelu V. O..

O provedené kontrole křížení nebo souběhu musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Případnou přeložku kabelu nebo zařízení V. O. předem projednejte s vedoucím střediska elektro, přeložku hradí investor v plné výši, majetkové vztahy k zařízení V. O. se přeložkou nemění.


V případě nesrovnalostí v uložení kabelu nebo při jejich poškození, musí stavebník tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu střediska V. O. p. Vebrovi na mobil +420 731 449 820.

Platnost vyjádření končí dne 26. 06. 2020

Vebr Michal
vedoucí VO
Semanínská 2050
560 02 Česká Třebová
Tel:+420731449820

V České Třebové dne 26.06.2019

Eko Bt s.p.a.
Semanínská 2050
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
TEL./FAX: 465 539 285
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500

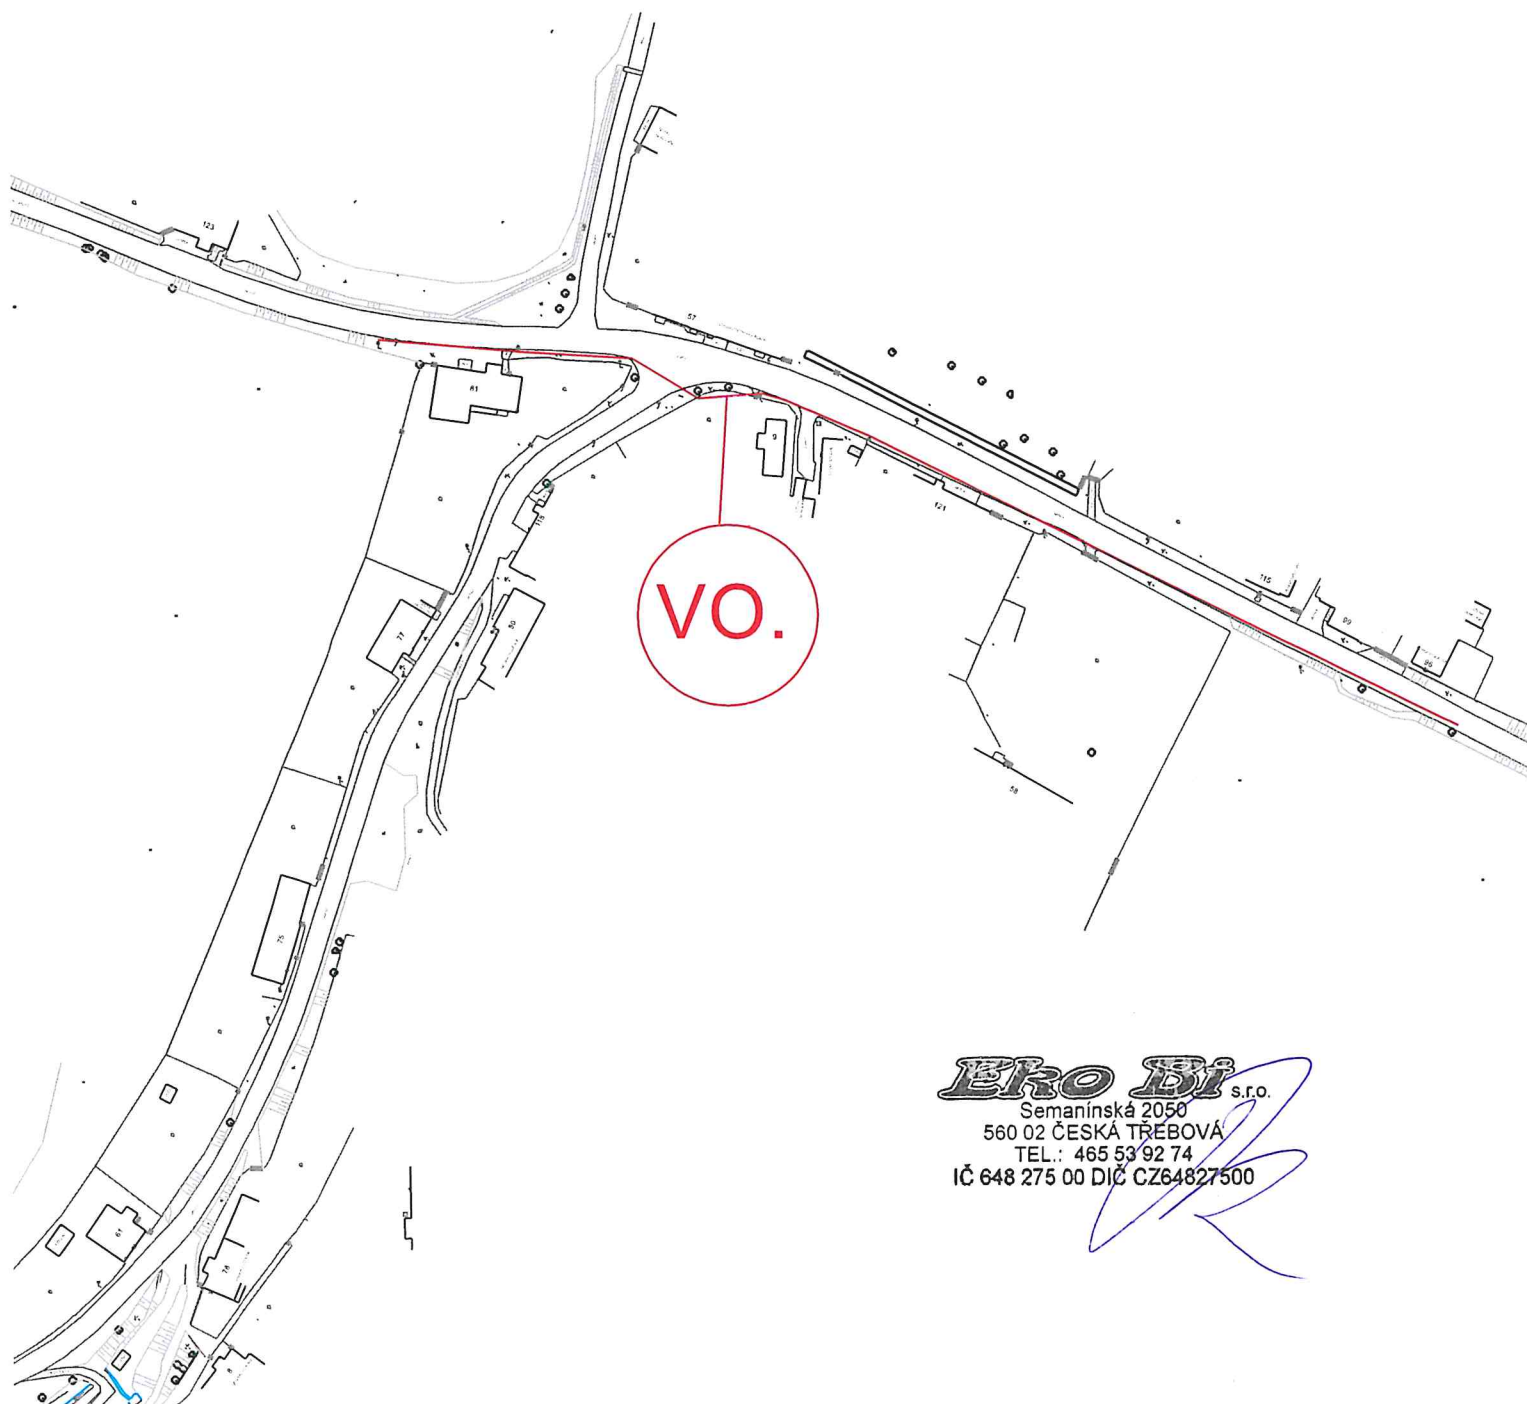

VO.

EKO DI s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 ČESKÁ TRÉBOVÁ
TEL.: 465 53 92 74
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500