


ELEKTROINSTALACE 2.NP

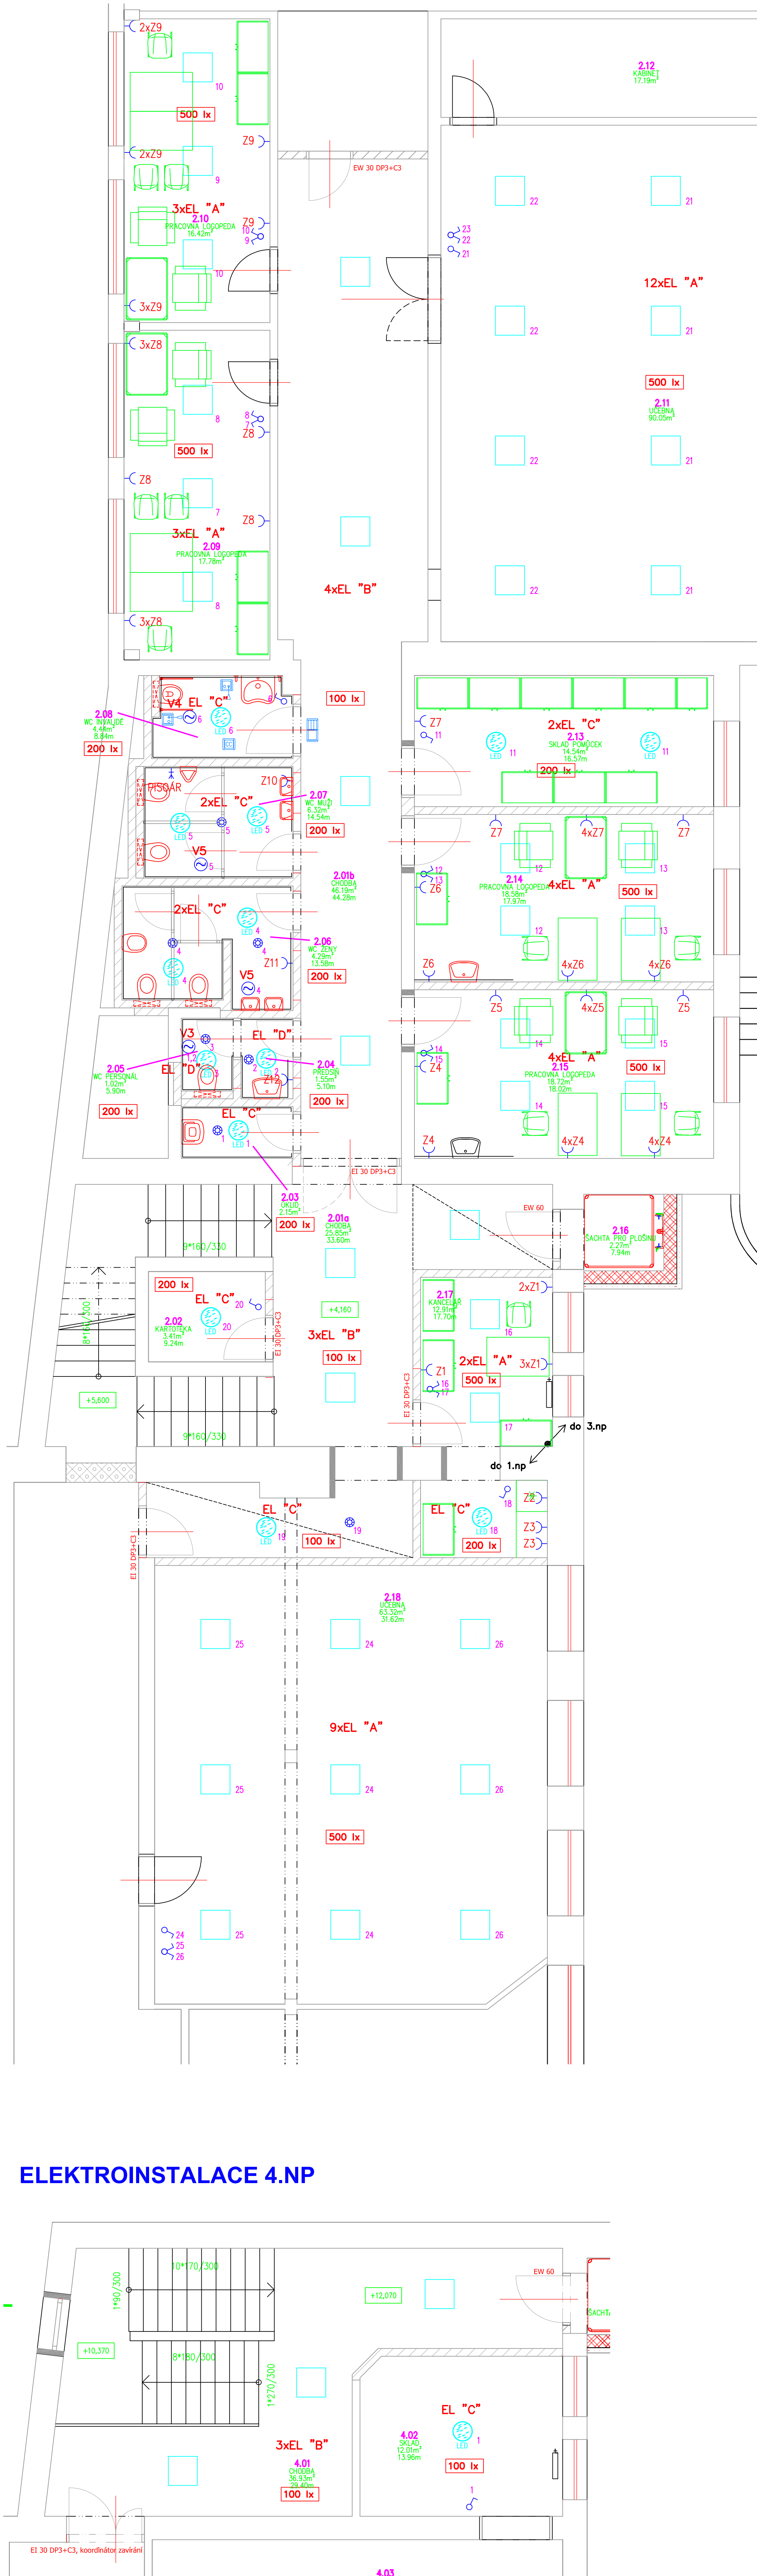


LEGENDA:

- SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1 – ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5 – ZAPUŠTĚNÝ
- SPINAČ OSVĚTLENÍ POHYBOVÝ – PRISAZENÝ
- ZÁSUVKA 230V 16A – ZAPUŠTĚNÁ
- EL "A" PRISAZENÉ ČTVERCOVÉ LED SVÍTLIDLO, MIKROPRISMATICKÝ KRYT 57W, 6300lm, 4000K, IP40
- EL "B" PRISAZENÉ ČTVERCOVÉ LED SVÍTLIDLO, MIKROPRISMATICKÝ KRYT 35W, 4400lm, 4000K, IP40
- EL "C" PRISAZENÉ LED SVÍTLIDLO, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PR.480mm 34W, 3900lm, 4000K, IP40
- EL "D" PRISAZENÉ LED SVÍTLIDLO, OPÁLOVÝ PMMA KRYT, PR.375mm 27W, 2900lm, IP40
- V1–5 ODTAHOVÝ VENTILÁTOR (DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY)
- R1 ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ DLE PŘÍLOHY Č.D.1.4.4.05


SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM

- KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM A TRANSFORMÁTOR
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO
- SIGNÁLNÍ TLAČÍTKO SE SÍŇOUDOU


ELEKTROINSTALACE 1.NP

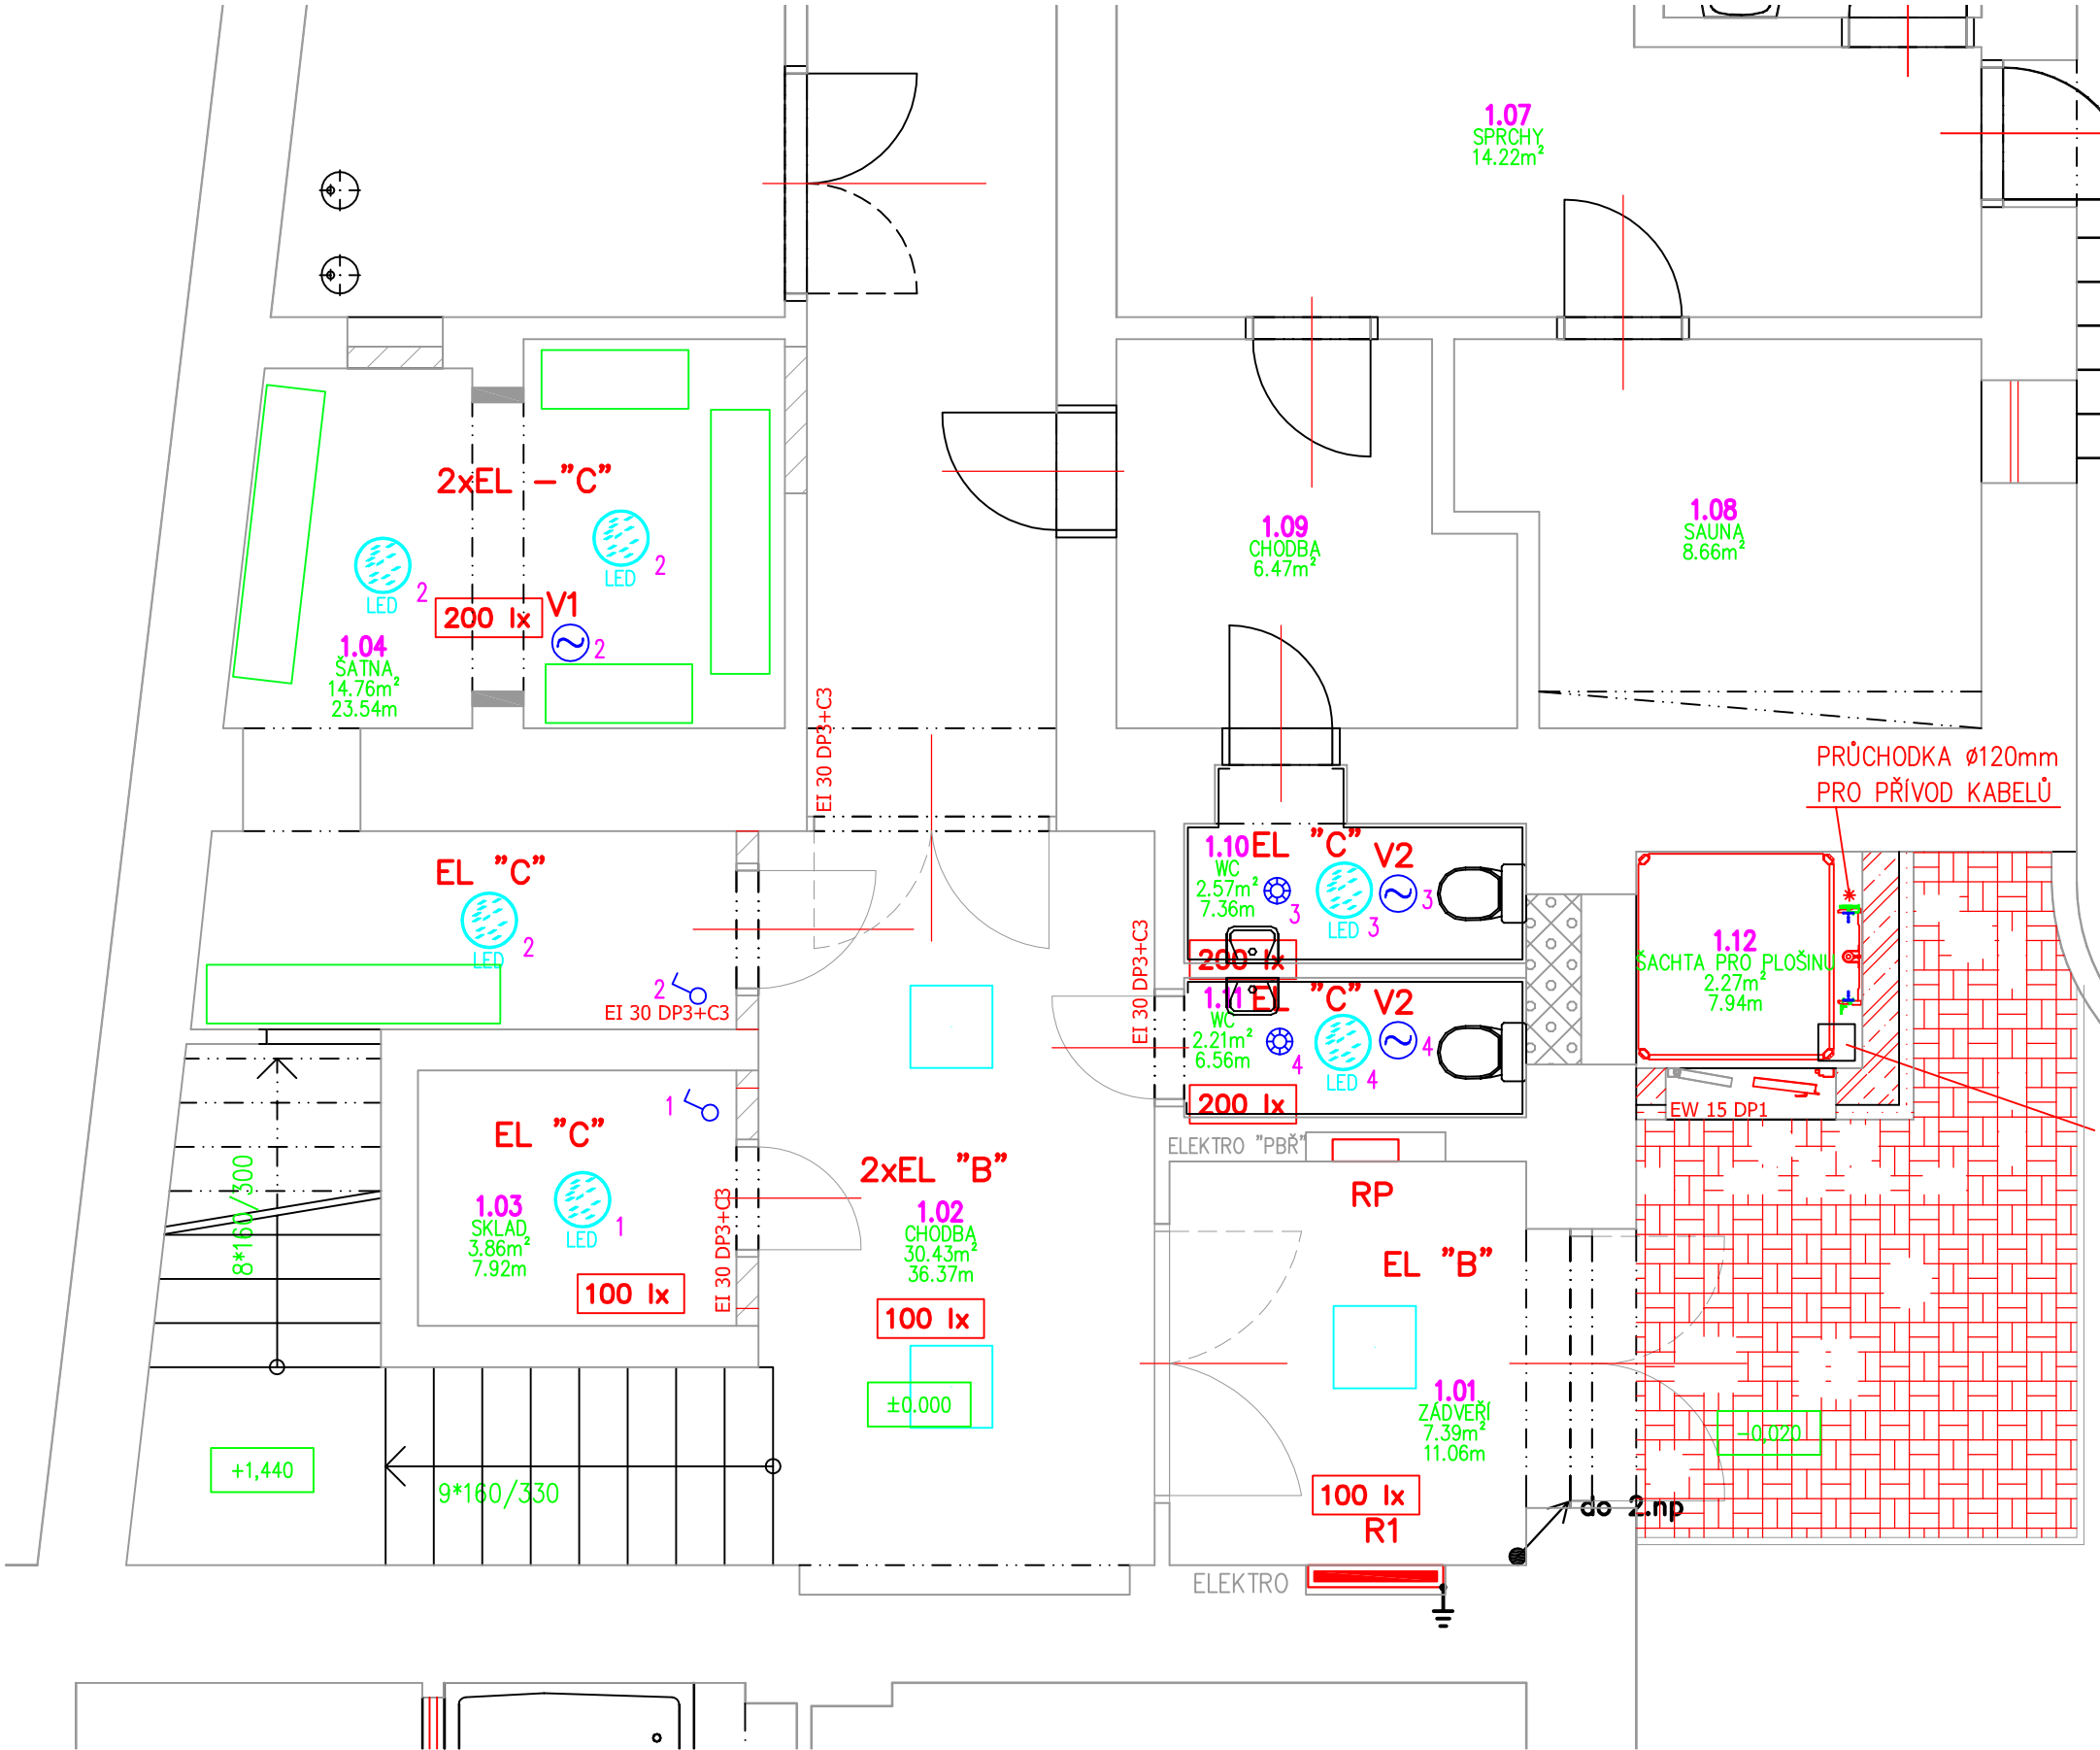

ELEKTROINSTALACE 3.NP

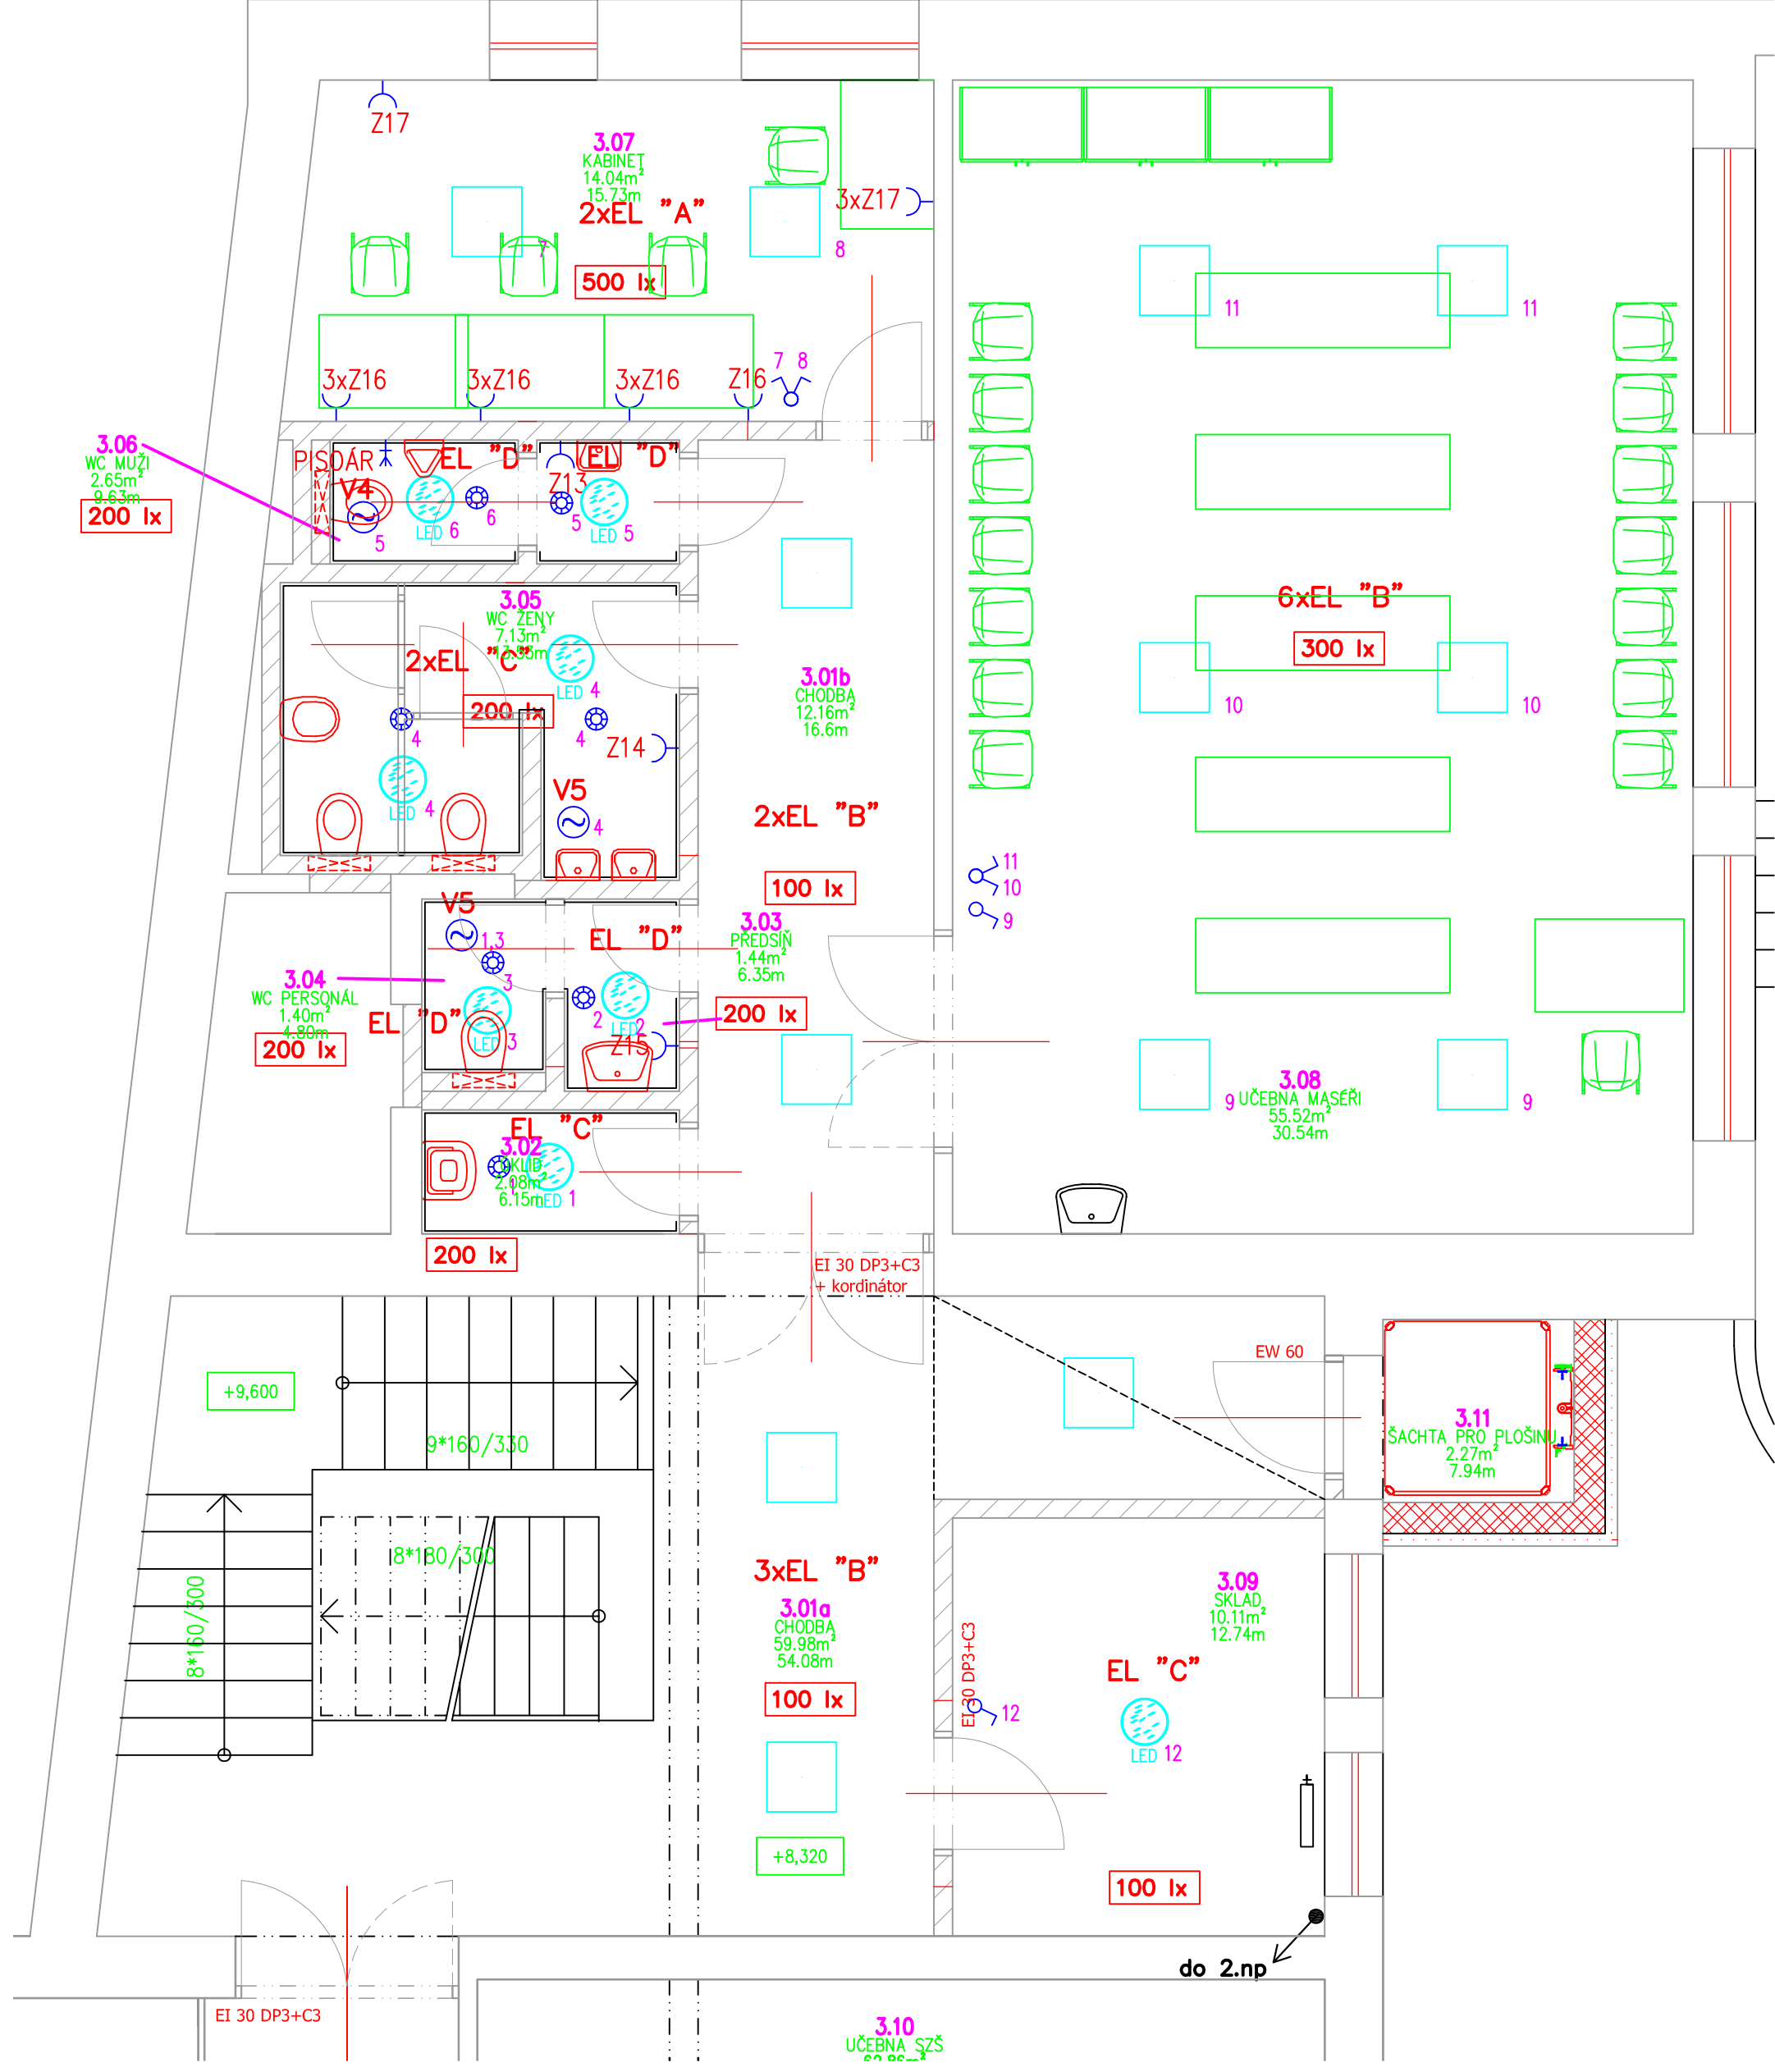

ELEKTROINSTALACE 4.NP

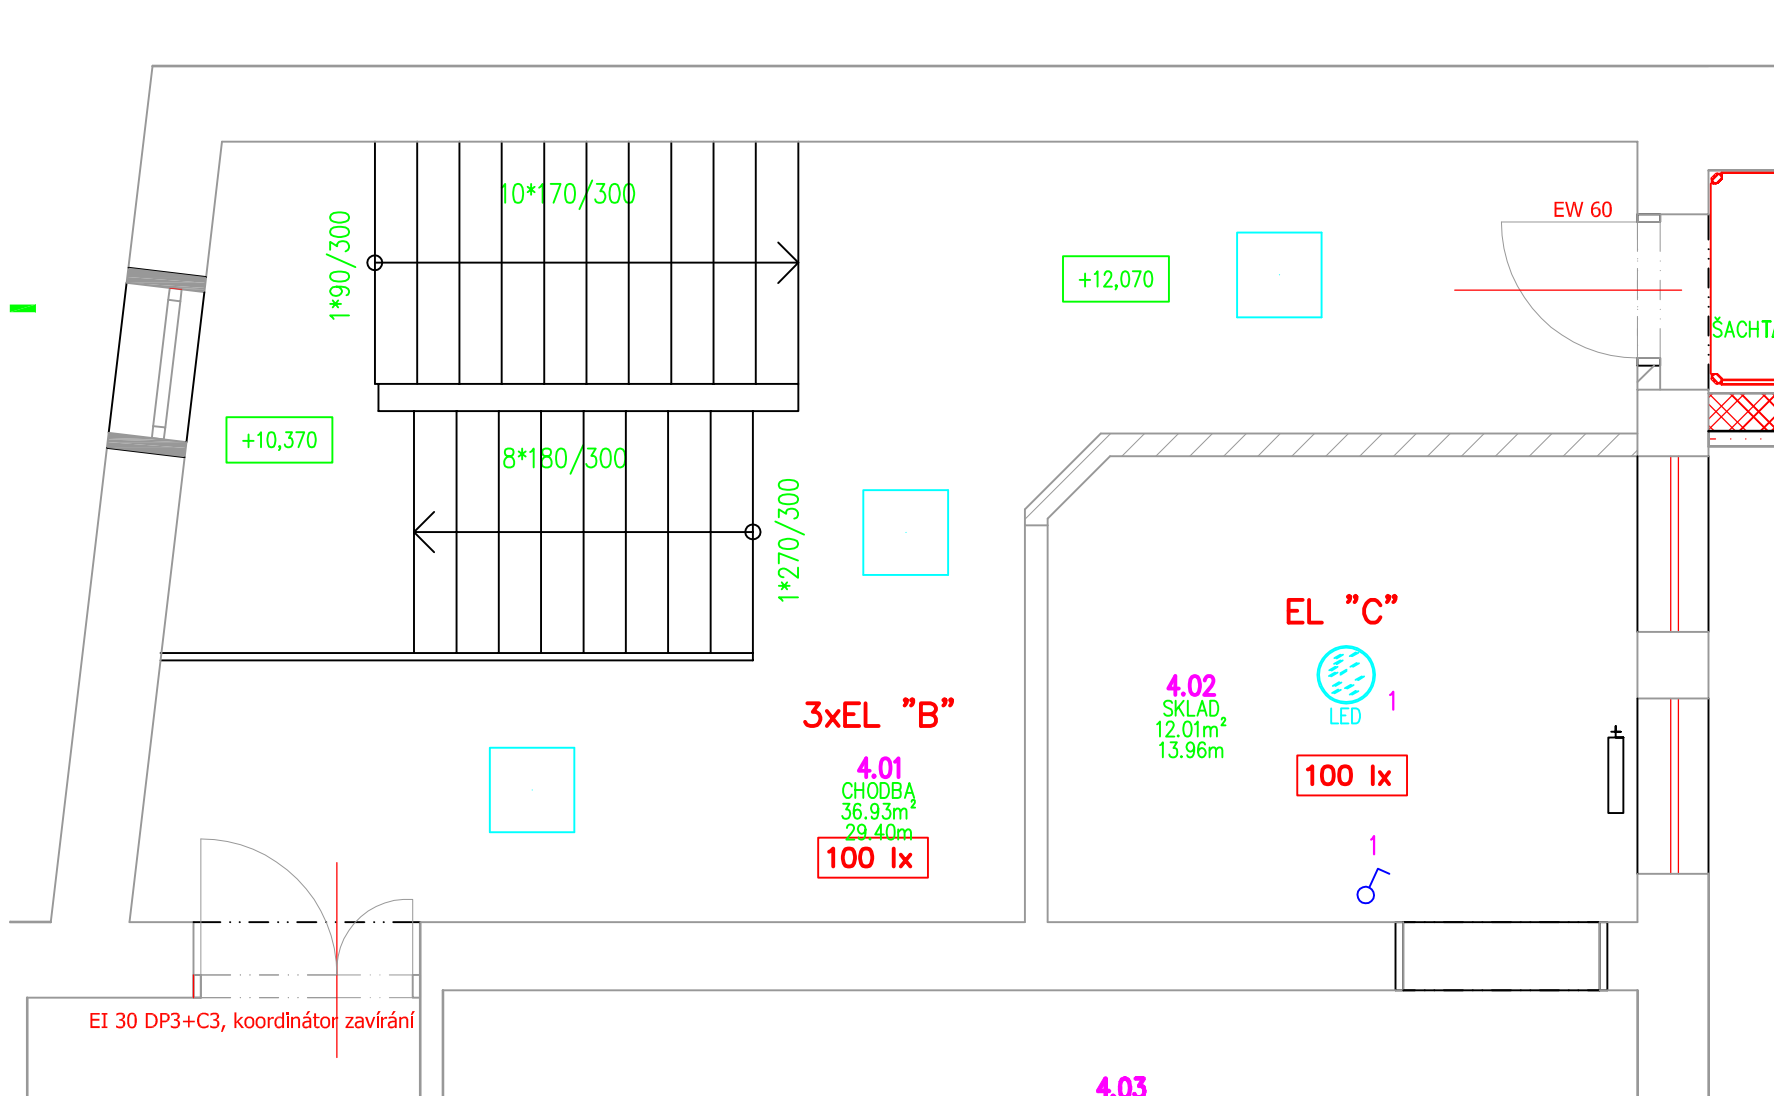

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE STR.50Hz 400/230V TN–C–S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Výpracoval: ING. Petr Hasenöhrl		Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVORÁK	
Místo stavby: T.G.Medvědy 4720, Svitavy 56802		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice 53002	
Akce: Gymnázium Svitavy - úpravy objektu po OA		Formát: Datum: 01/2020	
Objekt: Škola obchodní akademie Svitavy		Stupeň: DUR+DSP	
Výkres: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Zakáz. č.: 191101	
ELEKTROINSTALACE 1.-4.NP		Měřítko: 1:50	
C.v.			D.1.4.4.02