


NEMOCNICE PARDUBICE - BUDOVA Č.4 - KARDIOLOGIE  
2.NP (M 1:200)

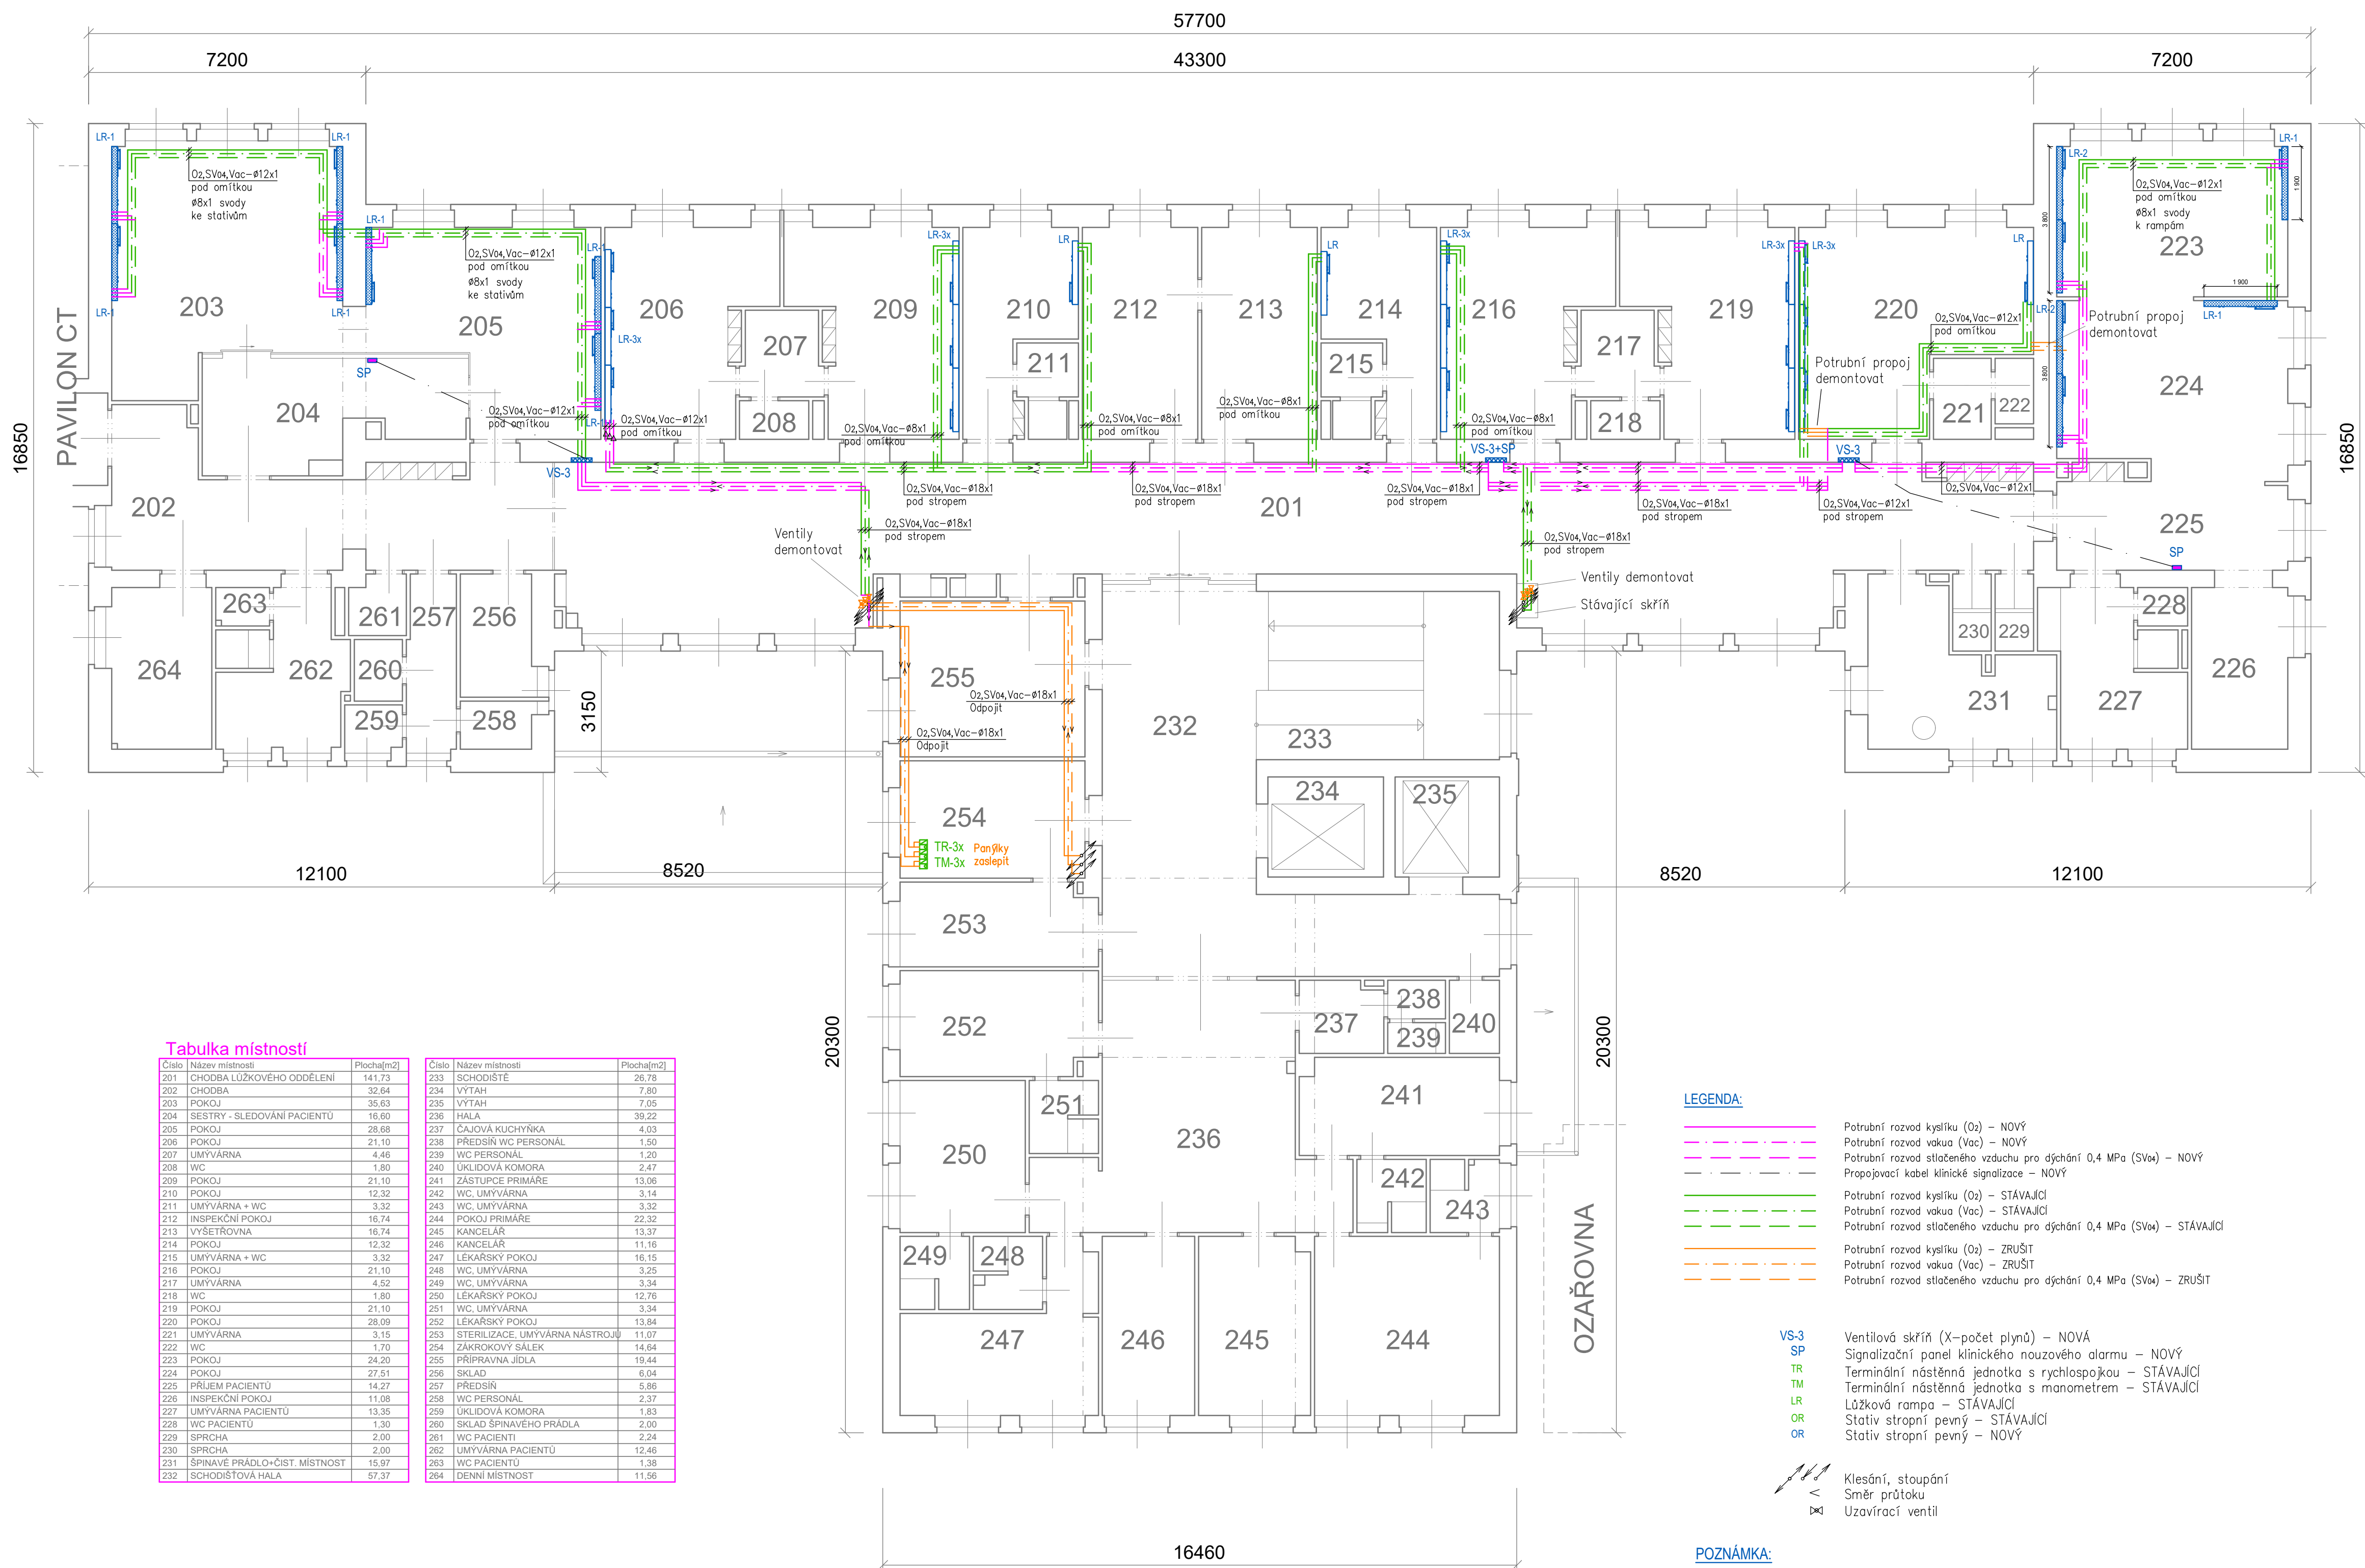

Tabulka místností					
	Prostředí	Číslo	Název místnosti	Prostředí	
201	CHODBA	141,33	203	ISCHODITE	26,78
202	CHODBA	10,64	204	CHODBA	7,95
203	POKOJ	35,63	205	CHODBA	7,95
204	CHODBA	10,64	206	CHODBA	20,22
205	POKOJ	28,68	207	CHODBA	4,03
206	POKOJ	21,10	208	CHODBA	1,90
207	CHODBA	4,48	209	CHODBA	1,20
208	POKOJ	1,80	210	CHODBA	2,42
209	POKOJ	1,80	211	CHODBA	2,42
210	POKOJ	12,32	212	CHODBA	1,90
211	CHODBA	3,32	213	CHODBA	1,90
212	CHODBA	16,74	214	CHODBA	2,42
213	CHODBA	16,74	215	CHODBA	1,90
214	POKOJ	12,32	216	CHODBA	1,90
215	CHODBA	3,32	217	CHODBA	1,90
216	POKOJ	21,10	218	CHODBA	1,90
217	CHODBA	4,48	219	CHODBA	1,90
218	POKOJ	1,80	220	CHODBA	1,90
219	POKOJ	21,10	221	CHODBA	1,90
220	POKOJ	28,68	222	CHODBA	1,90
221	CHODBA	3,32	223	CHODBA	1,90
222	POKOJ	1,80	224	CHODBA	1,90
223	POKOJ	1,80	225	CHODBA	1,90
224	POKOJ	1,80	226	CHODBA	1,90
225	POKOJ	1,80	227	CHODBA	1,90
226	POKOJ	1,80	228	CHODBA	1,90
227	POKOJ	1,80	229	CHODBA	1,90
228	POKOJ	1,80	230	CHODBA	1,90
229	POKOJ	1,80	231	CHODBA	1,90
230	POKOJ	1,80	232	CHODBA	1,90
231	POKOJ	1,80	233	CHODBA	1,90
232	POKOJ	1,80	234	CHODBA	1,90
233	POKOJ	1,80	235	CHODBA	1,90
234	POKOJ	1,80	236	CHODBA	1,90
235	POKOJ	1,80	237	CHODBA	1,90
236	POKOJ	1,80	238	CHODBA	1,90
237	POKOJ	1,80	239	CHODBA	1,90
238	POKOJ	1,80	240	CHODBA	1,90
239	POKOJ	1,80	241	CHODBA	1,90
240	POKOJ	1,80	242	CHODBA	1,90
241	POKOJ	1,80	243	CHODBA	1,90
242	POKOJ	1,80	244	CHODBA	1,90
243	POKOJ	1,80	245	CHODBA	1,90
244	POKOJ	1,80	246	CHODBA	1,90
245	POKOJ	1,80	247	CHODBA	1,90
246	POKOJ	1,80	248	CHODBA	1,90
247	POKOJ	1,80	249	CHODBA	1,90
248	POKOJ	1,80	250	CHODBA	1,90
249	POKOJ	1,80	251	CHODBA	1,90
250	POKOJ	1,80	252	CHODBA	1,90
251	POKOJ	1,80	253	CHODBA	1,90
252	POKOJ	1,80	254	CHODBA	1,90
253	POKOJ	1,80	255	CHODBA	1,90
254	POKOJ	1,80	256	CHODBA	1,90
255	POKOJ	1,80	257	CHODBA	1,90
256	POKOJ	1,80	258	CHODBA	1,90
257	POKOJ	1,80	259	CHODBA	1,90
258	POKOJ	1,80	260	CHODBA	1,90
259	POKOJ	1,80	261	CHODBA	1,90
260	POKOJ	1,80	262	CHODBA	1,90
261	POKOJ	1,80	263	CHODBA	1,90
262	POKOJ	1,80	264	CHODBA	1,90

LEGENDA:

- Potrubi rozvod kyslíku (O<sub>2</sub>) – NOVÝ
- Potrubi rozvod vzduchu (Vz) – NOVÝ
- Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (Sv) – NOVÝ
- Propojovací kabel klinické signalizace – NOVÝ
- Potrubi rozvod kyslíku (O<sub>2</sub>) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubi rozvod vzduchu (Vz) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (Sv) – STÁVAJÍCÍ
- Potrubi rozvod kyslíku (O<sub>2</sub>) – ZRUŠIT
- Potrubi rozvod vzduchu (Vz) – ZRUŠIT
- Potrubi rozvod stlačeného vzduchu pro dýchání 0,4 MPa (Sv) – ZRUŠIT

- VS-3 Ventilové skříň (X-počet plynů) – NOVÁ
- SP Signalizační panel klinického nouzového alarmu – NOVÝ
- TR Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou – STÁVAJÍCÍ
- TM Terminální nástěnná jednotka s manometrem – STÁVAJÍCÍ
- LR Lůžková rampa – STÁVAJÍCÍ
- OR Slat stropní pevný – STÁVAJÍCÍ
- OR Slat stropní pevný – NOVÝ

- Klesání, stoupání
- Směr průtoku
- Uzavírací ventil

POZNÁMKA:

- Potrubi při průchodu zdmi, plítkami a stropem opatřit ocelovou chráničkou.
- Rozvedné potrubí vést v podhledu, v místnostech k odvětrávacím místům klesá pod omítkou.
- Vývody plynu pro TR vyvést ze zdi ve výšce 1200 mm nad čistou podlahou, pokud není uvedeno jinak.
- Vývody plynu pro stropní statiky a záložně mosty vyvedeny pod strop do osy statiku a ukončeny kulovým ventilem R254.
- Uzavírací armatury osadit do ventilové skříně s dvířky cca 1700 mm nad podlahou. Doporučená výška spodní hrany ventilové skříně je 1400 mm nad podlahou.

<b>Dräger</b>		<b>Dräger Medical s.r.o.</b> Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička, Česká republika Tel.: +420 468 001 383   E-mail: projekce@draeger.com		Č. PANE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTOVATEL: ING. JÁN BILOŠ		VÝKONOVATEL: ING. TOMÁŠ MACH		KONTROLOVATEL: ING. MAREK PROCHÁZKA
STAVBA, OBJEKT: Nemocnice Pardubice		SUPER PDI: DPS		MĚRITEL: 1:100
Rekonstrukce interního pavilónu - Kardiologické oddělení		FORMA: A4		Č. VÝKRESU: 06 A4
VÝKRES: Půdorys 2.NP - dispozice rozvodu		DÍLNA: 06/2021		Č. VÝKRESU: 03
INVESTOR: Nemocnice Pardubice		Č. ZAKÁZKY: 210051		KČ: 26700760