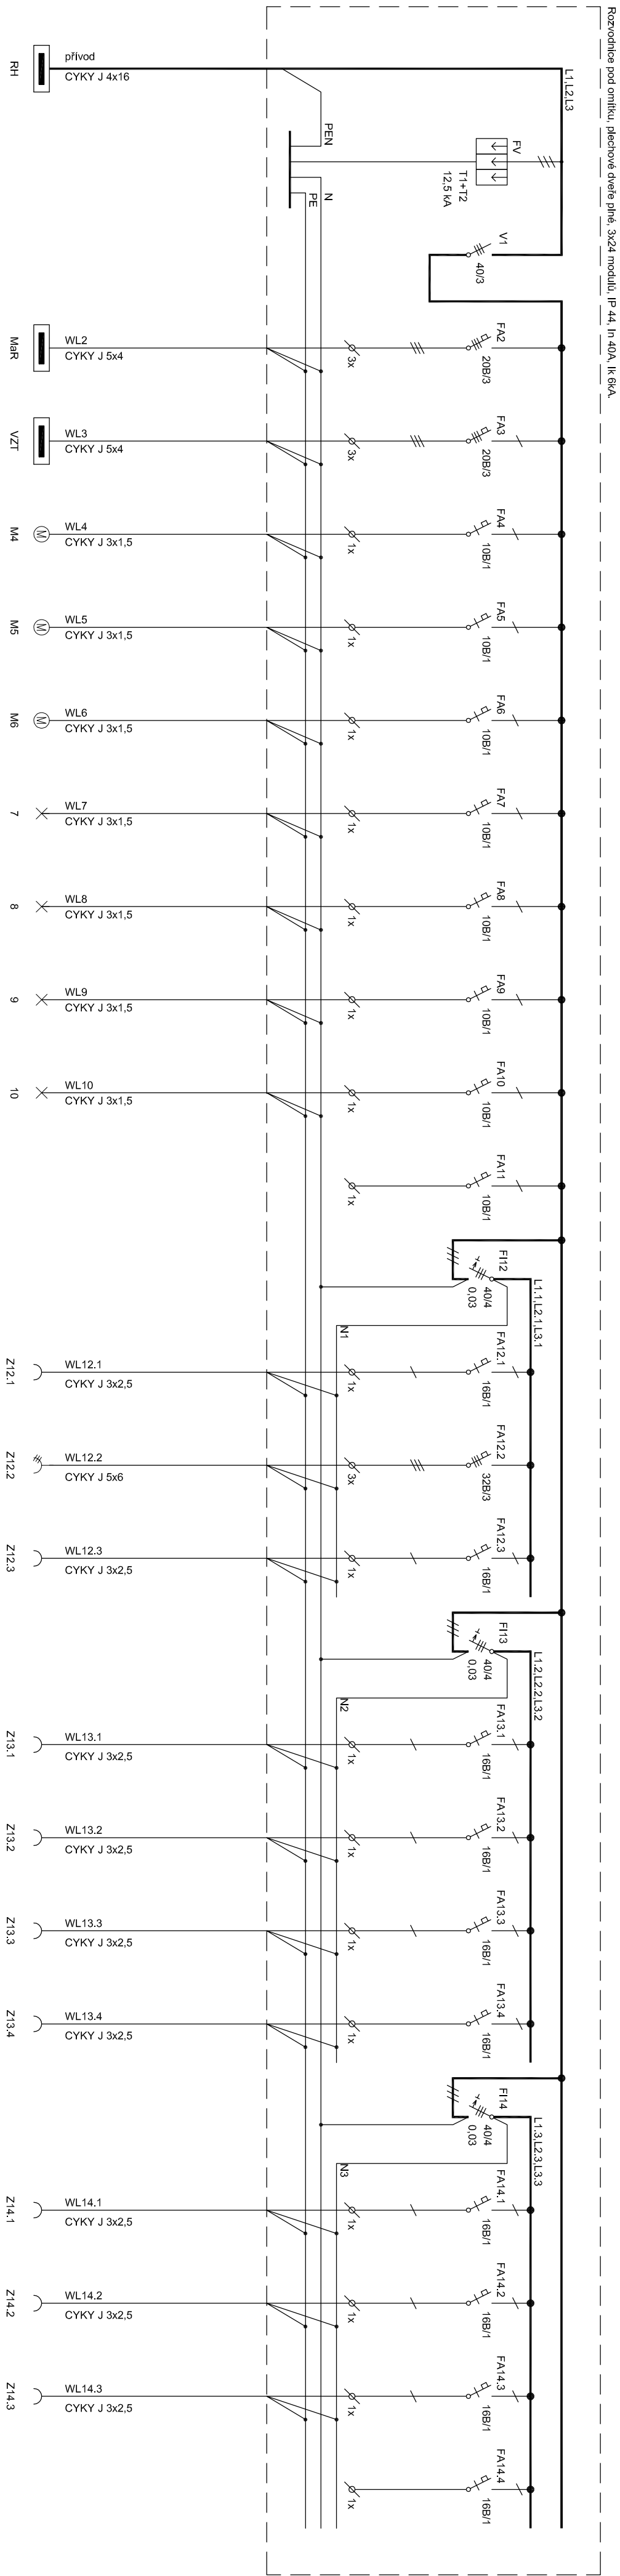


ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R1PP1

[illegible]

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

ZÁKLADNÍ OCHRANOU (ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-IZOLACI, KRYTEM

OCHRANOU PŘI PORUŠE(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

-AUTOMATICKÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE


- OCHRANNÝM POSPOJOVANÍM

-OCHRANNÝM UZEMNENIM,

-DOPĽNKOVOU OCHRANOU:

-DOPUNJICIM POSPOJOVANIM

-PROUDOVYM CHRANICEM

		projektovatel: Mgr. Petr Šroll		výpracovatel: Mgr. Petr Šroll		kontrolávající: Mgr. Petr Šroll		dokumentace: DPS	
Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009								číslo zadávký: Z201102	
								datum: 08/2021	
								měřítka: ...	
stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Realizace úspor energie - Gymnázium a SOŠ Přelouč, budova DM Jasejska								formát: A4	
zadávka:								změna: -	
objekt: SO 01 - Domov mládeže								část: -	
dlí: D.1.4g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace								č. přílohy: -	
vykres: Zápolení rozvoďeč R1PPI								č. výstisku: -	