

[illegible]

I. PATRO

kancelář kancelář kancelář

chodba LV 20/20

sklad

WC

úklid

vstup

DOPLNIT PROUDOVÝ CHÁNIC 30mA
S NADPŘÍVODOVOU OCHRANOU 16A/8 2s

RpII/2

LV 40/20

chodba se schodištěm

LV 40/20

LV 40/20

LV 40/20

OSADIT 100cm POD STROP
CIVKY 13x2,5 Rpniz

OSADIT 100cm POD STROP
CIVKY 13x2,5 Rpniz

LV 40/20

LV 40/20

LV 40/20

LV 40/20

chodba

sklad

WC

úklid

ordnace

strijovna vzd

psycholog psycholog psycholog psycholog

kancelář

DOPLNIT PROUDOVÝ CHÁNIC 30mA
S NADPŘÍVODOVOU OCHRANOU 16A/8 2s

LV 40/20

DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍHO
PRÍVODU ROZBĚHU PRO DRÁTĚ
VČETNĚ 2s ŽEZNÍ KONZOLE

VÝVOD PRO OVLÁDÁNÍ
A PŘÍKON AUTOMATICKÝCH
DVEŘÍ DLE DISPOZIC ODKAVATELE DVEŘÍ

CYKY-J 3x1,5 RM

CYKY-J 3x1,5 RM

CYKY-J 3x1,5 RM


CYKY-J 3x1,5 RM


LEGENDA PŘÍSTROJŮ

NEOZNAČENÉ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE DO VÝŠKY 125cm

LEGENDA PŘÍSTROJŮ


NEOZNAČENÉ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE DO VÝŠKY 125cm
NEOZNAČENÉ ZÁSUVKY DO VÝŠKY 25cm
ČÁST PŘÍSTROJŮ POD SPOLEČNÝMI RÁMEČKY
PŘÍSTROJE POD OMÍTKU

 ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ OCHR.KOLÍK S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ KAT.III

 TV Tv+R+SAT KOAXIÁLNÍ TROJZÁSUVKA KONCOVÁ TV+FM+SAT

P1
OTVOR PRO KABELÁŽ VE STĚNĚ KTERÁ TVOŘÍ HRANICI
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ BUDE UTEŠNĚN PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM
CP11 A HLITI V KOMBINACI S MINERÁLNÍ PLSTÍ ORSIL
POŽÁRNÍ ODOLNOST 60 MINUT

 V PLASTOVÉM PARAPETNÍM KANÁLU / KABELOVÉM ŽLABU
 ROZVODY POD OMÍTKOU ZDĚNÝCH STAVEB. KONSTR. A
NAD PODHLEDEM STROPU

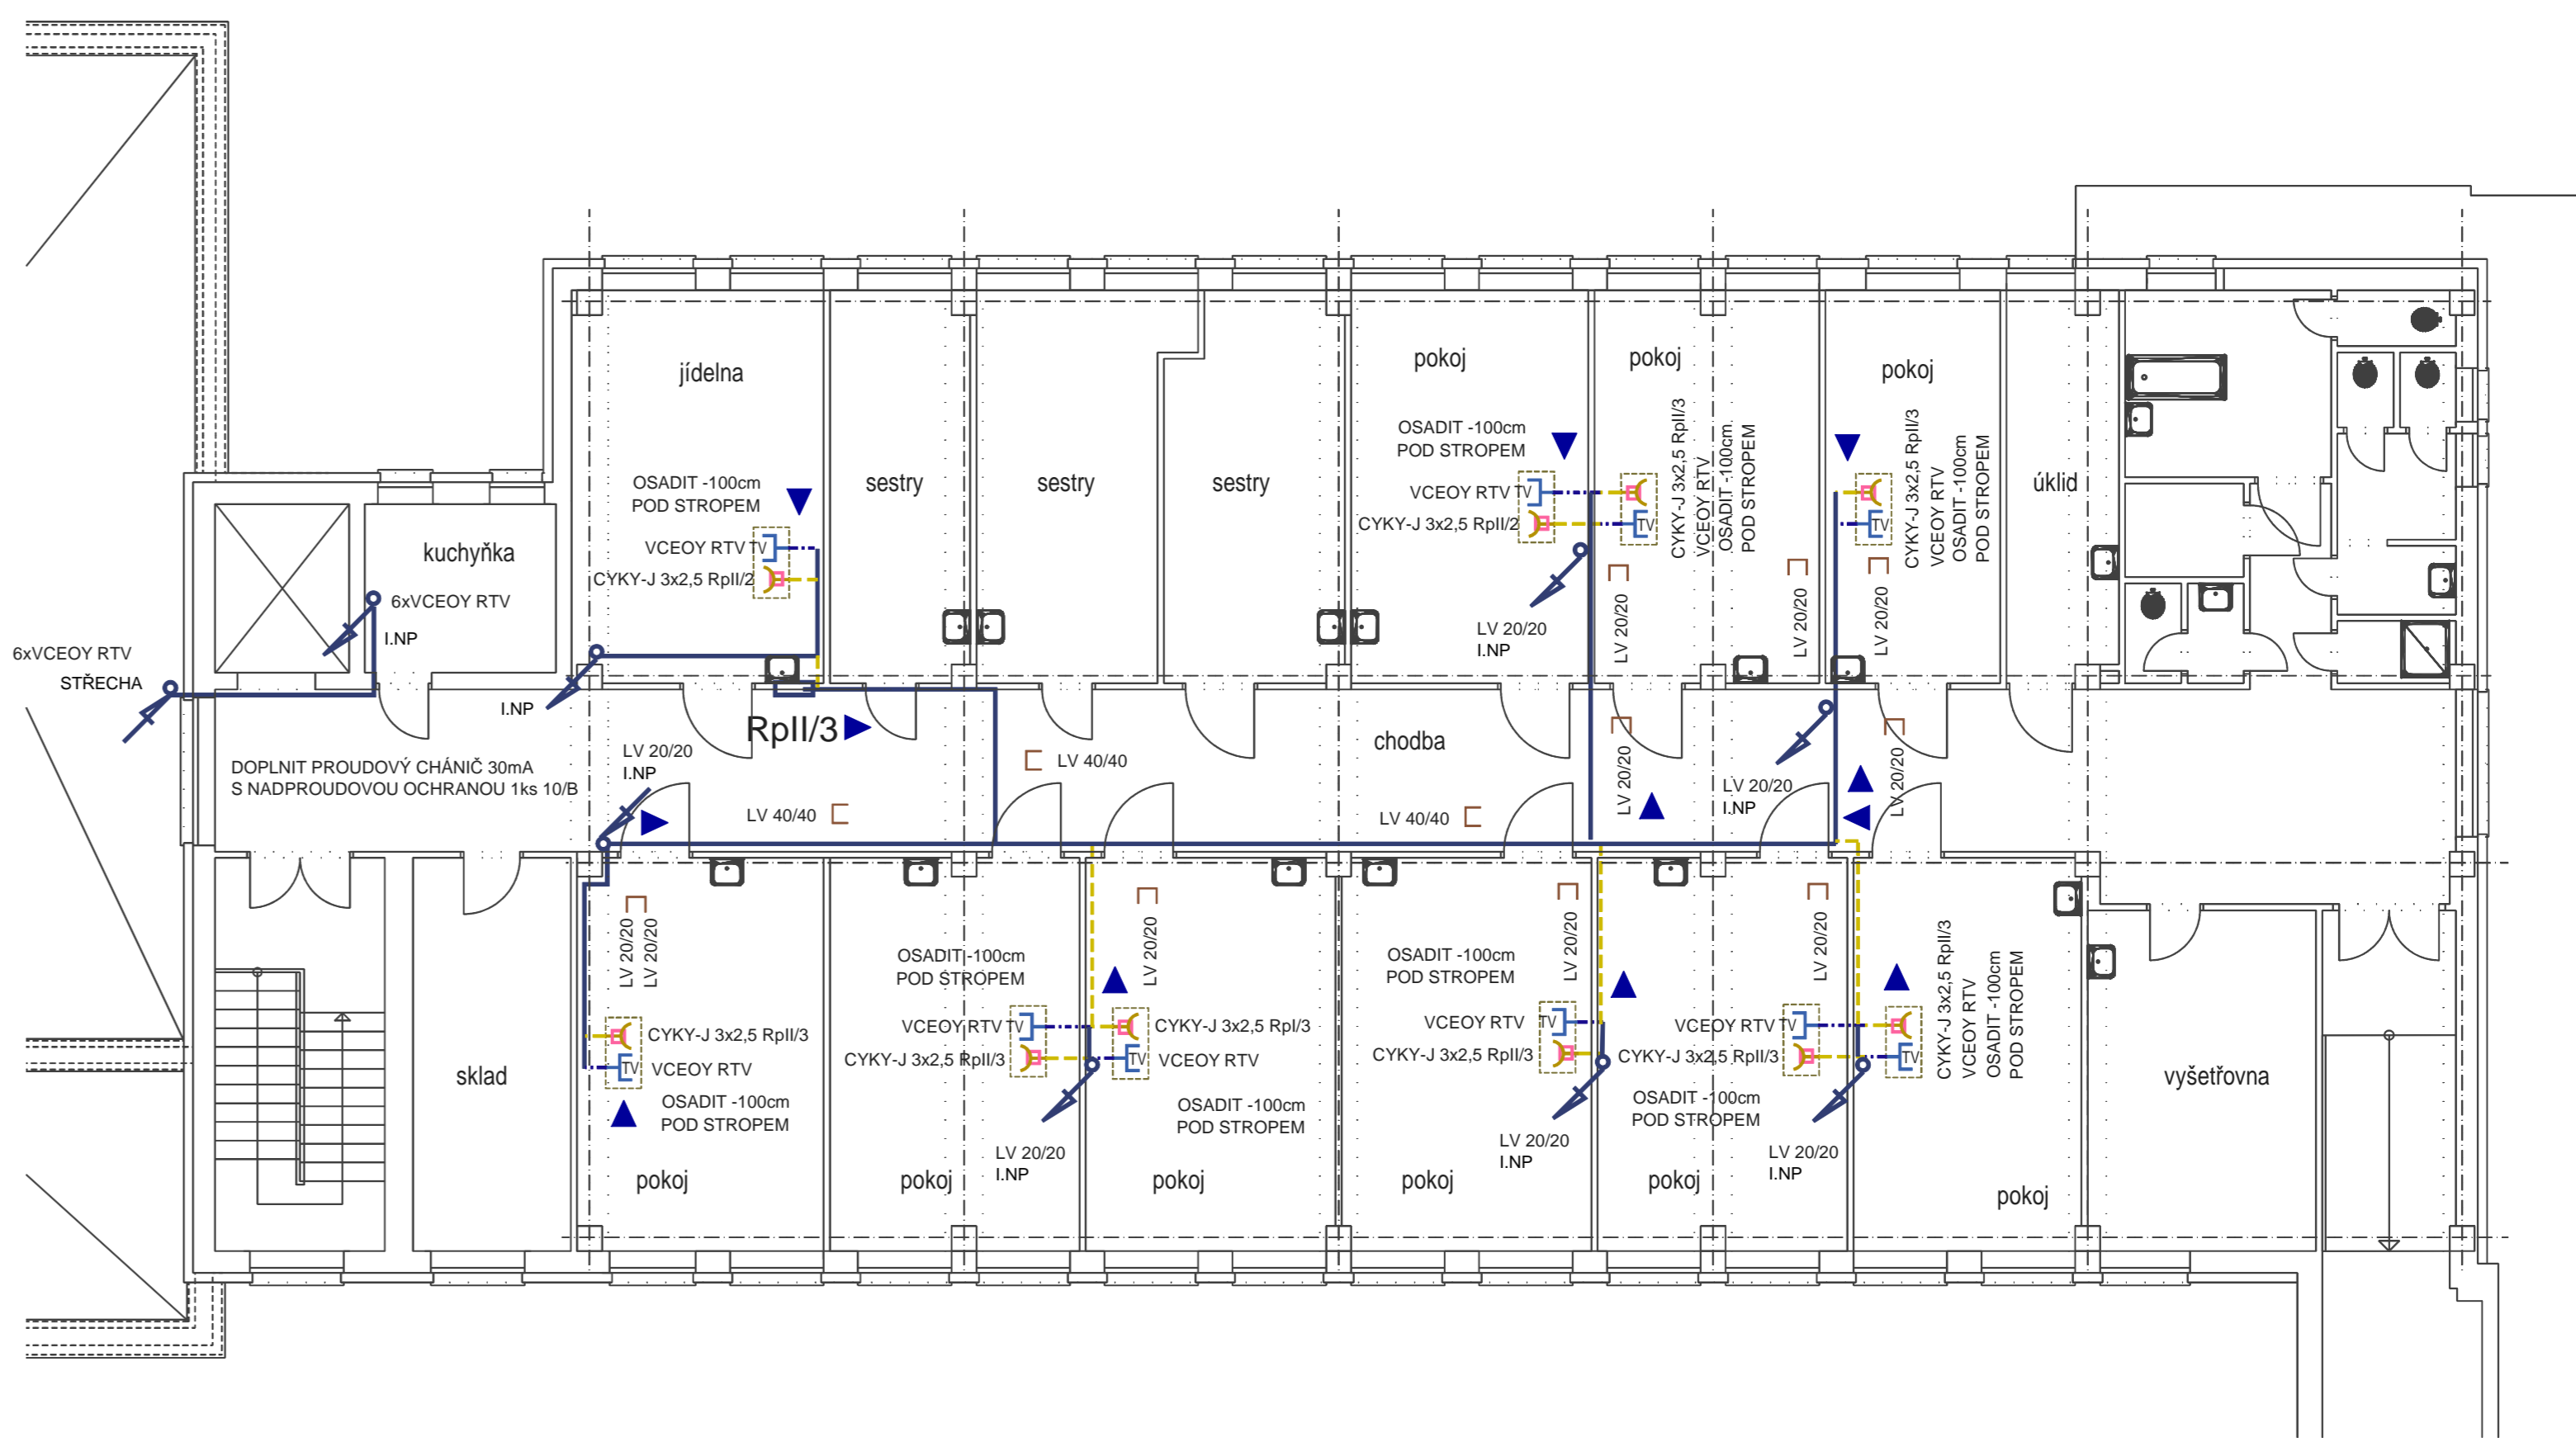

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2

ZÁKLADNÍ OCHRANA	IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ / PŘEPAŽKY NEBO KRYTY / SELV
OCHRANA PŘI PORUŠE	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE ČI.411.3.2
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ ČI.411.3.2
	PŘÍDAVNÁ IZOLACE ČI.412.1.1
	BEZPEČNÝM MALÝM NAPĚTÍM SELV

VYPRACOVANÝ		PAVEL KOPSA		KRESIL		<div>Pavel KOPSA</div> <div>projektér elektro</div> <div>Vrota 655</div> <div>Ústí nad Orlicí</div>		
KRAJ	PARDUBICKÝ		OBEC		ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
INVESTOR	Pardubický kraj, Komoňovského náměstí 125 Pardubice Staré Město							Ústí nad Orlicí
AKCE	REALIZACE ÚSPOR ENERGIE AREÁL Orlickoústecké nemocnice a.s. PAVILIONY C A G DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							<div>IČO 260406871 tel.6055851217</div> <div>DATUM 9/2014</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div>
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU		
ELEKTROINSTALACE / STA ROZVOD				1/150		D.1.4.2		