
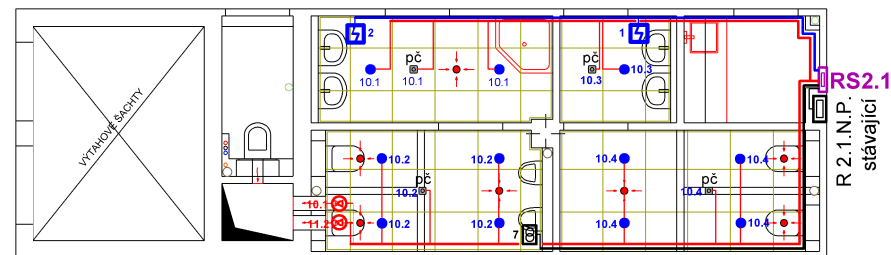


2.N.P.

levá část

středová část

pravá část

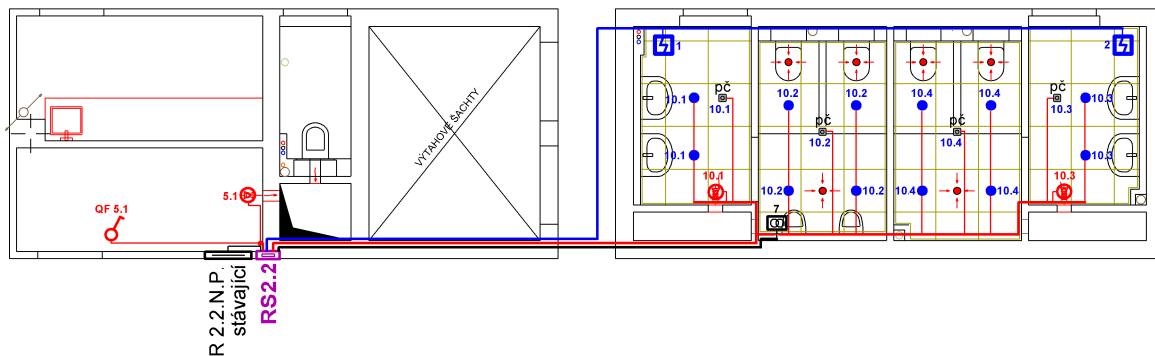

elektrický bezdotykový osoušeč rukou
01461.W, 2050 W, m230 V



**diagonální potrubní ventilátor
ACM 125 (T)
0,13 A, 30 W**

podhledové kruhové svítidlo
12 W, IP 44, 230 V/AC, 0,06 A, 850 lm, 4 000K
barva svítidla bílá



**nástěnná plastová rozvodnice na omítku
COMBI - 36 N, 36 modulů, neprůhledné dveře
barva bílá, IP 40, max. 63 A**



spínač jednopólový 10 A, 250 V
3558 - A 01340, barva bílá



PIR senzor
rozsah detekce 360°, vzdálenost detekce 6 m
230 V/AC, IP 20, podhledové, bílé



zdroj pro ovládání ventilů pisoárů
dodávka zařízení ZTV

LEGENDA

Proudová soustava : 3 + PEN stř. 50 Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

Ochrana před nebezpečným dotykem : podle ČSN 33 2000 - 4 - 41
automatickým odpojením od zdroje

Kreslil	Zodpovědný projektant	Podpis	STAR Pardubice s.r.o. Semtínská 56 533 53 Pardubice	
Ing. Tomáš Bárta	Ing. Tomáš Bárta			
Investor	Krajský úřad Pardubického kraje		Číslo zakázky 1910/2019	
Místo	Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02			
Kraj	Pardubický		Formát : 2 A 4	Číslo kopie
Akce "Konzervatoř Pardubice rekonstrukce interiéru v učebnicové části"			Datum : 03/2020	
			Měřítko : 1 : 75	
Obsah	Elektroinstalace - provozní rozvod silnoprůdu Sociální zařízení 2.N.P.		Část D.1.4.5.	Číslo výkresu D.1.4.5.4