



# RS4.2

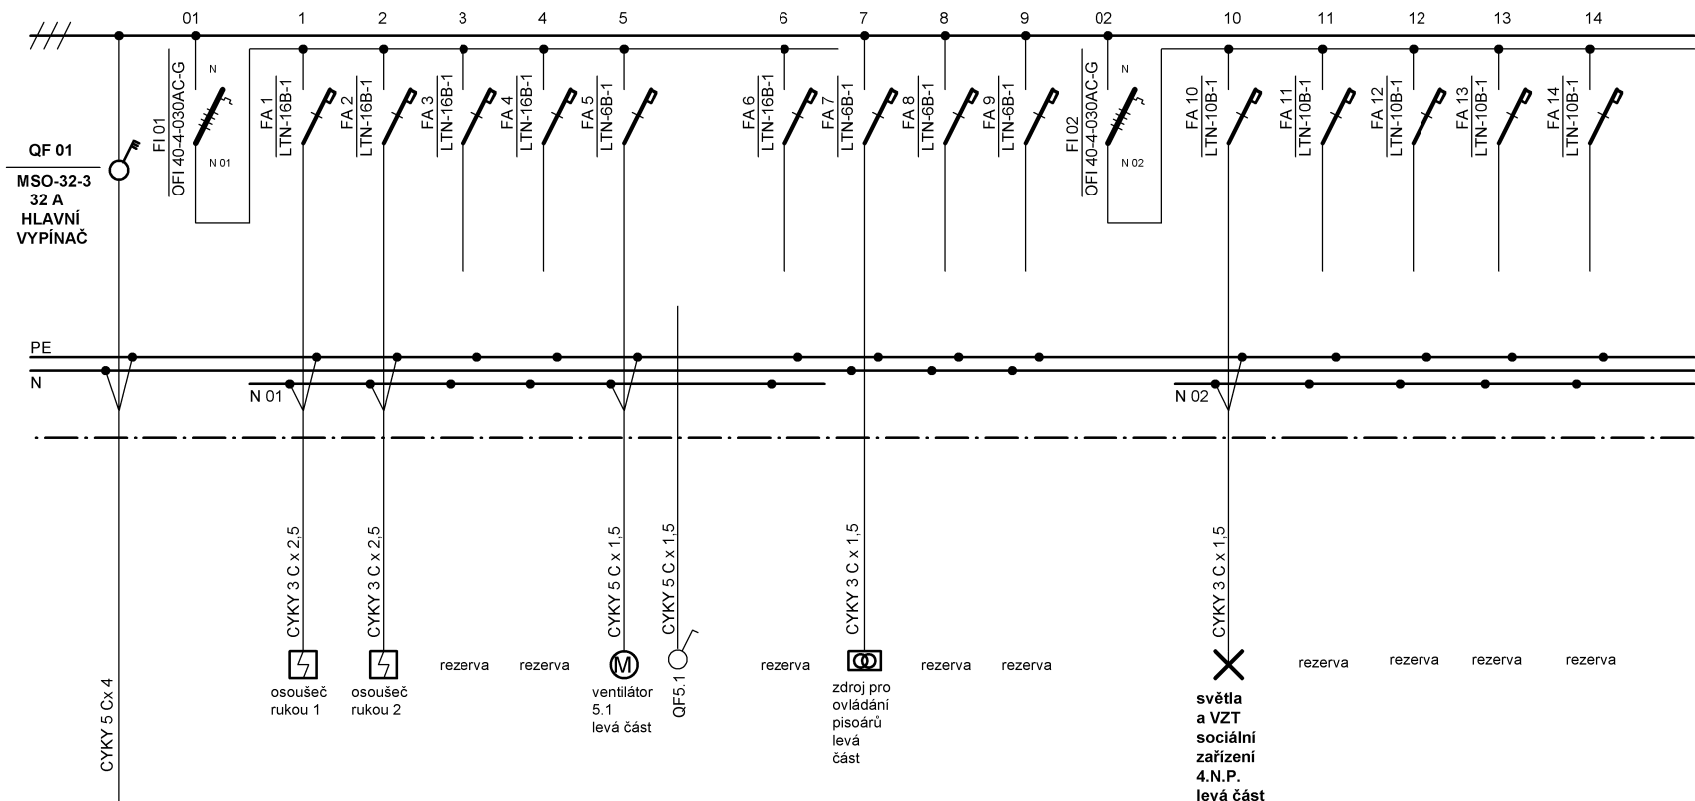

stávající OCEP R4.2  
rozsuděč v 4.N.P.

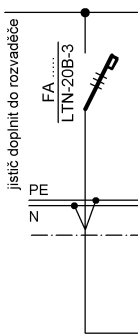

**RS4.2**  
**nástěnná plastová rozvodnice**  
**na omítku COMBI - 36N**  
**OEZ Letohrad**

## LEGENDA

Proudová soustava : 3 + PEN str. 50 Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

Ochrana před nebezpečným dotykem : podle ČSN 33 2000 - 4 - 41  
automatickým odpojením od zdroje

Kreslil	Zodpovědný projektant	Podpis	<b>STAR Pardubice s.r.o.</b> Semtínská 56 533 53 Pardubice		
Ing. Tomáš Bárta	Ing. Tomáš Bárta				
Investor	Krajský úřad Pardubického kraje		Číslo zakázky	Číslo kopie	
Místo	Sukova 1260, Pardubice, PSČ 530 02		1910/2019		
Kraj	Pardubický		Stupeň : DPS		
Akce		"Konzervatoř Pardubice rekonstrukce interiéru v učebnicové části"	Formát : 2 A 4		
			Datum : 03/2020		
			Měřítko :		
Obsah	Elektroinstalace - provozní rozvod silnoprůdu		Část	Číslo výkresu	
	Rozvodnice RS4.2 - 4.N.P. - levá část		D.1.4.5.	D.1.4.5.17	