



Rozvaděč RHM

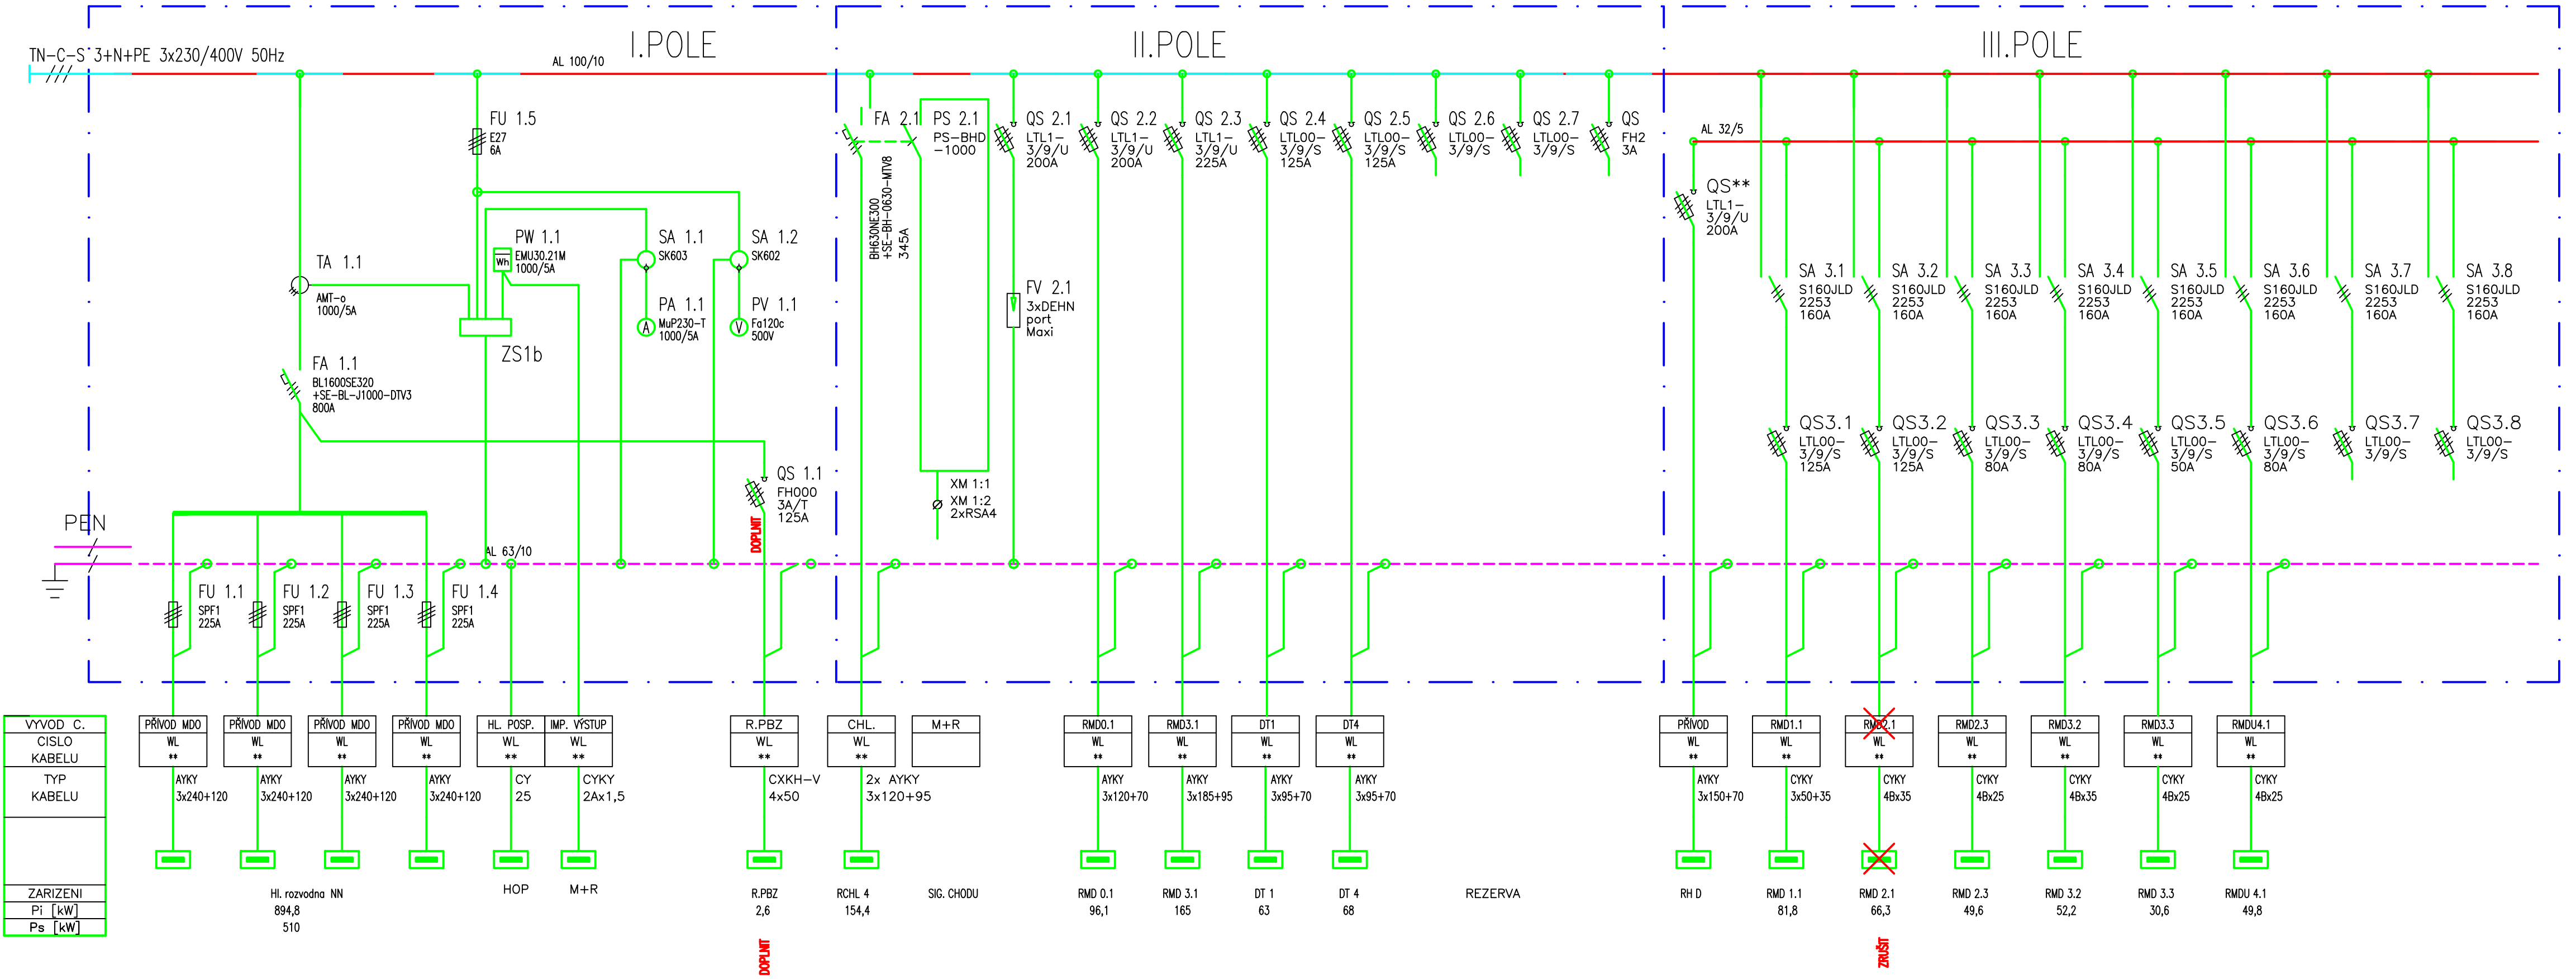

1.pole – skříň 2000x1000x600mm/ IP40/20 (STÁVAJÍCÍ)
2.a3.pole – skříň 2000x800x600mm/ IP40/20 (STÁVAJÍCÍ)
4.pole – skříň 2000x600x600mm/ IP40/20 (STÁVAJÍCÍ)
PŘÍVOD – SPODEM
VÝVODY – SPODEM, HOREM

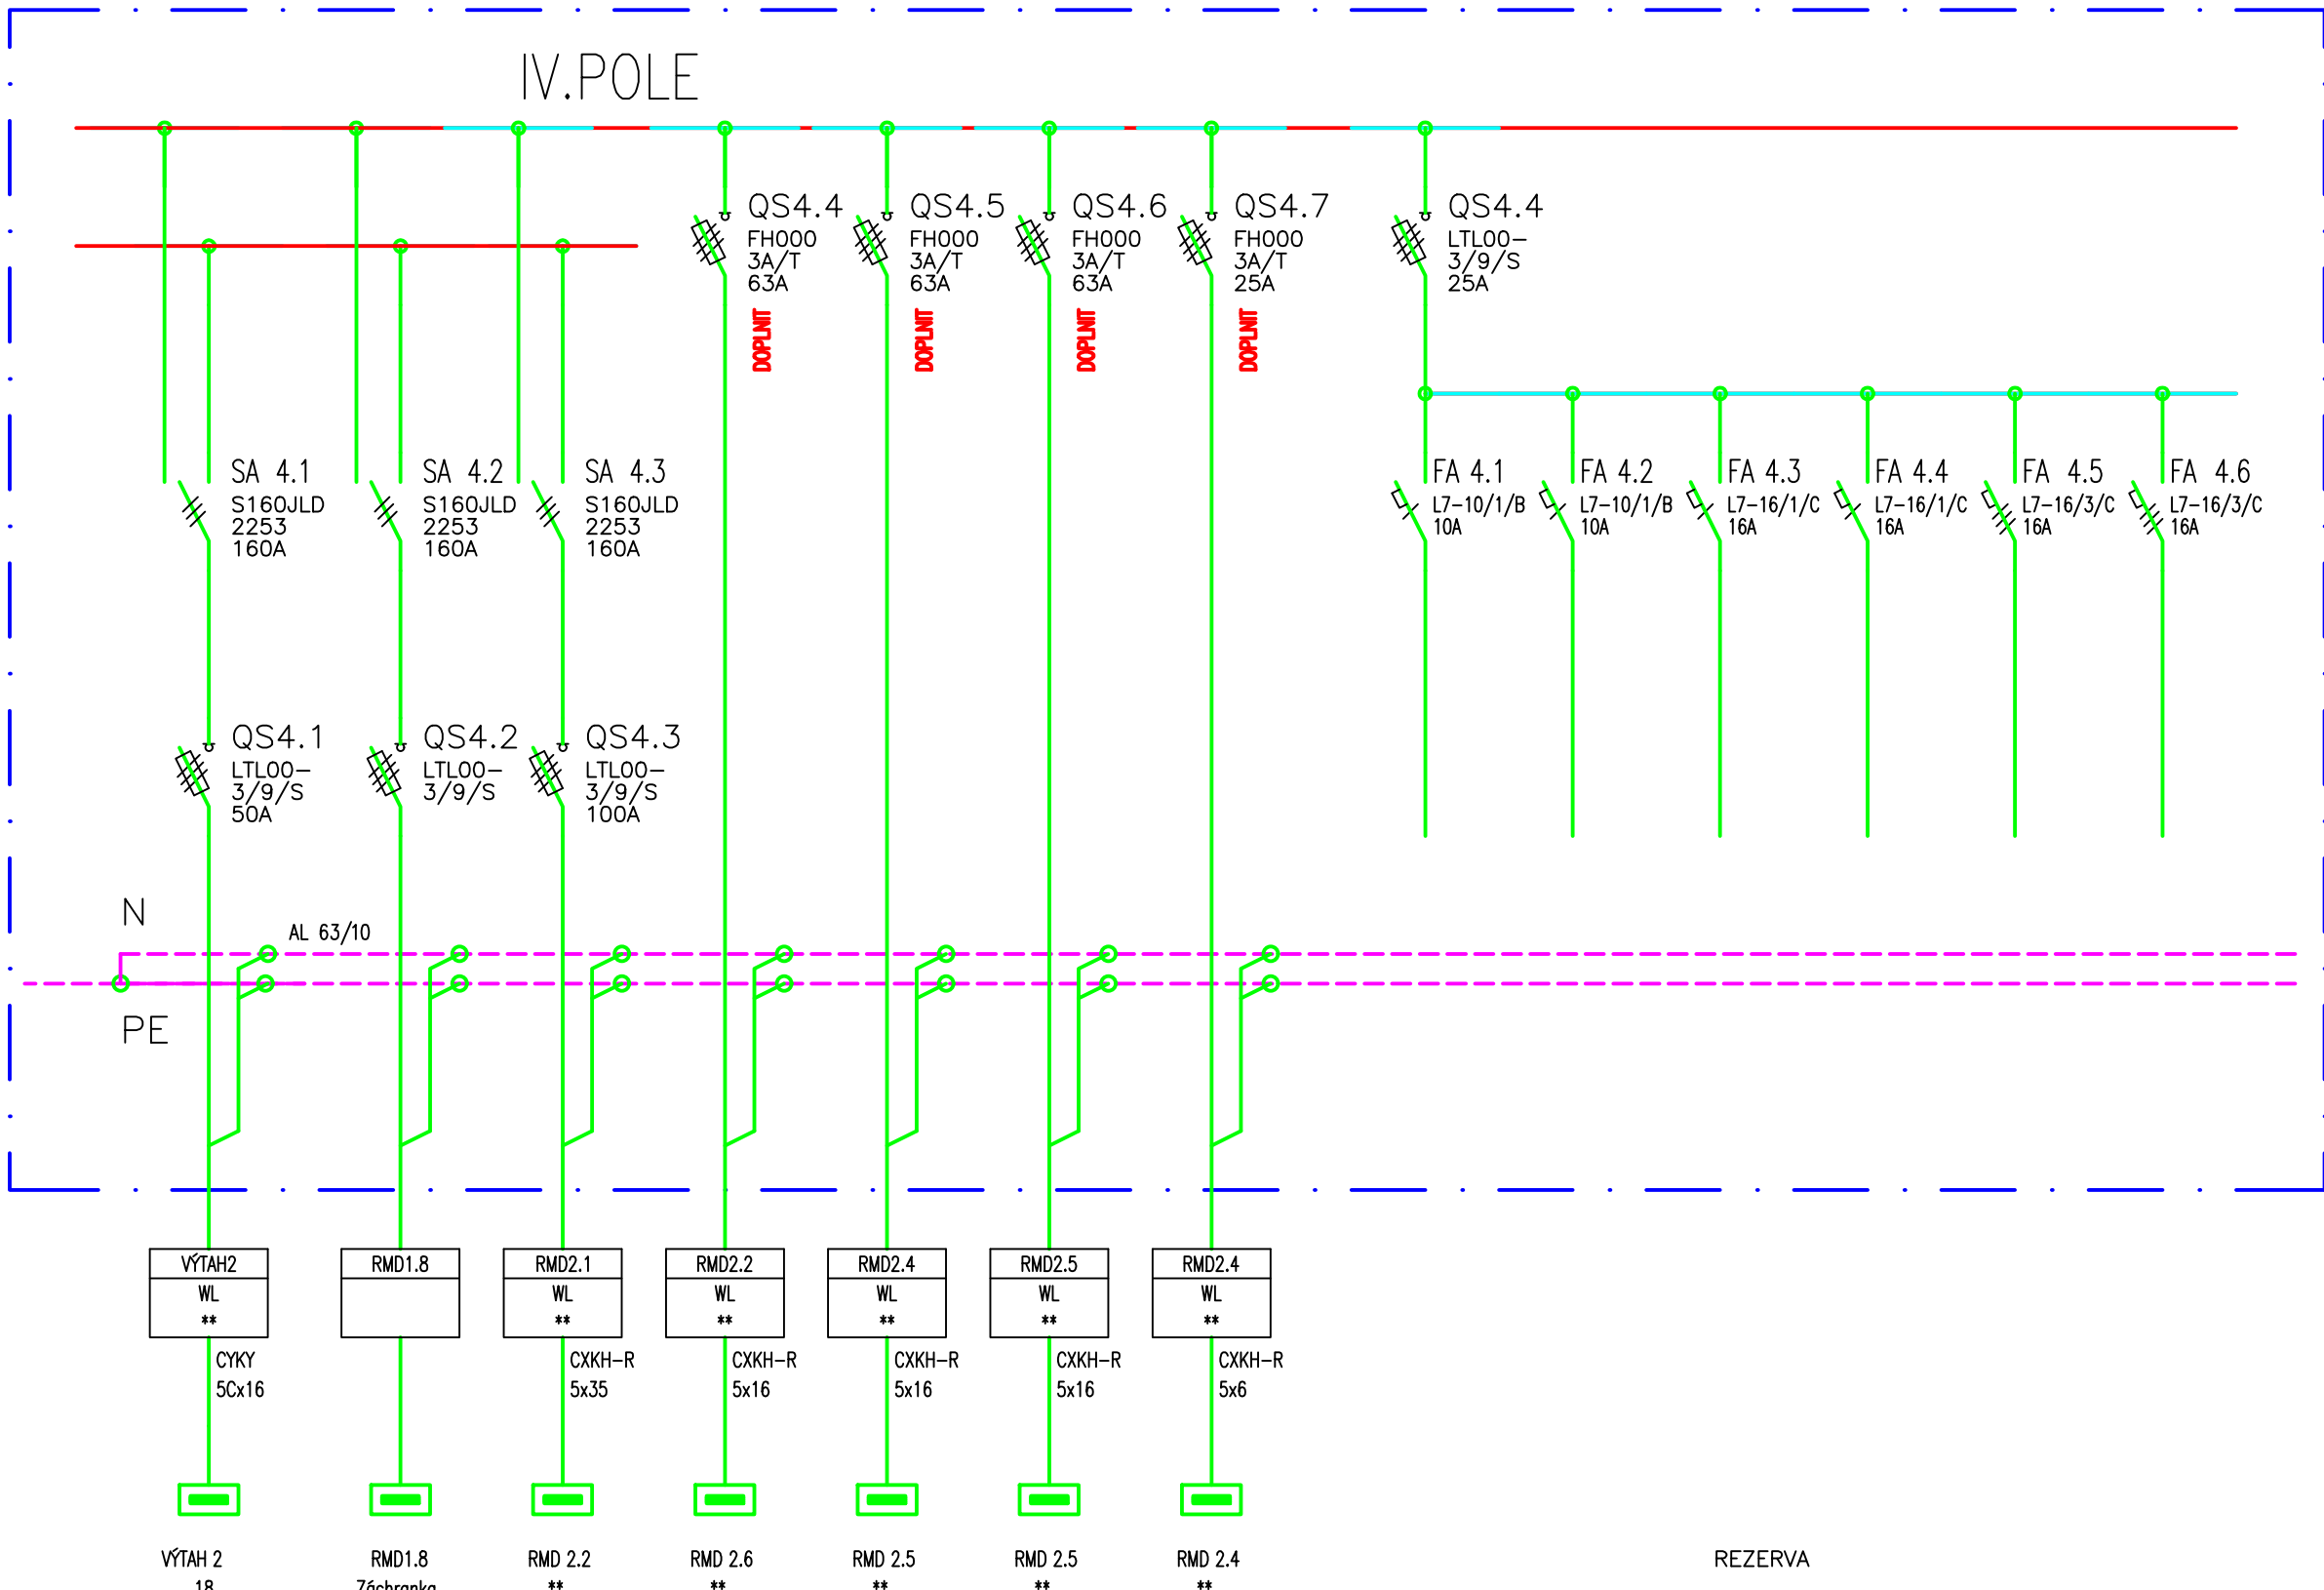

ROZVODNÁ SOUSTAVA: ZDRAVOTNICKÁ SÍŤ IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 JIP
D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | VEDOUČÍ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL |
| ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | ING. PĚTR KREMLÁČEK | ING. PĚTR KREMLÁČEK | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava | | | |
| VEDOUČÍ PROJEKTANT | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | | |
| ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | ING. ALEŠ PRUDKÝ | | |
| INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice | | | |
| NÁZEV AKCE: | | | |
| NPK a.s. | | | |
| SVITAVSKÁ NEMOCNICE, SLOUČENÍ JIP | | | |
| VÝKRES | | | |
| ROZVADĚČE RHM – OPRAVA | | | |

| | |
|------------|-------------|
| FORMÁT | 6x A4 |
| DATUM | 5 / 2021 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAK. ČÍSLO | A 02-21-P |
| MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| - | D1.01.4g-62 |