

Akce: **NPK a.s.**
Svitavská nemocnice, sloučení JIP
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zak. číslo: **A 02 – 21 – P**


D1.01 JIP

D1.01.5-03 NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU

D1.01.5 INTERIÉR


Projektová dokumentace je zpracována s použitím odstínů a dezénu jednotlivých prvků a materiálů a je třeba jej chápat jako závazný popis standardu a před vybráním výsledného produktu je nutno předložit vzorek pro odsouhlasení odstínu architektem. Ve stavební části jsou uvedeny technické vlastnosti jednotlivých produktů a ty je nutno chápat jako závazné a produkty řešit s těmito vlastnostmi a následně odstíny dle PD interiéru.

Případné změny materiálů nutno konzultovat s autorem části projektové dokumentace v rámci KD stavby!!

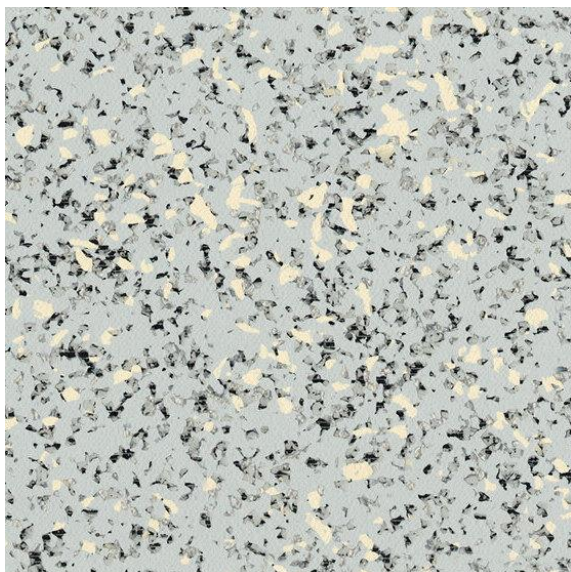


č.1

Heterogenní vinylová povlaková krytina 2745, převládající odstín **SV. ŠEDÁ** (NCS S 2002-B), doplněno SVĚTLE BÉŽOVÝM A TMAVĚ ŠEDÝM A PRŮHLEDNÝM vsypem velikosti 2-10 mm s lehkým odleskem, tl. krytiny 2 mm, v rolích, svařováno provazci odpovídajícího odstínu pro jednotnost plochy

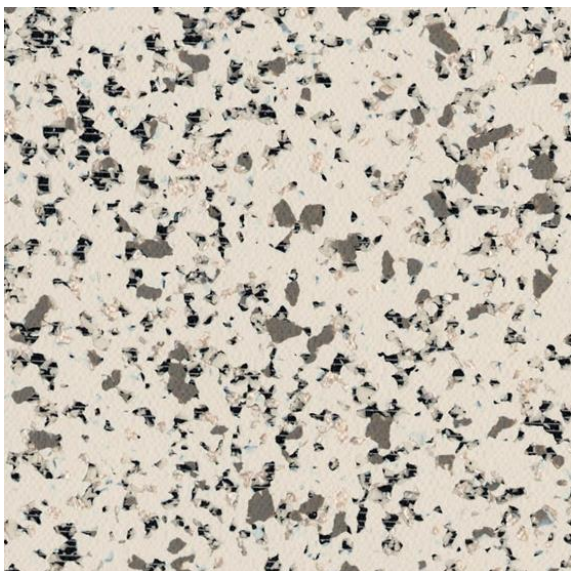

č.2


Heterogenní vinylová povlaková krytina 2743, převládající odstín **BÉŽOVÁ** (NCS S 2005-Y30R), doplněno SVĚTLE A TMAVĚ BÉŽOVÝM A PRŮHLEDNÝM vsypem velikosti 2-10 mm s lehkým odleskem, tl. krytiny 2 mm, v rolích, svařováno provazci odpovídajícího odstínu pro jednotnost plochy

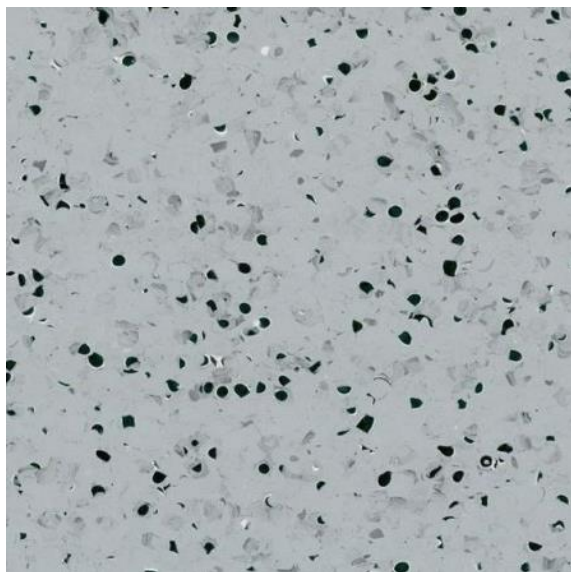

č.3

Homogenní vinylová povlaková krytina 0352, převládající odstín **ŠEDÁ** (NCS S 3502-B), dezén vsypaných ČERNÝCH kuliček, tl. krytiny 2 mm, v rolích, svařováno provazci odpovídajícího odstínu pro jednotnost plochy


- s ochranou proti elektrostatickému výboji

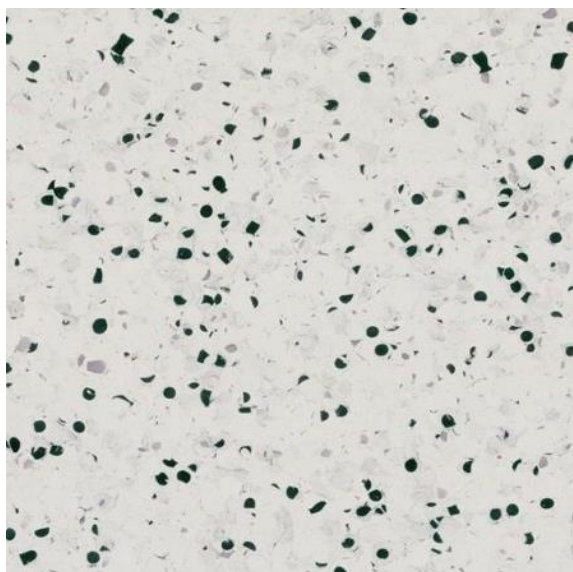

č.4

Homogenní vinylová povlaková krytina 0350, převládající odstín **SV. ŠEDÁ** (NCS S 1002-B), dezén vsypaných ČERNÝCH kuliček, tl. krytiny 2 mm, v rolích, svařováno provazci odpovídajícího odstínu pro jednotnost plochy

- s ochranou proti elektrostatickému výboji

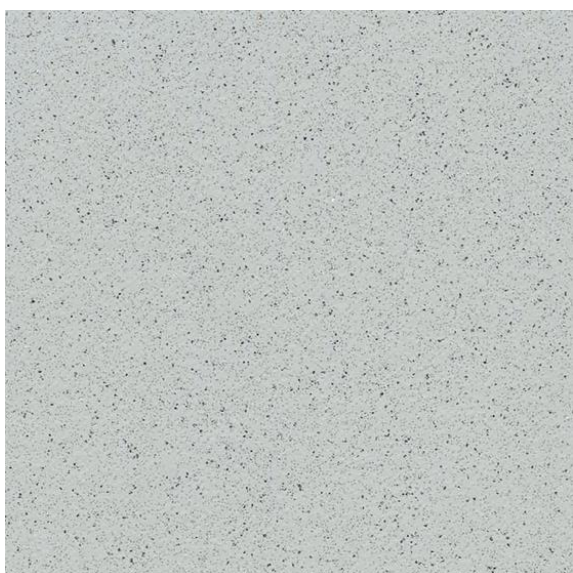

č.5

Heterogenní vinylová povlaková krytina 7731 s hluboko vkládanými protiskluzovými částicemi, převládající odstín **SV. ŠEDÁ** (NCS S 2002-B), doplněno vsypem velikosti 0-1 mm s lehkým odleskem, tl. krytiny 2 mm, v rolích, svařováno provazci odpovídajícího odstínu pro jednotnost plochy

- s protiskluznou úpravou R10/B



č.6

Keramická dlažba 76 - vysoce slinuté neglazované dlaždice, převládající odstín **ŠEDÁ** NCS S 3500-N s béžovým a tmavě šedým vsypem, rozměr 200x200 mm a 100x100mm; protiskluznost definována ve stavební části dle požadavků, spárování viz výkresová dokumentace, požlábek vytvořen požlábkovou lištou odstínu spárovací hmoty



č.7

Keramická dlažba 61 - vysoce slinuté neglazované dlaždice, převládající odstín **BÉŽOVÁ** NCS S 2005-Y30R s tmavě šedým vsypem, rozměr 100x100mm; protiskluznost definována ve stavební části dle požadavků, spárování viz výkresová dokumentace, požlábek vytvořen požlábkovou lištou odstínu spárovací hmoty