

PUDORYS 1NP.ELEKTROINSTALACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ













Č.	Název mistrů	Osvětenost (Lx)	Vnější vlivy	Opatření
1.21	Dekontaminace	500	AD4, AF3, BC2	pospojování, IP44, chránič
1.22	Umyvána	500	AD4, AF3, BC2	pospojování, IP44, chránič


U dřezů, umyvadel apod. zóny dle ČSN 33 2130 ed.3

Neuvedené vnější vlivy jsou normální.

LEGENDA ZNAČEK

Osvětlení

	lineární LED svítidlo, plast/polykarbonát, 5500lm, 4000K, l=1275mm, IP 65, 230V/40W, RA90, šedé
	Vypínač 230V/10A, řazení 1., 5., 6., 7., IP44
	kabelový vývod 230V
	Vypínač, 3f, IP44
	Zásuvka 230V/16A, IP44
	Přístroje ve společném rámečku
	Zásuvka 400V/16A, IP44
	Skříňový rozvaděč
	Ostatní
	Zářivkové svítidlo s vyznačeným směrem svícení osazené germicidní trubici
	Doplňující pospojování - přípojevací bod technologie
	Pospojování - přípojnice

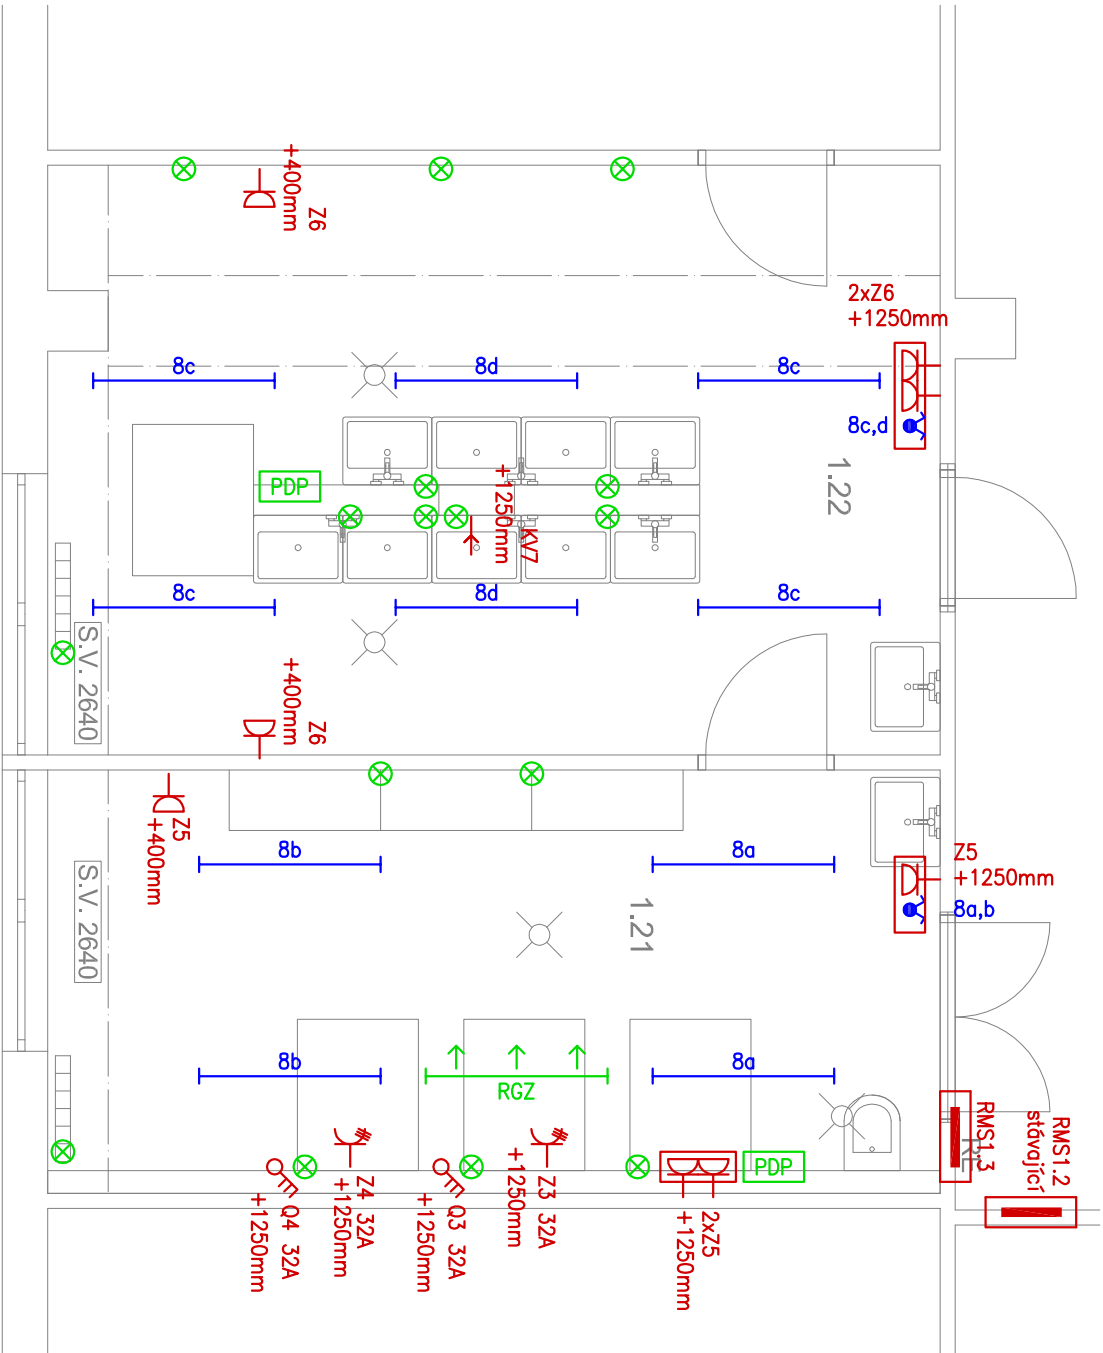


POZNÁMKA

- NAPĚTOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz 230/400V, TN-C-S
- PŘECHOD Z TN-C NA TN-S BUDE V ROZVADĚČI RM1 2.1
- KABELY BUDOU VEDENY POD OMIŤKOU STĚN/STROPŮ.
- VYPÍNAČE BUDOU VE VÝŠCE +1250mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- ZÁSUVKY BUDOU VE VÝŠCE +400MM, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- GERMICIDNÍ SVÍTIDLO (RGZ) BUDE NAPOJENO MIMO ŘEŠENÝ PROSTOR KABELEM CYKJ J 3x1,5 NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD.
- GERMICIDNÍ SVÍTIDLO BUDE INSTALOVÁNO NA OTOČNÉM ZÁVĚSU, SMĚREM K POLICÍM.
- SVÍTIDLA V 1.21 BUDOU PŘÍSAZENA KE STROPU, V 1.22 BUDOU NA LANOVÝCH ZÁVĚSECH POD ÚROVNI PRŮVLAKU.
- KABELOVÝ VÝVOD K V7 (MYČKA ZKUMAVEK) BUDE UKONČEN SVORKOVNICÍ V PODOMÍTKOVÉ KRABICI IP67
- MYČKU ZKUMAVEK PŘIPOJIT NA POSPOJOVÁNÍ.
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41:
- ZAKLADNÍ OCHRANOU(ŽIVÝCH ČÁSTÍ): IZOLACE, KRYTEM
- OCHRANOU PŘI PORUŠĚ(NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

Hůrka 54,530 02, Pardubice

IC: 04591305

		dokumentace: DPS	
530 02, Pardubice		číslo zakázky: Z220223	
:: 04591305		datum: 05/2022	
slovebník: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice		měřítka: --	
zakázka: Rekonstrukce dekontaminační místnosti a umývárny OKM		formátů: 2x A4	
objekt: SO 01 - Mikrobiologie		změna: --	
díl: D.1.4.g - Technika prostředí staveb - zařízení silnoproudé elektroinstalace		č. přílohy: --	
výkres: Půdorys 1NP elektroinstalace		č. výtisku: --	