

# STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

TYP : ELEKTROTREND Pardubice  
 PROVEDENÍ : oceloplechový vestavný  
 ROZMĚRY VNĚJŠÍ : 770x1150x250  
 ROZMĚRY VÝKLENKU : 720x1100x250  
 KRYTÍ V UZAVŘ. STAVU: IP40  
 KRYTÍ V OTEVŘ. STAVU: IP20  
 DĚLENÍ : –  
 NÁPIS : R–SAL  
 PŘÍVOD(Y) : SPODEM  
 VÝVODY : VRCHEM

## POZNÁMKA:

- provést úpravu zapojení stávajícího rozvaděče dle tohoto výkresu
- přístroje inst. na DIN liště a propojeny typovými proudovými lištami

## Napěťová soustava:

**3 NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-S**

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrickým proudem  
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

### základní:

#### živých částí:



- izolací – čl. A.1
- kryty nebo přepážkami – čl. A.2

#### neživých částí:


- automatickým odpojením od zdroje – čl. 411


### doplňková:

- proudovým chráničem – čl. 415.1

Zpracovatel: <b>ADAM PRVNÍ spol. s r.o.</b> Jindřišská 746, 530 02 Pardubice			PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY ELEKTRO SILNOPROUD	
Název akce:	REKONSTRUKCE JEDNACÍHO SÁLU RADY PARDUBICKÉHO KRAJE		Číslo zakázky: 012022	
Místo stavby:	Pardubice		Datum:	31.5.2022
Investor:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		Kreslil:	ing.Josef Havlíček
Název výkresu:	Úprava rozvaděče R-SAL	Kontroloval:	ak.arch.M.Chaloupka	<b>D.1.4.3 EL</b>  <b>04</b>
		Měřítka:	-	

## stávající část rozvaděče

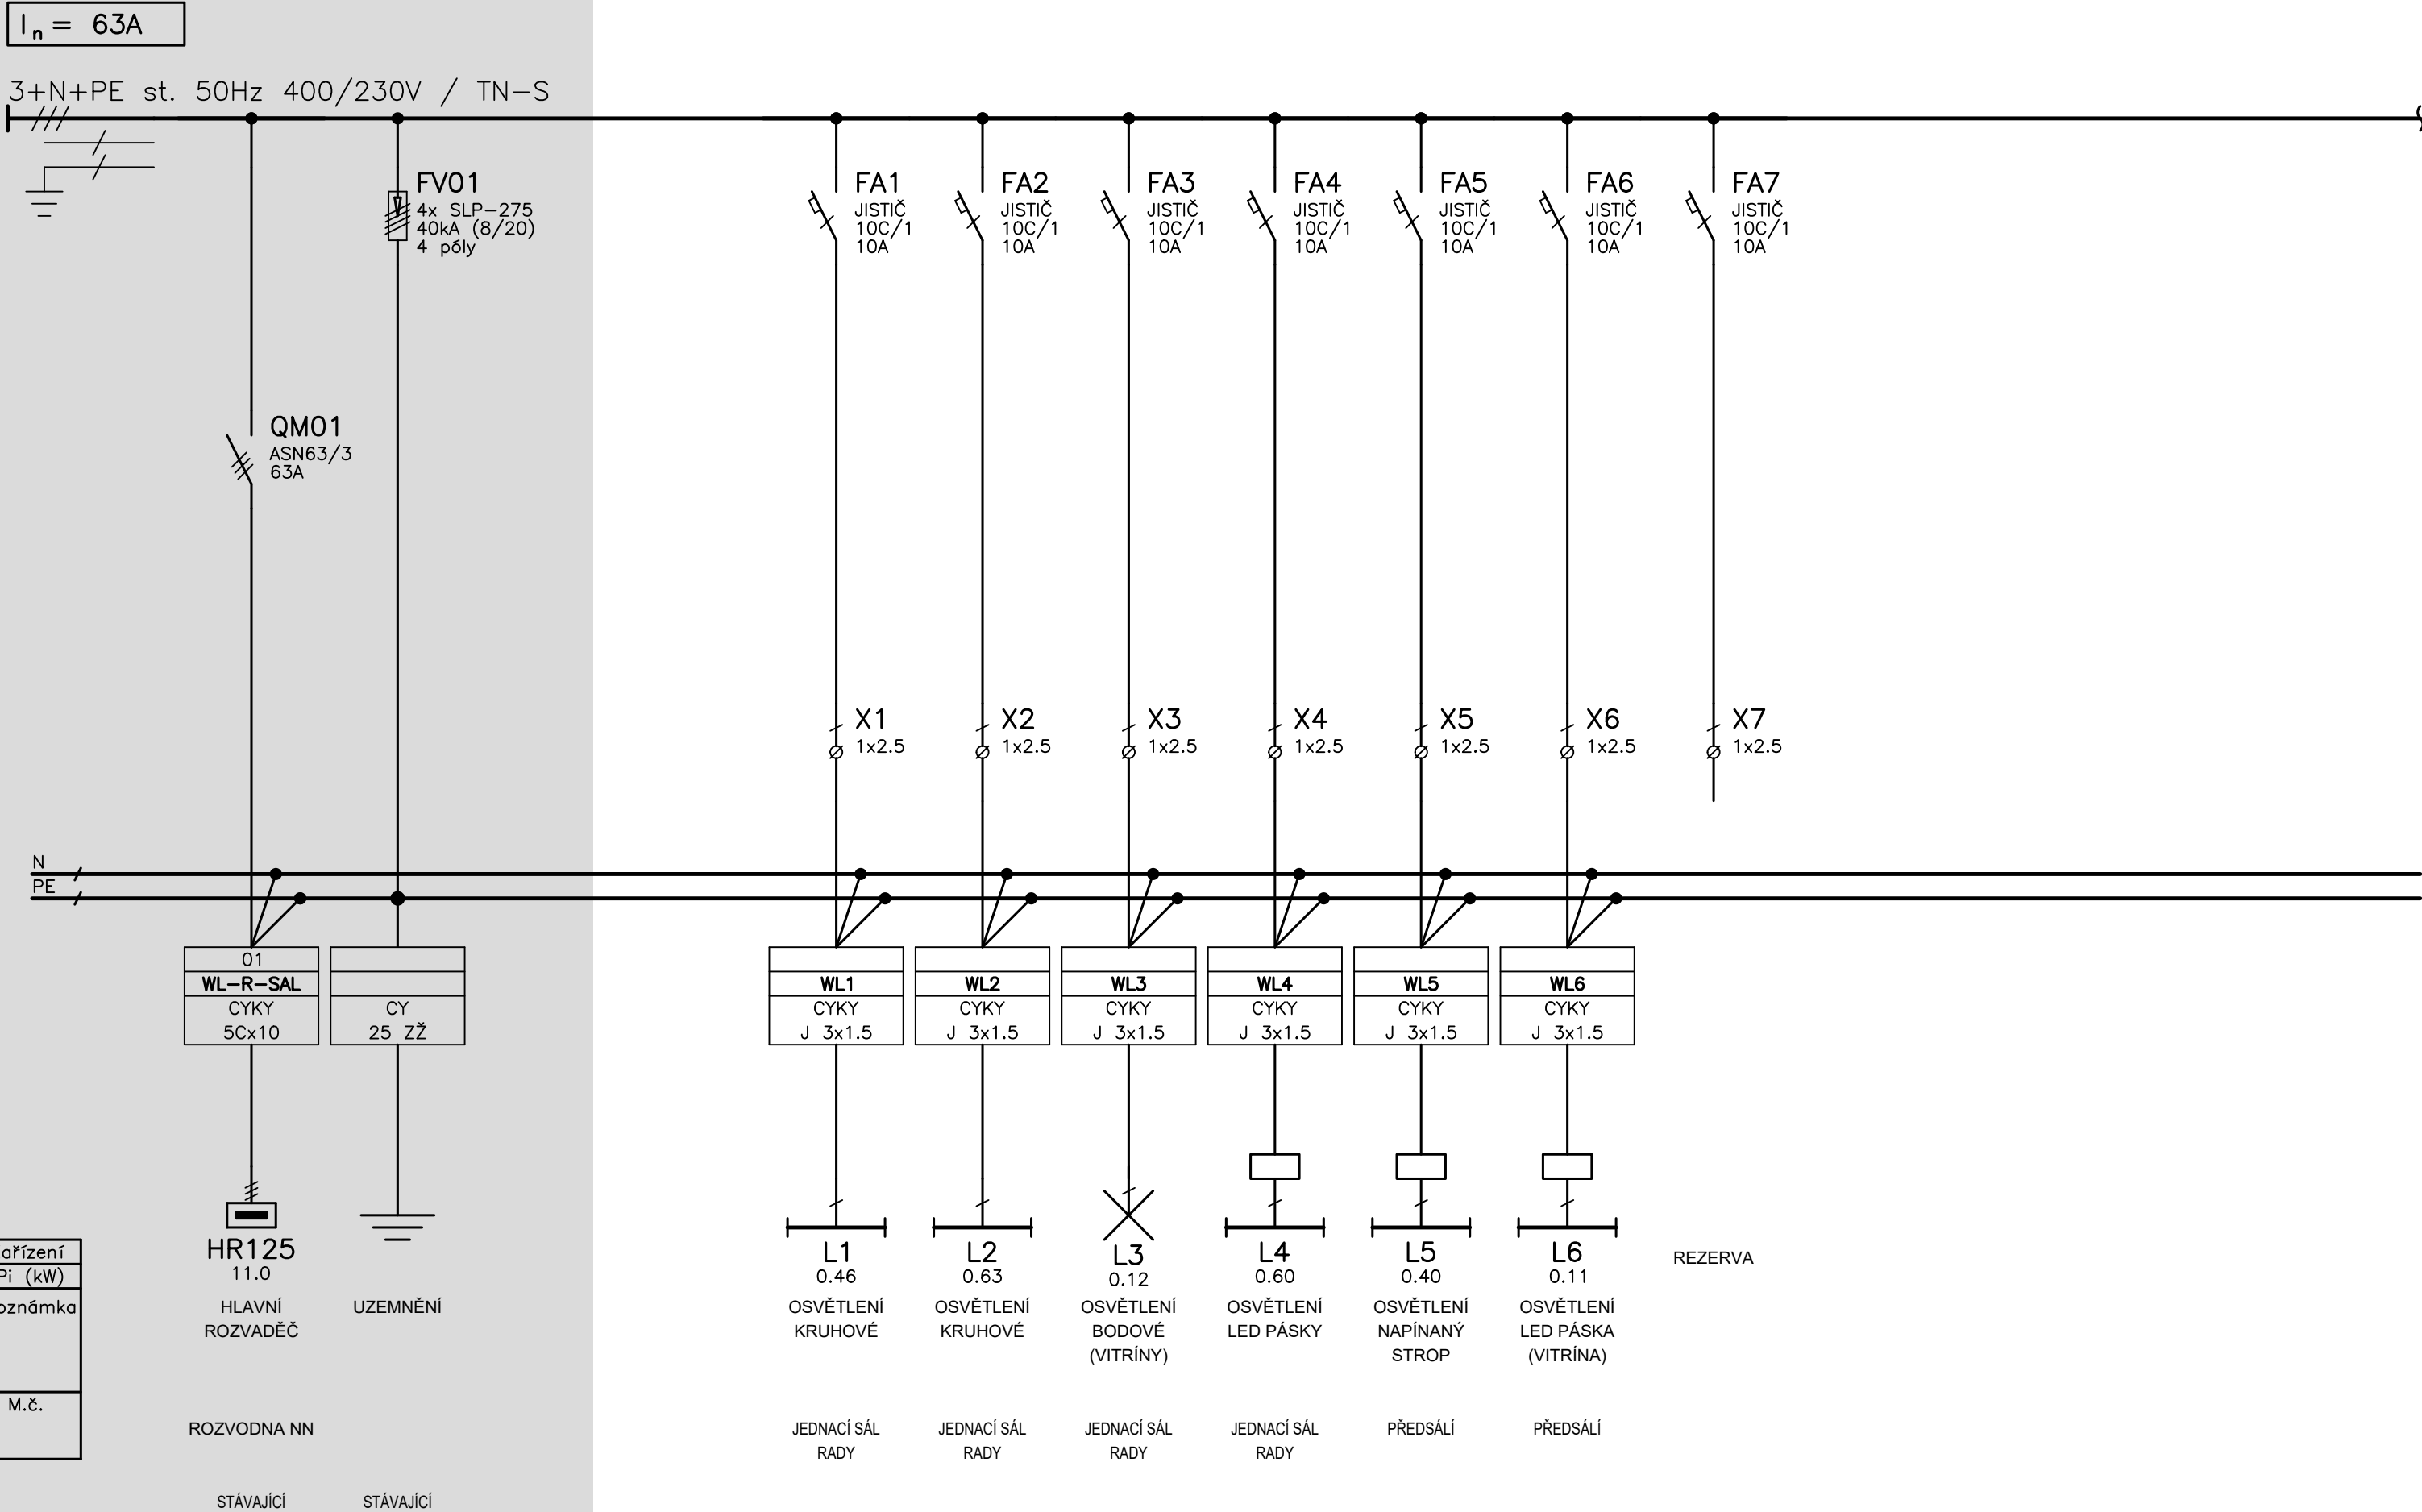

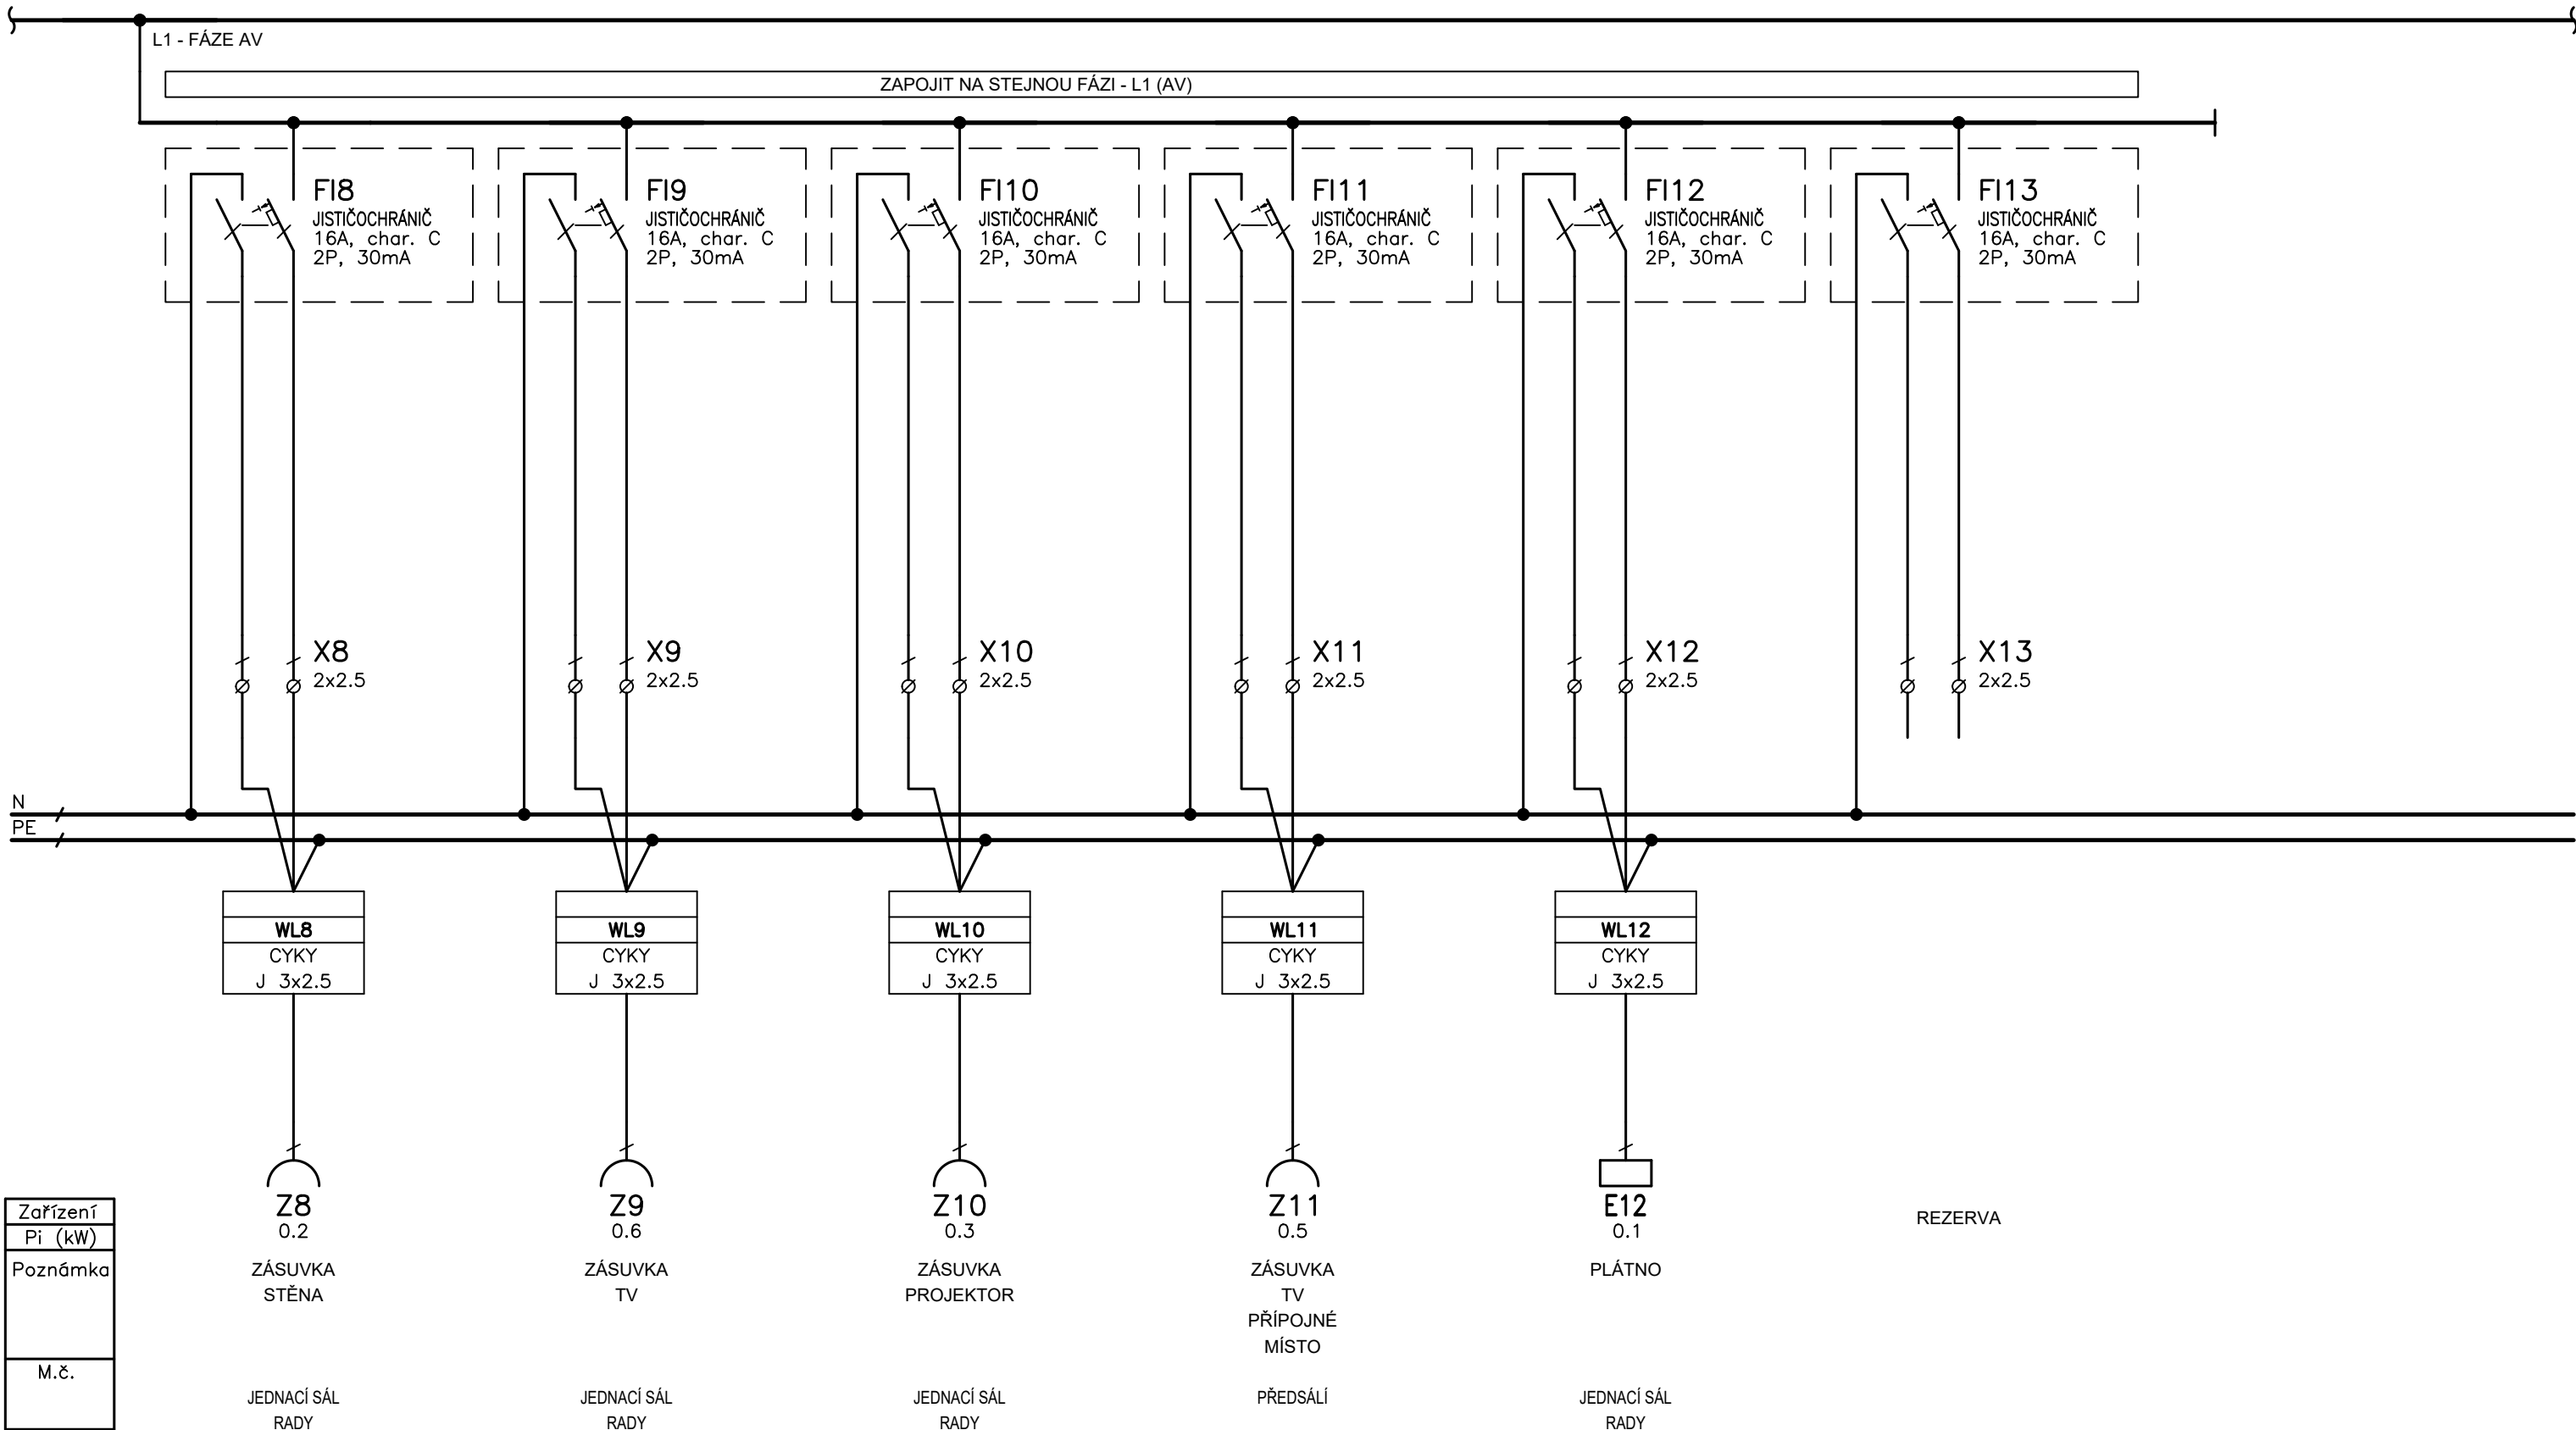

Zařízení
Pi (kW)
Poznámka
M.č.

