
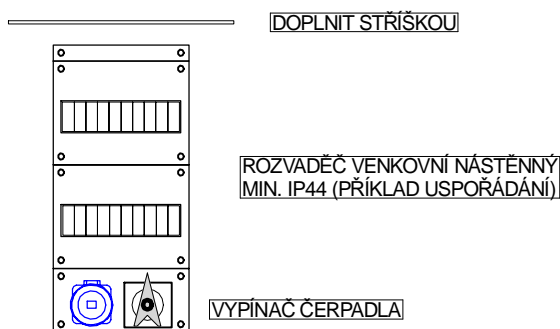


# SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ2

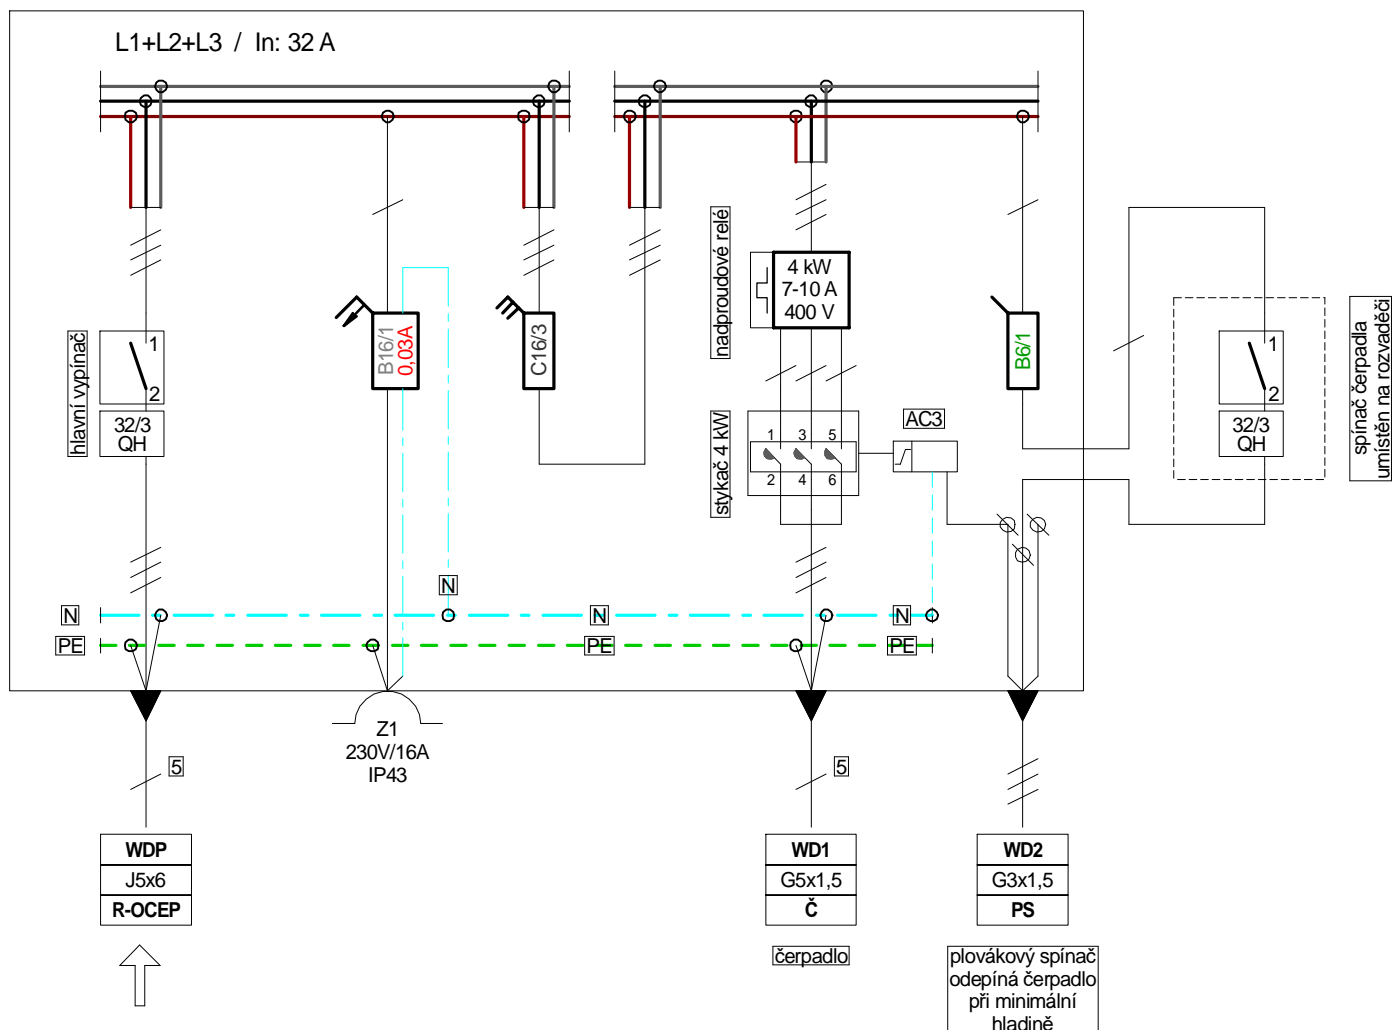

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU:  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN.  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400/230V / TN-S.

Autor projektu:		Autorizace:	Formát: 1xA4
Vedoucí projektant:	Ing. D. Vostřál		Datum: 01/2020
Odpovědný projektant:			ČZ:
Vypracoval:	Jaroslav Rejnyš		
Investor:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice, 533 11		
Kraj, Městský úřad:	Pardubický, Chrudim		
Akce:	STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A VETERINÁRNÍ LANŠKROUN HOSPODAŘENÍ SE SRÁŽKOVÝMI VODAMI		
Umístění stavby:	Dolní Třešňovec 17, 563 01, Lanškroun, kraj Pardubický	PARÉ Stupeň DP Měřítka	Číslo výkresu:
Název výkresu:	SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RČ2		1E41