


# RVO-1

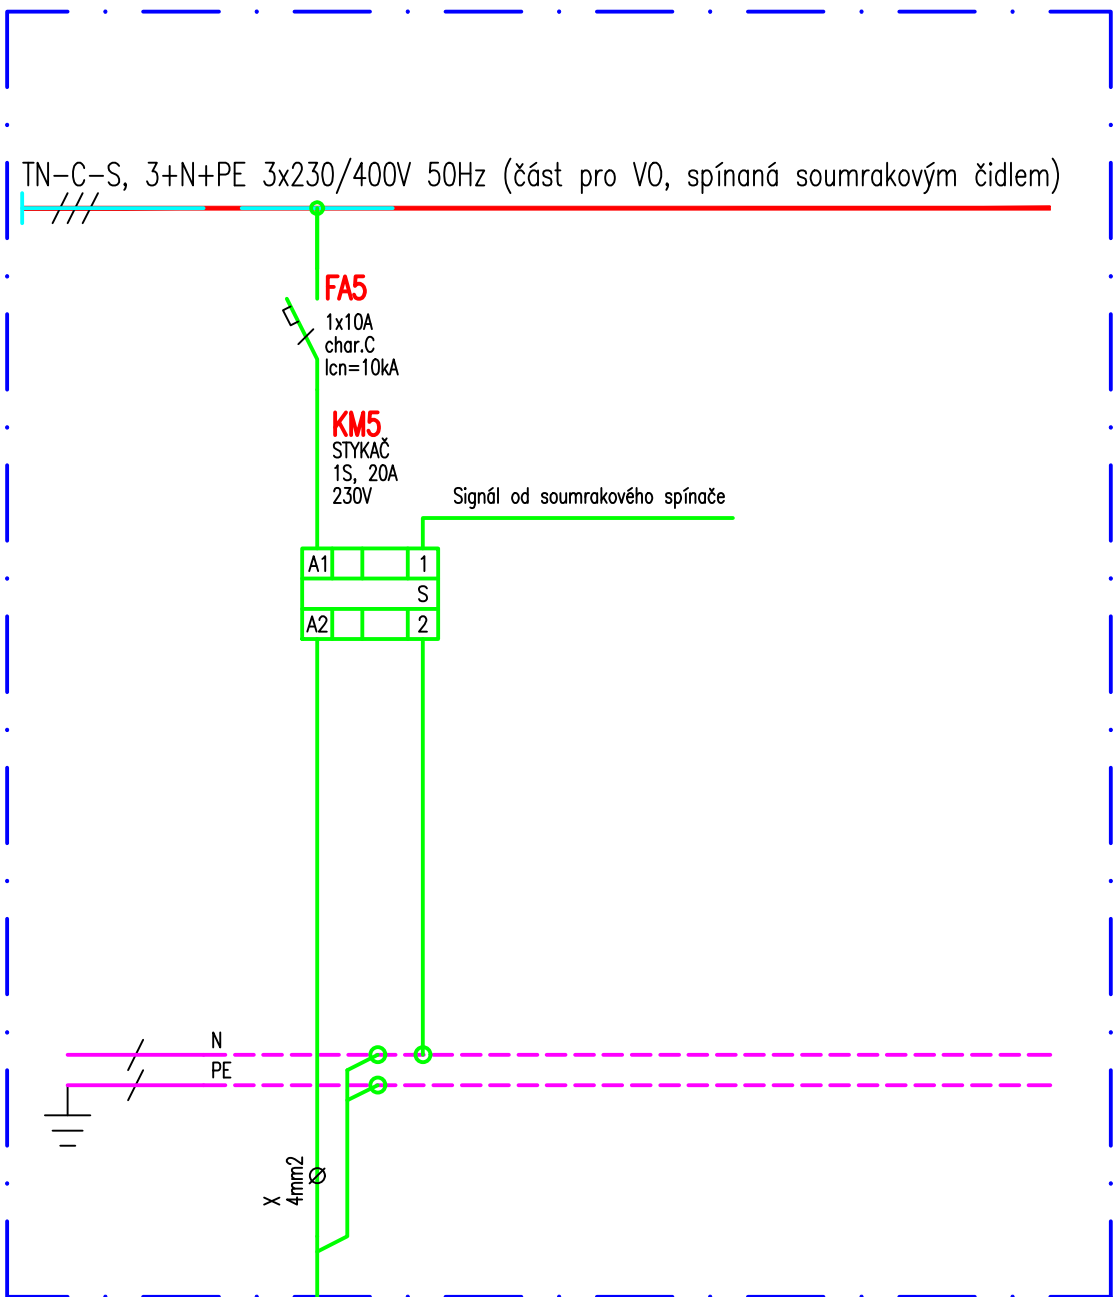

VYVOD C.
CISLO KABELU
TYP KABELU
ZARIZENI
Pi [kW]
Ps [kW]

L5
WL
**
CYKY-J
3x2,5
L5
30W

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+PE+N, 3x 230/400 V, 50 Hz  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

## D2.23 Venkovní osvětlení

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMPÁČEK	ING. PETR KREMPÁČEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	

NÁZEV AKCE:	FORMÁT	2x A4
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VENKOVNÍ ÚPRAVY PŘED PAVILONEM 13	DATUM	03 / 2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	A 02-23-P
VÝKRES	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
Doplnění rozvaděče RVO-1		D2.23-07

penta	
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava	
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	

penta	
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava	
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	

ČÍSLO PARÉ