

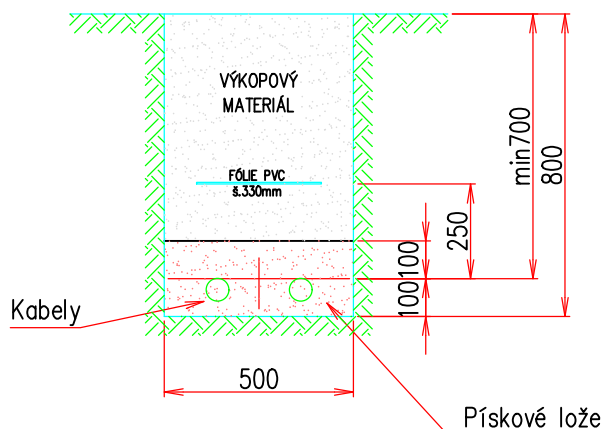


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ NN

VE VOLNÉM TERÉNU

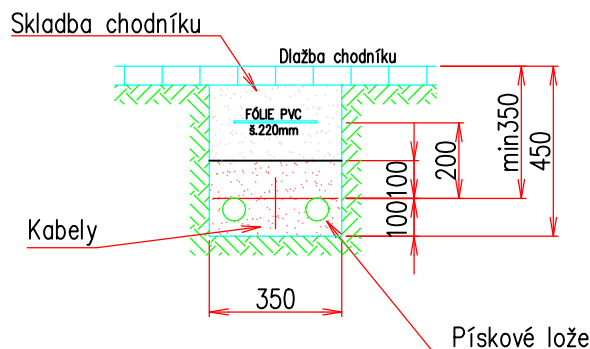

PŘES KOMUNIKACI

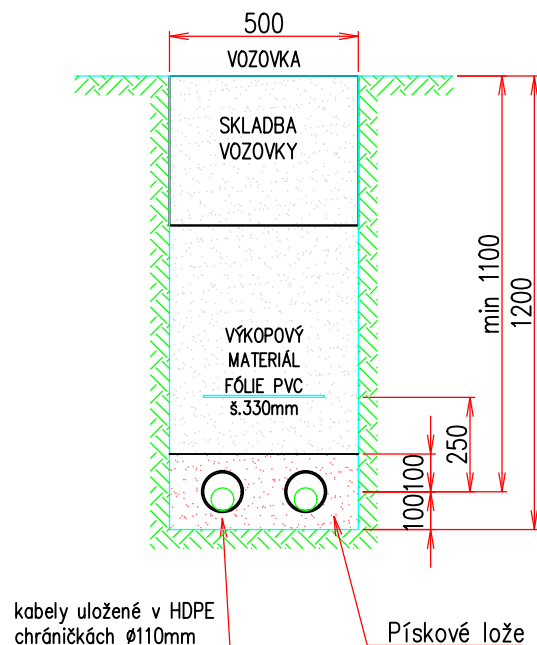



ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C, 3+PEN, 3x 230/400 V, 50 Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

D2.22 Přeložky a přípojky NN

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL			
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU				
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL				
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			FORMÁT		1 x A4
NÁZEV AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VENKOVNÍ ÚPRAVY PŘED PAVILONEM 13			DATUM		3/ 2023
			STUPEŇ		DPS
			ZAK. ČÍSLO		A 02-23-P
VÝKRES ULOŽENÍ KABELŮ NN			MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
			1 : 20		D2.22-05