

Číslo vyjádření: O21070143363

Vyřizuje: Ing. Pavol Lomnický  
Tel.: 469 669 945  
Mobil: 603 899 860  
E-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz  
Datum: 24.03.2021

Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská č.p. 940/31  
140 00 Nusle

**Ronov nad Doubravou, parc. č. 2014/21, Modernizace silnice II/337 Třemošnice – hranice Pk (územní nebo stavební řízení - komunikace)**


1. V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje Vodárenská společnost Chrudim, a. s. (dále VS Chrudim). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
2. Projektová dokumentace řeší:
  - SO 000 – Objekty přípravy staveniště
  - SO 100 – Objekty pozemních komunikací
    - SO 110 – Silnice II/337 km 0,000 - km 1,550 00 (hranice kraje – obec Ronov, extravilán)
    - SO 120 – Silnice II/337 km 1,550 00 - km 3,350 00 (průjezdni úsek obcí Ronov)
    - SO 130 – Silnice II/337 km 3,350 00 - km 5,500 00 (extravilán mezi obcemi Ronov a Třemošnice)
    - SO 140 – Silnice II/337 km 5,500 00 - km 5,772 14 (průjezdni úsek obcí Třemošnice)
  - SO 200 – Mostní objekty a zdi
    - SO 210 – Most ev. č. 337-012
    - SO 220 – Most ev. č. 337-014
  - SO 400 – Elektro a sdělovací objekty
    - SO 410 – Úpravy veřejného osvětlení - přemístění 3 sloupů veřejného osvětlení Ronov
    - SO 420 – Přeložka a ochrana optického kabelu
  - SO 800 – Objekty úpravy území
    - SO 810 – Vegetační úpravy a náhradní výsadba
  - SO 900 – Volná řada objektů

**3. S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:**

- a. Při změně nivelety terénu nad vodohospodářskými sítěmi budou jejich povrchové prvky umístěny do nové nivelety terénu. V případě změny stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem VS Chrudim.
- b. Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
- c. Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka VS Chrudim o vytýčení provozovaných sítí – Radek Drahý, tel.: 603 899 849, radek.drahy@vschrudim.cz. (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození). Prováděcí organizace vyznačí polohu vytýčených sítí přímo na staveništi.
- d. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VS Chrudim, a.s. Petr Leszkow, tel.: 603 899 872, petr.leszkow@vschrudim.cz. **Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci stavby.**
- e. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jejich viditelnému poškození.

- f. Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim tel: 469 669 911.
- g. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
  - i. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
  - ii. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
  - iii. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení, stožárů veřejného osvětlení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **1,5 m**.
- h. V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim.

4. Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

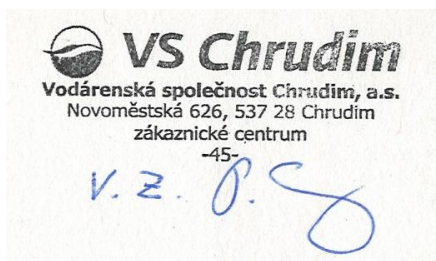

Ing. Sylva Řezníčková  
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa\_O21070143363.pdf  
Provoz: Heřmanův Městec