




SCHEMA – SKLADBA SYSTÉMU – PŮDORYS RETENCE  
S REGULOVANÝM ODTOKEM  
M 1:100

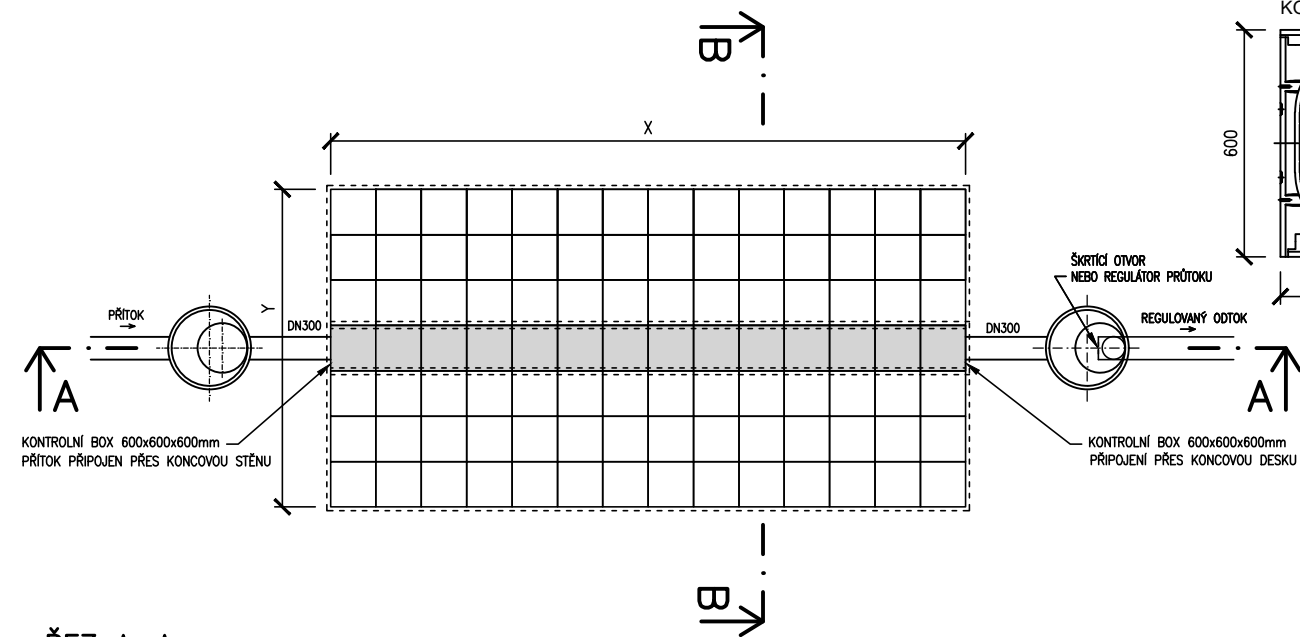


ŘEZ A-A  
M 1:100

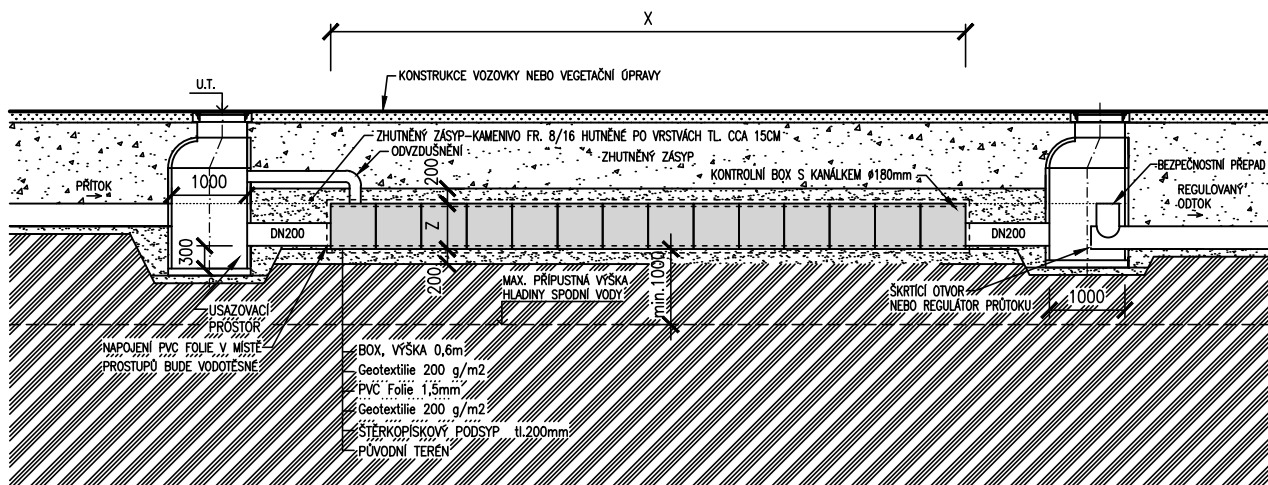


ŘEZ B-B  
M 1:50

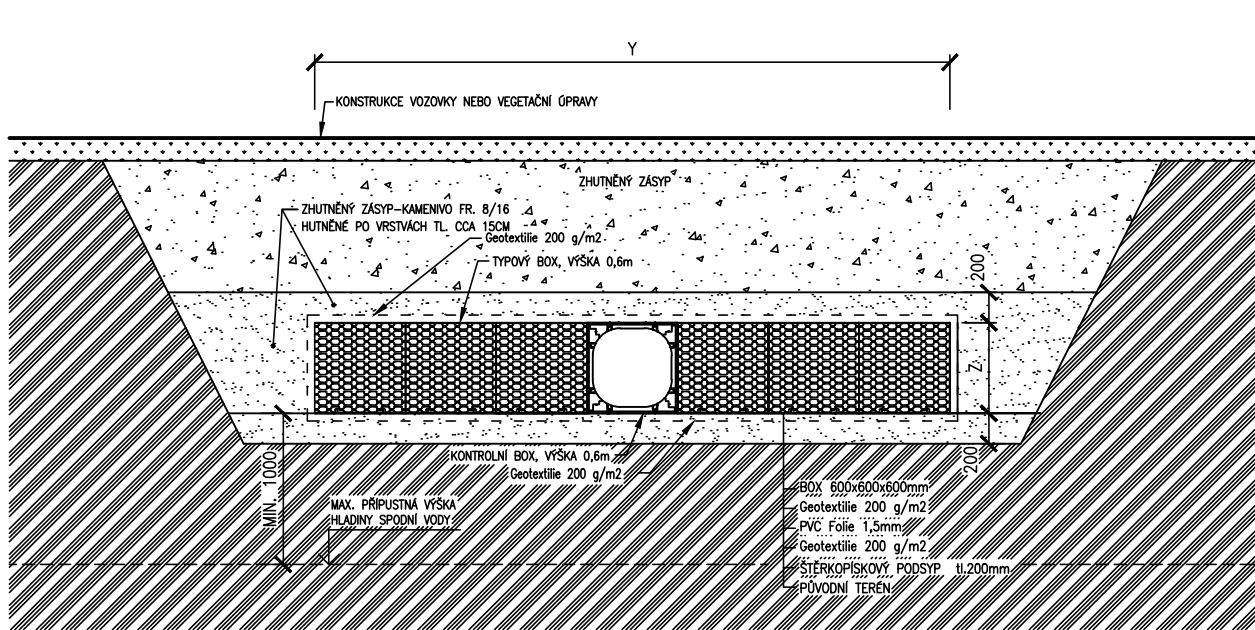

TYPOVÝ BOX – KONTROLNÍ DÍL – DETAIL  
M 1:20

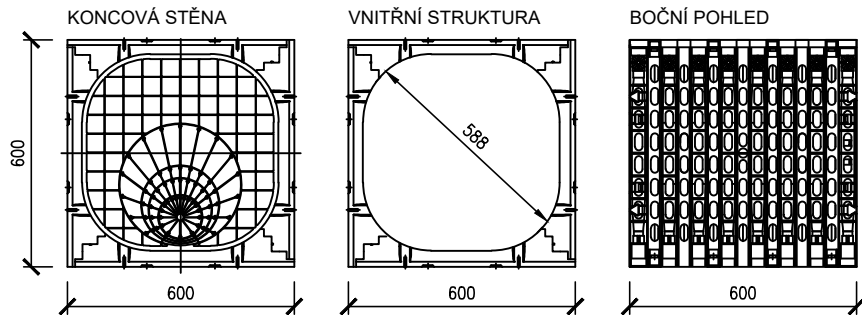

TYPOVÝ BOX – DETAIL  
M 1:20

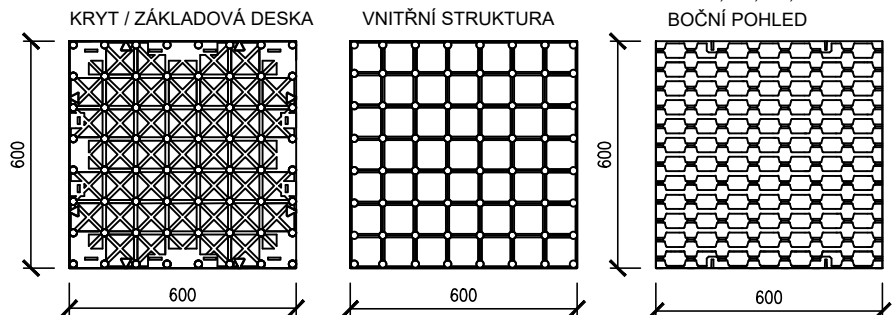

ROZMĚRY RETENCE A POČTY BOXŮ

X – ŠÍŘKA VSAKU	4,2 m
Y – DÉLKA VSAKU	13,2 m
Z – VÝŠKA VSAKU	0,6 m
CELKOVÝ RETENČNÍ (UŽITNÝ) OBJEM	31,6 m <sup>3</sup>
CELKOVÝ POČET BOXŮ	154 ks
POČET KONTROLNÍCH BOXŮ	27 ks
POČET VRSTEV BOXŮ NA VÝŠKU	1

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO INSTALACI NAVRŽENÝCH BOXŮ

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA ULOŽENÍ	3,5 m.p.t.
MINIMÁLNÍ PŘEKRYTÍ BOXŮ	0,5 m
MAXIMÁLNÍ PŘEKRYTÍ BOXŮ	2,5 m

**POZNÁMKA:**  
PRO MOŽNOST REVIZE A ČIŠTĚNÍ JSOU KONTROLNÍ BLOKY NA PŘÍTOKU DO GALERIE OBALENY V GEOTEXTILII, ČÍMŽ JE ZAMEZENO VNIKUTÍ NEČISTOT DO GALERIE A JE ZAJIŠTĚNA JEJICH ČISTITELNOST. PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT VÝŠKU TERÉNU V MÍSTĚ RETENCE, HLOUBKU DNA PŘÍTOKOVÉ KANALIZACE, HLADINU SPODNÍ VODY A JINÁ PŘÍPADNÁ STAVEBNÍ OMEZENÍ. TĚMTO PODMÍNKÁM MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENO ULOŽENÍ GALERIE.

0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP = 370,20 m n.m. BpV

Název stavby: <b>VÝSTAVBA NOVÉ VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS PAK V LITOMYŠLI</b>				
Místo stavby: k.ú. Litomyšl, p.č. 1266/13, ul. Průmyslová				
Objednatel: <b>Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice</b>				
Generální projektant: <b>APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička</b>		Autorizační razítko:		
Autor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek				
HIP: Miroslav Stejskal				
Projektant: Ing. Tereza Hřebíčková				
Zodp. projektant: Michal Kadlec				
Kraj: Pardubický	Formát: 2x A4	Číslo zakázky: P2421	Označení přílohy: <b>D1-01-4.15</b>	Číslo paré:
Stav. úřad: Litomyšl	Revize: 00	Datum: 02/2023		
Stupeň PD: <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>				
Objekt: <b>D1-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA</b>				
Část: <b>D1-01-4 ZAŘÍZENÍ ZTI</b>				
Obsah přílohy: <b>SCHEMATICKÝ VÝKRES RETENCE</b>			Měřítko: <b>1:20</b>	