


/// L1,L2,L3 3,N+PE, 400V ~ 50Hz, TN-S

17xTC DC+DALI - dodávka dodavatele svítidel, vč.odjištění

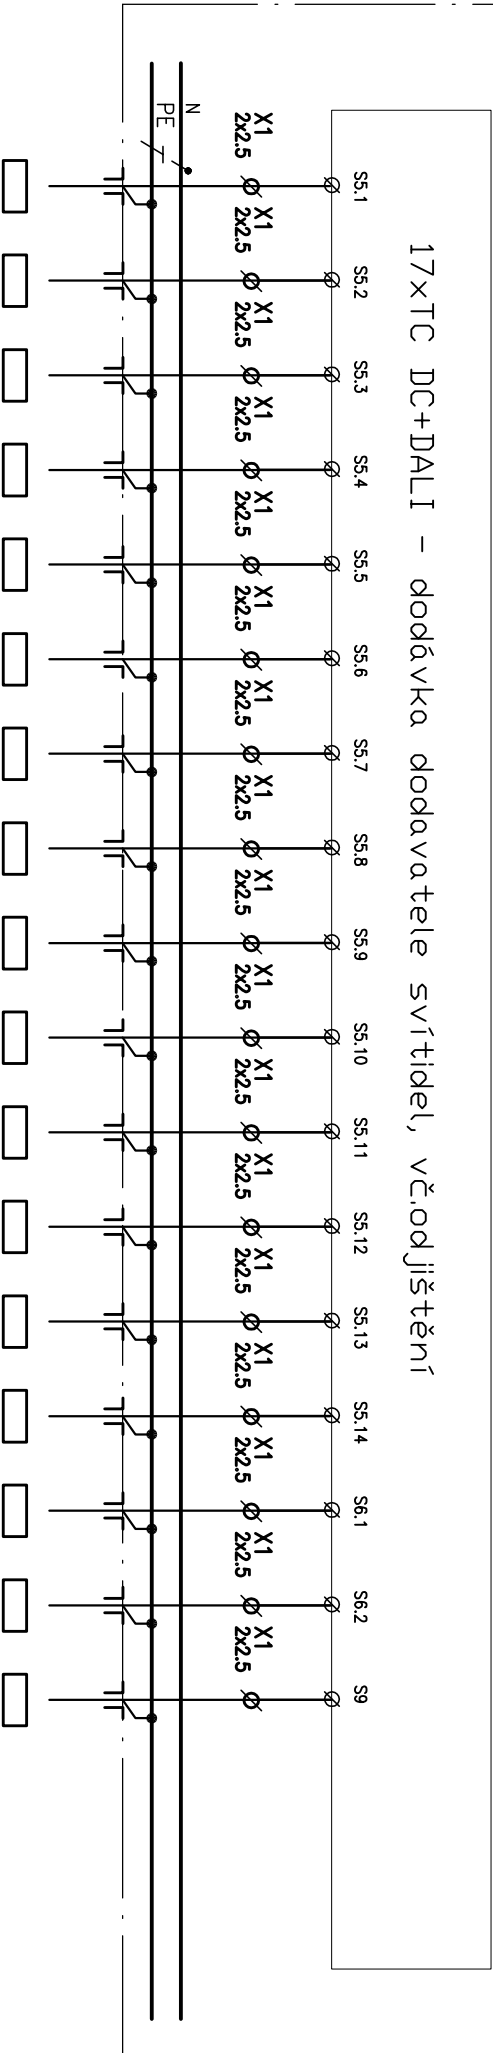

Č.VÝKODU:	S5.1	S5.3	S5.5	S5.7	S5.9	S5.11	S5.13	S6.1	S9
NÁZEV ZÁŘ:	SVĚTL0 S5.1	SVĚTL0 S5.3	SVĚTL0 S5.5	SVĚTL0 S5.7	SVĚTL0 S5.9	SVĚTL0 S5.11	SVĚTL0 S5.13	SVĚTL0 S6.1	SVĚTL0 S9
UKONČENÍ:	S5.1	S5.1	S5.5	S5.7	S5.9	S5.11	S5.13	S6.1	S9
TYP KABELU:	2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY2x1	CVSY 2x1,5+JNTY2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1
OZN.KABELU:	WLS5.1	WLS5.1	WLS5.5	WLS5.7	WLS5.9	WLS5.11	WLS5.13	WLS6.1	WLS9
PI [kW]:	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
DĚLKA [m]:	40	40	40	50	50	50	50	60	40
UMÍSTĚNÍ:	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.001	m.č.-1.08
S5.2	S5.4	S5.6	S5.8	S5.10	S5.12	S5.14	S6.2		
SVĚTL0 S5.2	SVĚTL0 S5.4	SVĚTL0 S5.6	SVĚTL0 S5.8	SVĚTL0 S5.10	SVĚTL0 S5.12	SVĚTL0 S5.14	SVĚTL0 S6.2		
S5.2	S5.4	S5.6	S5.8	S5.10	S5.12	S5.14	S6.2		
CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1	CVSY 2x1,5+JNTY 2x1		
WLS5.2	WLS5.4	WLS5.6	WLS5.8	WLS5.10	WLS5.12	WLS5.14	WLS6.2		
0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016		
40	40	50	50	50	50	50	60		
m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.-1.07	m.č.001		

Ace

Název

Číslo výkresu

Revize

List