


LEGENDA:

- NOVÝ ROZVADĚČ – PŘEPÍNÁNÍ SIŤ–AGREGÁT
- STÁV.ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- KABELOVÉ VEDENÍ (NOVÉ)
- 5

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA IP67, 63A, 5–PÓL

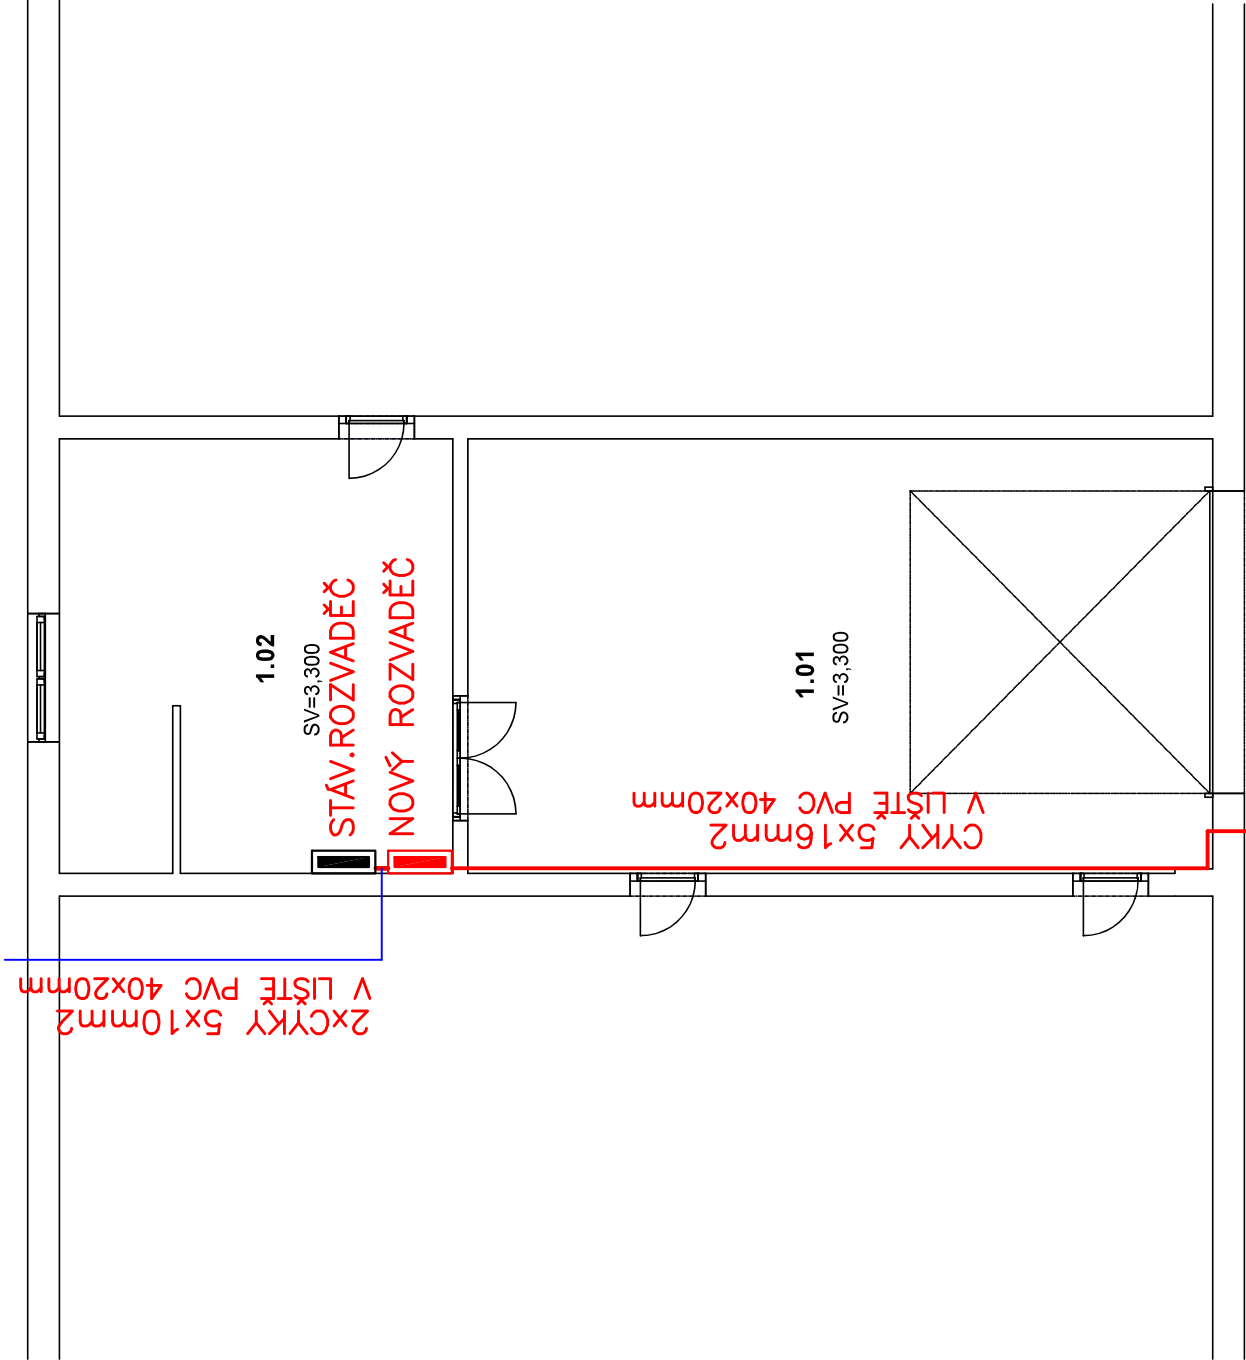

Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		PROJEKTANT	Ing. Petr Hasenöhrl
Ing. Petr Hasenöhrl		Ing. Petr Hasenöhrl	
HASENOHR			
INVESTOR		PROJEKTANT PROFESE	
Zdravotnická záchraná služba Pardubického kraje, Průmyslová 2, 530 03 Pardubice		Ing. Petr Hasenöhrl	
ICO: 69172196		Antonína Slavička 69144b, 568 02 Svitavy	
NÁZEV ZAKÁZKY		DATUM	08/2022
STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ZZS PAK PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ		FORMAT	A3
		MĚŘITKO	1:100
		STUPĚŇ PD	DPS
		ZAKÁZKA Č.	054/2022
OBSAH		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PARÉ
SO-01 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ČERVENÁ VODA ELEKTROINSTALACE		SO-01.2	P