






D1.09 PODZEMNI
CHODBA 2

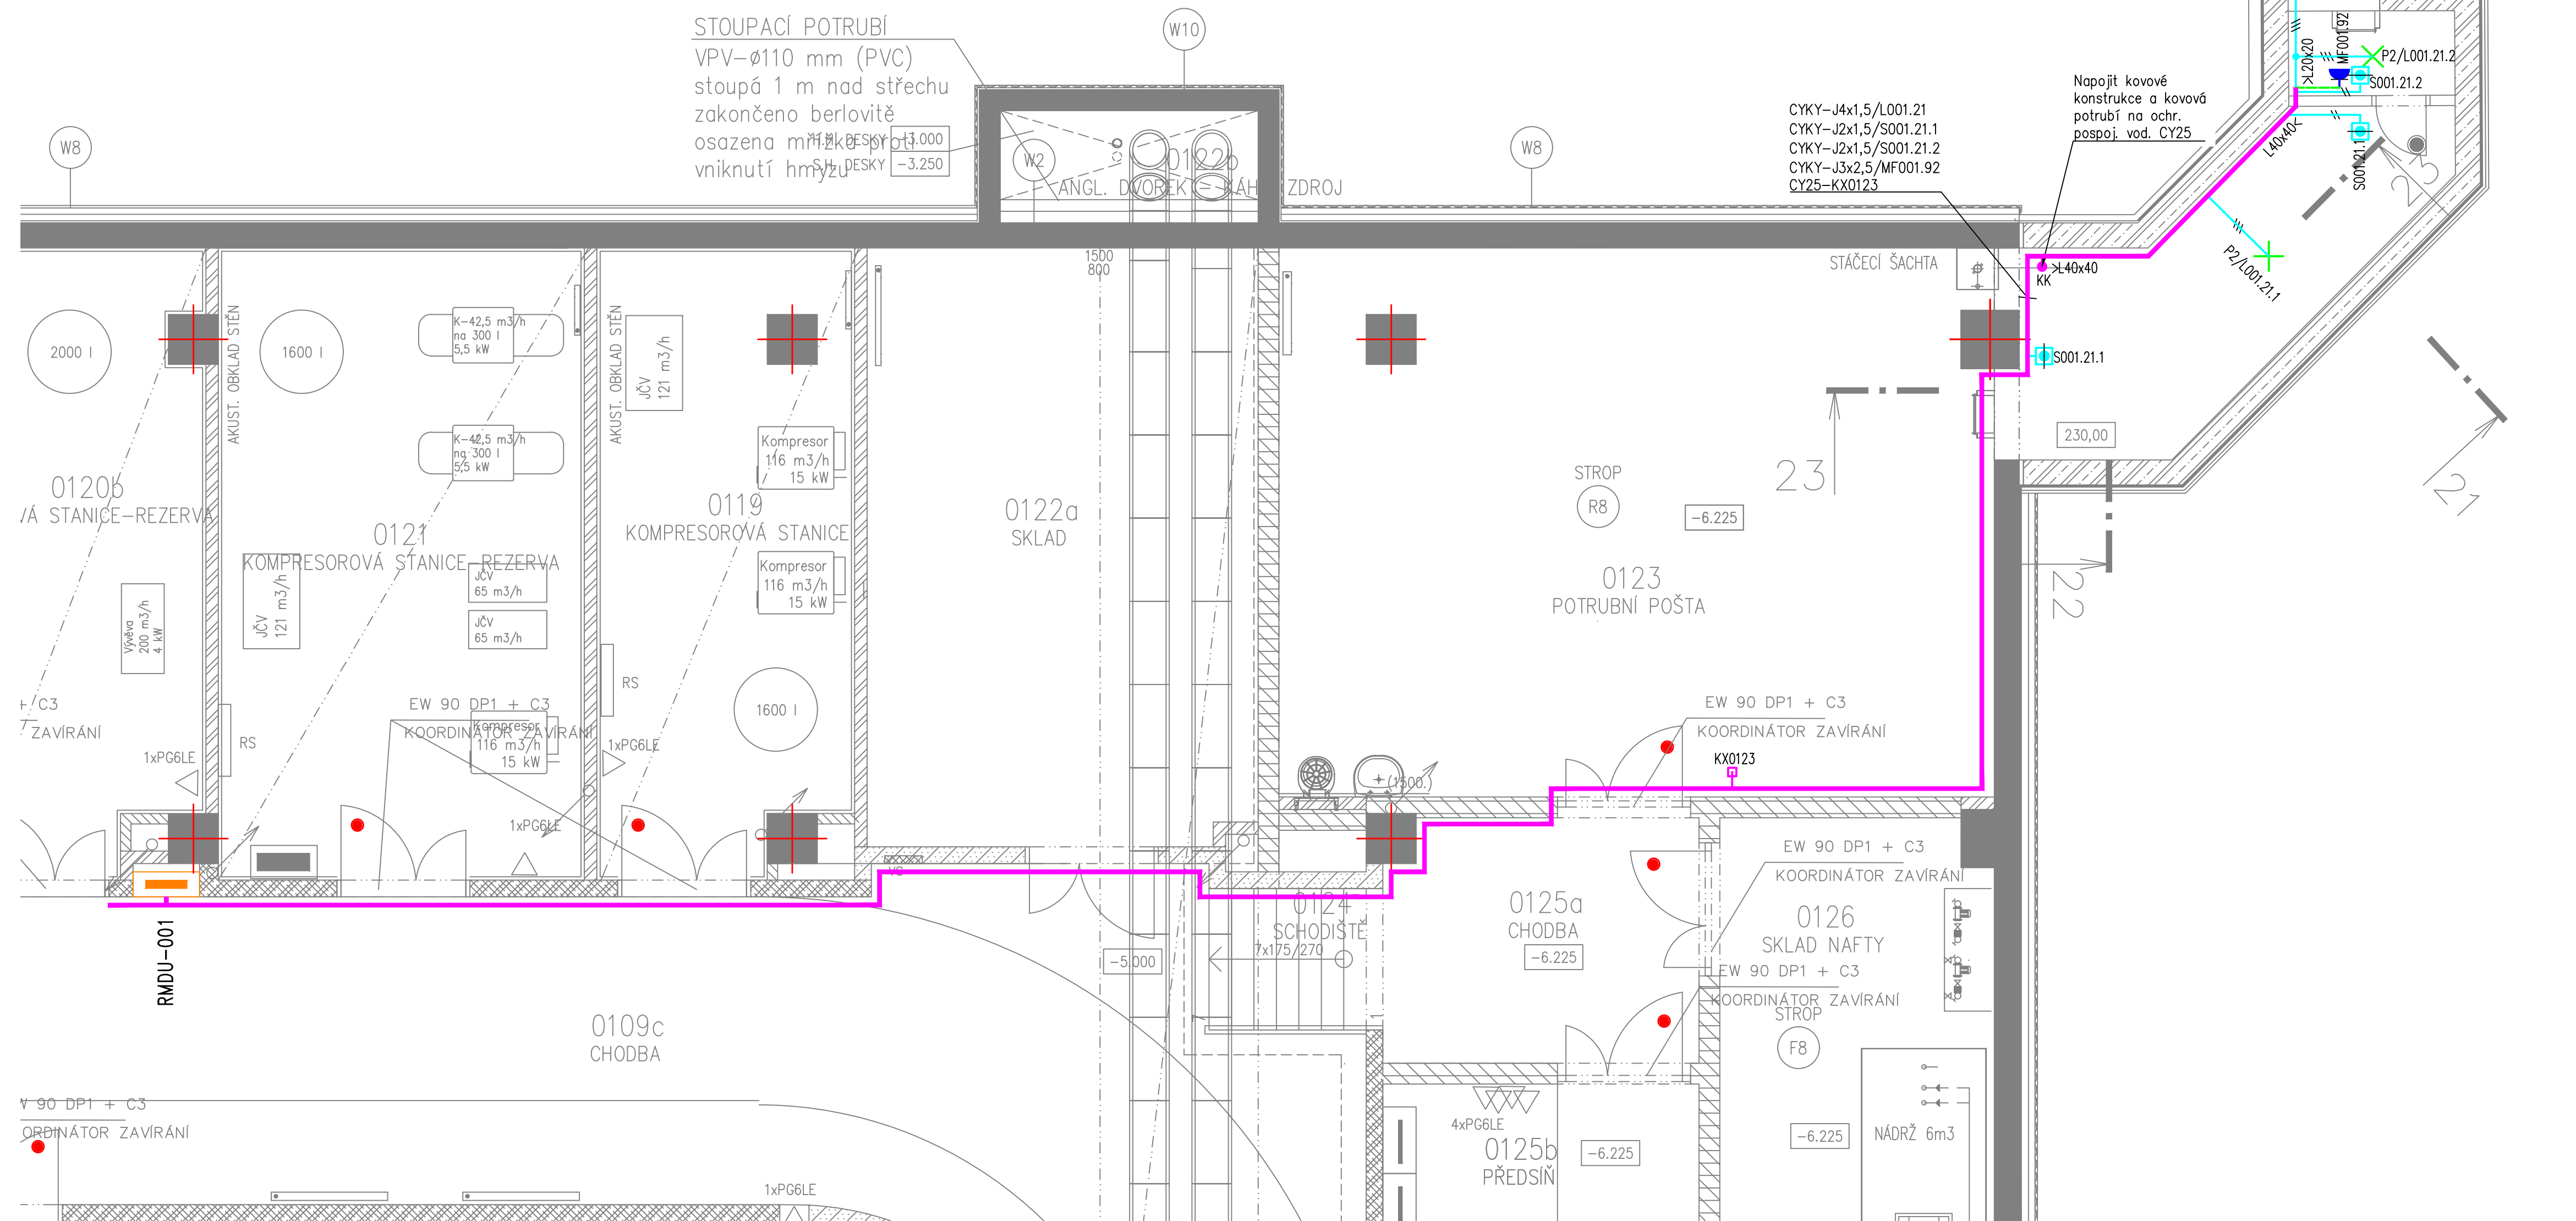

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE



± 0.0 = 235.000-	ÚROVEŇ 1.NP CUP
------------------	-----------------

- LEGENDA:**
- | | |
|---|--|
|  | Prisazené LED svítidlo 9W/1080lm/3000K/IP65/trídíall/ d=260mm/110mm |
|  | Instalační tlačítko na omítku, 10AX/250V AC, IP44 |
|  | Zásuvka 16A, 250V AC, s víčkem na povrch, krytí IP44 |
| L40x40 | Vkládací PVC lišta 40x40mm. V horizontální trase bude vedena v rohu těsně pod stropem. |
| Výška: | tlačítka, zásuvky 1200 mm |

- LEGENDA POSPOJOVÁNÍ:**
- | | | |
|---|----|---|
|  | KX | Ekvipotenciální přípojnice v inst. krabici 150x150mm
(300mm pod stropem, případně na povrchu nad rastr. podhledem) |
| | KK | Napojení pevně instalovaných kovových konstrukcí na ochr. pospojování |

D1.09 PODZEMNÍ CHODBA 2
D1.09.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 454
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. PETR KREMLÁČEK	ING. PETR KREMLÁČEK	 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 312 454
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
NÁZEV AKCE:			
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			
VÝKRES		FORMÁT 6x A4 DATUM 08 / 2020 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 06-18-P MĚŘÍTKO C. VÝKRESU 1 : 50 D1.09.4g-04	
PŮDORYS PODZEMNÍ CHODBY 2			