


### SCHÉMA ZAPOJENÍ VAKUOVÝCH STANIC (bez měřítka)





Záložní zdroj (rezervní)

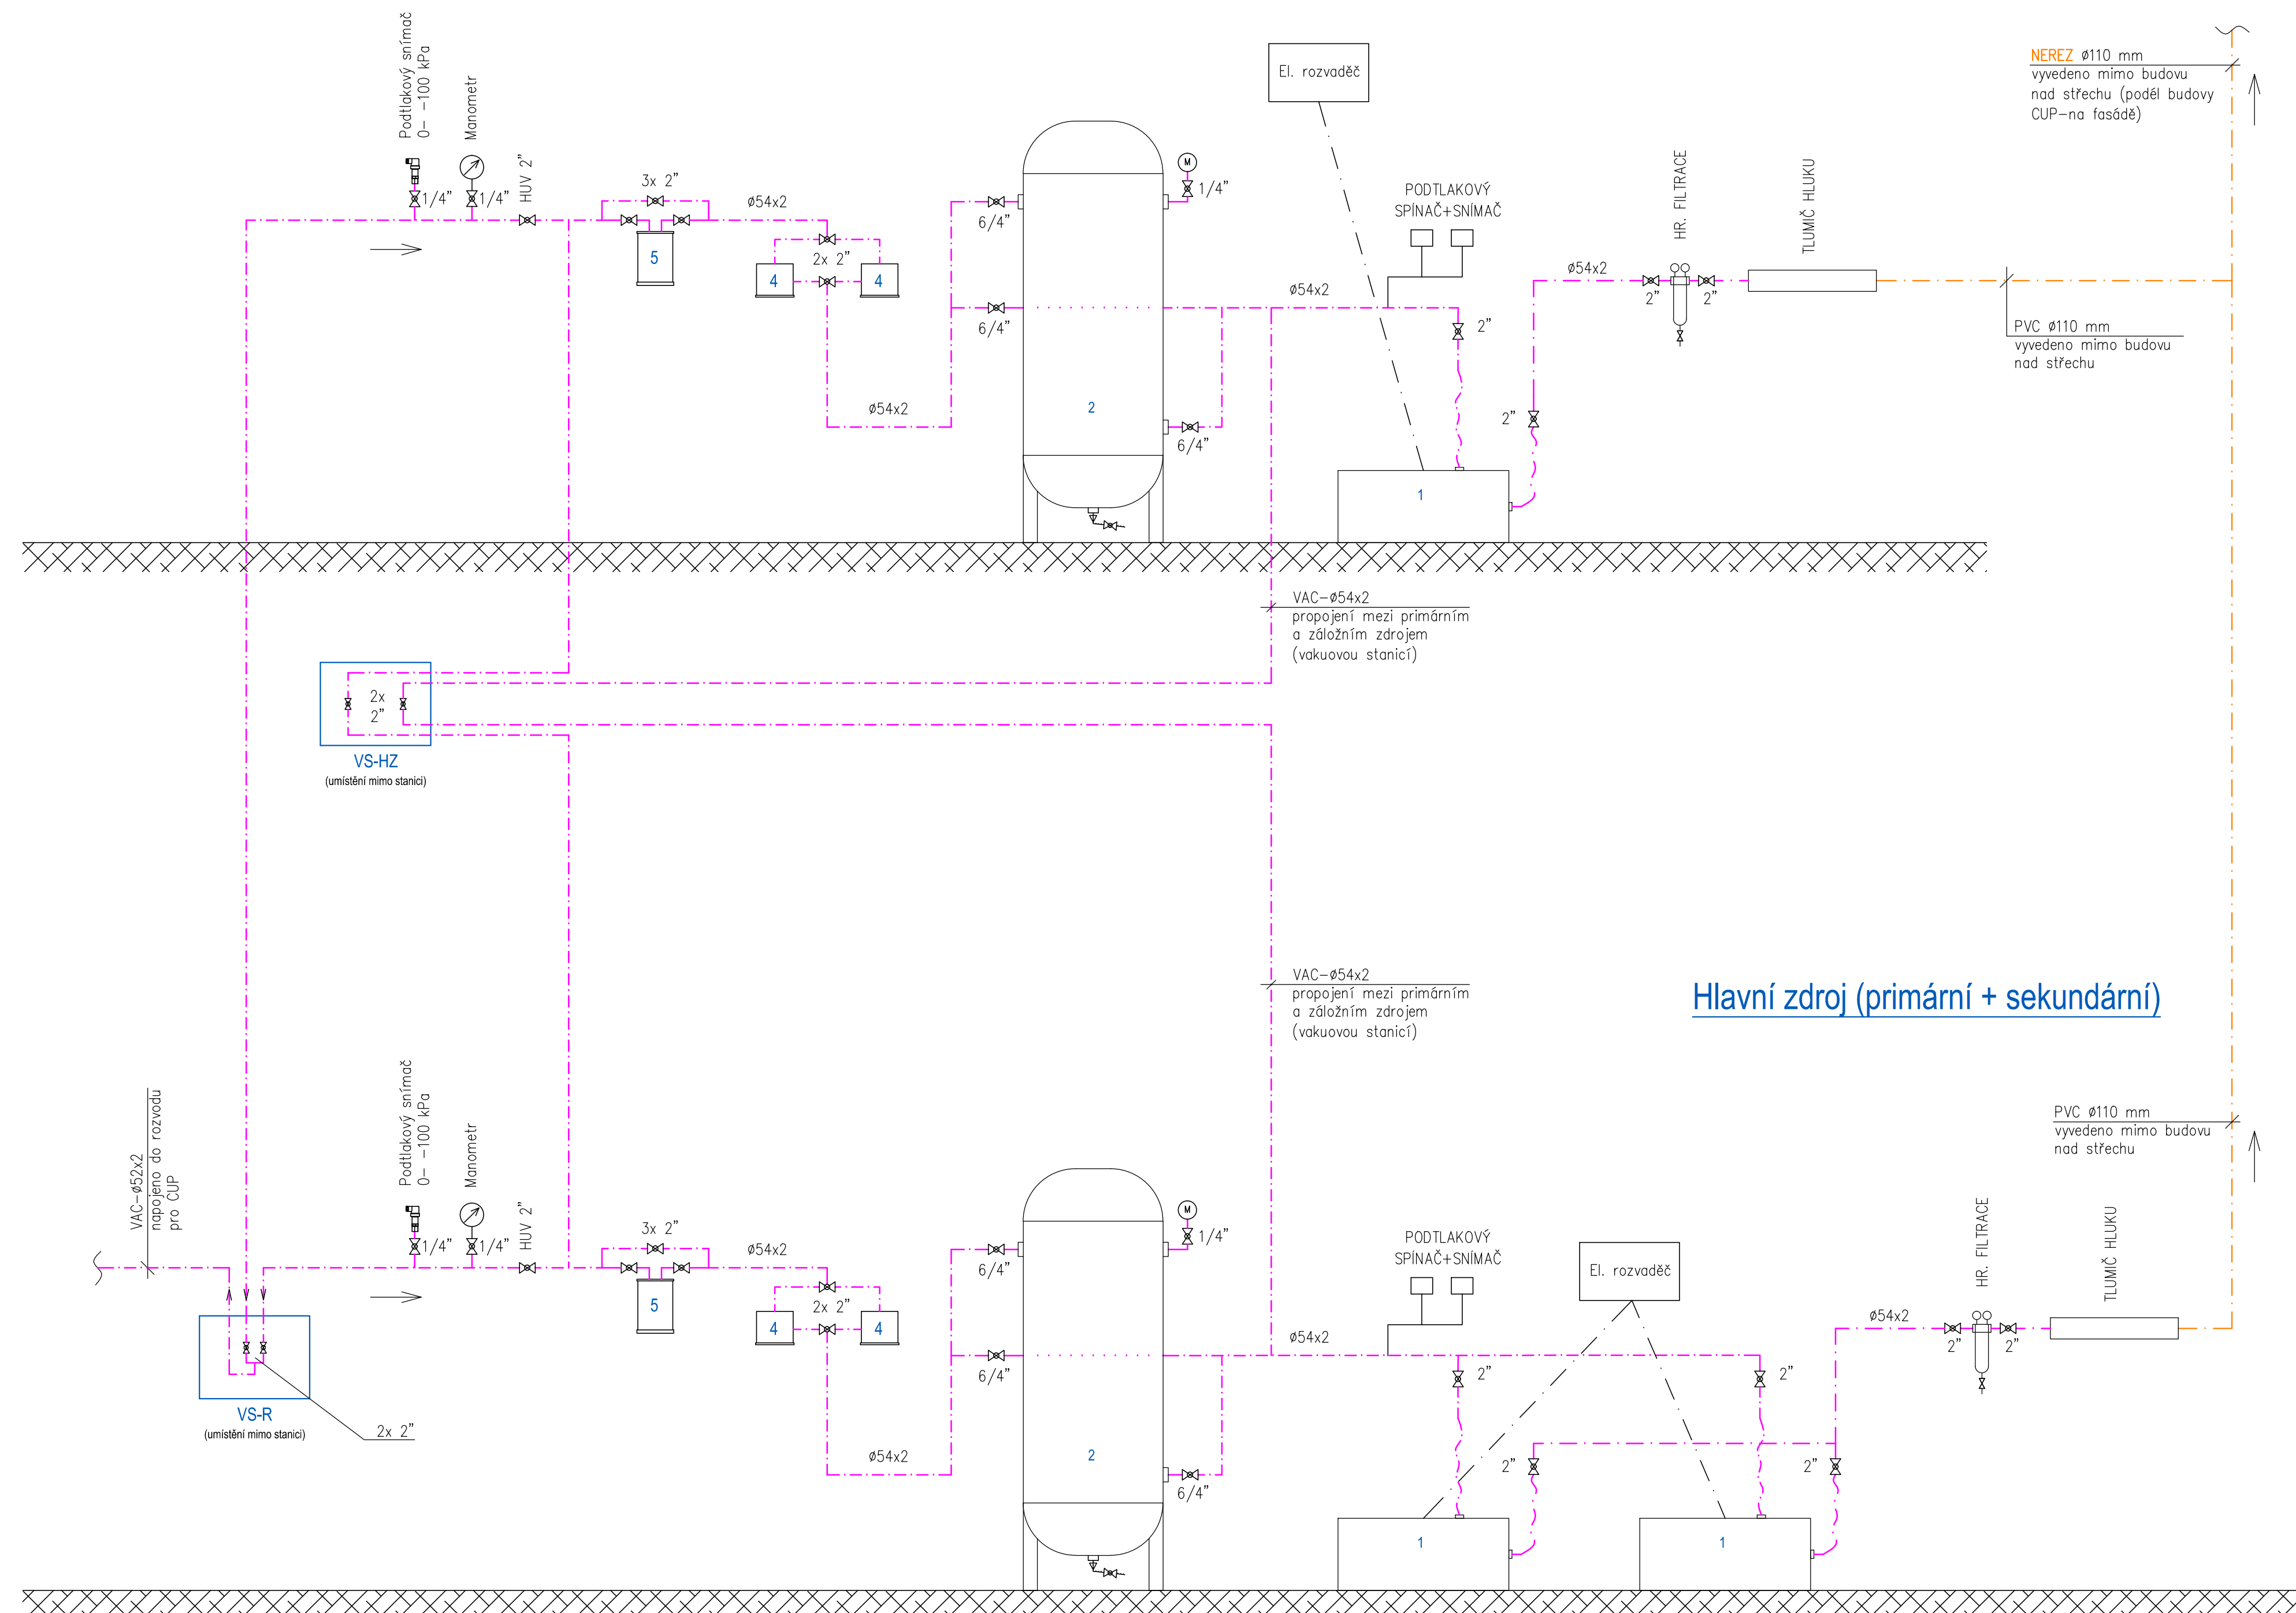

Hlavní zdroj (primární + sekundární)

[illegible]

LEGENDA:

- |   |   |
|---|---|
|  | Potrubiň rozvod vakua (Vac)   |
|  | Výfukové potrubí od vývěv (VPV) – z PVC/NEREZ                                 |
|  | VS-HZ Ventilová skříň–přepojení mezi hlavní a záložním zdrojem                |
|  | VS-R Ventilová skříň–rozdělovač (mezi výstupem z hlavního a záložního zdroje) |

POZNÁMKA:

Potrubií při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.  
Všechny ventilové skříně (VS-HZ, VS-R) musí být umístěny mimo vakuové stanice)

$\pm 0.0 = 235,000$
---------------------

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM  
D1.01.4i MEDICINÁLNÍ PLYNY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI ŽE ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	Dräger Medical s.r.o., Na Vyšehradě 1098, 572 01 Polička	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. JAN BILOŠ	ING. TOMÁŠ MACH	ING. MAREK PROCHÁZKA

Dräger Medical s.r.o.

Na Vyšehradě 1098, 572 01, Poštovo  
tel.: +420 468 001 336, mob.: +420 737 382 439

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	Hlavní inženýr projektu
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	



Meštkova 12, 586 01, Jihlava

NÁZEV AKCE:

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE  
VÝSTAVA PAVILONU ČÍS. 6 CENTRALIZACE AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES

tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
FORMÁT	8x A4

DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS

ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU

není	D1.01.4i-11/I
------	---------------