


- ↖ PRÍVOD VZDUCHU PRO ZOKT
- HRANICE KOUŘOVÉ SEKCE
- VENTILÁTOR PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
PR. 900MM, F400, 11,4m³/s@280Pa, 7,5kW
OSAŽENÝ NA PODLAŽE STROJOVNÝ VZT
KAPOTAŽ S.P. ODOLNOSTÍ EI30
VÝFUKOVÁ ŽALUZIOVA KLAPKA 1124x1131MM
- TLAČÍTKO PRO MANUÁLNÍ AKTIVACI ZOKT
NAPOJENO DO ROZVÁDEČE ZOKT
- ↗ 0.24 M³ S MŘÍŽKY U STROPU PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA
POŽADOVANÁ CELKOVÁ VOLNÁ PLOCHA MŘÍŽEK
- ↖ 0.16 M³ S MŘÍŽKY U PODLAHY PRO PRÍVOD VZDUCHU
POŽADOVANÁ CELKOVÁ VOLNÁ PLOCHA MŘÍŽEK

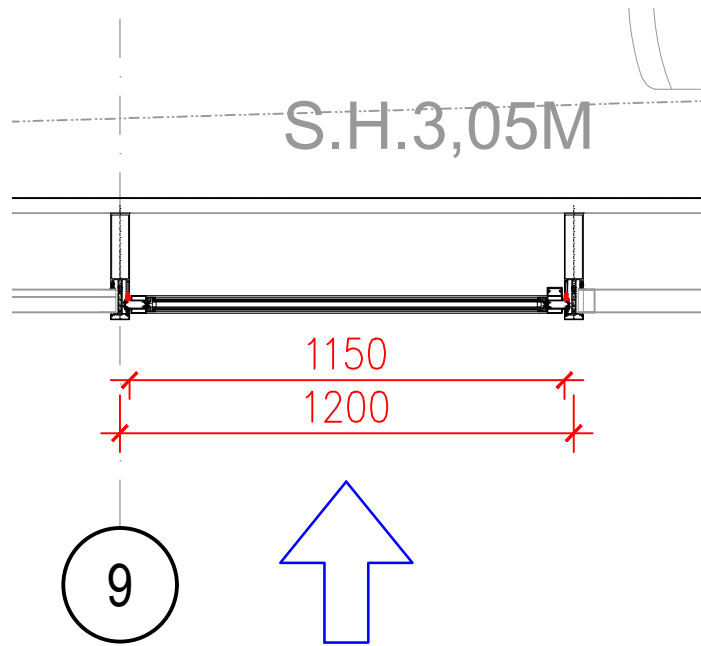

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
D1.01.4k ZAŘÍZENÍ NA ODVOD KOUŘE A TEPLA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: COLT International s.r.o., Strakonická 1199, 150 00 Praha		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. TOMÁŠ MIHAL	ING. TOMÁŠ MIHAL	JOSEF JAROŠ
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
NÁZEV AKCE:		
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ		
VÝKRES		
PŮDORYS 2.NP – FÁZE I.		

ČÍSLO PARE	
COLT Strakonická 1199, 150 00 Praha tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
FORMÁT	6x A4
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 200	D1.01.4k-04/1