



Rozvaděč RMDU-201

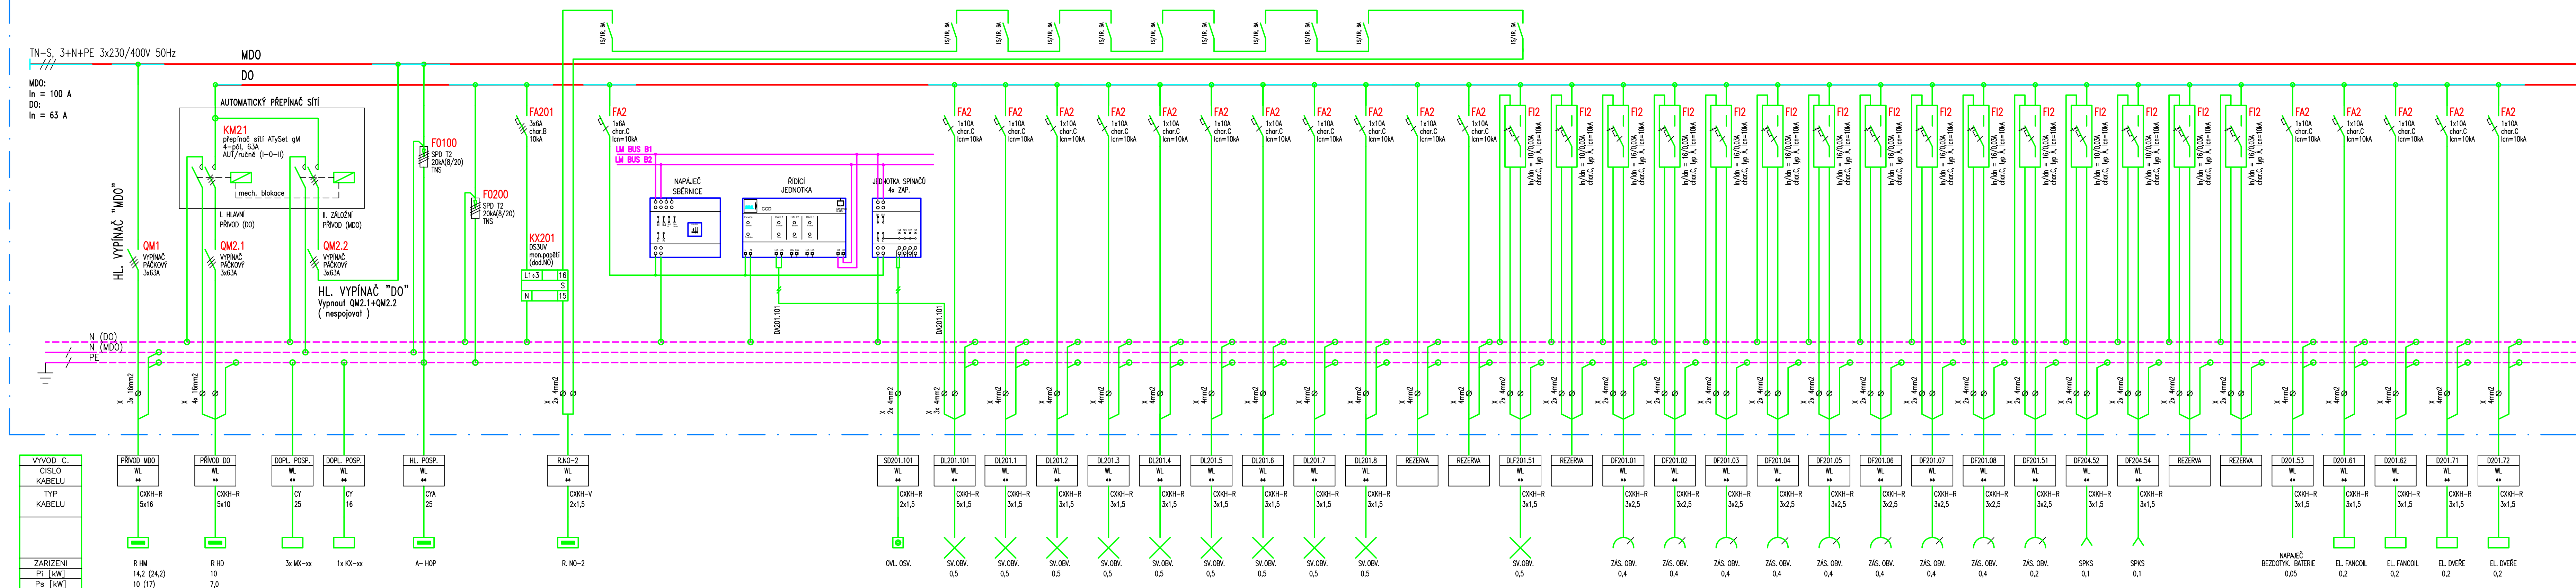

SKŘÍN ROZDĚLČNÁ RMDU-201:
 PŘEVODNÍK: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30
 (SKŘÍN S LÍMCEM PRO ZAZDĚNÍ)
 KRYTÍ: IP43/20
 ROZMĚR NIKY: 800 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
 PARAFET NIKY: 200 mm
 PŘÍVODY: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 BARVA: DLE PD INTERIÉRU

UPS

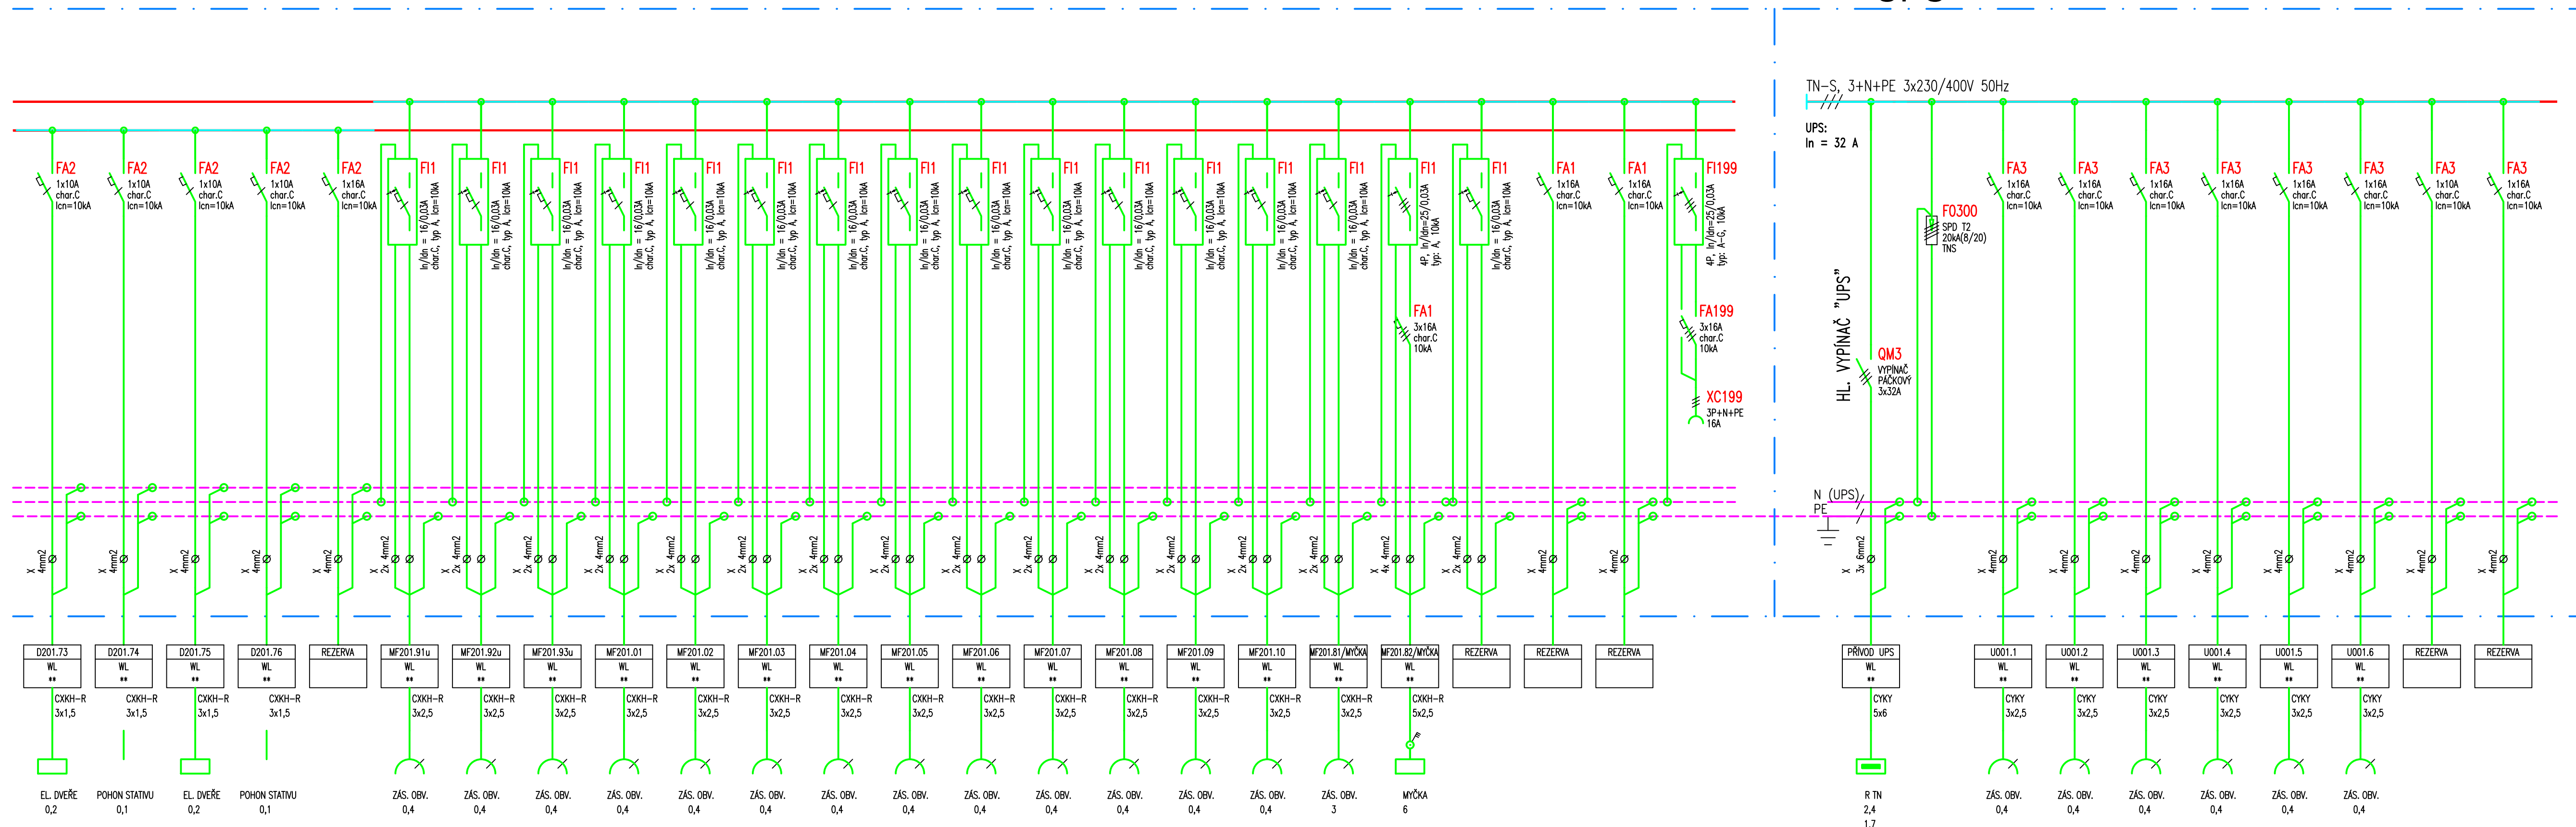

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	TN-C-3, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz Záhradnický štít II, 2+4 PE, 230V, 50Hz	<div style="text-align: right;">ČÍSLO PŘÍK _____</div>
OCHRANA PŘED GRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DOPŮLNĚJÍCÍ OCHRANNE PŘÍKRYTOVÁNÍ		

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM-FÁZE I.
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEDNO DETAILY JSOU MATEŘIKEM ŽIVOTNOSTI A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BĚHED PŘESNĚHO SOUHLASU (BĚL ZAKONA Č. 121/2000 Sb.).


ZPRACOVATEL DÍLO ČÁSTI: ATILIER PENTA v.o.s., Mstřikova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
IN-ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	IN- JOSSEF ŠKAREK
	KONTROLOVAL
	IN- PETR KREMELČÁK

GENEŘAČNÍ PROJEKTANT: ATILIER PENTA v.o.s., Mstřikova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
IN-ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	IN- VIKTOR ŠJAPAL


INVEST: Pardubický kraj, Kamenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

WZEVY AKCE:

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ



Mstřikova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3121 55



Mstřikova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3121 55

FORMÁT DATUM STUPEŇ ŽAK. ČÍSLO MĚŘÍTKO	x. A4 08 / 2020 DPS A 06-18-P Č. VÝKRESU
--	--

VÝKRES

ROZVADÉČ RMD-201 – FÁZE I.

D1.01.4g1-130/1