

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Transformace Domova u studánky - domek Rudoltice II
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní
Zahájení řízení:	dne 7.2.2024 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 22.2 2024

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.02.2024 ve 15:26:40 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) Jeden z oslovených dodavatelů stropního zvedacího zařízení se domnívá, že navržený stropní systém ze 3 segmentů nemusí být uživatelsky komfortní a navrhuje zjednodušení systému viz příloha. Jednalo by se o 2 traverzové systémy propojené dráhou na chodbě a to za použití "výhybkových" systémů.

Současně má ale jiné parametry týkající se jednotky a bodového závěsu.

Požadované parametry, které jsou konfliktní

a) 2 rychlostní jednotka – je možné použít jednotku s pomalým rozjezdem, tzn. „více rychlostí“ ale bez použití tlačítka na rychlost 1 a 2?

b) Tříbodový závěs přímo na jednotce – je možné použít 4 bodový závěs?

Prosím o odpověď:

Bude zadavatel akceptovat navržené řešení – dva traverzové systémy propojené dráhou na chodbě?

Bude zadavatel akceptovat jednotku s pomalejším, plynulým rozjezdem a 4 bodový závěs?

Odpověď: Zadavatel trvá na dodržení zadávacích podmínek u zvedacího systému, tedy třísegmentový systém i na chodbě.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.02.2024 ve 7:27:53 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

1) V části projektové dokumentace D.1.4.3_VZDUCHOTECHNIKA je technická zpráva, která obsahuje část vzduchotechnika a část chlazení. Část chlazení jsme ale nenašli ve výkazu výměr. Prosíme o kontrolu a o případné doplnění.

Odpověď:

Výkaz výměr o část chlazení byl upraven v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21.02.2024 v 8:44:16 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď.

Žádost:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 02 byl doplněn výkaz výměr o chybějící položky týkající se chlazení a současně byl termín pro podání nabídek prodloužen o jeden den. Domníváme se, že toto prodloužení není adekvátní vzhledem k povaze změny zadávacích podmínek (doplnění výkazu výměr o část chlazení), kdy tato změna může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení.


Žádáme zadavatele dle § 99 odstavec 2 ZZVZ o přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek..

Odpověď: Zadavatel je za to, že prodloužení je adekvátní.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 21. 02. 2024 v 11:50:26 hod. žádost jednoho z dodavatelů, na kterou podává následující odpověď

Žádost: „Prosíme o bližší specifikaci dilatační spáry viz výkaz výměr D 1.2.1 Stavebně konstrukční řešení, položka č. 46 - 931961135T00 - Dilatační spáry dodávka a montáž "Technická specifikace dle PD" v délce 110,12 m. V PD jsme našli pouze popis v TZ: Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů. Bude se jednat o extrudovaný polystyrén, nebo o nějaký specifický prvek?

Odpověď: Dilatační spáry budou řešeny vložím dilatační lišty před betonáží nebo jiného vhodného materiálu plnící funkci dilatace. Následně bude v místě dilatace vložen dilatační provazec a utěsnění polyuretanový tmelem vhodným pro těžce namáhané konstrukce. Minimální požadavky na polyuretanový tmel: - Pevnost v tahu 1,2 MPa; - Tažnost 400 %; - Tepelná odolnost -30°C až +70°C.

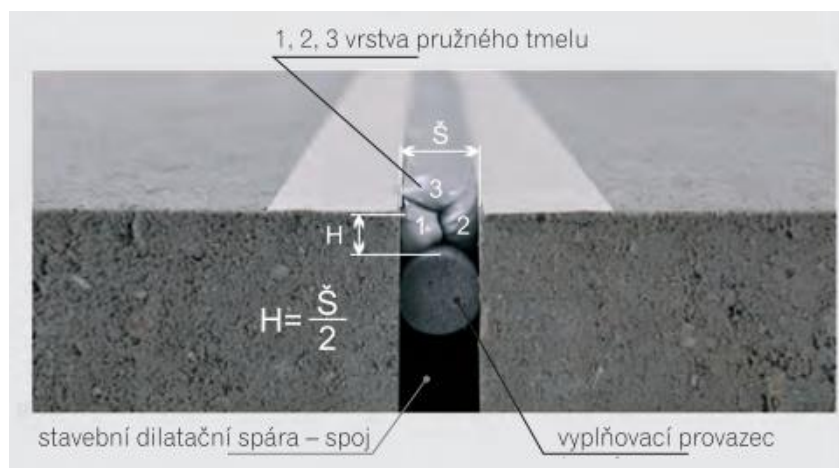

Zadavatel s ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. úpravu položkového rozpočtu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí dne 29.2. 2024 v 10,00 hod.

Pardubický kraj

v z. Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát