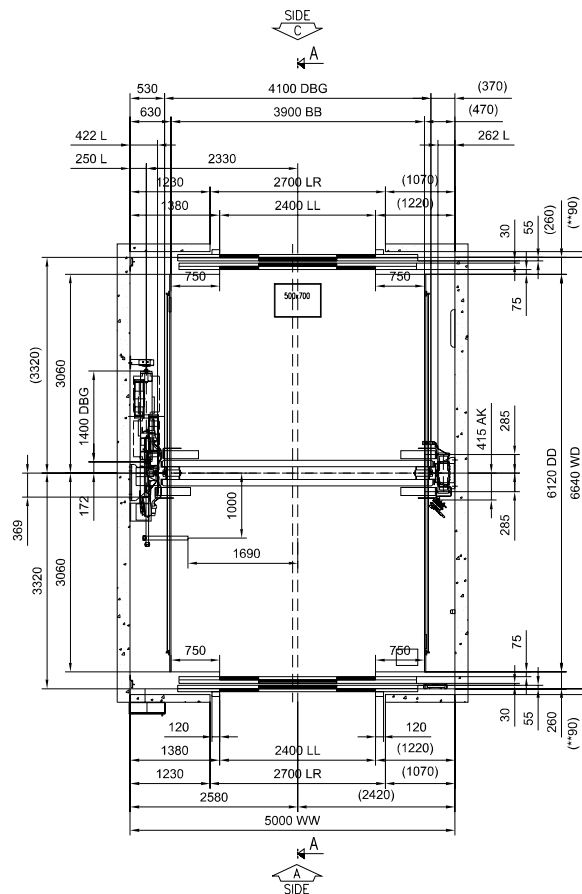


POŽADAVKY NA ELEKTRONINSTALACI	
Hlavní napájení :	3x400Vac -15%+10%
Frekvence :	50 Hz $\pm$ 1 Hz
Jistič :	3x 50A
Jmenovitý proud, In :	52,4 A
Max. záběrový proud, Ia :	81,8 A
Hlavní pojistky v rozvaděči :	3x 35 A
Pojistky osvětlení šachty a klece :	10 A $\times$ 6 A

[illegible]