


POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM JE PROVEDENA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH JISTÍCÍCH PRVKŮ DLE ČSN 33 2000-4-41
ČL.413.1.3 – OCHRANA V SÍTÍCH TN.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1+PE+N,AC,230V,TN-S

PŘÍVOD I VÝVODY JSOU U ROZVÁDĚČE PROVEDENY VRČEM

KRYTÍ: IP40; EI30DP1 TYP: OCEP 600x600x250

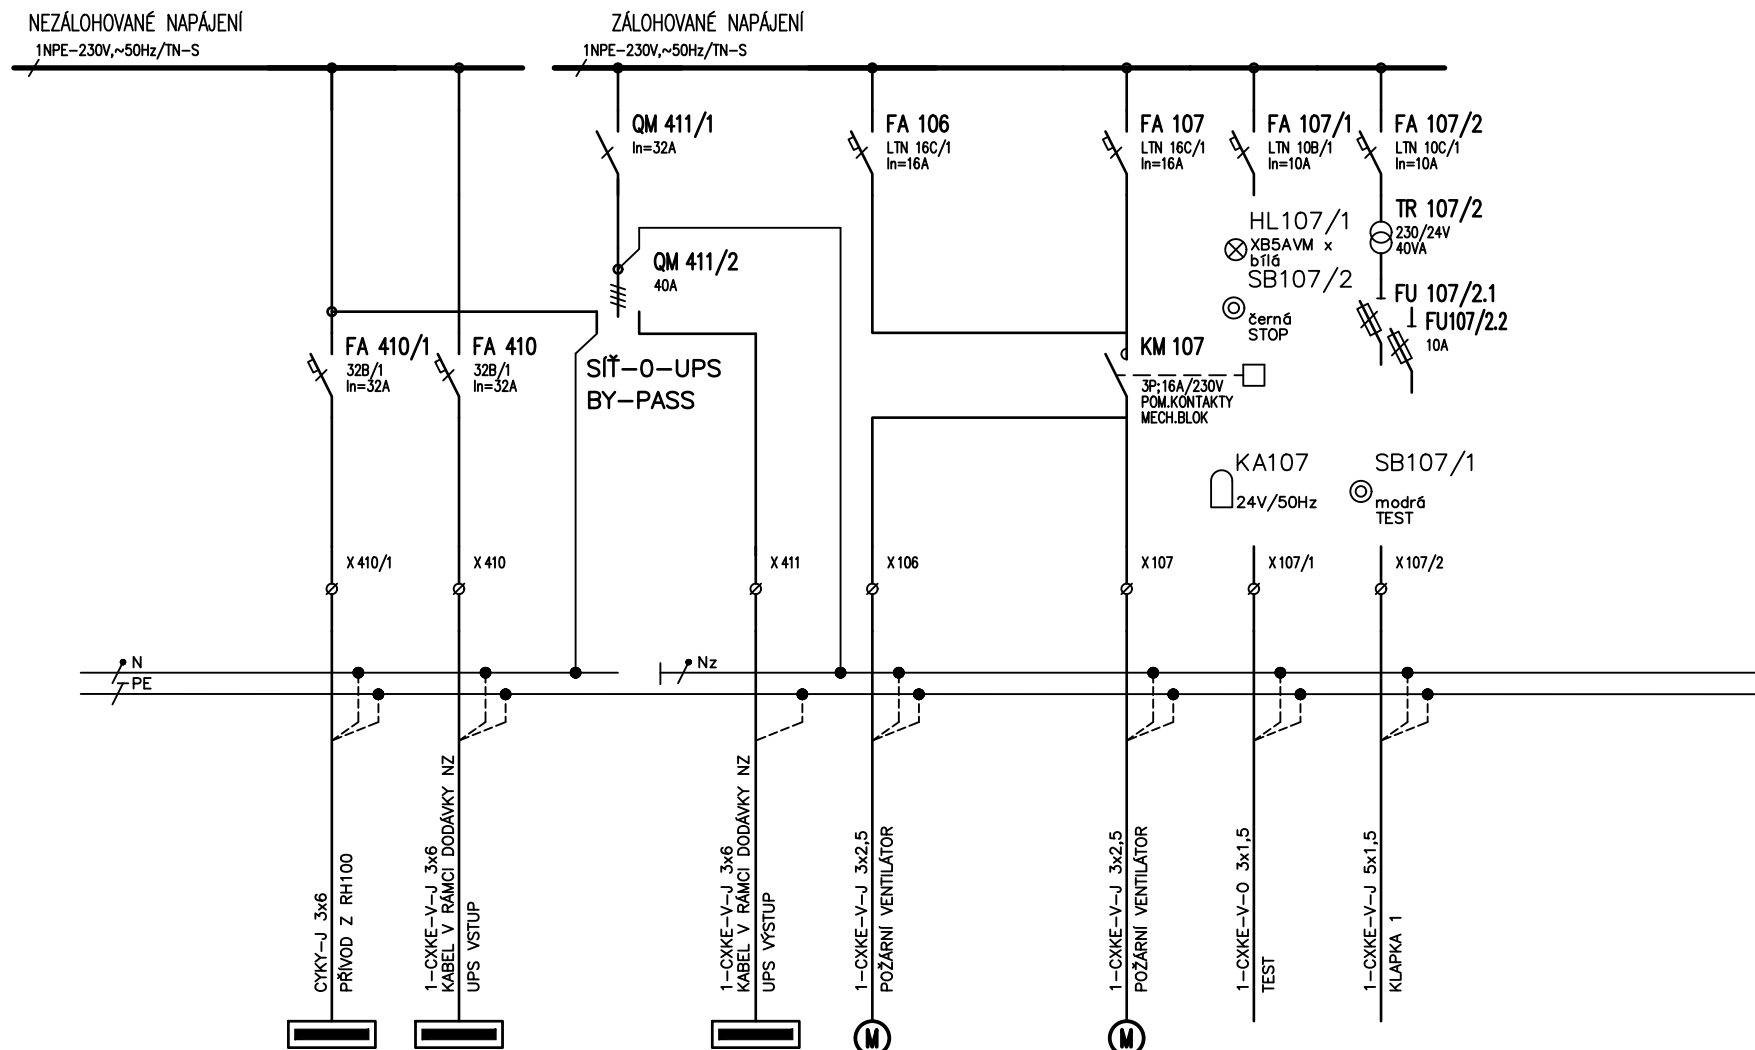

OBVOD č.		410		411	106		107	107/1	107/2		
Pi /kW/		1,2		1,2	0,56		0,56				

