

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘELOUČE

Choceňská 1771, 535 01 Přelouč, IČO 69170754, tel. 466672527

Quality Group s.r.o.

Bc. Kateřina Chmelařová

Příkop 843/4

602 00 BRNO

Odesláno emailem

Váš dopis zn./ze dne

Bc. K. Chmelařová / 2023405279 / 23.8.2023

email: katerina.chmelarova@qvalitygroup.cz

tel. : 603 961 969

Vyřizuje – tel.

V. Němec – 733 534 322

V Přelouči

24. 8. 2023

Věc : Vyjádření k existenci podzemního zařízení - veřejné osvětlení (dále jen "VO"):

Akce: „ Komunitní pobytové služby Přelouč – aktualizace ex. sítí"

Vracíme Vám potvrzenou situaci s vyznačeným zájmovým územím, s orientačním zákresem podzemního kabelového rozvodu "VO" a potvrzenou kopii z pasportu (včetně přílohy v souboru DGN). Při realizaci prací **dojde** ke styku se stávajícím podzemním kabelovým rozvodem nn sítě VO v majetku města Přelouče, jehož jsme pověřeni správou a údržbou.

Zodpovědné osoby, které se budou podílet na realizaci akce, jsou povinny učinit následující opatření :


- před zahájením stavebních prací nás formou objednávky požádat o přesné vytyčení trasy podzemního vedení VO a oznámit termín zahájení stavebních prací (p. Němec - tel. 733/534 322 - provozní technik)
- v místě předpokládaného kontaktu ověřit přesnou polohu kabelového vedení ručně kopanými sondami
- v případě kolize zemních prací s podzemním, či nadzemním zařízením v naší správě (stožáry VO, rozvaděče apod.) zajistit demontáž, odborné zajištění rozvodů a opětovnou montáž zařízení. Každý zásah do stávajícího zařízení konzultovat se zástupcem Technických služeb města Přelouče.
- před záhozem příp. obnaženého a ochráněného zařízení přizvat ke kontrole a protokolárnímu předání - v zastoupení za Technických služeb města Přelouče (p. Holce - tel. 724/800 646), pokud tak nebude učiněno nedojde k převzetí stavby
- zásyp obnaženého kabelového vedení provést pískem vrstvou tl. 20 cm a uložit plastovou výstražnou fólii
- konečné povrchové úpravy předat zástupci TS ve smyslu podmínek stanovených ve Stavebním povolení, resp. v rozhodnutí o zvláštním užívání pozemku ve vlastnictví města Přelouče.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne vydání a to jen pro dokumentaci potvrzenou správcem zařízení a pro území v ní vyznačené.

S pozdravem
Vlastimil Němec

**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČE**
Choceňská 1771, 535 01 Přelouč
IČO: 69170754 (4)

<prázdná legenda>

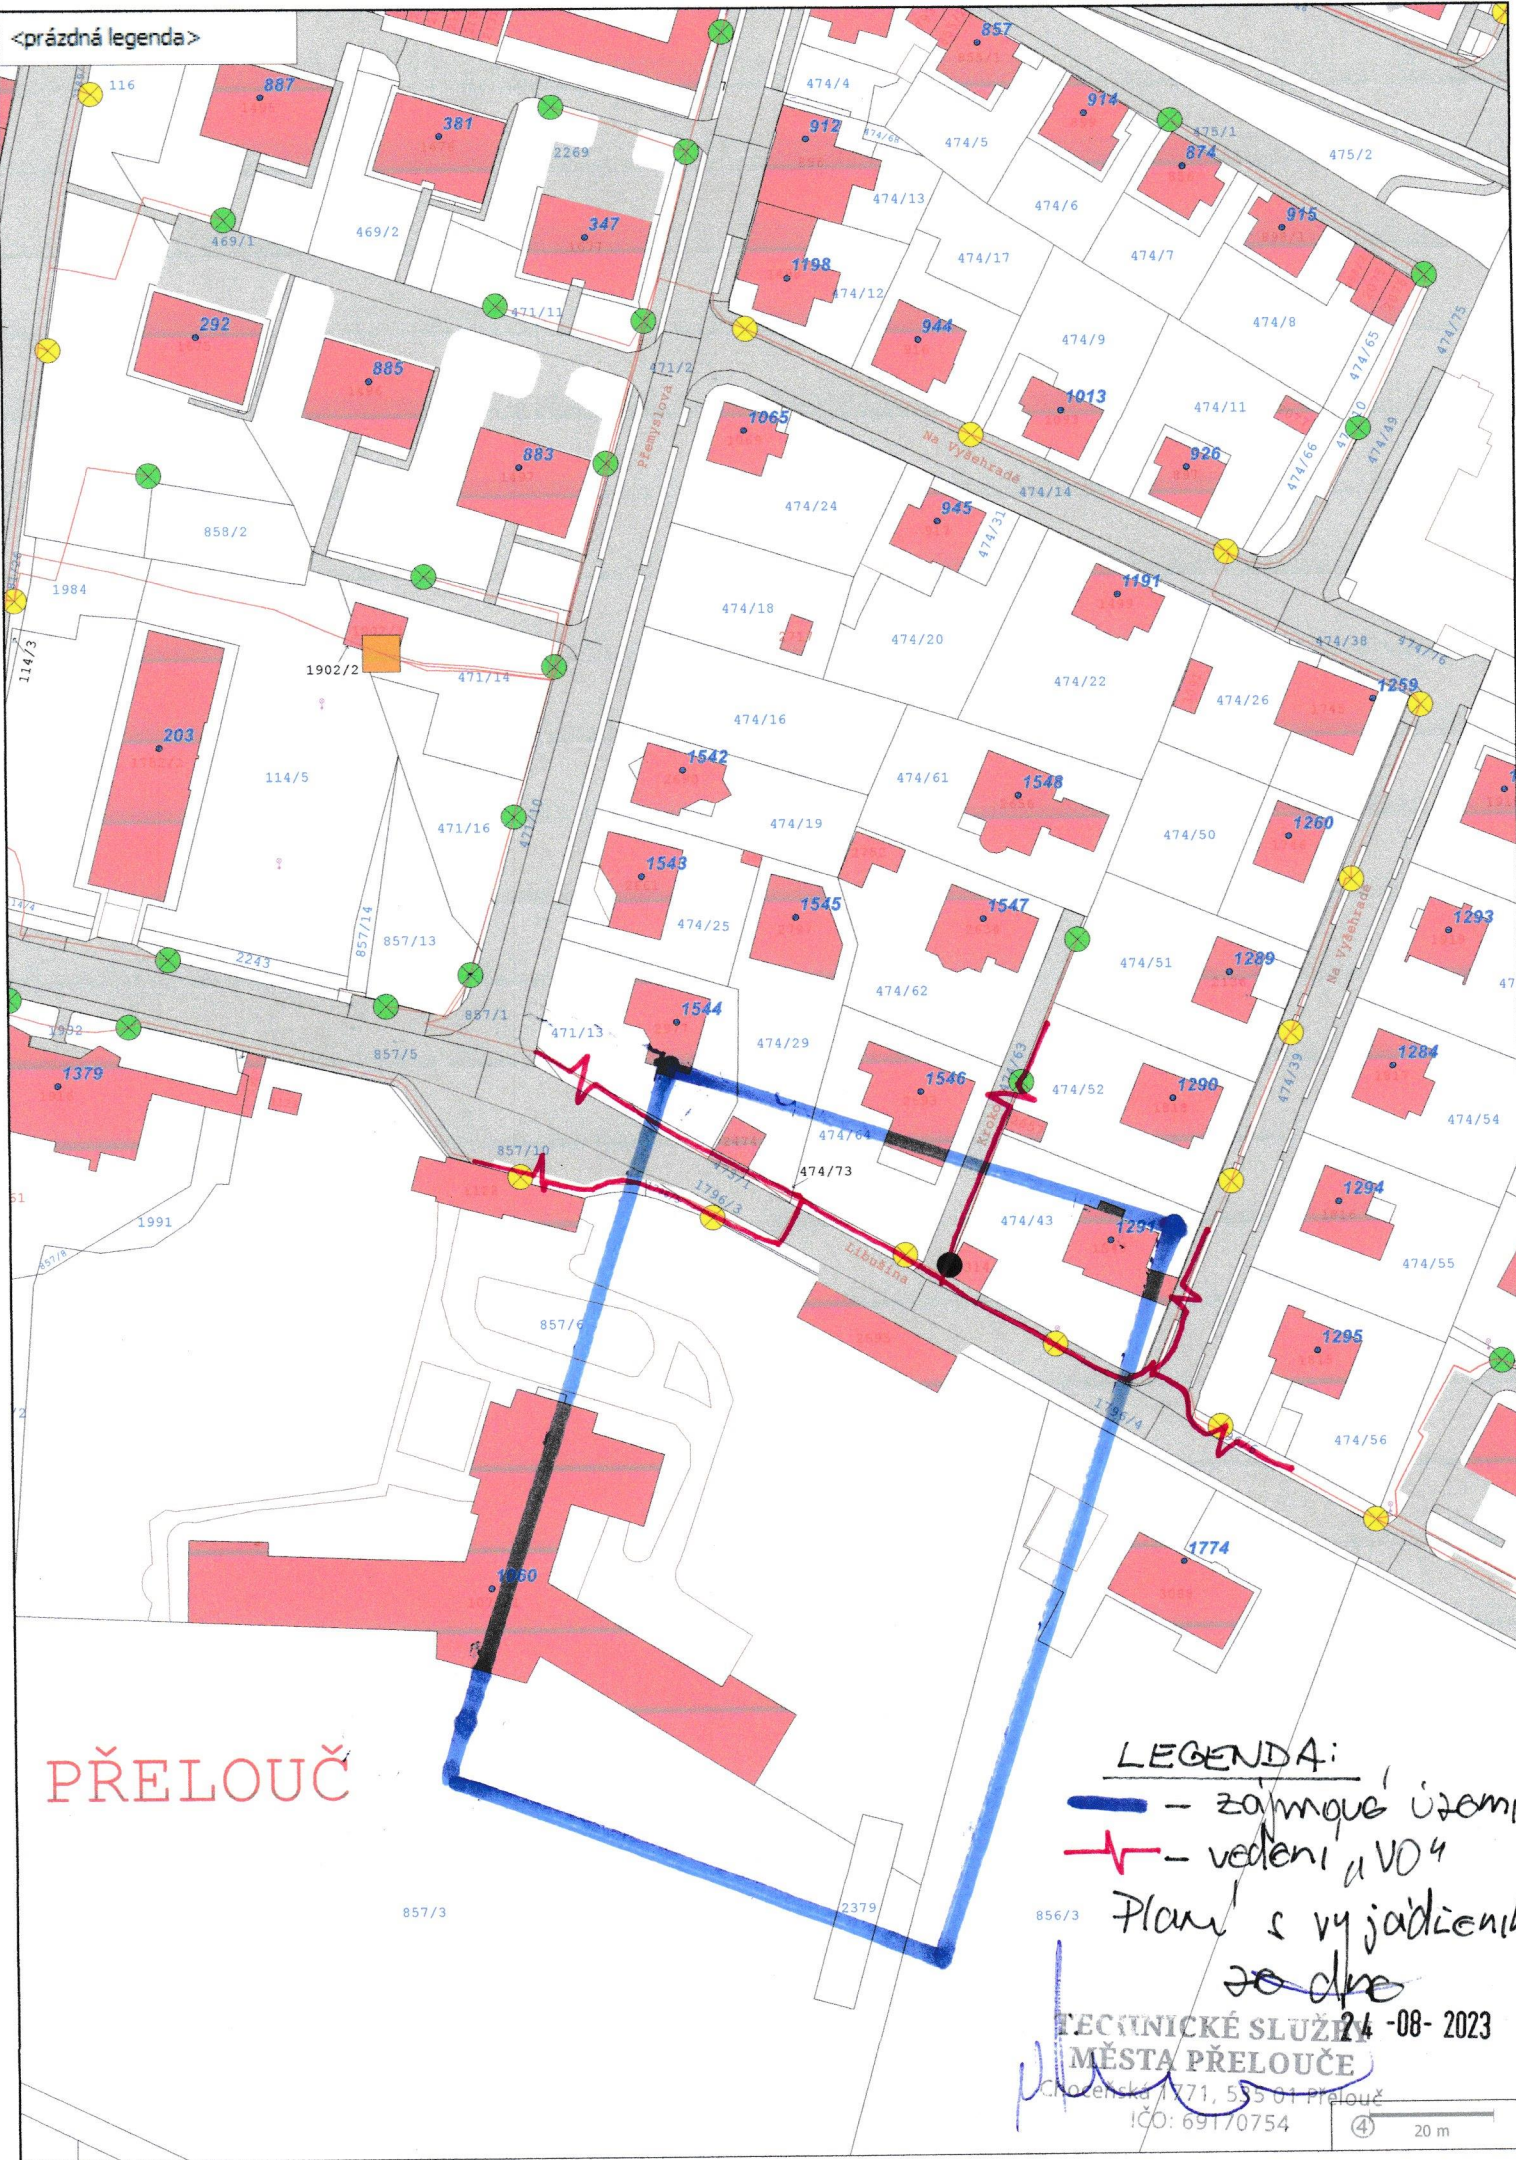

PŘELOUČ

LEGENDA:

- zájmové území
- vedení u VO

Plán s vyjádřeními
ze dne

24-08-2023

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA PŘELOUČ

Číslo: 691/0754

Číslo: 691/0754

20 m

Evid. č. žádosti: 2023405279
 Pořadové číslo polygonu: 1
 Katastrální území: Přelouč (Pardubice) 734560
 Popis polygonu: Komunitní pobyt. služby

Polygon 1 - Detail

