


DISPOZICE ROZVADĚČE

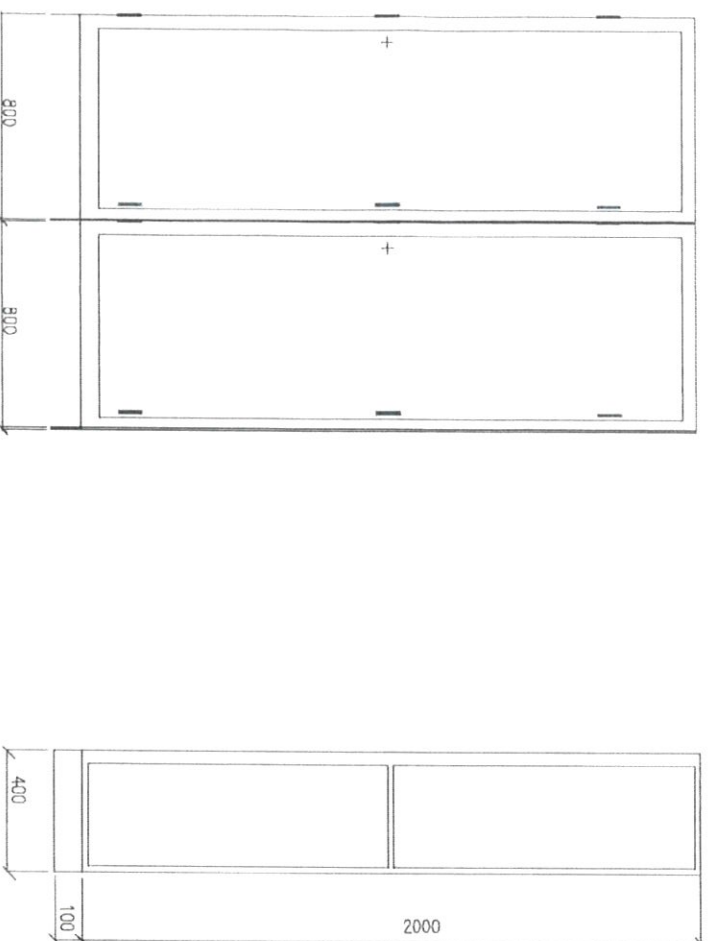

ROZVADĚČ RS2.1

VÝVODY : VRCHEM
PŘÍVOD : VRCHEM
KRYTÍ : IP40/20
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ
ROZMÉR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=400mm
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OSVĚTLENÍ: PI= 6,0kW
TECHNOLOGIE : PI= 135kW
SOUČET : PI= 141,0kW

Investor:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Místo stavby:

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
k.ú.: Pardubický (717835)
p.č. st. 1456

Vedoucí projektu:

Ing. Jan Dinga

Zodp. projektant:

Jaroslav Pišťora

Výpracoval:

Jaroslav Pišťora

Akce:

REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO
ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE

Obsah

ROZVADĚČ RS2.1

SKUTEČNÝ STAV

Zpracovatel:



DIGITRONIC CZ s. r. o.
Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz

Datum:

10/2019

Stupeň PD:

DPS

Část:

Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody


Paré:

1+5xA4




Blebova 17.12.12
013 00 Bmo, DPS 0225567119
tel: 541 242 796, fax: 541 246 396

D.1.4.G.5.06

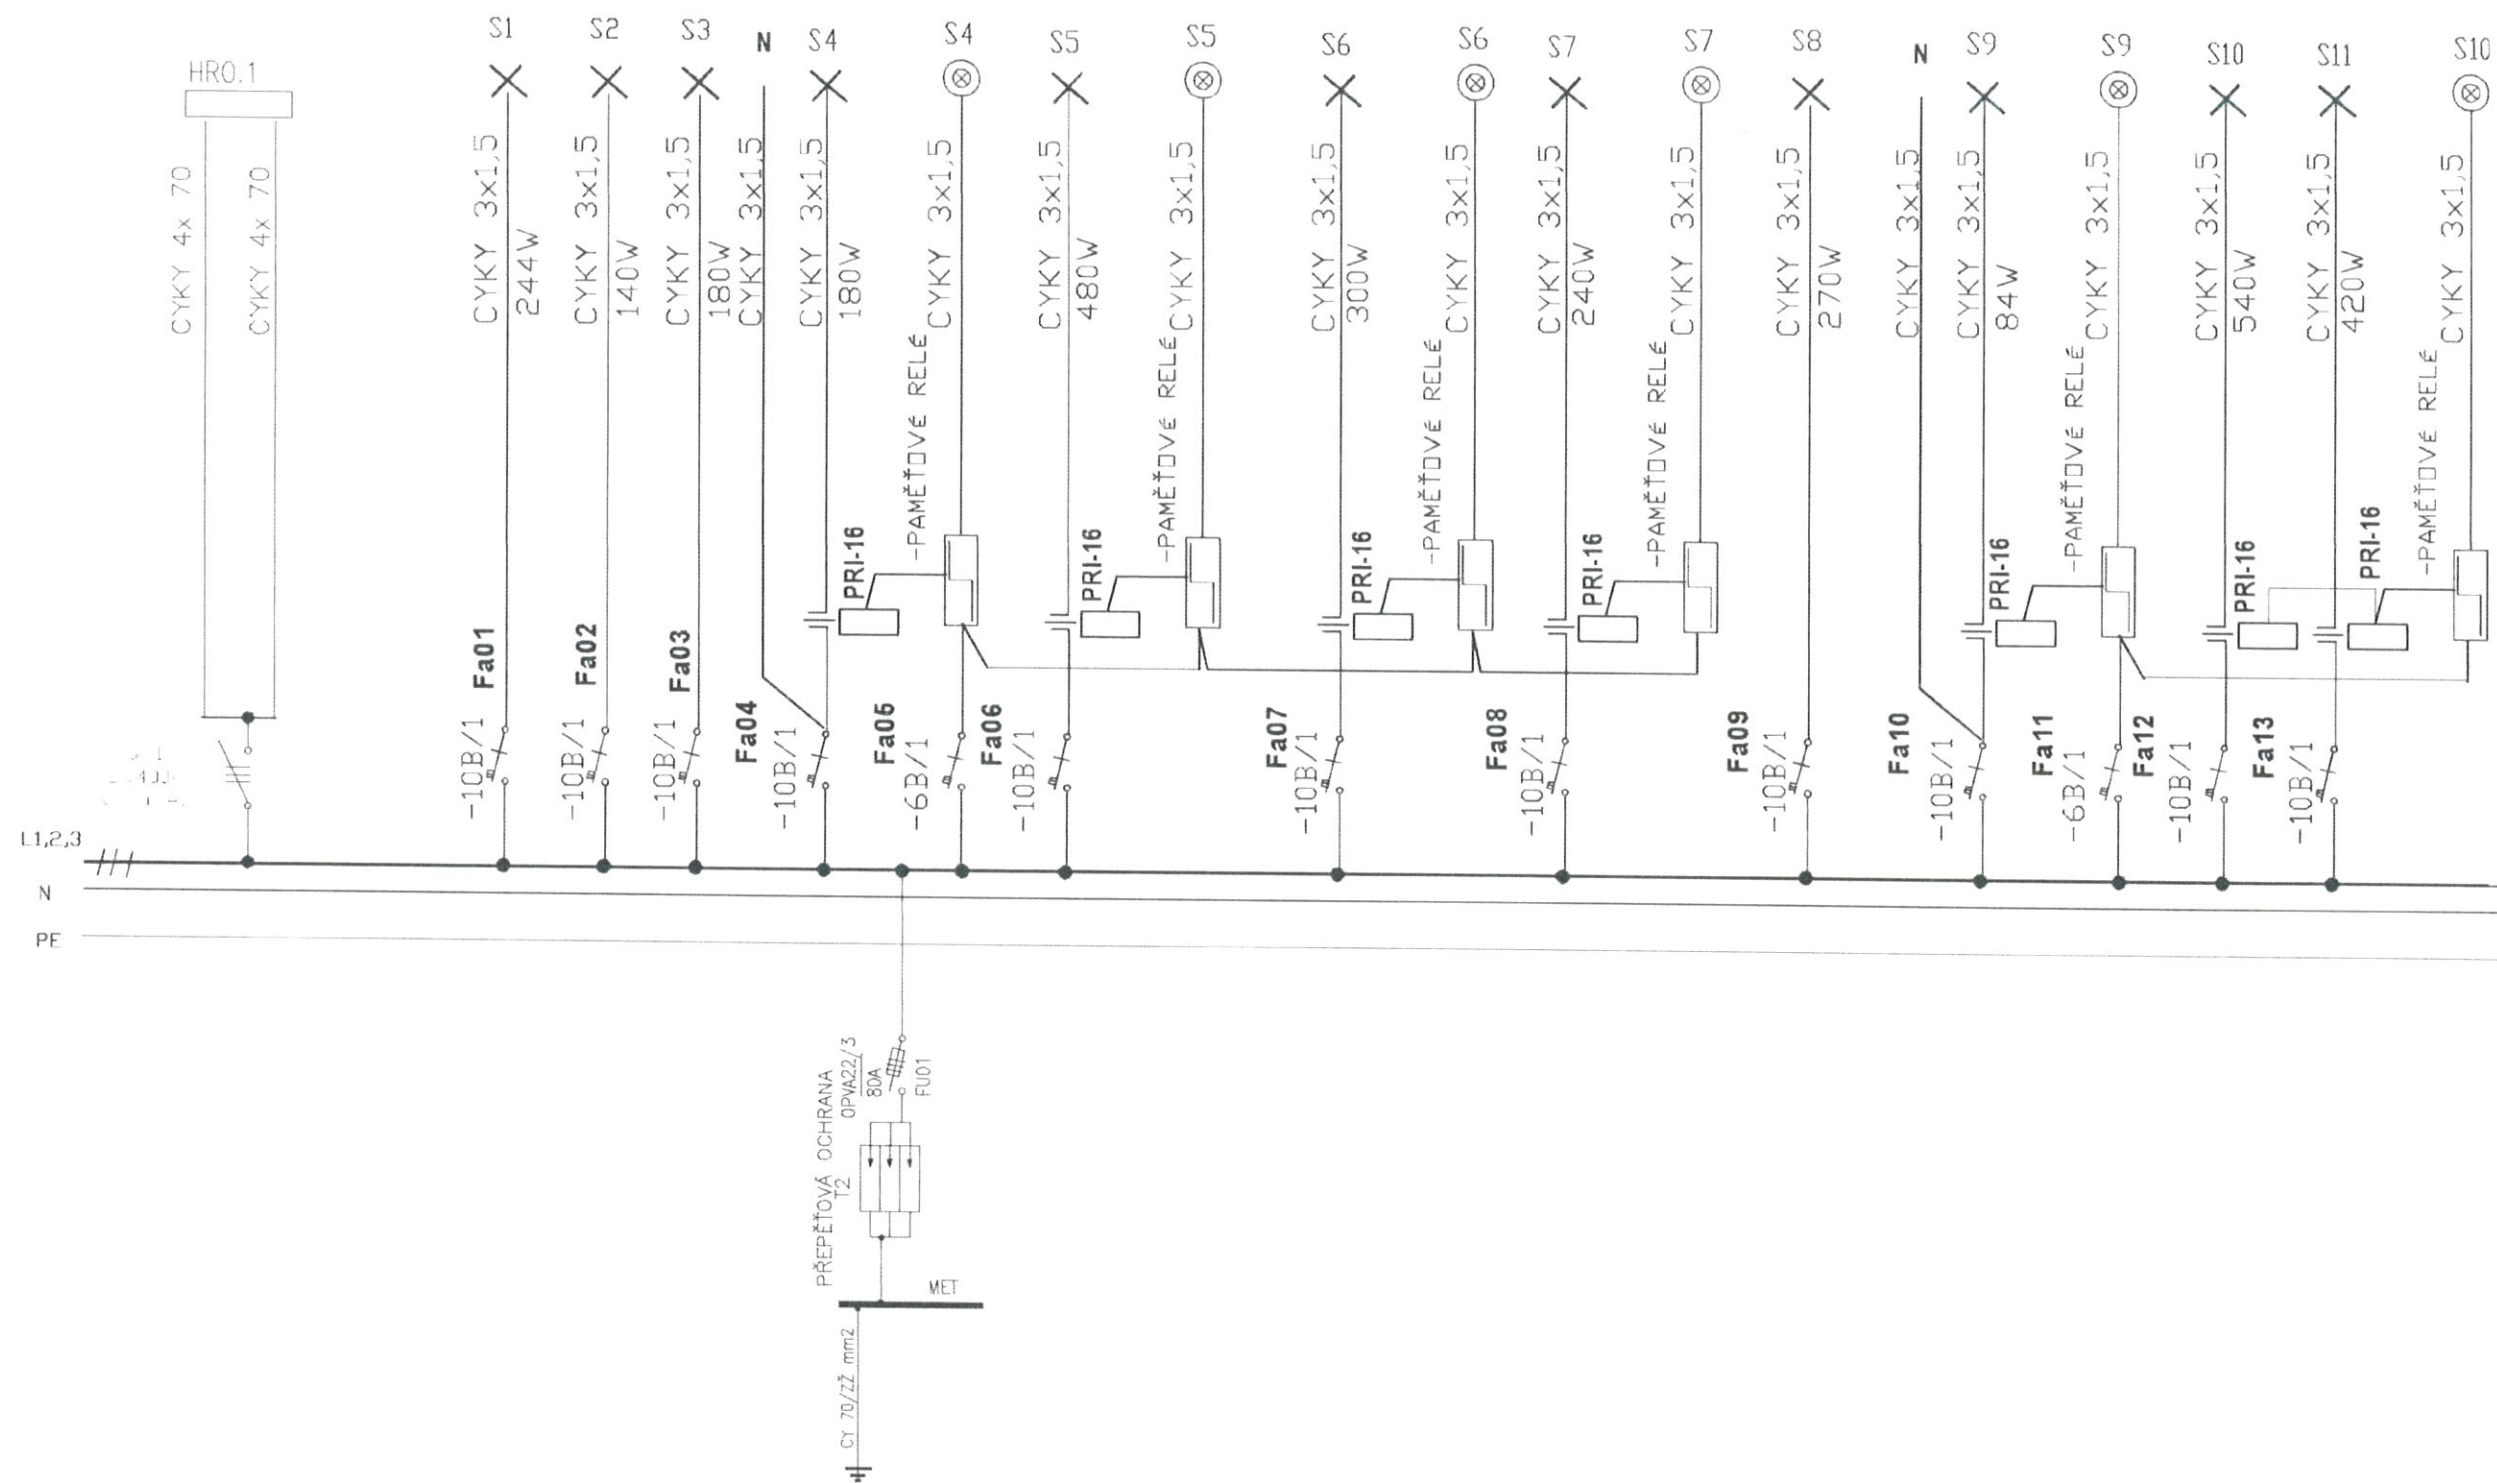


ROZVADEČ RS2.1

EL /LIST 1

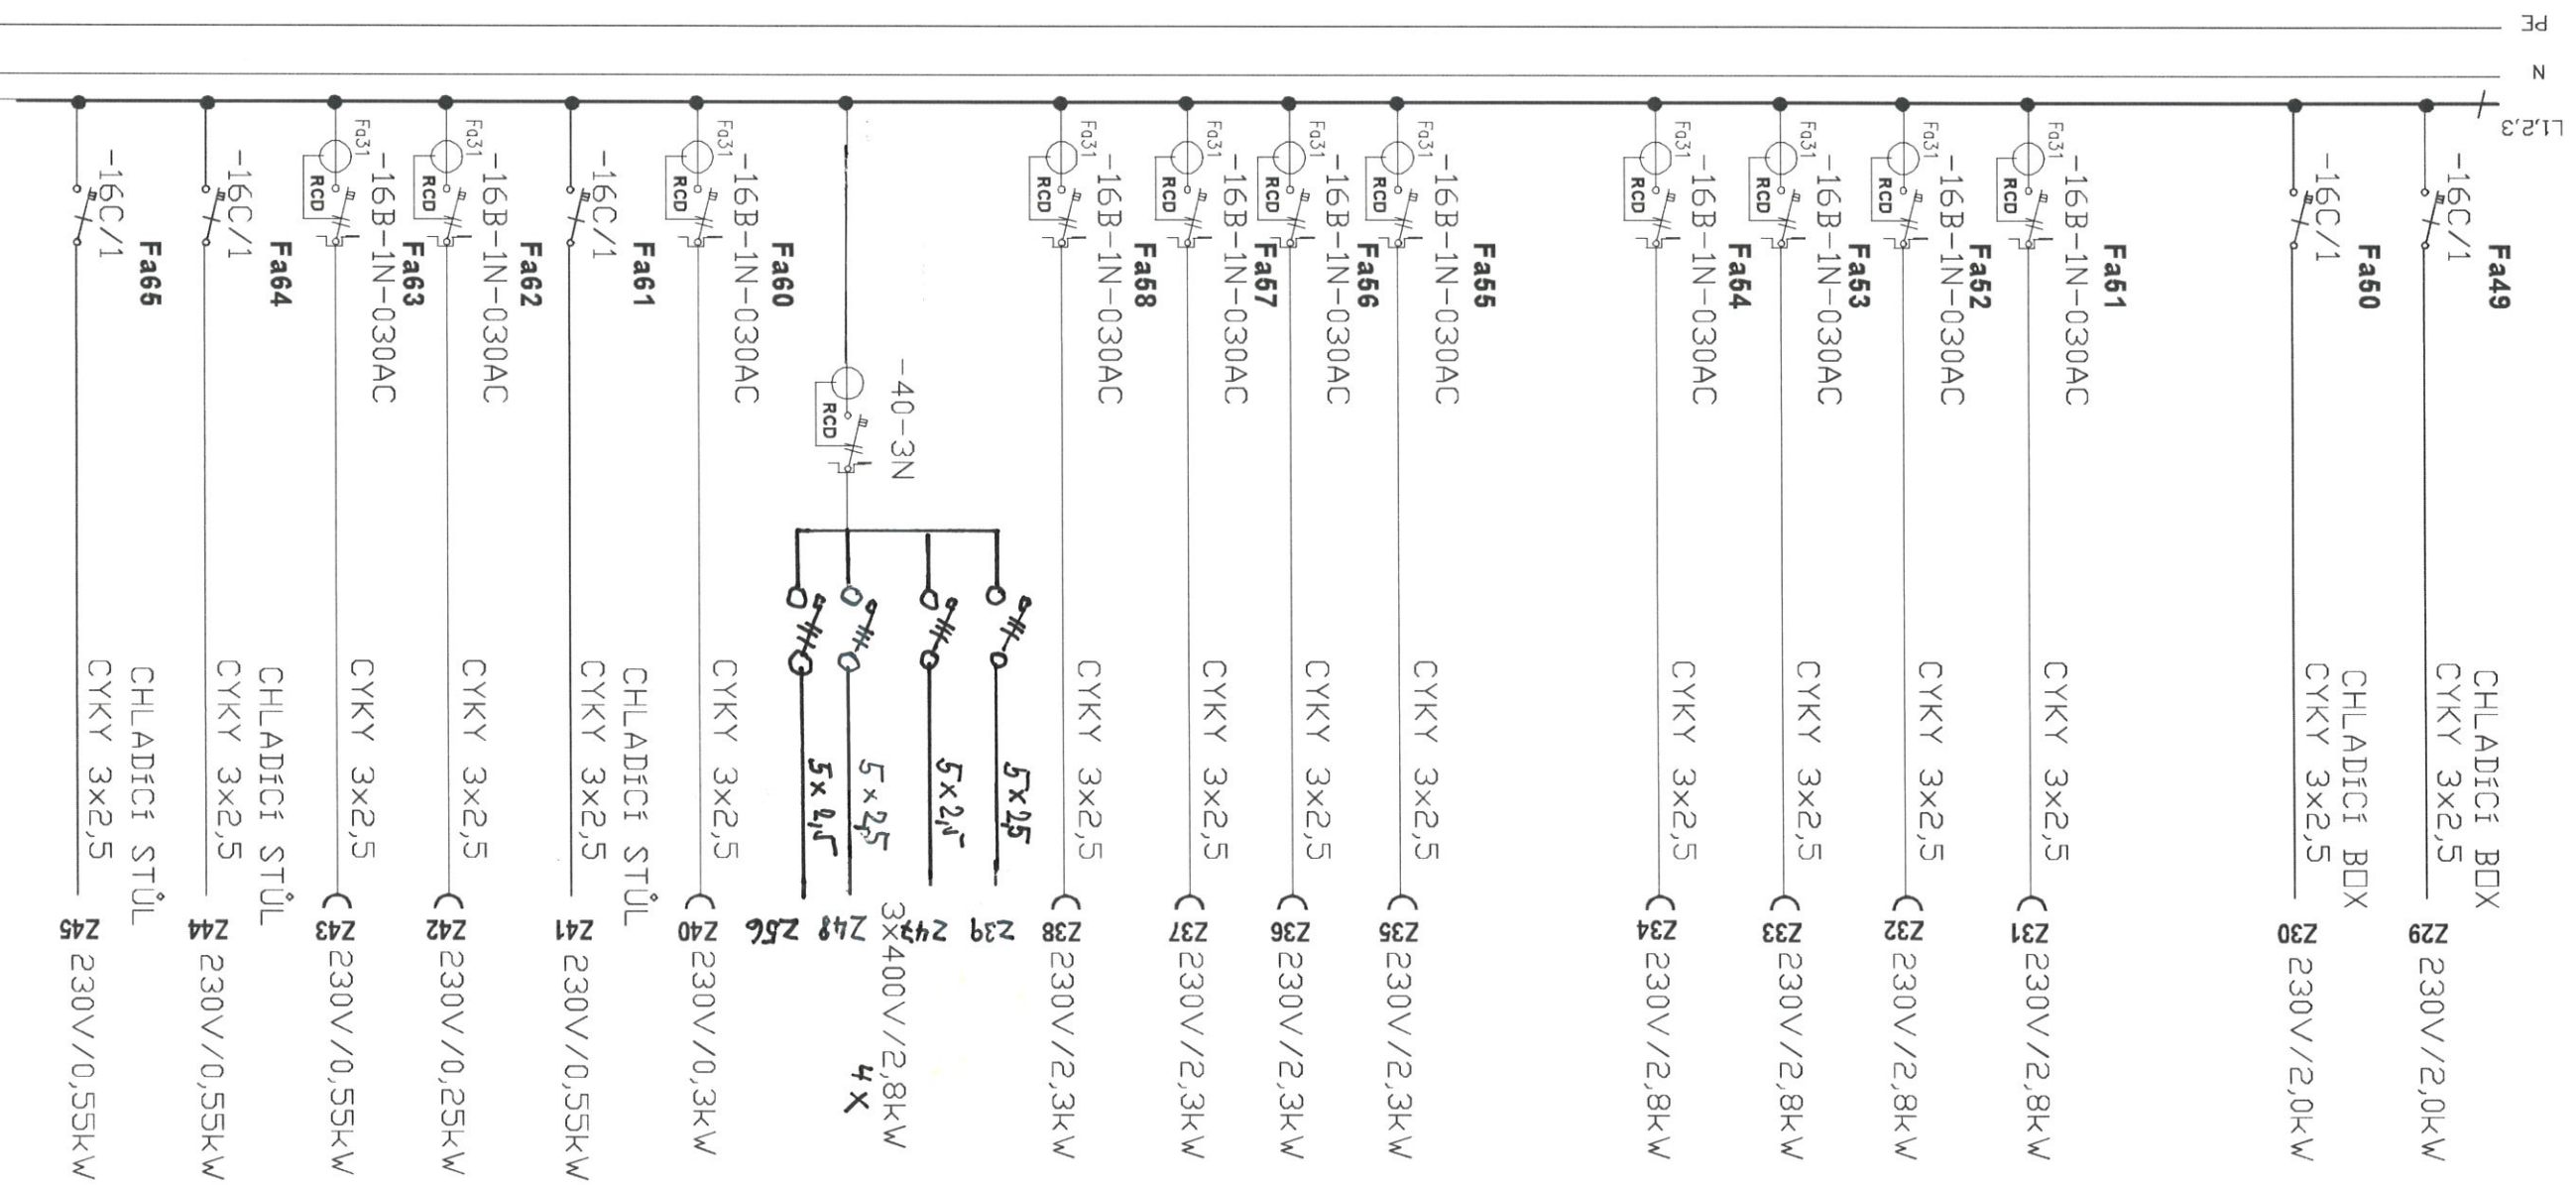

ROZVADĚČ RS2,1

EL / LIST 4

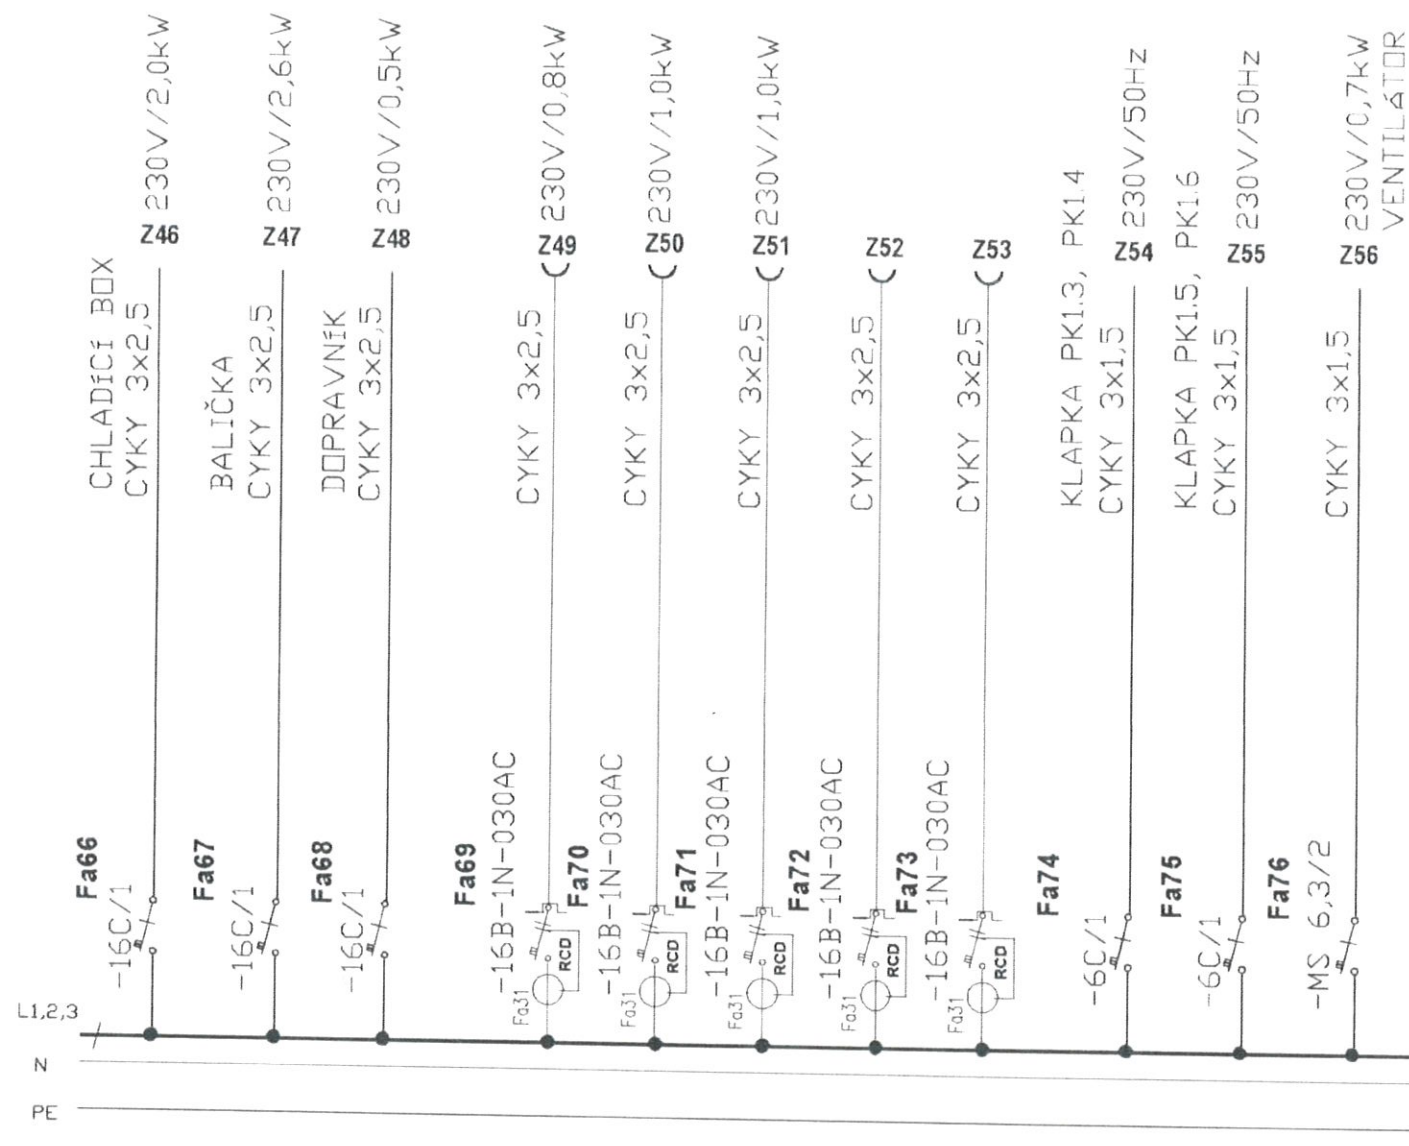

ROZVADĚČ RS2.1

EL /LIST 5