


DISPOZICE ROZVADĚČE

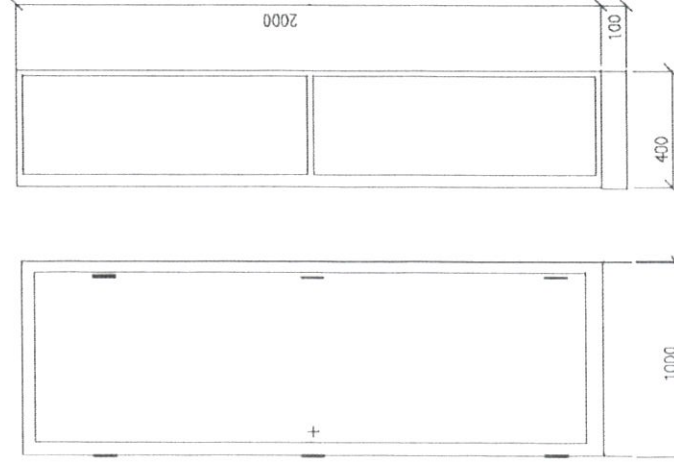


# ROZVADĚČ RS3.1

VÝVODY : VRCHEM  
 PŘÍVOD : VRCHEM  
 KRYTÍ : IP54/00  
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
 ROZVADĚČ SKŘÍŇOVÝ  
 ROZMĚR: š=1000mm, v=2100mm, hl.=400mm  
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

-OSVĚTLENÍ .... 0,65kW  
 - VZDUCHOTECHNIKA ....87 kW  
 Soudobost Bn = 0,8

|                  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|
| Investor:        | Pardubický kraj<br>Komenského náměstí 125<br>532 11 Pardubice                        | Zpracovatel   | DIGITRONIC CZ s. r. o.<br>Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové<br>www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz |
| Místo stavby:    | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice<br>kú.: Pardubičky (717835)<br>p.č. st. 1456           | Datum   | 10/2019  |
| Vedoucí projektu | Ing. Jan Dinga   | Stupeň PD   | DPS  |
| Zodp. projektant | Jaroslav Pištora   | Část  | Zařízení sil. elektrotechniky ableskosvody   |
| Vypracoval       | Jaroslav Pištora   | Paré  | Formát 1+1x4   |
| Alce             | REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO<br>ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE | Elmont<br>Bielelova 1754/27<br>613 00 Bno, Dič: 0225676119<br>tel: 541 242 999 fax: 541 246 396 |  |
| Obsah:           | ROZVADĚČ RS3.1   | D.1.4.G.5.09  |  |
| SKUTEČNÝ STAV    |  |   |  |

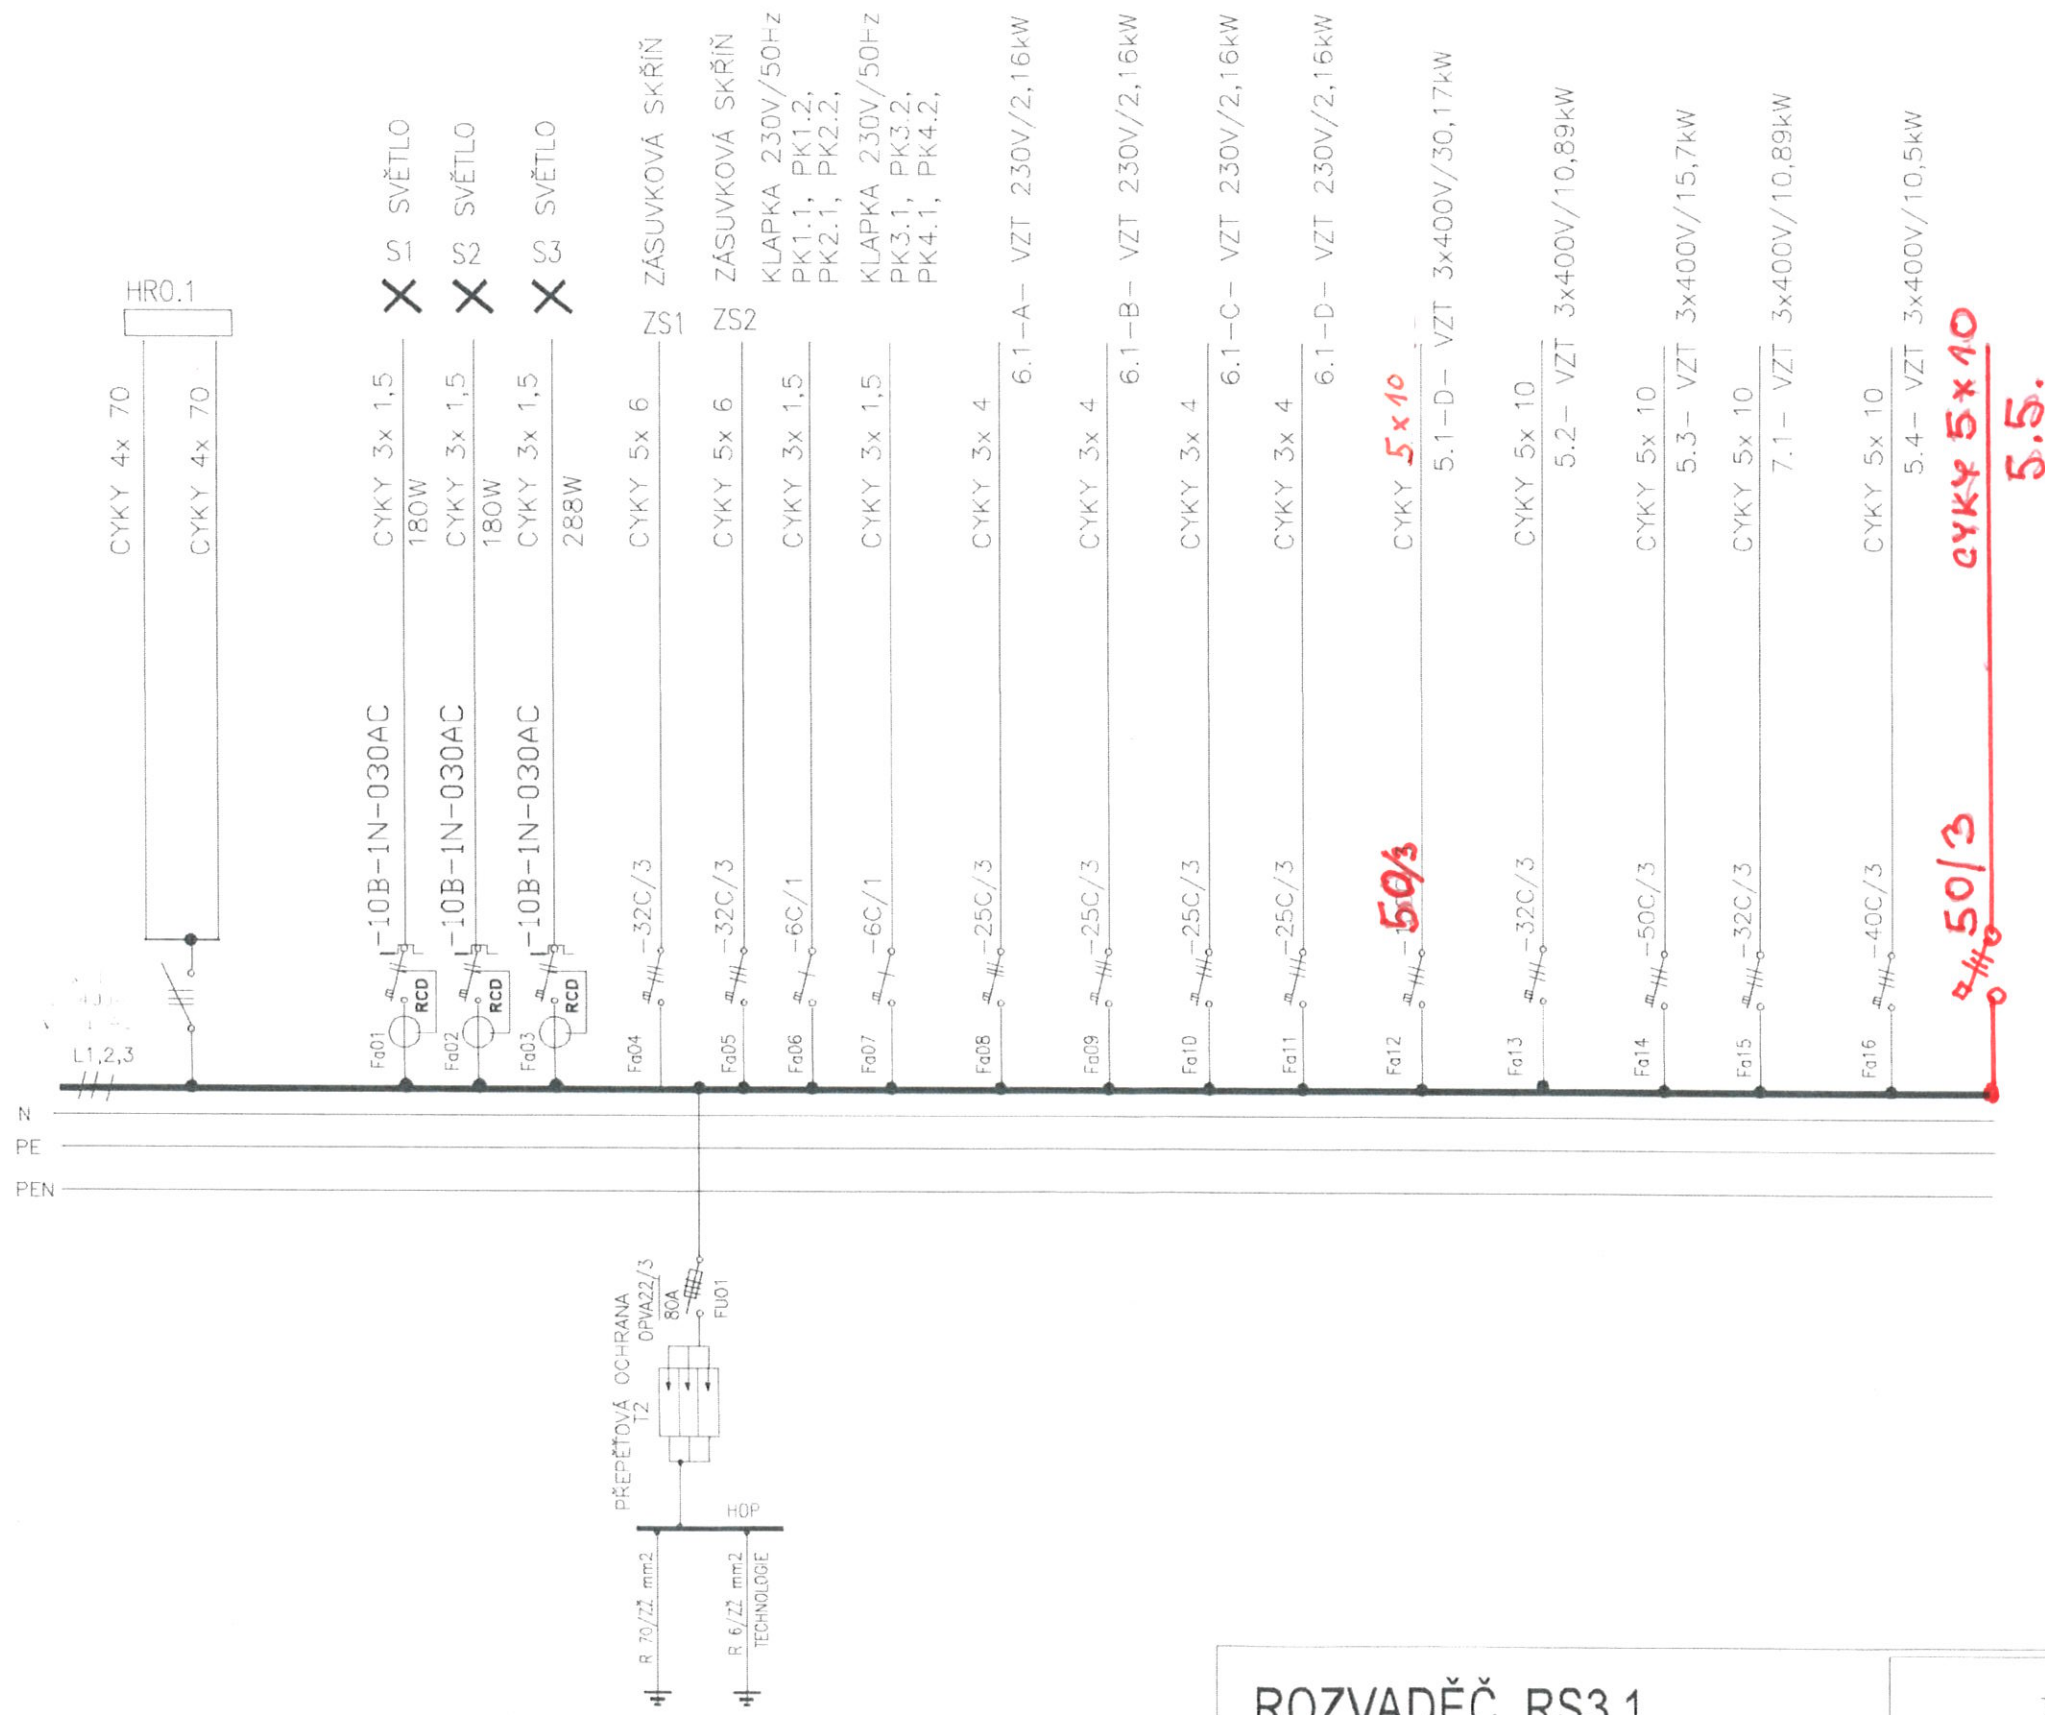

ROZVADĚČ RS3.1

EL /LIST 1