



ŠACHTA – ZÁVLAHA

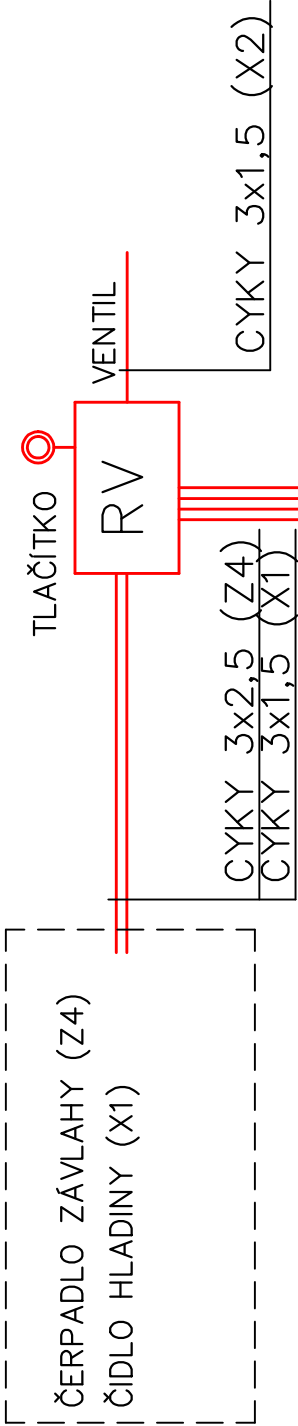

ŠACHTA – FONTÁNA

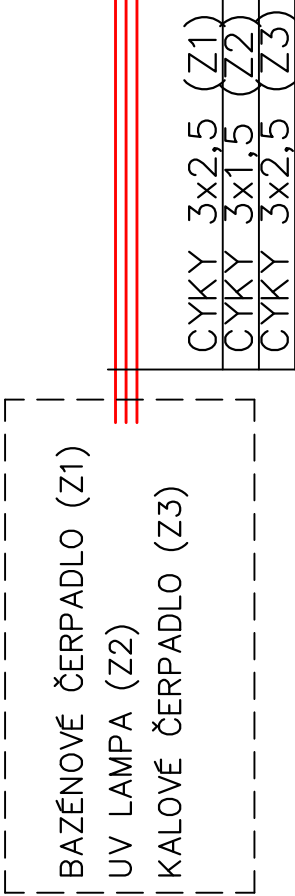

RIS
PHN00 3x25A

CYKY 4x10



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE STŘ.50Hz 400/230V TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

INVESTOR:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		
NÁZEV:	NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií		
VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ	PROJEKTANT:	 ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031
VYPRACOVAL:	ING. PETR HASENÖHRL		
STUPEŇ:	DPS	DATUM:	
			3/2024
ČÁST:	SO 01 DROBNÉ STAVBY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY		FORMÁT VÝKRESU: 2x A4
NÁZEV VÝKRESU:	ELEKTRONSTALACE - SCHÉMA ROZVODŮ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2_01_111
	MĚŘÍTKO: -		