

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ


MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
UPRAVENÝ TERÉN
POTRUBÍ

PODÉLNÝ PROFIL ZÁVLAHY
ZV2

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA DNA POTRUBÍ
SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]
DN[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]
SKLON[promile]–DĚLKA[m]
ULOŽENÍ

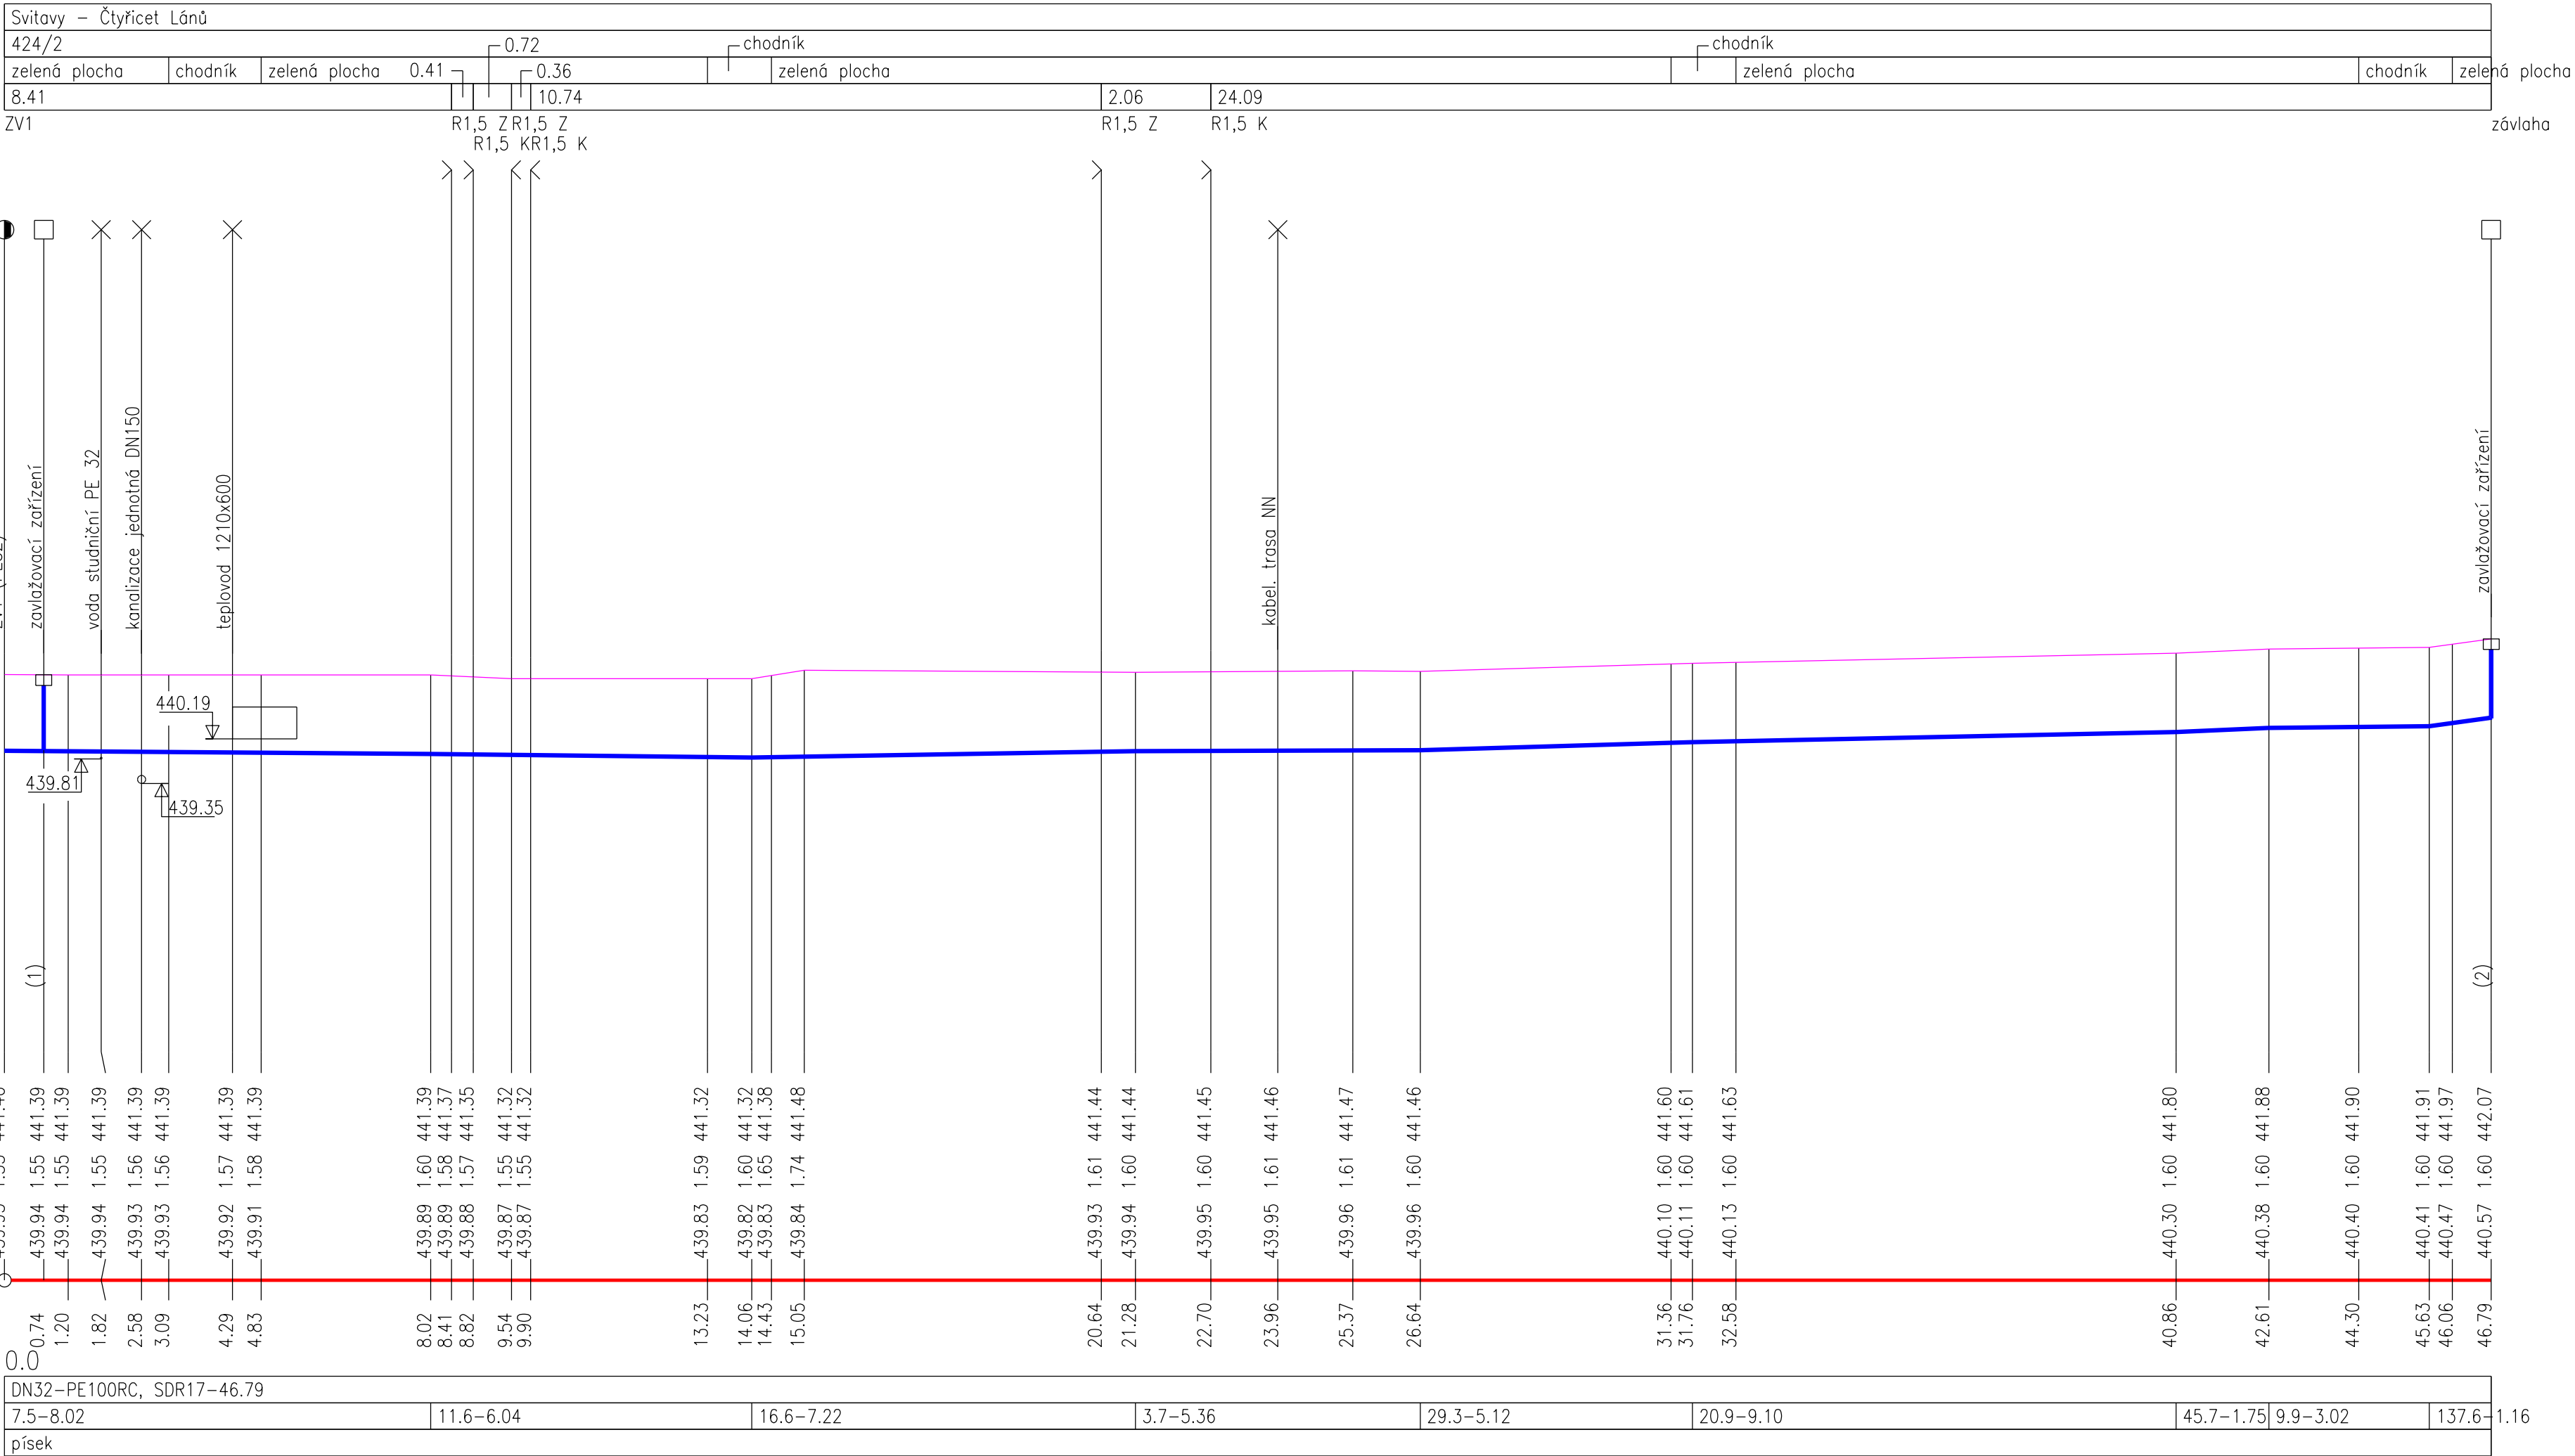

(1) ... T32–90°, RED 32/25, PŘECHOD 3/4" (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
(2) ... K32–90°, RED 32/25, PŘECHOD 3/4" (VNĚJŠÍ ZÁVIT)

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice		PROJEKTANT: ing. Sylva Králová	
NÁZEV: NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií		AUTORIZACE: č. 1005402	
VEDOUcí PROJEKTANT: ING. SYLVA KRÁLOVÁ		TE02 - technika prostředí staveb	
VYPRACOVAL: ING. ROMAN BRŠLICA		Jeronýmova 23, 618 00 Brno	
STUPEŇ: DPS		ICO: 04785126, tel.: 734 648 300	
DATUM: 03/2024		FORMÁT VÝKRESU: 4x A4	
ČÁST: SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2_02_107	
NÁZEV VÝKRESU: POD. PROFIL - ZV2		MĚRITKO: 1 : 100	