



PŮDORYS:

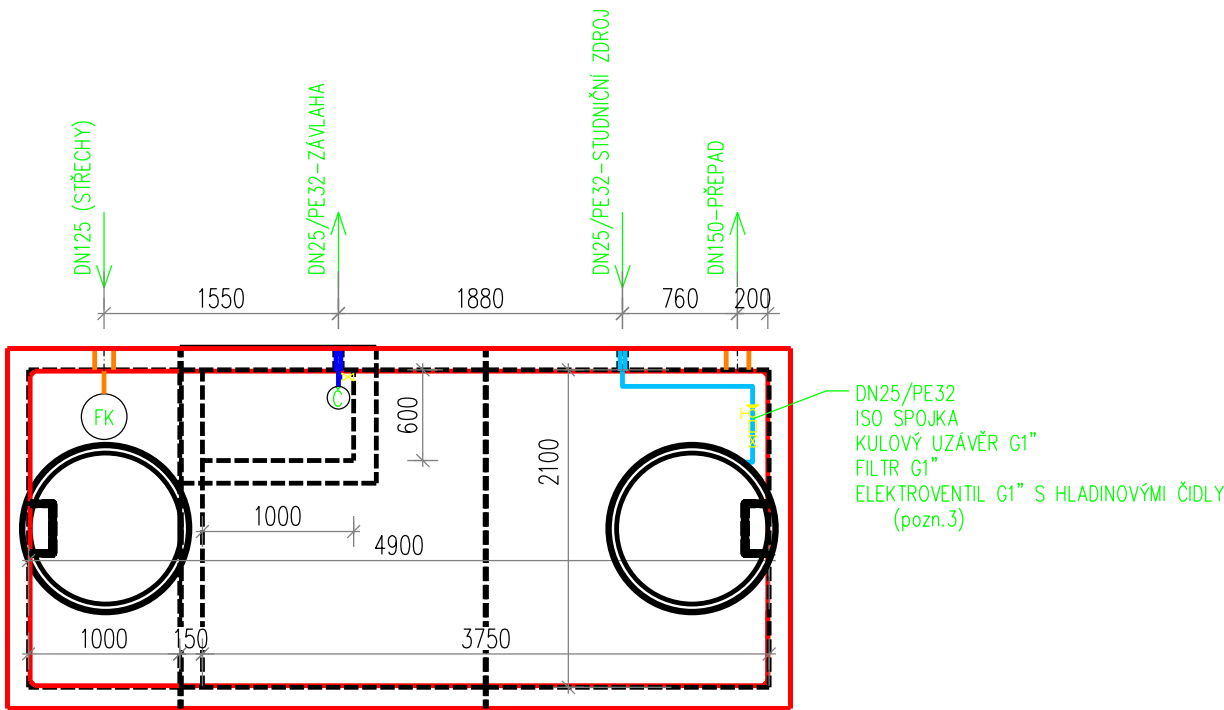


ŘEZ:

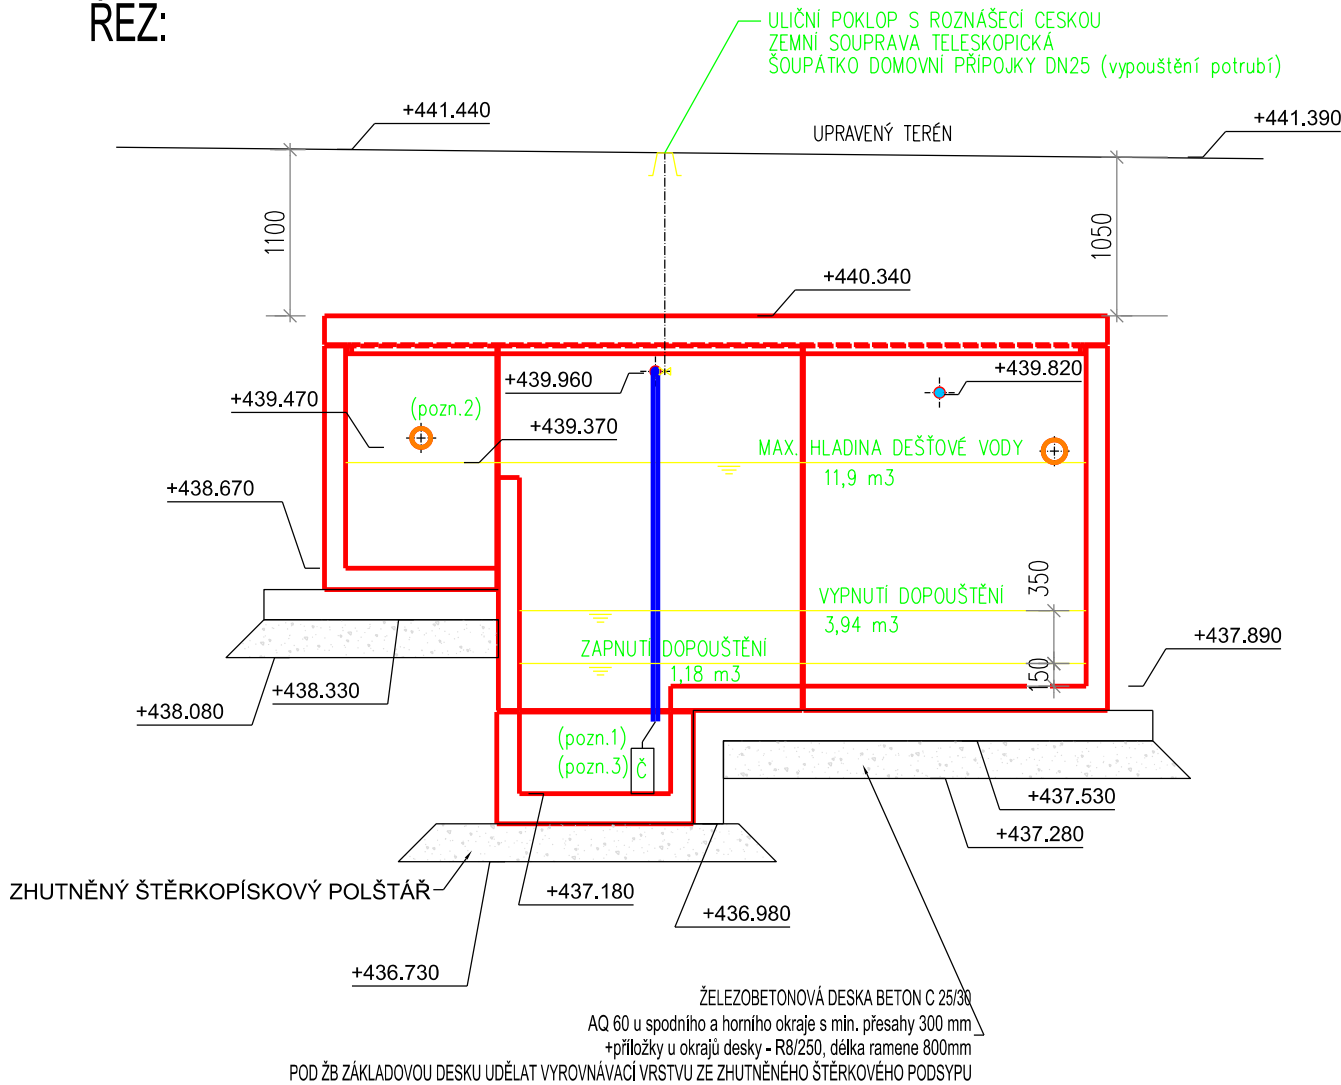

POZNÁMKY:

- ČERPADLO BUDE VYBAVENO, NEBO PŘED NĚJ BUDE PŘEDŘÁZEN FILTR JEMNÝCH ČÁSTIC A ZPĚTNÁ Klapka.
- NÁTOK DEŠŤOVÝCH VOD DO NÁDRŽE BUDE OPATŘEN FILTRAČNÍM KOŠEM.
- PŘIPOJENÍ ČERPADLA A ELEKTROVENTILU K ELEKTRICKÉ SÍTI NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU PODZEMNÍCH ROZVODŮ. ČERPADLO ZÁVLAHY BUDE ŠPOUŠTĚNO RUČNĚ PŘI POTŘEBĚ ZAVLAŽOVÁNÍ, DOPOUŠTĚNÍ VODY ZE STUDNIČNÍ PŘÍPOJKY BUDE PŘI NEDOSTATKU DEŠŤOVÉ VODY ŘÍZENO AUTOMATICKY ZA POMOCI HLADINOVÝCH ČIDEL.

INVESTOR:		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
NÁZEV:		NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií	
VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. SYLVA KRÁLOVÁ		<div>PROJEKTANT: ing. Sylva Králová AUTORIZACE: č.1005402 TE02 - technika prostředí st Jeronýmova 23, 618 00 Brno IČO: 04785126, tel.: 734 548 300</div> <div></div>	
VYPRACOVAL: ING. ROMAN BRŠLICA			
STUPEŇ: DPS	DATUM: 03/2024		
ČÁST: SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ		FORMÁT VÝKRESU: 2x A4	
NÁZEV VÝKRESU: AKUMULAČNÍ NÁDRŽ - AN		MĚŘÍTKO: 1 : 50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2_02_108