


ROZVADĚČ RM1 - část 1

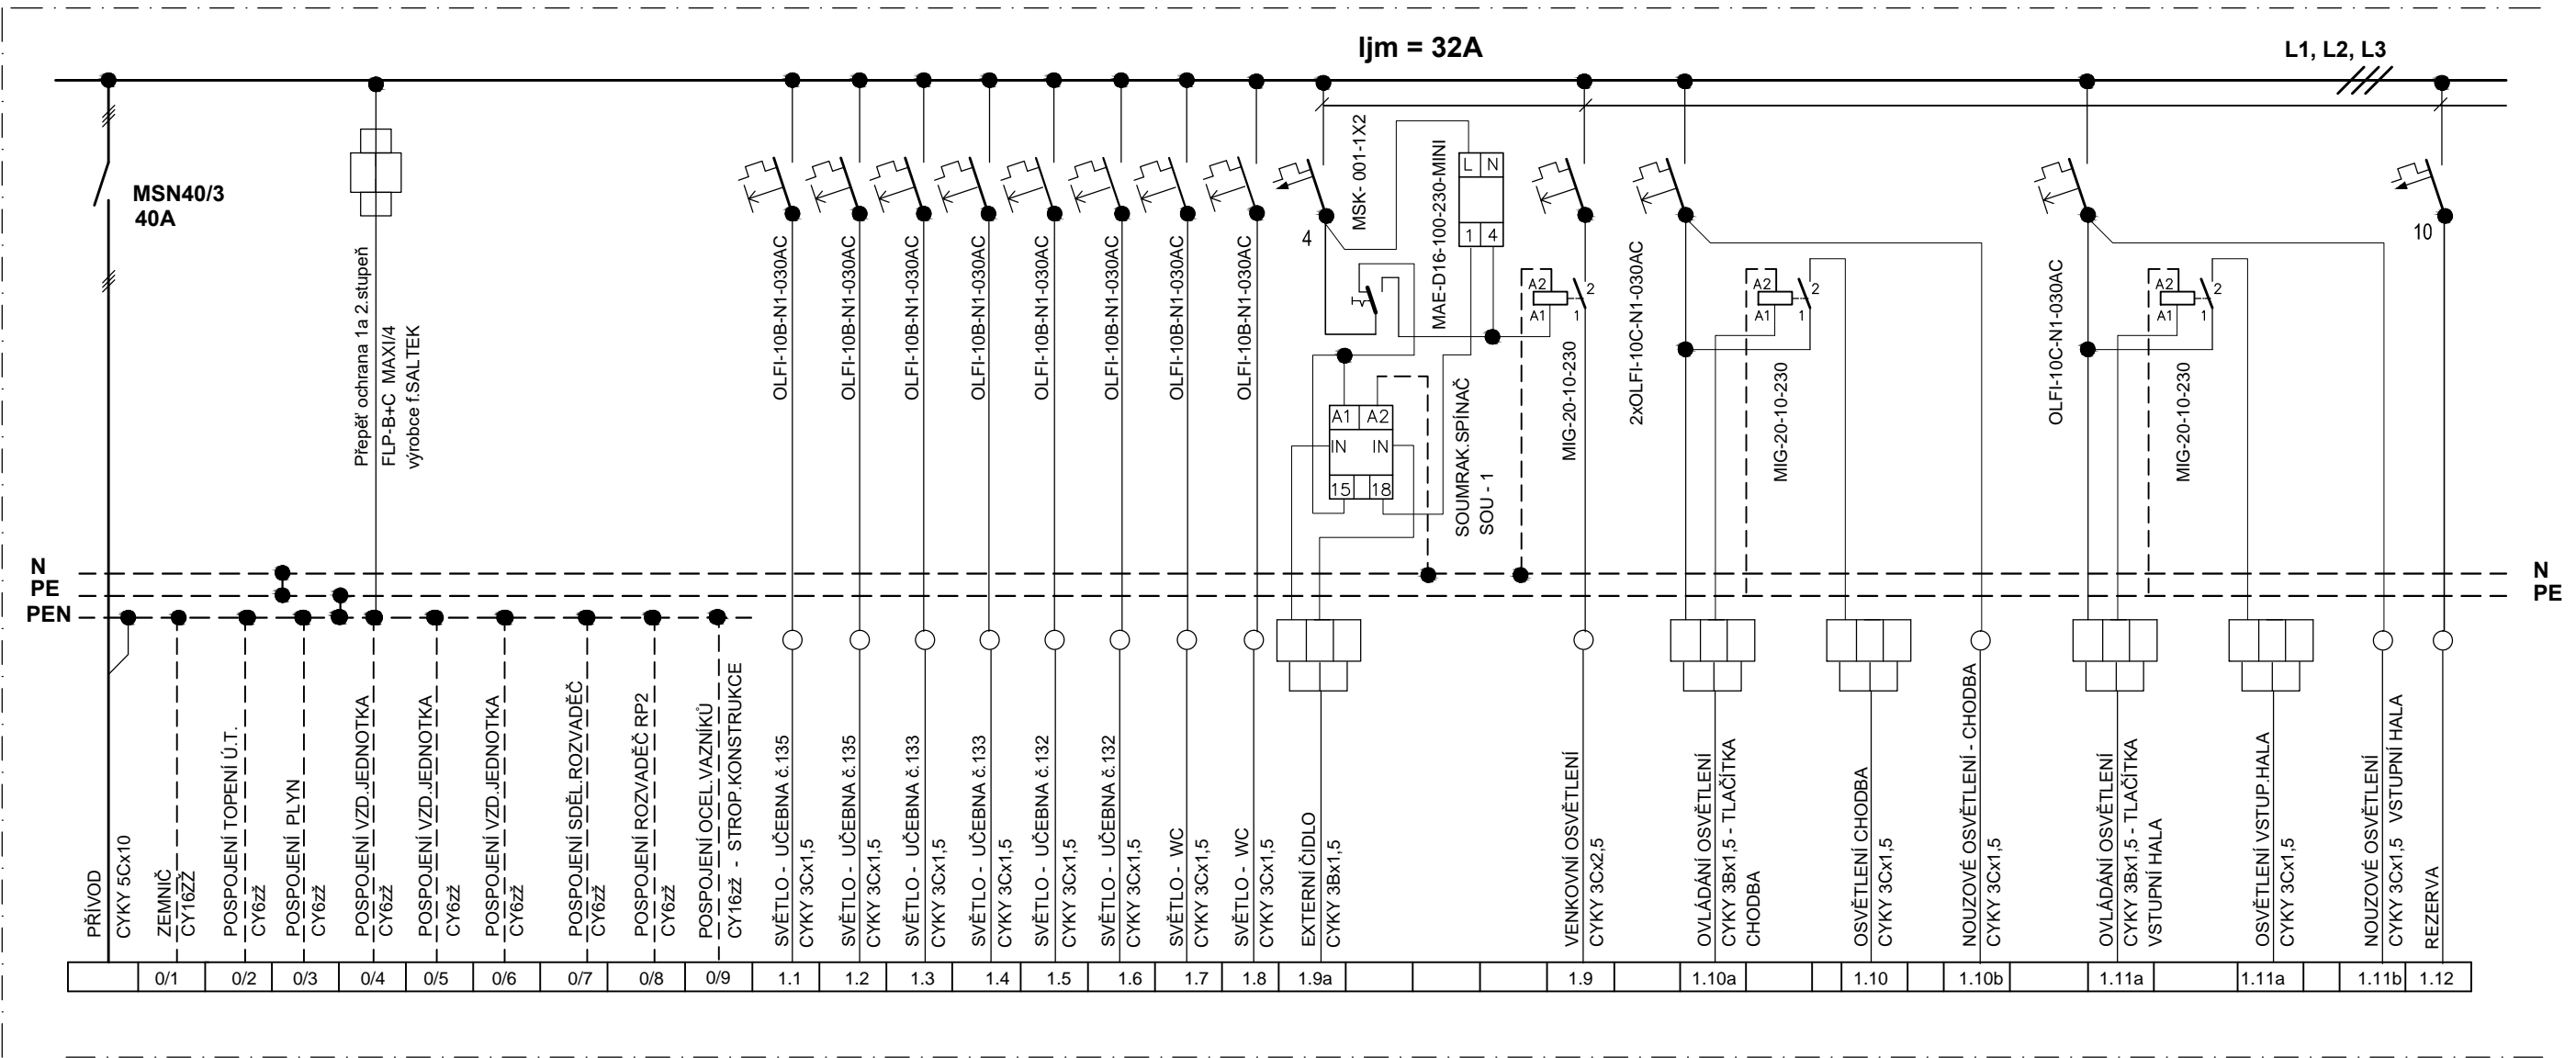

RM1 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYP "Z" 600/1000/150  
KRYTÍ: IP40/20

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE  
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY

PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:  
TN - C - S,3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj		VYPRACOVAL Josef Novotný		AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj		Zpracovatel části PD: <div><div>BOGUAJ</div><div>Stavební inženýrství s.r.o.</div><div>Kameničky 41, 539 41 Kameničky IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736</div></div>
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň						
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město						
NÁZEV AKCE: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí 220 - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy						
ČÁST PD : D1.4 Technika prostředí staveb - elektroinstalace						
STUPĚŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby						
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍSTAVBA - ROZVADĚČ RM1 - část 1						

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : OMSŘI/24/00317-1204/2024		
ARCHIVNÍ ČÍSLO : 06/2024		
DATUM : Květen 2024		
FORMÁT: 2xA4		
MĚŘÍTKO:	ČÁST PD: D1.4.1	OZNAČENÍ: EL 04