



ŠPT – PŮDORYS:

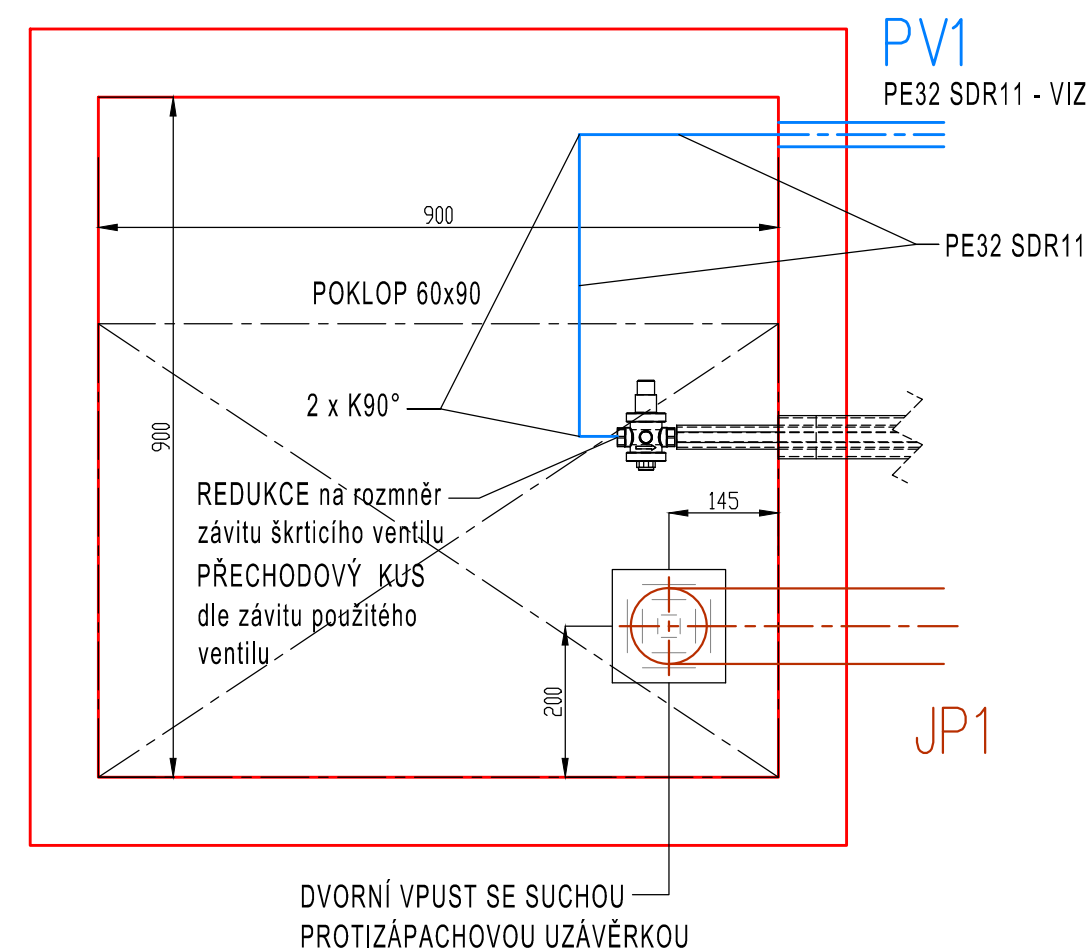

ŠPT – ŘEZ:

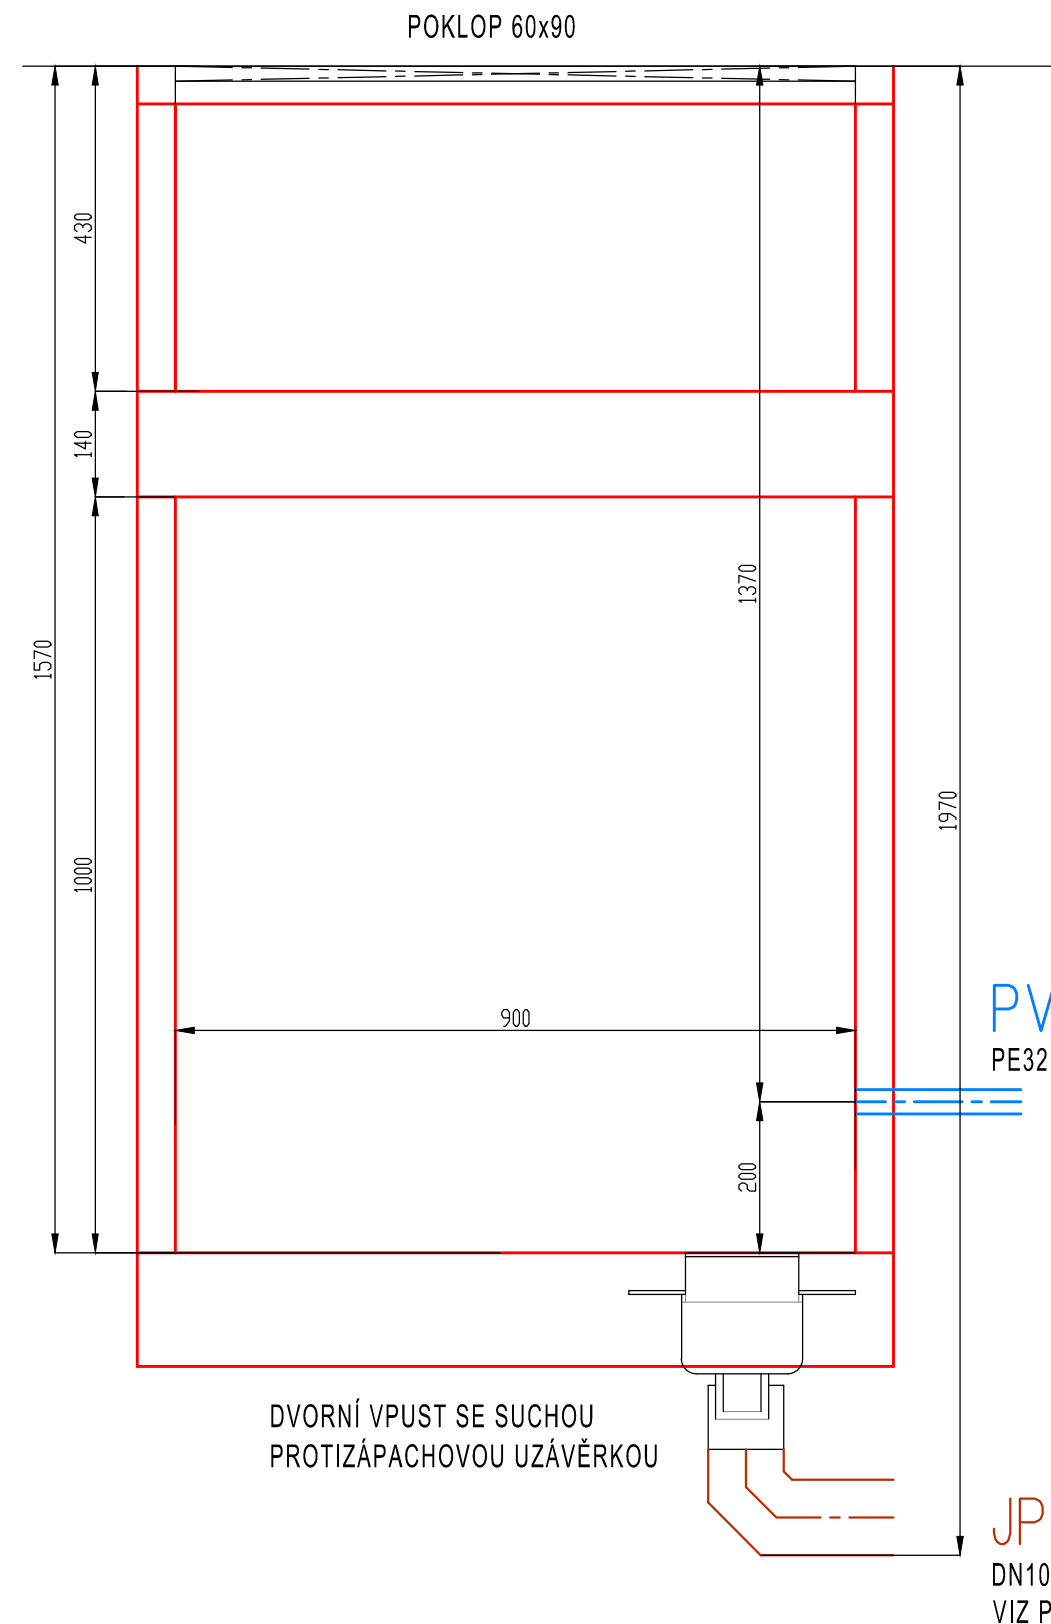


Rozměry výrobků mají informativní charakter.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění.
Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Minimální únosnost základové půdy 150kPa. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.


POZOR! ATTENTION! VORSICHT!
PÍTKO JE NUTNO NA ZIMU VYPUSTIT!
PŘÍPOJNÉ HADICE MUSÍ BÝT NÁPOJENY DO PŘÍLEHLÉ ŠACHTY S MOŽNOSTÍ VYPOUŠTĚNÍ.

TLAK VODY V PŘÍPOJNÉ HADICI MUSÍ BÝT ZREGULOVÁNÝ ŠKRTÍCÍM VENTILEM NA TLAK 0,1-0,6 MPa.
ŠKRTÍCÍ VENTIL MUSÍ BÝT UMÍSTEN PŘED PŘÍPOJNOU HADICI. NELZE NAMONTOVAT DODATEČNĚ DO PÍTKA.

PŘÍPOJNÉ HADICE NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY!!

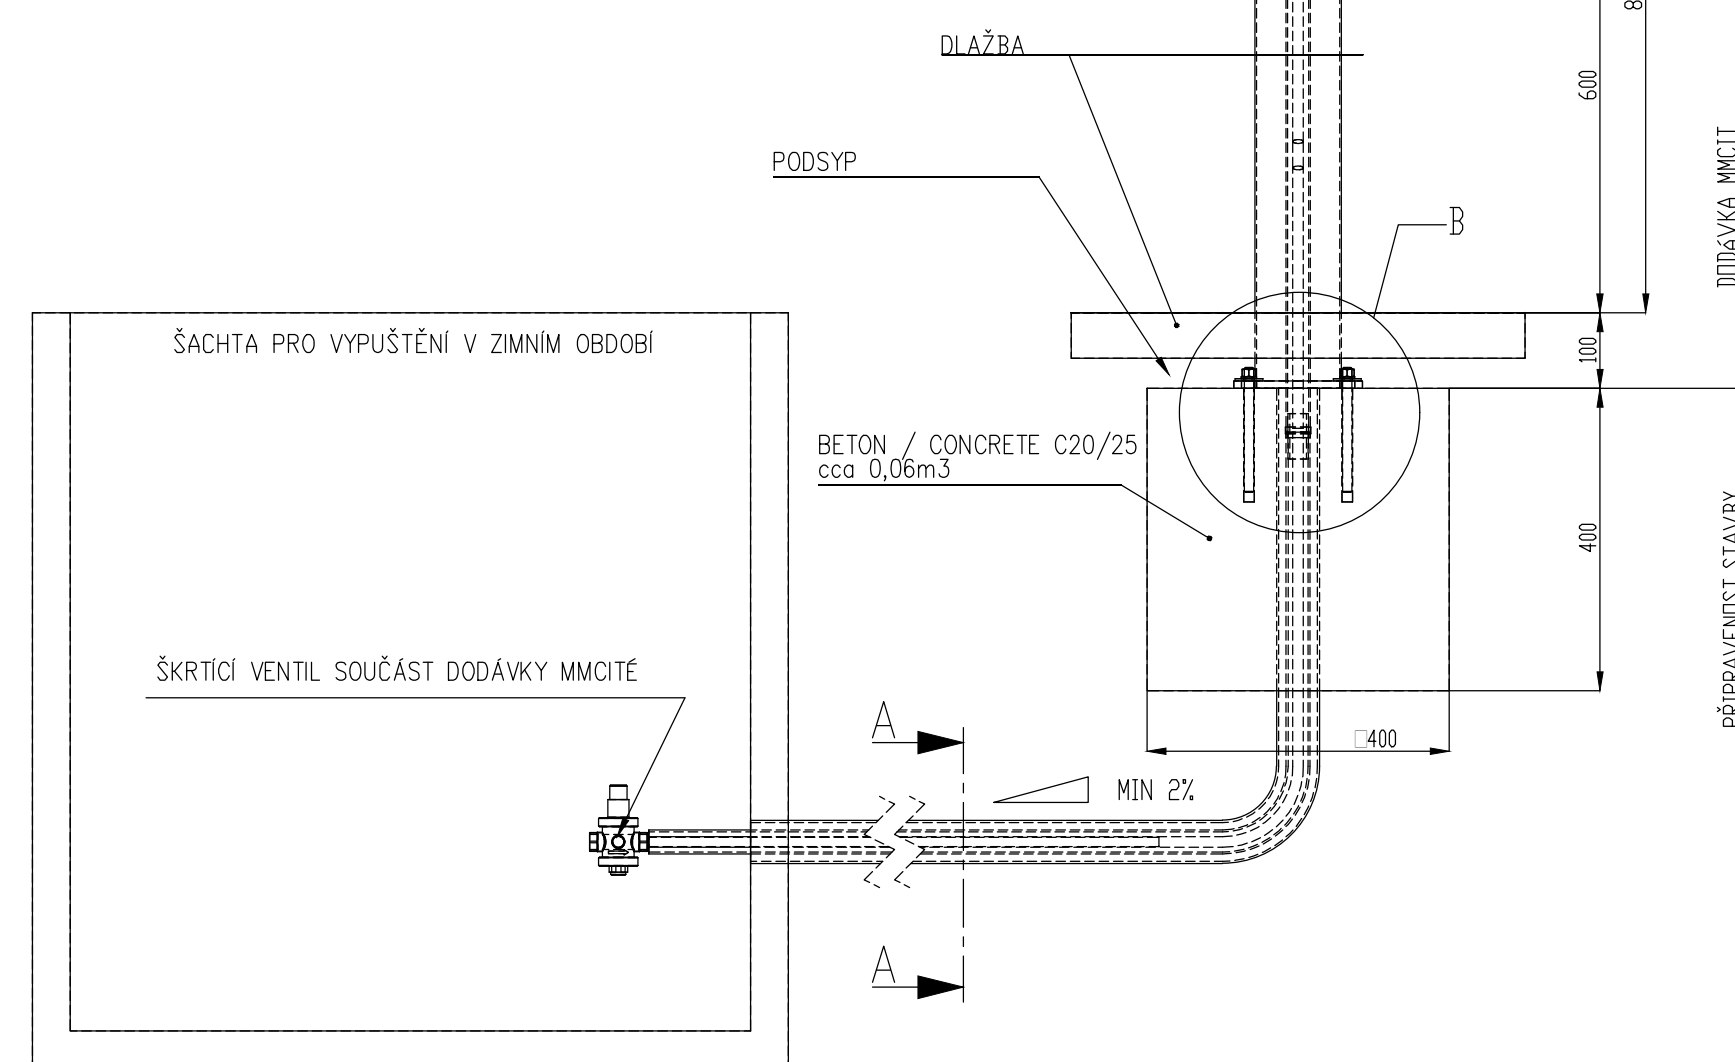

ŘEZ A-A
MĚŘÍTKO 1 : 2

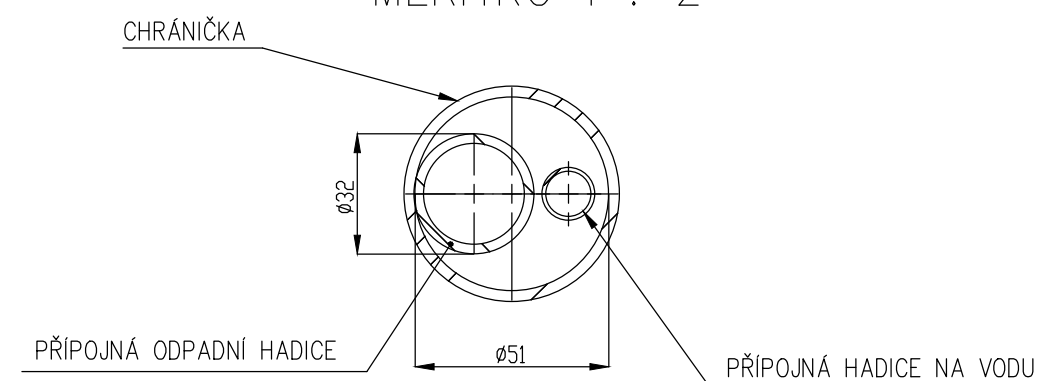

DATE: 5.11.2014 V: 01
dimensions in mm

HD410-HYDRO



All rights reserved. Protection of industrial design.

mm
cité

1

mmcite.com

DETAIL B
MĚŘÍTKO 1 : 4

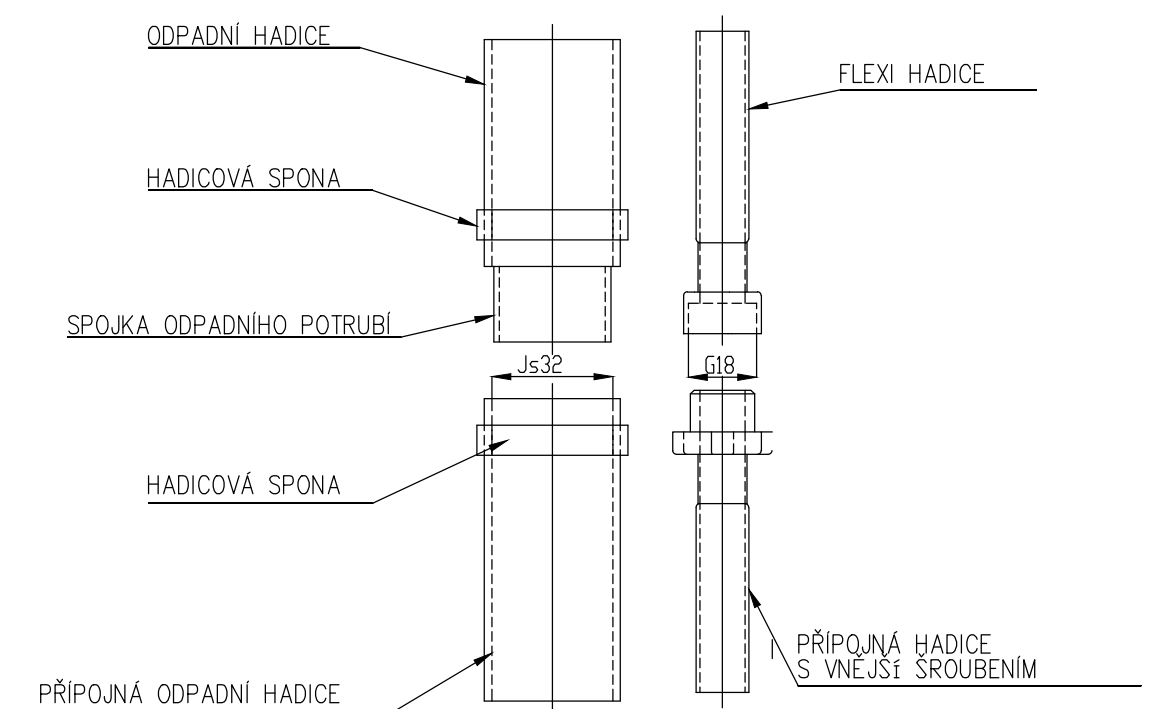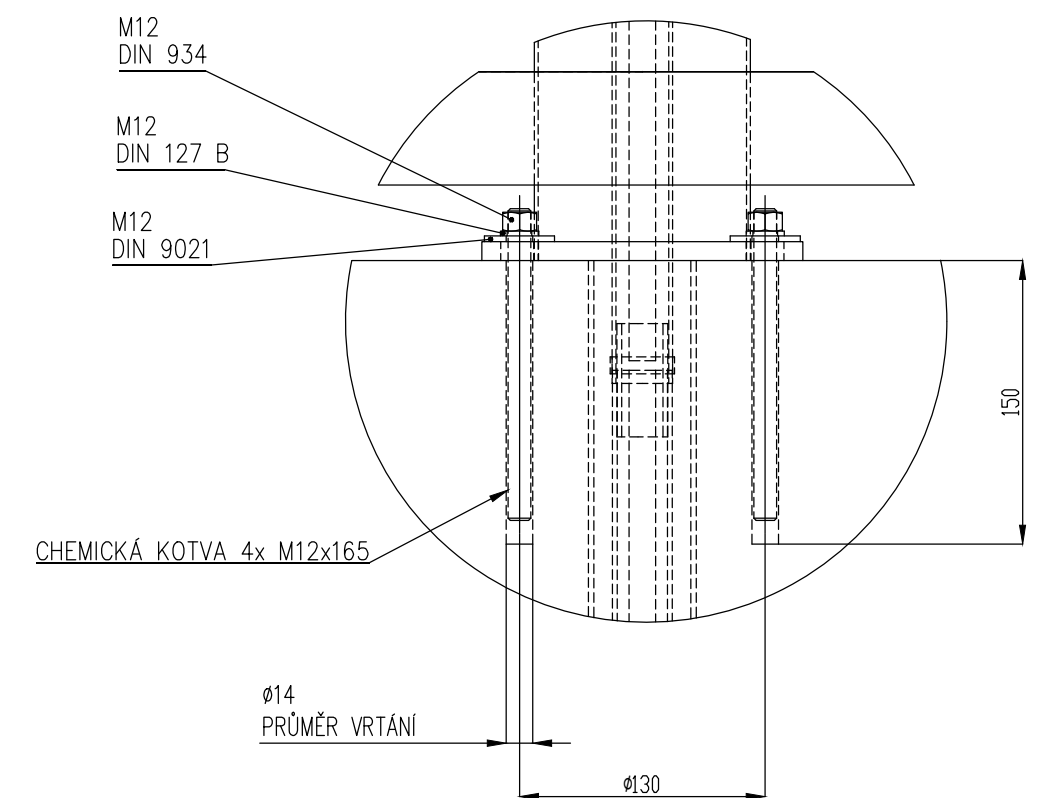

INVESTOR:		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice	
NÁZEV:		NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií	
VEDOUCÍ PROJEKTANT:		ING. SYLVA KRÁLOVÁ	
VYPRACOVÁL:		ING. SYLVA KRÁLOVÁ	
STUPEŇ:		DPS	DATUM: 03/2024
ČÁST:		SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	
NÁZEV VÝKRESU:		PÍTKO - TECHNOLOGIE, ŠPT	
MĚŘÍTKO:		1 : 10	
FORMÁT VÝKRESU:		6x A4	
ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.2_02_110	