

RP2 - OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYP "Z" 600/600/150

R - PBŘ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ TYP RZA - Z - 1S14

KRYTÍ: IP40/20

MONTÁŽ PŘÍSTROJŮ PROVÉST DLE ZVYKLOSTÍ VÝROBCE
PROUDOVÉ OBVODY OZNAČIT POPISNÝMI ŠTÍTKY


PŘÍVOD A VÝVODY SHORA

ELEKTRICKÁ SÍŤ:

TN - S,3 NPE; ~ 50Hz; 230/400V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

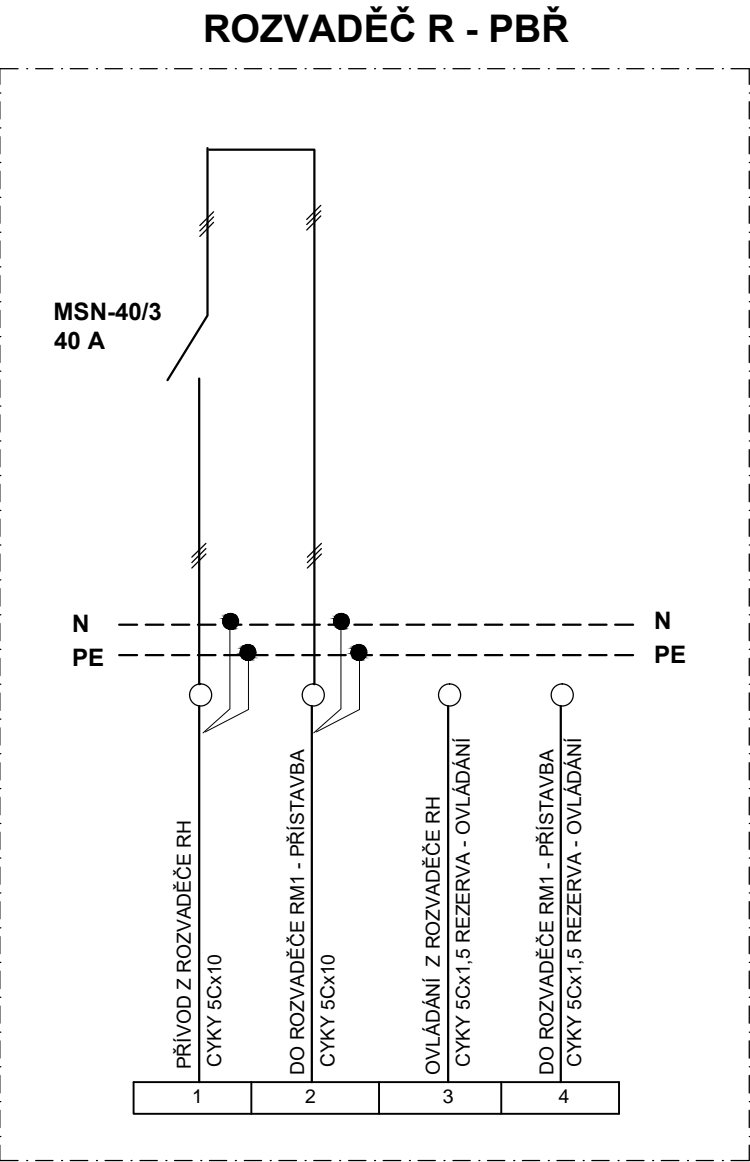

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.Patrik Boguaj	VYPRACOVAL Josef Novotný	AUTORIZOVANÝ ING. Ing.Patrik Boguaj	Zpracovatel části PD: BOGUAJ Stavební inženýrství s.r.o. Kameničky 41, 539 41 Kameničky IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň	STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň		
INVESTOR: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město			
NÁZEV AKCE: OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň, budova Tyršovo náměstí 220 - stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy			
ČÁST PD : D1.4 Technika prostředí staveb - elektroinstalace			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : OMSŘI/24/00317-1204/2024
STUPEŇ PD : Projektová dokumentace k provedení stavby			ARCHIVNÍ ČÍSLO : 06/2024
			DATUM : Květen 2024
			FORMÁT: 2xA4
NÁZEV VÝKRESU: PŘÍSTAVBA - ROZVADĚČ RP2, R - PBŘ	MĚŘÍTKO:	ČÁST PD: D1.4.1	OZNAČENÍ: EL 06