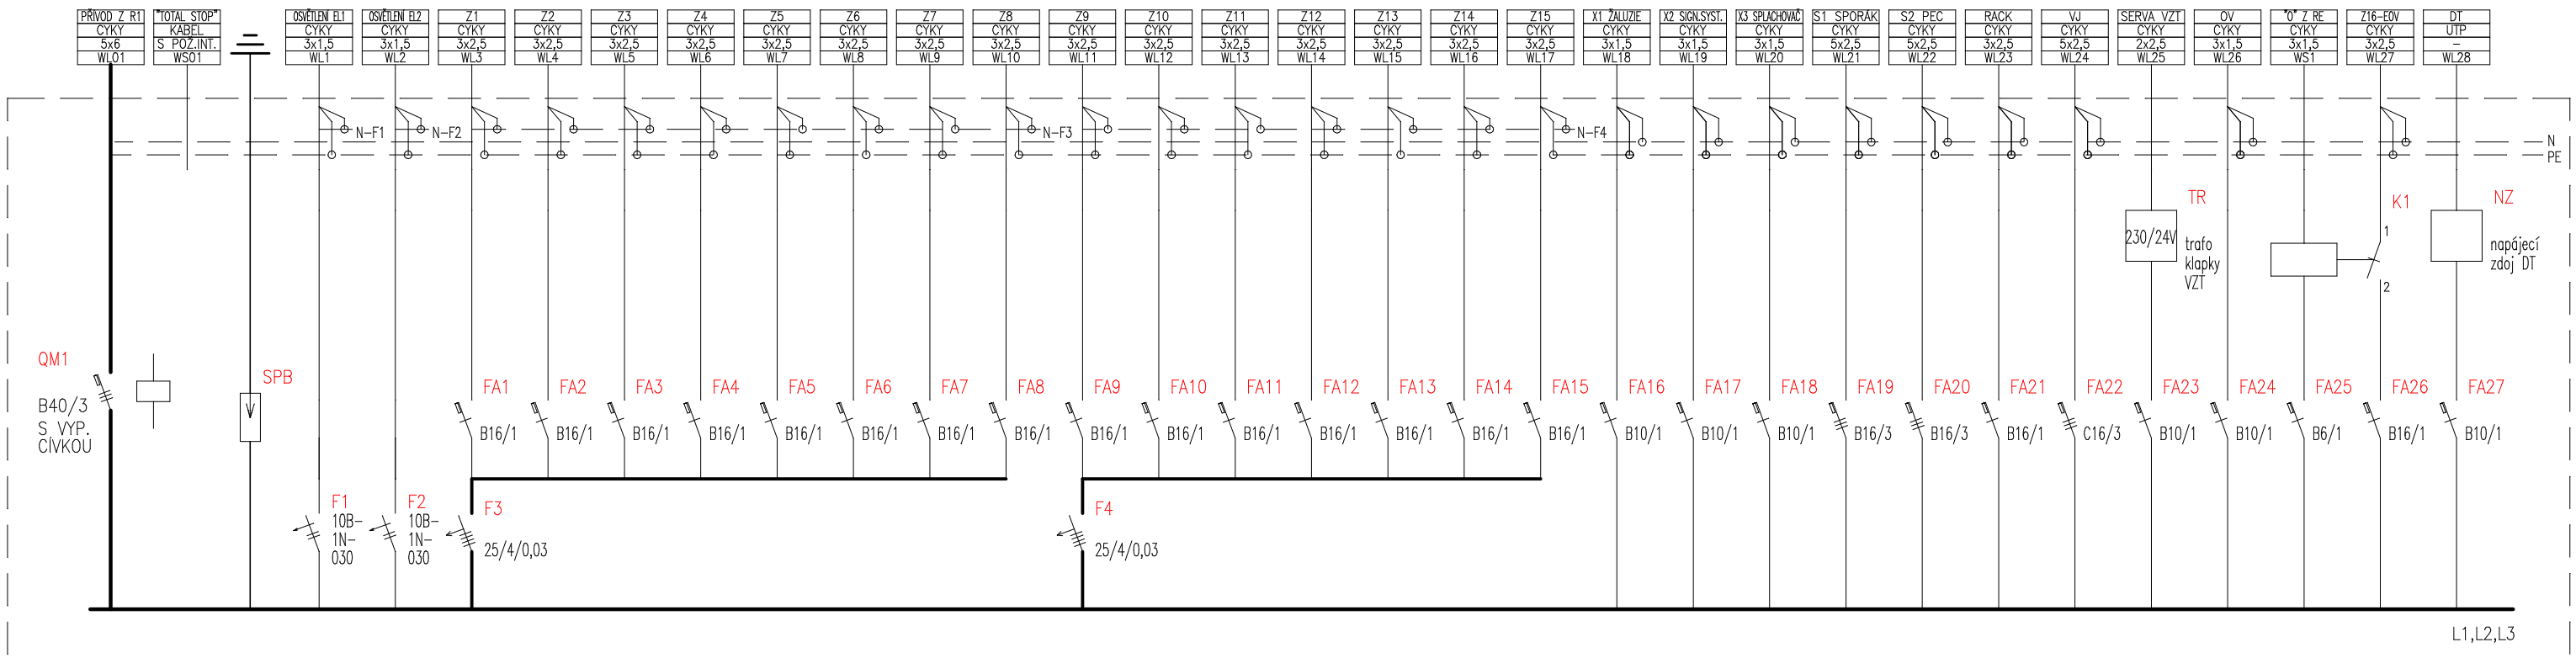

ROZVADĚČ R2

OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ S DVÍŘKY
VNĚJŠÍ ROZMĚRY 572x792x147mm (šxvxh)
4x24 (96) MODULŮ
IP30/20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+N+PE,STŘ.50Hz,400/230V TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

QM1	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ B40/3 S VYP.CÍVKOU	1 KS
SPB	KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2	1 KS
F1–2	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU 10/B/2/0,03	2 KS
F3–4	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 25/4/0,030A	2 KS
FA25	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 6A/B	1 KS
FA16–18,23,24,27	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	6 KS
FA1–15,21,26	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	17 KS
FA19–20	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ B16/3	2 KS
FA22	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ C16/3	1 KS
K1	INSTALAČNÍ RELÉ 230V 50Hz	1 KS
NZ	NAPÁJECÍ ZDROJ PRO DOMÁCÍ TELEFON	1 KS
TR	TRANSFORMÁTOR 230/24V	1 KS

Vypracoval: ING. Petr Hasenöhrl	Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Lanškroun, p.č. st. 1482, 2036/11, k.ú. Lanškroun	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	

SINC PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST
Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878
+420 775 124 685 www.sinc.cz

Akce:
ZŠ Lanškroun - rekonstrukce a přístavba školy Olbrachtova

Objekt: SO02 NOVOSTAVBA SZŠ

Formát:	-
Datum:	12/2022
Stupeň:	DPS
Zakáz. č.:	220501
Měřítko:	-

Paré:

Výkres: **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**
ROZVADĚČ R2

Č.v.
D.2.4.4b-03